
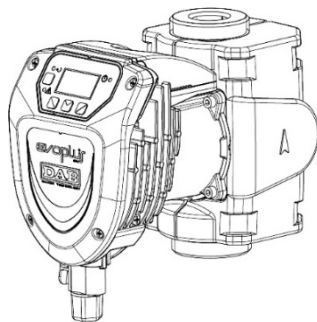


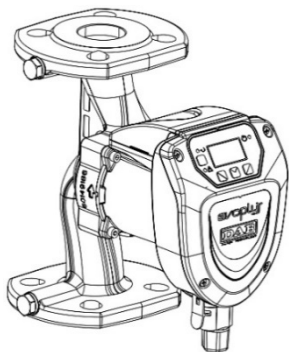

# **evoplus<sup>+</sup>** SMALL **V2.0**

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE E LA MANUTENZIONE  
 INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION AND MAINTENANCE  
 INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN Y EL MANTENIMIENTO  
 INSTALLATIONS - OCH UNDERHÅLLSANVISNING  
 INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION ET LA MAINTENANCE  
 INSTRUCTIES VOOR INGEBRIJKNAMEN EN ONDERHOUD  
 INSTRUCTIUNI DE INSTALARE SI INTRETINERE  
 INSTALLATIONSANWEISUNG UND WARTUNG  
 INSTRUKCJA MONTAŻU I KONSERWACJI  
 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  
 NÁVOD NA POUŽITÍ A ÚDRŽBU  
 NÁVOD NA INŠTALÁCIU A ÚDRŽBU  
 MONTAJ VE BAKIM İÇİN BİLGİLER  
 UZSTĀDĪŠANAS UN TEHNISKĀS APKOPES ROKASGRĀMATA  
 MONTAVIMO IR TECHNINĖS PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJOS  
 INSTRUÇÕES PARA A INSTALAÇÃO  
 РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ  
 ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET  
 NAVODILA ZA VGRADNJO IN UPORABO  
 ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ И ОБСЛУЖВАНЕ  
 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A BEÁLLÍTÁSHOZ ÉS KARBANTARTÁSHOZ  
 КЕРІВНИЦТВО З МОНТАЖУ ТА ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

تعليمات التركيب والصيانة

|                                                                   |                                                                                   |                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 40/180 M<br>60/180 M<br>80/180 M<br>110/180 M                     | 40/180 SAN M<br>60/180 SAN M<br>80/180 SAN M<br>110/180 SAN M                     |                                                                   |
| 40/180 XM<br>60/180 XM<br>80/180 XM<br>110/180 XM                 |                                                                                   |                                                                   |
| B 40/220.32 M<br>B 60/220.32 M<br>B 80/220.32 M<br>B 110/220.32 M | B 40/220.32 SAN M<br>B 60/220.32 SAN M<br>B 80/220.32 SAN M<br>B 110/220.32 SAN M | D 40/220.32 M<br>D 60/220.32 M<br>D 80/220.32 M<br>D 110/220.32 M |
| B 40/250.40 M<br>B 60/250.40 M<br>B 80/250.40 M<br>B 110/250.40 M | B 40/250.40 SAN M<br>B 60/250.40 SAN M<br>B 80/250.40 SAN M<br>B 110/250.40 SAN M | D 40/250.40 M<br>D 60/250.40 M<br>D 80/250.40 M<br>D 110/250.40 M |

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| ITALIANO        | pag. 01   |
| ENGLISH         | page 09   |
| ESPAÑOL         | pág 17    |
| SVENSKA         | sid 25    |
| FRANÇAIS        | page 33   |
| NEDERLANDS      | bladz 41  |
| ROMANA          | pag. 49   |
| DEUTSCH         | Seite 57  |
| POLSKI          | strona 65 |
| ΕΛΛΗΝΙΚΑ        | Σελίδα 73 |
| ČESKY           | strana 81 |
| SLOVENSKÝ JAZYK | str. 89   |
| TÜRKÇE          | say 97    |
| LATVIEŠU        | lpp. 105  |
| LIETUVIŠKAI     | psl. 113  |
| PORTUGUÊS       | pág 121   |
| РУССКИЙ         | стр. 129  |
| SUOMI           | sivu 137  |
| SLOVENŠČINA     | str. 145  |
| БЪЛГАРСКИ       | Стр. 153  |
| MAGYAR          | Old. 161  |
| УКРАЇНСЬКА      | стр. 169  |
| DANSK           | Side 177  |

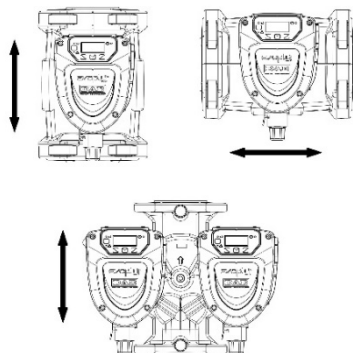


Figure 1: Assembly position




Figure 2: Installation on horizontal pipes

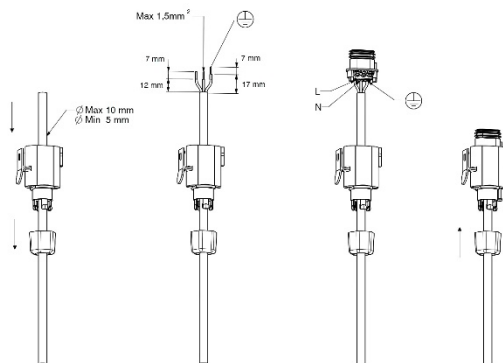


Figure 3: Power supply connector wiring




Figure 4: Power supply connector connection




Figure 5: Control panel

| <b>EVOPLUS SMALL</b>                 | <b>Hmax [m]</b> | <b>Qmax [m3/h]</b> | <b>EVOPLUS SMALL</b> | <b>Hmax [m]</b> | <b>Qmax [m3/h]</b> |
|--------------------------------------|-----------------|--------------------|----------------------|-----------------|--------------------|
| 40/180 M - 40/180 SAN M*             | 4,0             | 6,0                |                      |                 |                    |
| 60/180 M - 60/180 SAN M*             | 6,0             | 7,0                |                      |                 |                    |
| 80/180 M - 80/180 SAN M*             | 8,0             | 8,0                |                      |                 |                    |
| 110/180 M - 110/180 SAN M*           | 11,0            | 9,0                |                      |                 |                    |
|                                      |                 |                    |                      |                 |                    |
| 40/180 XM                            | 4,0             | 6,0                |                      |                 |                    |
| 60/180 XM                            | 6,0             | 7,2                |                      |                 |                    |
| 80/180 XM                            | 8,0             | 8,2                |                      |                 |                    |
| 110/180 XM                           | 11,0            | 10,0               |                      |                 |                    |
|                                      |                 |                    |                      |                 |                    |
| B 40/220.32 M - B 40/220.32 SAN M*   | 4,0             | 7,4                | D 40/220.32 M        | 4,0             | 7,0                |
| B 60/220.32 M - B 60/220.32 SAN M*   | 6,0             | 9,0                | D 60/220.32 M        | 6,0             | 8,0                |
| B 80/220.32 M - B 80/220.32 SAN M*   | 8,0             | 10,0               | D 80/220.32 M        | 8,0             | 9,0                |
| B 110/220.32 M - B 110/220.32 SAN M* | 11,0            | 11,0               | D 110/220.32 M       | 11,0            | 10,0               |
|                                      |                 |                    |                      |                 |                    |
| B 40/250.40 M - B 40/250.40 SAN M*   | 4,0             | 8,4                | D 40/250.40 M        | 4,0             | 8,0                |
| B 60/250.40 M - B 60/250.40 SAN M*   | 6,0             | 9,8                | D 60/250.40 M        | 6,0             | 9,0                |
| B 80/250.40 M - B 80/250.40 SAN M*   | 8,0             | 10,8               | D 80/250.40 M        | 8,0             | 10,0               |
| B 110/250.40 M - B 110/250.40 SAN M* | 11,0            | 12,0               | D 110/250.40 M       | 11,0            | 11,2               |

\*This circulator is suitable for drinking water only.

Table: Maximum head (Hmax) and maximum flow rate (Qmax) of EVOPLUS SMALL circulators

**TECHNICAL DATA**

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Supply voltage                  | 1x220-240 V (+/-10%), 50/60 Hz |
| Grade of protection             | IP44                           |
| Protection class                | F                              |
| TF Class                        | TF 110                         |
| Maximum environment temperature | 40 °C                          |
| Liquid temperature              | -10 °C ÷ 110 °C                |
| Maximum working pressure        | 1.6 MPa                        |
| Minimum working pressure        | 0.1 MPa                        |
| Lpa [dB(A)]                     | <= 33                          |

## INDICE

|                                                            |          |
|------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1. Avvertenze Particolari</b>                           | <b>2</b> |
| <b>2. Liquidi Pompati</b>                                  | <b>2</b> |
| <b>3. Compatibilità Elettromagnetica (EMC)</b>             | <b>2</b> |
| <b>4. Gestione</b>                                         | <b>2</b> |
| 4.1. Immagazzinaggio                                       | 2        |
| 4.2. Trasporto                                             | 2        |
| 4.3. Peso                                                  | 2        |
| <b>5. Installazione</b>                                    | <b>2</b> |
| 5.1. Installazione e manutenzione del circolatore          | 2        |
| 5.2. Rotazione delle teste motore                          | 3        |
| 5.3. Valvola di non ritorno                                | 3        |
| <b>6. Collegamenti Elettrici</b>                           | <b>3</b> |
| 6.1. Collegamento di alimentazione                         | 3        |
| <b>7. Avviamento</b>                                       | <b>3</b> |
| <b>8. Funzioni</b>                                         | <b>3</b> |
| 8.1. Modi di regolazione                                   | 3        |
| 8.1.1. Regolazione a pressione differenziale proporzionale | 4        |
| 8.1.2. Regolazione a pressione differenziale costante      | 4        |
| 8.1.3. Regolazione a curva costante                        | 4        |
| 8.2. Moduli Di Espansione                                  | 4        |
| <b>9. Pannello Di Controllo</b>                            | <b>4</b> |
| 9.1. Display grafico                                       | 4        |
| 9.2. Tasti di navigazione                                  | 4        |
| 9.3. Luci di segnalazione                                  | 5        |
| <b>10. Menù</b>                                            | <b>5</b> |
| <b>11. Impostazioni di Fabbrica</b>                        | <b>7</b> |
| <b>12. Tipi di Allarme</b>                                 | <b>7</b> |
| <b>13. Condizione di Errore e Ripristino</b>               | <b>7</b> |

## INDICE DELLE FIGURE

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| Figura 1: Posizione di montaggio                  | 1A |
| Figura 2: Installazione su tubazioni orizzontali  | 1A |
| Figura 3: Cablaggio Connettore di Alimentazione   | 1A |
| Figura 4: Connessione Connettore di Alimentazione | 1A |
| Figura 5: Pannello di controllo                   | 1A |

## INDICE DELLE TABELLE

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Tabella 1: Impostazioni di fabbrica | 7 |
| Tabella 2: Elenco allarmi           | 7 |

## Table: Maximum head (Hmax) and maximum flow rate (Qmax)

## of EVOPLUS circulators .....2A

## Table: Energy Efficiency Index - EEI .....3A

## 1. AVVERTENZE PARTICOLARI



Verificare che il prodotto non abbia subito danni dovuti al trasporto o al magazzinaggio. Controllare che l'involucro esterno sia integro ed in ottime condizioni.



Prima di intervenire sulla parte elettrica o meccanica dell'impianto togliere sempre la tensione di rete. Attendere lo spegnimento delle spie luminose sul pannello di controllo prima di aprire l'apparecchio stesso. Il condensatore del circuito intermedio in continua resta carico con tensione pericolosamente alta anche dopo la disinserzione della tensione di rete. Sono ammissibili solo allacciamenti di rete saldamente cablati. L'apparecchio deve essere messo a terra (IEC 536 classe 1, NEC ed altri standard al riguardo).



Morsetti di rete e i morsetti motore possono portare tensione pericolosa anche a motore fermo.



Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal servizio assistenza tecnica o da personale qualificato, in modo da prevenire ogni rischio.

## 2. LIQUIDI POMPATI

La macchina è progettata e costruita per pompare acqua, priva di sostanze esplosive e particelle solide o fibre, con densità pari a 1000 Kg/m<sup>3</sup>, viscosità cinematica uguale ad 1mm<sup>2</sup>/s e liquidi non chimicamente aggressivi. È possibile utilizzare glicole etilenico in percentuale non superiore al 30%.

## 3. COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA (EMC)

I circolatori EVOPLUS rispettano la norma EN 61800-3, nella categoria C2, per la compatibilità elettromagnetica.

- Emissioni elettromagnetiche – Ambiente industriale (in alcuni casi possono essere richieste misure di contenimento).
- Emissioni condotte – Ambiente industriale (in alcuni casi possono essere richieste misure di contenimento).

## 4. GESTIONE

### 4.1. Immagazzinaggio

Tutti i circolatori devono essere immagazzinati in luogo coperto, asciutto e con umidità dell'aria possibilmente costante, privo di vibrazioni e polveri. Vengono forniti nel loro imballo originale nel quale devono rimanere fino al momento dell'installazione. Se così non fosse provvedere a chiudere accuratamente la bocca di aspirazione e mandata.

### 4.2. Trasporto

Evitare di sottoporre i prodotti ad inutili urti e collisioni. Per sollevare e trasportare il circolatore avvalersi di sollevatori utilizzando il pallet fornito di serie (se previsto).

### 4.3. Peso

La targhetta adesiva posta sull'imballo riporta l'indicazione del peso totale del circolatore.

## 5. INSTALLAZIONE

Seguire attentamente le raccomandazioni di questo capitolo per realizzare una corretta installazione elettrica idraulica e meccanica.



**Accertarsi che la tensione e la frequenza di targa del circolatore EVOPLUS SMALL corrispondano a quelle della rete di alimentazione.**

### 5.1. Installazione e manutenzione del circolatore



**Montare il circolatore EVOPLUS SMALL sempre con l'albero motore in posizione orizzontale. Montare il dispositivo di controllo elettronico in posizione verticale (si veda Figura 1)**

- Il circolatore può essere installato negli impianti di riscaldamento e condizionamento sia sulla tubazione di mandata che su quella di ritorno; la freccia stampata sul corpo pompa indica la direzione del flusso.
- Installare per quanto possibile il circolatore sopra il livello minimo della caldaia, ed il più lontano possibile da curve, gomiti e derivazioni.
- Per facilitare le operazioni di controllo e manutenzione, installare sia sul condotto di aspirazione che su quello di mandata una valvola di intercettazione.
- Prima di installare il circolatore, effettuare un accurato lavaggio dell'impianto con sola acqua ad 80°C. Quindi scaricare completamente l'impianto per eliminare ogni eventuale sostanza dannosa che fosse entrata in circolazione.
- Eseguire il montaggio in modo da evitare gocciolamenti sul motore e sul dispositivo di controllo elettronico sia in fase di installazione sia in fase di manutenzione.

- Evitare di mescolare all'acqua in circolazione additivi derivanti da idrocarburi e prodotti aromatici. L'aggiunta di antigelo, dove necessario, si consiglia nella misura massima del 30%.
- In caso di coibentazione (isolamento termico) utilizzare l'apposito kit (se fornito in dotazione) ed accertarsi che i fori di scarico condensa della cassa motore non vengano chiusi o parzialmente ostruiti.
- Per garantire massima efficienza dell'impianto e una lunga vita al circolatore si consiglia l'utilizzo di filtri defangatori magnetici per separare e raccogliere eventuali impurità presenti nell'impianto stesso (particelle di sabbia, particelle di ferro e fanghi).
- Nel caso di manutenzione utilizzare sempre un set di guarnizioni nuove.
- L'apparecchio è destinato ad essere collegato in modo permanente alla rete idrica.



**Non coibentare mai il dispositivo di controllo elettronico.**

- Nel caso di manutenzione utilizzare sempre un set di guarnizioni nuove.

## 5.2. Rotazione delle teste motore

Nel caso l'installazione venga effettuata su tubazioni poste in orizzontale sarà necessario effettuare una rotazione di 90 gradi del motore con relativo dispositivo elettronico al fine di mantenere il grado di protezione IP e per permettere all'utente un'interazione con l'interfaccia grafica più confortevole (si veda Figura 2-3).



**Prima di procedere alla rotazione del circolatore, assicurarsi che il circolatore stesso sia stato completamente svuotato.**

Per ruotare il circolatore EVOPLUS SMALL procedere come segue:

1. Rimuovere le 4 viti di fissaggio della testa del circolatore.
2. Ruotare di 90 gradi la cassa motore insieme al dispositivo di controllo elettronico in senso orario o antiorario a seconda della necessità.
3. Rimontare ed avvitare le 4 viti che fissano la testa del circolatore.



**Il dispositivo di controllo elettronico deve rimanere sempre in posizione verticale!**

## 5.3. Valvola di non ritorno

Se l'impianto è dotato di una valvola di non ritorno, assicurarsi che la pressione minima del circolatore sia sempre superiore alla pressione di chiusura della valvola.

## 6. COLLEGAMENTI ELETTRICI

I collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale esperto e qualificato.

- Il circolatore non richiede alcuna protezione esterna del motore.
- Controllare che la tensione e la frequenza di alimentazione corrispondano ai valori indicati sulla targhetta di identificazione del circolatore.

### 6.1. Collegamento di alimentazione

Dopo aver cablatto il cavo di alimentazione come mostrato in Figura 3 collegarlo alla scheda come mostrato in Figura 4.

**Prima di alimentare il circolatore assicurarsi che il coperchio del pannello di controllo EVOPLUS SMALL sia perfettamente chiuso!**

## 7. AVVIAMENTO



**Tutte le operazioni di avviamento devono essere effettuate con il coperchio del pannello di controllo EVOPLUS SMALL chiuso!**

**Avviare il sistema soltanto quando tutti i collegamenti elettrici ed idraulici sono stati completati.**

**Evitare di far funzionare il circolatore in assenza di acqua nell'impianto.**



**Il fluido contenuto nell'impianto oltre che ad alta temperatura e pressione può trovarsi anche sotto forma di vapore. PERICOLO USTIONI!**

**È pericoloso toccare il circolatore. PERICOLO USTIONI!**

Una volta effettuati tutti i collegamenti elettrici ed idraulici riempire l'impianto con acqua ed eventualmente con glicole (per la percentuale massima di glicole si veda par. 2) ed alimentare il sistema.

Una volta avviato il sistema è possibile modificare le modalità di funzionamento per meglio adattarsi alle esigenze dell'impianto (si veda par.10).

## 8. FUNZIONI

### 8.1. Modi di regolazione


I circolatori EVOPLUS SMALL consentono di effettuare le seguenti modalità di regolazione a seconda delle necessità dell'impianto:



- Regolazione a pressione differenziale proporzionale in funzione del flusso presente nell'impianto.
- Regolazione a pressione differenziale costante.
- Regolazione a curva costante.

La modalità di regolazione può essere impostata attraverso il pannello di controllo EVOPLUS SMALL (si veda par. 10).

### 8.1.1. Regolazione a pressione differenziale proporzionale




In questa modalità di regolazione la pressione differenziale viene ridotta o aumentata al diminuire o all'aumentare della richiesta d'acqua. Il set-point  $H_s$  può essere impostato da display.

Regolazione indicata per:

- Impianti di riscaldamento e condizionamento con elevate perdite di carico.
- Sistemi a due tubi con valvole termostatiche e prevalenza  $\geq 4$  m.
- Impianti con regolatore di pressione differenziale secondario.
- Circuiti primari con alte perdite di carico.
- Sistemi di ricircolo sanitario con valvole termostatiche sulle colonne montanti.

### 8.1.2. Regolazione a pressione differenziale costante




In questa modalità di regolazione la pressione differenziale viene mantenuta costante, indipendentemente dalla richiesta d'acqua. Il set-point  $H_s$  può essere impostato da display.

Regolazione indicata per:

- Impianti di riscaldamento e condizionamento con basse perdite di carico.
- Sistemi a due tubi con valvole termostatiche e prevalenza  $\leq 2$  m.
- Sistemi monotubo con valvole termostatiche.
- Impianti a circolazione naturale.
- Circuiti primari con basse perdite di carico.
- Sistemi di ricircolo sanitario con valvole termostatiche sulle colonne montanti.

### 8.1.3. Regolazione a curva costante



In questa modalità di regolazione il circolatore lavora su curve caratteristiche a velocità costante. La curva di funzionamento viene selezionata impostando la velocità di rotazione attraverso un fattore percentuale. Il valore 100% indica la curva limite massimo. La velocità di rotazione effettiva può dipendere dalle limitazioni di potenza e di pressione differenziale del proprio modello di circolatore.

La velocità di rotazione può essere impostata da display. Regolazione indicata per impianti di riscaldamento e condizionamento a portata costante.

### 8.2. Moduli Di Espansione

I circolatori EVOPLUS SMALL possono essere dotati di alcuni moduli di espansione che permettono di ampliarne le funzionalità.

Per i dettagli sulle modalità di installazione, configurazione ed utilizzo dei moduli di espansione si rimanda al manuale specifico.

## 9. PANNELLO DI CONTROLLO

Le funzionalità dei circolatori EVOPLUS SMALL possono essere modificate tramite il pannello di controllo posto sul coperchio del dispositivo di controllo elettronico.

Sul pannello sono presenti: un display grafico, 4 tasti di navigazione e 3 luci LED di segnalazione (si veda Figura 5).

### 9.1. Display grafico

Attraverso il display grafico sarà possibile navigare all'interno di un menù in modo facile ed intuitivo che permetterà di verificare e modificare le modalità di funzionamento del sistema, l'abilitazione degli ingressi ed il set-point di lavoro. Sarà inoltre possibile visualizzare lo stato del sistema e lo storico di eventuali allarmi memorizzati dal sistema stesso.

### 9.2. Tasti di navigazione

Per navigare all'interno del menù sono messi a disposizione 4 tasti: 3 tasti sotto il display e 1 laterale. I tasti sotto il display sono denominati tasti attivi e il tasto laterale è denominato tasto nascosto. Ogni pagina del menù è fatta in modo tale da indicare la funzione associata ai 3 tasti attivi (quelli sotto il display).

### 9.3. Luci di segnalazione

**Luce gialla:** Segnalazione di sistema alimentato.

Se accesa significa che il sistema è alimentato.



**Non rimuovere mai il coperchio se la luce gialla è accesa.**

**Luce rossa:** Segnalazione di allarme/anomalia presente nel sistema.

Se la luce lampeggia allora l'allarme non è bloccante e la pompa può essere pilotata comunque. Se la luce è fissa allora l'allarme è bloccante e la pompa non può essere pilotata.

**Luce verde:** Segnalazione di pompa ON/OFF.

Se accesa, la pompa sta girando. Se spenta la pompa è ferma.

### 10. MENÙ

I circolatori EVOPLUS SMALL mettono a disposizione un menù utente accessibile dalla Home Page premendo e rilasciando il tasto centrale "Menu".

Di seguito sono rappresentate le pagine del menù utente attraverso le quali è possibile verificare lo stato del sistema e modificarne le impostazioni.

Se le pagine dei menù mostrano una chiave in basso a sinistra significa che non è possibile modificare le impostazioni. Per sbloccare i menù andare nella Home Page e premere contemporaneamente il tasto nascosto e il tasto sotto la chiave fino a che la chiave non scompare.

**Se non viene premuto nessun tasto per 60 minuti le impostazioni si bloccano automaticamente ed il display viene spento. Alla pressione di un tasto qualsiasi il display viene riaccessibile e viene visualizzata la "Home Page".**

Per navigare all'interno dei menù premere il tasto centrale.

Per tornare alla pagina precedente tenere premuto il tasto nascosto, quindi premere e rilasciare il tasto centrale.


11. Per modificare le impostazioni utilizzare i tasti sinistro e destro.

Per confermare la modifica di un'impostazione premere per 3 secondi il tasto centrale "OK". L'avvenuta conferma verrà evidenziata con la seguente icona:

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Home Page</b></p>  | <p>Nell'Home Page sono riassunte in modo grafico le principali impostazioni del sistema.</p> <p>L'icona in alto a sinistra indica il tipo di regolazione selezionata.</p> <p>L'icona in alto al centro indica la modalità di funzionamento selezionata (auto o economy).</p> <p>L'icona in alto a destra indica la presenza di un inverter singolo oppure gemellare. La rotazione dell'icona ① o ② segnala quale pompa di circolazione è in funzione.</p> <p>Al centro della Home Page si trova un parametro di sola visualizzazione che può essere scelto fra un piccolo set di parametri attraverso la Pagina 9.0 del menù.</p> <p>Dalla Home Page è possibile accedere alla pagina di regolazione del contrasto del display: tenendo premuto il tasto nascosto, quindi premere e rilasciare il tasto destro.</p> <p>I circolatori EVOPLUS SMALL mettono a disposizione un menù utente accessibile dalla Home Page premendo e rilasciando il tasto centrale "Menu".</p> |
| <p><b>Pagina 1.0</b></p> | <p>Attraverso la Pagina 1.0 si settano le impostazioni di fabbrica premendo contemporaneamente per 3 secondi i tasti sinistro e destro.</p> <p>L'avvenuto ripristino delle impostazioni di fabbrica verrà notificato con la comparsa del simbolo  vicino alla scritta "Default".</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Pagina 2.0</b></p>                                                                                                                                                                       | <p>Attraverso la Pagina 2.0 si imposta la modalità di regolazione. Si possono scegliere fra le seguenti modalità:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1  = Regolazione a pressione differenziale proporzionale.</li> <li>2  = Regolazione a pressione differenziale costante.</li> <li>3  = Regolazione a curva costante con velocità di rotazione impostata da display.</li> </ol> |
| <p>La pagina 2.0 visualizza 3 icone che rappresentano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- icona centrale = impostazione attualmente selezionata;</li> <li>- icona destra = impostazione successiva;</li> <li>- icona sinistra = impostazione precedente.</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>Pagina 3.0</b></p>                                                                                                                                                                      | <p>Attraverso la Pagina 3.0 è possibile modificare il set-point di regolazione. A seconda del tipo di regolazione scelto nella pagina precedente, il set-point da impostare sarà una prevalenza oppure, nel caso di Curva Costante, una percentuale relativa alla velocità di rotazione.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>Pagina 9.0</b></p>                                                                                                                                                                      | <p>Attraverso la pagina 9.0 si può scegliere il parametro da visualizzare nella Home Page:</p> <p>H: Prevalenza misurata espressa in metri<br/> Q: Portata stimata espressa in m<sup>3</sup>/h<br/> S: Velocità di rotazione espressa in giri al minuto (rpm)<br/> E: Non presente<br/> P: Potenza erogata espressa in kW<br/> h: Ore di funzionamento<br/> T: Non presente<br/> T1: Non presente</p>                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Pagina 10.0</b></p>       | <p>Attraverso la pagina 10.0 si può scegliere la lingua con cui visualizzare i messaggi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p><b>Pagina 11.0</b></p>      | <p>Attraverso la pagina 11.0 si può visualizzare lo storico allarmi premendo il tasto destro.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p><b>Storico Allarmi</b></p>  | <p>Se il sistema rileva delle anomalie le registra in modo permanente nello storico degli allarmi (per un massimo di 15 allarmi). Per ogni allarme registrato si visualizza una pagina costituita da 3 parti: un codice alfanumerico che identifica il tipo di anomalia, un simbolo che illustra in modo grafico l'anomalia e infine un messaggio nella lingua selezionata alla Pagina 10.0 che descrive brevemente l'anomalia.</p> <p>Premendo il tasto destro si possono scorrere tutte le pagine dello storico.</p> <p>Al termine dello storico compaiono 2 domande:</p> <p><b>"Resetare Allarmi?"</b> Premendo OK (tasto sinistro) si resettano gli eventuali allarmi ancora presenti nel sistema.</p> <p><b>"Cancellare Storico Allarmi?"</b> Premendo OK (tasto sinistro) si cancellano gli allarmi memorizzati nello storico.</p> |

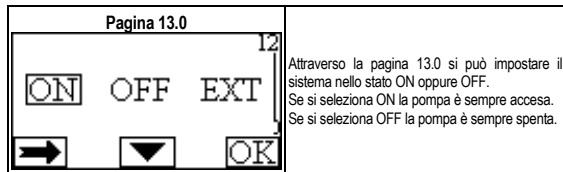

### 11. IMPOSTAZIONI DI FABBRICA

| Parametro                           | Valore                                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Modalità di regolazione             | = regolazione a pressione differenziale proporzionale |
| Modalità di funzionamento gemellare | = alternato ogni 24h                                  |
| Comando avviamento pompa            | ON                                                    |

Tabella 1: Impostazioni di fabbrica

### 12. TIPI DI ALLARME

| Codice allarme | Simbolo allarme | Descrizione allarme                      |
|----------------|-----------------|------------------------------------------|
| E0 - e16; e21  |                 | Errore interno                           |
| E17 - e19      |                 | Corto circuito                           |
| e20            |                 | Errore tensione                          |
| E22 - e31      |                 | Errore interno                           |
| E32 - e35      |                 | Sovratemperatura del sistema elettronico |
| e37            |                 | Tensione bassa                           |
| e38            |                 | Tensione alta                            |
| E39 - e40      |                 | Pompa bloccata                           |

|     |  |                                                     |
|-----|--|-----------------------------------------------------|
| e46 |  | Pompa scollegata                                    |
| e42 |  | Marcia a secco                                      |
| e56 |  | Sovratemperatura motore (intervento motoprotettore) |
| e57 |  | Frequenza del segnale esterno pwm minore di 100 hz  |
| e58 |  | Frequenza del segnale esterno pwm maggiore di 5 khz |

Tabella 2: Elenco allarmi

### 13. CONDIZIONE DI ERRORE E RIPRISTINO

| Indicazione display |  | Descrizione                 | Ripristino                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------|--|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E0 - e16            |  | Errore interno              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Togliere tensione al sistema.</li> <li>Attendere lo spegnimento delle spie luminose sul pannello di controllo quindi alimentare nuovamente il sistema.</li> <li>Se l'errore persiste, sostituire il circolatore.</li> </ul>                                                |
| E37                 |  | Bassa tensione di rete (LP) | <ul style="list-style-type: none"> <li>Togliere tensione al sistema.</li> <li>Attendere lo spegnimento delle spie luminose sul pannello di controllo quindi alimentare nuovamente il sistema.</li> <li>Controllare che la tensione di rete sia corretta, eventualmente ripristinarla ai dati di targa.</li> </ul> |
| E38                 |  | Alta tensione di rete (HP)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Togliere tensione al sistema.</li> <li>Attendere lo spegnimento delle spie luminose sul pannello di controllo quindi alimentare nuovamente il sistema.</li> <li>Controllare che la tensione di rete sia corretta, eventualmente ripristinarla ai dati di targa.</li> </ul> |

**Energy Efficiency Index - EEI**

Il parametro di riferimento per i circolatori più efficienti è  $EEI \leq 0,20$   
 Il valore EEI varia in base al modello della pompa, ed è reperibile sulla marcatura CE (targa) della stessa.

|           |                                                                                   |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E32-e35   |  | Surriscaldamento critico<br>Parti elettroniche | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Togliere tensione al sistema.</li> <li>- Attendere lo spegnimento delle spie luminose sul pannello di controllo.</li> <li>- Verificare che i condotti di areazione del sistema non siano ostruiti e che la temperatura ambiente del locale sia in specifica.</li> </ul>        |
| E39-e40   |  | Protezione da sovracorrente                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Controllare che il circolatore giri liberamente.</li> <li>- Controllare che l'aggiunta di antigelo non sia superiore alla misura massima del 30%.</li> </ul>                                                                                                                   |
| E21-e30   |  | Errore di Tensione                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Togliere tensione al sistema.</li> <li>- Attendere lo spegnimento delle spie luminose sul pannello di controllo quindi alimentare nuovamente il sistema.</li> <li>- Controllare che la tensione di rete sia corretta, eventualmente ripristinarla ai dati di targa.</li> </ul> |
| E31       |  | Comunicazione gemellare ssente                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificare l'integrità del cavo di comunicazione gemellare.</li> <li>- Controllare che entrambi i circolatori siano alimentati.</li> </ul>                                                                                                                                     |
| E42       |  | Marcia a secco                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mettere l'impianto in pressione</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                     |
| E56       |  | Sovratemperatura del motore                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Togliere tensione al sistema.</li> <li>- Attendere il raffreddamento del motore</li> <li>- Alimentare nuovamente il sistema</li> </ul>                                                                                                                                         |
| E57 ; e58 |  | $F < 100 \text{ Hz}$ ; $f > 5 \text{ kHz}$     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Controllare che il segnale esterno PWM sia funzionante e collegato come da specifica.</li> </ul>                                                                                                                                                                               |

## INDEX

|                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Particular warnings .....</b>                             | <b>10</b> |
| <b>2. Pumped liquids .....</b>                                  | <b>10</b> |
| <b>3. Electromagnetic Compatibility (EMC) .....</b>             | <b>10</b> |
| <b>4. Management .....</b>                                      | <b>10</b> |
| 4.1. Storage .....                                              | 10        |
| 4.2. Transport .....                                            | 10        |
| 4.3. Weight .....                                               | 10        |
| <b>5. Installation .....</b>                                    | <b>10</b> |
| 5.1. Circular Installation and Maintenance .....                | 10        |
| 5.2. Rotation of the Motor Heads .....                          | 11        |
| 5.3. Non-return valve .....                                     | 11        |
| <b>6. Electrical connections .....</b>                          | <b>11</b> |
| 6.1. Power supply connection .....                              | 11        |
| <b>7. Start .....</b>                                           | <b>11</b> |
| <b>8. Functions .....</b>                                       | <b>11</b> |
| 8.1. Regulating Modes .....                                     | 11        |
| 8.1.1. Regulation with proportional differential pressure ..... | 12        |
| 8.1.2. Regulation with Constant Differential Pressure .....     | 12        |
| 8.1.3. Regulation with constant curve .....                     | 12        |
| 8.2. Expansion Modules .....                                    | 12        |
| <b>9. Control Panel .....</b>                                   | <b>12</b> |
| 9.1. Graphic Display .....                                      | 12        |
| 9.2. Navigation Buttons .....                                   | 12        |
| 9.3. Warning Lights .....                                       | 12        |
| <b>10. Menus .....</b>                                          | <b>13</b> |
| <b>11. Factory settings .....</b>                               | <b>14</b> |
| <b>12. Types of Alarm .....</b>                                 | <b>15</b> |
| <b>13. Error Condition And Reset .....</b>                      | <b>15</b> |

## INDEX OF FIGURES

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| Figure 1: Assembly position .....                 | 1A |
| Figure 2: Installation on horizontal pipes .....  | 1A |
| Figure 3: Power supply connector wiring .....     | 1A |
| Figure 4: Power supply connector connection ..... | 1A |
| Figure 5: Control Panel .....                     | 1A |

## INDEX OF TABLES

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Table 1: Factory settings ..... | 14 |
| Table 2: List of alarms .....   | 15 |

|                                                                                                 |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Table: Maximum head (Hmax) and maximum flow rate (Qmax)<br/>of EVOPLUS circulators .....</b> | <b>2A</b> |
| <b>Table: Energy Efficiency Index - EEI .....</b>                                               | <b>3A</b> |

## 1. PARTICULAR WARNINGS



Ensure that the product has not suffered any damage during transport or storage. Check that the outer casing is unbroken and in excellent conditions.



Always switch off the mains power supply before working on the electrical or mechanical part of the system. Wait for the warning lights on the control panel to go out before opening the appliance. The capacitor of the direct current intermediate circuit remains charged with dangerously high voltage even after the mains power has been turned off.

Only firmly cabled mains connections are admissible. The appliance must be earthed (IEC 536 class 1, NEC and other applicable standards).



Mains terminals and motor terminals may still have dangerous voltage when the motor is stopped.



If the power cable is damaged, it must be replaced by the technical assistance service or by qualified personnel, so as to avoid any risk.

## 2. PUMPED LIQUIDS

The machine has been designed and made for pumping water, free from explosive substances and solid particles or fibers, with a density of 1000 Kg/m<sup>3</sup>, a kinematic viscosity of 1mm<sup>2</sup>/s and non-chemically aggressive liquids. It is possible to use ethylene glycol in a percentage of no more than 30%.

## 3. ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (EMC)

EVOPLUS SMALL circulators respect standard EN 61800-3, in the C2 category, for electromagnetic compatibility.

- Electromagnetic emissions - Industrial environment (in some cases restrictive measures may be requested).
- Conducted emissions - Industrial environment (in some cases restrictive measures may be requested).
- 

## 4. MANAGEMENT

### 4.1. Storage

All the circulators must be stored in a dry covered place, with possibly constant air humidity, free from vibrations and dust. They are supplied in their original pack in which they must remain until the time of installation. If this is not the case, accurately close the suction and delivery mouth.

### 4.2. Transport

Avoid subjecting the products to needless impacts and collisions. To lift and transport the circulator use lifting devices with the aid of the pallet supplied with it (if contemplated).

### 4.3. Weight

The adhesive plate on the packaging indicates the total weight of the circulator.

## 5. INSTALLATION

Carefully follow the advice in this chapter to carry out correct electrical, hydraulic and mechanical installation.



Ensure that the voltage and frequency on the data plate of the EVOPLUS SMALL circulator are the same as those of the power mains.

### 5.1. Circular Installation and Maintenance



Always install the EVOPLUS SMALL circulator with the motor shaft in a horizontal position. Install the electronic control device in a vertical position (see Figure 1)

- The circulator may be installed in heating and conditioning systems on either the delivery pipe or the return pipe; the arrow marked on the pump body indicates the direction of flow.
- Install the circulator as far as possible above the minimum boiler level and as far as possible from bends, elbows and junction boxes.
- To facilitate control and maintenance operations, install an interception valve both on the suction pipe and on the delivery pipe.
- Before installing the circulator, accurately flush the system with only water at 80°C. Then drain the system completely to eliminate any harmful substance that may have got into circulation.

- Assemble in such a way as to avoid dripping on the motor and on the electronic control device during both installation and maintenance.
- Avoid mixing additives derived from hydrocarbons and aromatic products with the circulating water. It is recommended that the addition of antifreeze, where necessary, should not exceed 30%.
- In the event of heat insulation use the special kit (if provided) and ensure that the condensate draining holes in the motor casing are not closed or partly blocked.
- To guarantee maximum efficiency of the system and long life of the circulator it is recommended to use magnetic sludge-removing filters to separate and collect any impurities present in the system (particles of sand, particles of iron and sludge).
- In the case of maintenance, always use a set of new gaskets.
- The appliance is intended to be permanently connected to the water mains.



**Never insulate the electronic control device.**

## 5.2. Rotation of the Motor Heads

If the circulator is installed on pipes in a horizontal position, it will be necessary to rotate the motor with the respective electronic device through 90 degrees in order to maintain the grade of IP protection and to allow the user a more convenient interaction with the graphic interface (see Figure 2).



**Before rotating the circulator, ensure that it has been completely drained.**

To rotate the EVOPLUS SMALL circulator, proceed as follows:

1. Remove the 4 fixing screws of the circulator head.
2. Rotate the motor casing with the electronic control device through 90 degrees clockwise or counterclockwise, as necessary.
3. Reassemble and tighten the 4 screws that fix the circulator head.



**The electronic control device must always remain in vertical position!**

## 5.3. Non-return valve

If the system is equipped with a non-return valve, ensure that the minimum pressure of the circulator is always higher than the valve closing pressure.

## 6. ELECTRICAL CONNECTIONS

The electrical connections must be made by expert, qualified personnel.

- The circulator does not require any external motor protection.
- Ensure that the supply voltage and frequency are the same as the values indicated on the electrical data plate of the circulator.

## 6.1. Power supply connection

After having wired the power supply cable as shown in Figure 3, connect it to the board as shown in Figure 4.

**Before supplying power to the circulator, ensure that the cover of the EVOPLUS SMALL control panel is perfectly closed!**

## 7. START



**All the starting operations must be performed with the cover of the EVOPLUS SMALL control panel closed!**

**Start the system only when all the electrical and hydraulic connections have been completed.**

**Avoid running the circulator when there is no water in the system.**



**As well as being at a high temperature and pressure, the fluid in the system may also be in the form of steam. DANGER OF SCALDING!  
It is dangerous to touch the circulator. DANGER OF SCALDING!**

Once all the electrical and hydraulic connections have been made, fill the system with water and if necessary with glycol (for the maximum glycol percentage see par. 2) and feed the system.

Once the system has been started it is possible to modify the operating modes to adapt better to the plant requirements (see par.10).

## 8. FUNCTIONS

### 8.1. Regulating Modes


EVOPLUS SMALL circulators allow the following regulating modes depending on plant requirements:



- Proportional differential pressure regulation depending on the flow present in the plant.
- Constant differential pressure regulation.
- Regulation with constant curve.

The regulating mode may be set through the EVOPLUS SMALL control panel (see par. 10).

#### 8.1.1. Regulation with proportional differential pressure




In this regulating mode the differential pressure is reduced or increased as the demand for water decreases or increases. The  $H_s$  set point may be set from the display.

Regulation indicated for:

- Heating and conditioning plants with high load losses
- Two-pipe systems with thermostatic valves and head  $\geq 4$  m
- Plants with secondary differential pressure regulator
- Primary circuits with high load losses
- Domestic water recirculating systems with thermostatic valves on the rising columns.

#### 8.1.2. Regulation with Constant Differential Pressure




In this regulating mode the differential pressure is kept constant, irrespective of the demand for water. The  $H_s$  set point may be set from the display.

Regulation indicated for:

- Heating and conditioning plants with low load losses
- Two-pipe systems with thermostatic valves and head  $\leq 2$  m
- Single-pipe systems with thermostatic valves
- Plants with natural circulation
- Primary circuits with low load losses

- Domestic water recirculating systems with thermostatic valves on the rising columns.

#### 8.1.3. Regulation with constant curve



In this regulating mode the circulator works on characteristic curves at a constant speed. The operating curve is selected by setting the rotation speed through a percentage factor. The value 100% indicates the maximum limit curve. The actual rotation speed may depend on the power and differential pressure limits of your circulator model.

The rotation speed may be set from the display.

Regulation indicated for heating and conditioning plants with constant flow.

#### 8.2. Expansion Modules

EVOPLUS SMALL circulators may be equipped with some expansion modules that allow their functions to be increased. For details on the procedures for installation, configuration and use of the expansion modules, see the specific manual.

#### 9. CONTROL PANEL

The functions of EVOPLUS SMALL circulators can be modified by means of the control panel on the cover of the electronic control device. On the panel there are: a graphic display, 4 navigation keys and 3 LED warning lights (see Figure 5).

##### 9.1. Graphic Display

Using the graphic display it will be possible to navigate in an easy and intuitive menu which will enable you to check and modify the system operating mode, the enabling of the inputs and the working set-point. It will also be possible to view the system status and the log of any alarms memorised by the system.

##### 9.2. Navigation Buttons

4 buttons are provided for navigating in the menu: 3 buttons under the display and 1 at the side. The buttons under the display are called active buttons and the one at the side is called hidden button. Each page of the menu is made in such a way as to indicate the function associated with the 3 active buttons (the ones under the display).

##### 9.3. Warning Lights

**Yellow light:** System live signal.

If lit, it means that the system is live.



Never remove the cover if the yellow light is lit.

**Red light:** Warning of an alarm/malfunction present in the system.

If the light is blinking it is a non-blocking alarm and the pump can still be controlled. If the light is fixed it is a blocking alarm and the pump cannot be controlled.

**Green light:** Pump ON/OFF signal.

if lit, the pump is running. If off, the pump is stopped..

## 10. MENUS

EVOPLUS SMALL circulators offer a user menu accessible from the Home Page by pressing and releasing the central "Menu" button.

Below are shown the user menu pages with which it is possible to check the system status and modify its settings.

If the menu pages show a key at bottom left it means that it is not possible to change the settings. To unblock the menus go to the Home Page and press the hidden button and the button under the key at the same time until the key disappears.

**If no button is pressed for 60 minutes, the settings are automatically blocked and the display switches off. When any button is pressed the display lights up again and the "Home Page" appears.**

To navigate in the menus, press the central button.

To return to the previous page, hold down the hidden button, then press and release the central button.


To modify the settings use the left and right buttons.


To confirm the change of a setting, hold down the central button "OK" for 3 seconds.

Confirmation will be indicated by the following icon:

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Home Page</b></p> | <p>The main settings of the system are graphically summed up on the Home Page.</p> <p>The icon at top left indicates the type of regulation selected.</p> <p>The icon at centre top indicates the operating mode selected (auto or economy).</p> <p>The icon at top right indicates the presence of a single or twin inverter. The rotation of the icon</p> |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                 | <p>① or ② indicates which circulation pump is operating.</p> <p>At the centre of the Home Page is a read-only parameter which can be chosen from a small set of parameters on Page 9.0 of the menu.</p> <p>From the Home Page it is possible to access the page for regulating the contrast of the display: hold down the hidden button, then press and release the right button.</p> <p>EVOPLUS SMALL circulators offer a user menu accessible from the Home Page by pressing and releasing the central "Menu" button.</p> |
| <p>Page 1.0</p>                                                                                                                                                                                                                 | <p>The factory settings are set from Page 1.0 by holding down the left and right buttons at the same time for 3 seconds.</p> <p>The resetting of the factory settings will be notified by the appearance of the symbol  next to the word "Default"</p>                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>Page 2.0</p>                                                                                                                                                                                                                 | <p>The regulating mode is set from Page 2.0. You can choose between the following modes:</p> <p>1  = Proportional differential pressure regulation.</p> <p>2  = Regulation with constant differential pressure.</p> <p>3  = Regulation with constant curve with rotation speed set from the display.</p>                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>Page 2.0 displays 3 icons which represent:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- central icon = setting currently selected;</li> <li>- right icon = next setting;</li> <li>- left icon = previous setting.</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Page 3.0</p>    | <p>The regulating set-point can be modified from Page 3.0.<br/>Depending on the type of regulation chosen on the previous page, the set-point to be set will be a head or, in the case of a Constant Curve, a percentage of the rotation speed.</p>                                                                                                                            |
| <p>Page 9.0</p>   | <p>On page 9.0 it is possible to choose the parameter to be displayed on the Home Page:<br/>H: Measured head expressed in metres<br/>Q: Estimated flow rate expressed in m<sup>3</sup>/h<br/>S: Rotation speed expressed in revs per minute (rpm)<br/>E: Not present<br/>P: Power distributed expressed in W<br/>h: Operating hours<br/>T: Not present<br/>T1: Not present</p> |
| <p>Page 10.0</p>  | <p>On page 10.0 you can choose the language in which to display the messages.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>Page 11.0</p>  | <p>On page 11.0 you can display the alarms log by pressing the right button.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Alarms Log</p>  | <p>If the system finds any faults it records them permanently in the alarms log (up to a maximum of 15 alarms). For each recorded alarm a page composed of 3 parts is displayed: an alphanumeric code that identifies the type of fault, a symbol that illustrates the fault in graphic mode, and a message in the language selected on Page 10.0, giving a brief description of the fault.<br/>By pressing the right button you can scroll through all the pages of the log.<br/>2 questions appear at the end of the log:<br/>"Reset Alarms?"<br/>Pressing OK (left button) resets any alarms still present in the system.<br/>"Delete Alarms Log?"<br/>Pressing OK (left button) deletes the alarms memorised in the log.</p> |
| <p>Page 13.0</p>  | <p>On page 13.0 you can set the system status in ON or OFF.<br/>If ON is selected the pump is always on.<br/>If OFF is selected the pump is always off.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## 11. FACTORY SETTINGS

| Parameter           | Value                                           |
|---------------------|-------------------------------------------------|
| Regulating mode     | = Proportional differential pressure regulation |
| Twin operating mode | = Alternate every 24h                           |
| Pump start control  | ON                                              |

Table 1: Factory settings

## 12. TYPES OF ALARM

| Alarm Code    | Alarm Symbol                                                                      | Alarm Description                                   |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| E0 - e16; e21 |  | Internal Error                                      |
| E17 - e19     |  | Short Circuit                                       |
| e20           |  | Voltage Error                                       |
| E22 - e31     |  | Internal Error                                      |
| E32 - e35     |  | Electronic system excess temperature                |
| e37           |  | Low voltage                                         |
| e38           |  | High voltage                                        |
| E39 - e40     |  | Pump blocked                                        |
| e46           |  | Pump Disconnected                                   |
| e42           |  | Dry operation                                       |
| e56           |  | Motor excess temperature (motor protector trips)    |
| e57           |  | Frequency of PWM external signal less than 100 Hz   |
| e58           |  | Frequency of PWM external signal greater than 5 kHz |

Table 2: List of alarms

## 13. ERROR CONDITION AND RESET

| Display indication |                                                                                   | Description    | Reset                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|
| E0 - e16           |  | Internal error | - Switch off system power. |

|         |                                                                                   |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                   |                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wait for the warning lights on the control panel to go off, then power the system again.</li> <li>- If the error persists, change the circulator.</li> </ul>                                                                                   |
| E37     |  | Low mains voltage (LP)                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Switch off system power. Wait for the warning lights on the control panel to go off, then power the system again.</li> <li>- Check that the mains voltage is correct, if necessary reset it at the plate values</li> </ul>                     |
| E38     |  | High mains voltage (HP)                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Switch off system power.</li> <li>- Wait for the warning lights on the control panel to go off, then power the system again.</li> <li>- Check that the mains voltage is correct, if necessary reset it at the plate values.</li> </ul>         |
| E32-e35 |  | Critical overheating of electronic parts | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Switch off system power.</li> <li>- Wait for the warning lights on the control panel to go off.</li> <li>- Check that the system ventilation ducts are not blocked and that the environment temperature of the premises is correct.</li> </ul> |
| E39-e40 |  | Protection against overcurrent           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Check that the circulator turns freely.</li> <li>- Check that any antifreeze added does not exceed the maximum percentage of 30%.</li> </ul>                                                                                                   |
| E21-e30 |  | Voltage Error                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Switch off system power.</li> <li>- Wait for the warning lights on the control panel to go off, then power the system again.</li> <li>- Check that the mains voltage is correct, if necessary reset it at the plate values.</li> </ul>         |
| E31     |  | Twin communication absent                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Check that the twin communication cable is intact.</li> <li>- Check that both circulators are powered.</li> </ul>                                                                                                                              |
| E42     |  | Dry operation                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Put the system under pressure.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                      |

|           |                                                                                   |                                            |                                                                                                                                                             |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E56       |   | Motor excess temperature                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Switch off system power.</li> <li>- Wait for the motor to cool down.</li> <li>- Power the system again.</li> </ul> |
| E57 ; e58 |  | $f < 100 \text{ Hz}$ ; $f > 5 \text{ kHz}$ | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Check that the PWM external signal is operating and connected as specified.</li> </ul>                             |

### Energy Efficiency Index - EEI

The benchmark for the most efficient circulators is  $EEI \leq 0,20$

The EEI value varies according to the pump model, and can be found on the CE marking (dataplate) of the pump.

## ÍNDICE

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| 1. Advertencias particulares.....                          | 18 |
| 2. Líquidos bombeados.....                                 | 18 |
| 3. Compatibilidad electromagnética (EMC).....              | 18 |
| 4. Gestión.....                                            | 18 |
| 4.1. Almacenaje.....                                       | 18 |
| 4.2. Transporte.....                                       | 18 |
| 4.3. Peso.....                                             | 18 |
| 5. Instalación.....                                        | 18 |
| 5.1. Instalación y mantenimiento del circulador.....       | 18 |
| 5.2. Rotación de las cabezas del motor.....                | 19 |
| 5.3. Válvula de retención.....                             | 19 |
| 6. Conexiones eléctricas.....                              | 19 |
| 6.1. Conexión de alimentación.....                         | 19 |
| 7. Puesta en marcha.....                                   | 19 |
| 8. Funciones.....                                          | 19 |
| 8.1. Modos de regulación.....                              | 19 |
| 8.1.1. Regulación de presión diferencial proporcional..... | 20 |
| 8.1.2. Regulación de presión diferencial constante.....    | 20 |
| 8.1.3. Regulación de curva constante.....                  | 20 |
| 8.2. Módulos de expansión.....                             | 20 |
| 9. Panel de control.....                                   | 20 |
| 9.1. Display gráfico.....                                  | 20 |
| 9.2. Teclas de desplazamiento.....                         | 20 |
| 9.3. Luces de señalización.....                            | 21 |
| 10. Menú.....                                              | 21 |
| 11. Configuraciones De Fábrica.....                        | 23 |
| 12. Tipos de alarmas.....                                  | 23 |
| 13. Condición de error y restablecimiento.....             | 23 |

## ÍNDICE DE LAS FIGURAS

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| Figura 1: Posición de montaje.....                   | 1A |
| Figura 2: Instalación en tuberías horizontales.....  | 1A |
| Figura 3: Cableado del conector de alimentación..... | 1A |
| Figura 4: Conexión del conector de alimentación..... | 1A |
| Figura 5: Panel de control.....                      | 1A |

## ÍNDICE DE LAS TABLAS

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| Tabla 1: Configuraciones de fábrica..... | 23 |
| Tabla 2: Listado de alarmas.....         | 23 |

### Table: Maximum head (Hmax) and maximum flow rate (Qmax)

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| of EVOPLUS circulators..... | 2A |
|-----------------------------|----|

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| Table: Energy Efficiency Index - EEI..... | 3A |
|-------------------------------------------|----|

## 1. ADVERTENCIAS PARTICULARES



Comprobar que el producto no haya sufrido daños durante el transporte o el almacenaje. Controlar que el embalaje exterior esté íntegro y en óptimas condiciones.



Antes de cualquier intervención en la parte eléctrica o mecánica de la instalación, se desconectará siempre la corriente eléctrica de red. Antes de abrir el aparato, esperar a que se apaguen los indicadores luminosos del panel de control. El condensador del circuito intermedio en continua permanece cargado con tensión peligrosamente alta incluso tras deshabilitar la tensión de red. Se admiten solo conexiones de red con cables sólidos. El aparato dispondrá de conexión a tierra (IEC 536 clase 1, NEC y otros estándares en mérito).



Tanto los bornes de red como los bornes del motor pueden llevar tensión peligrosa incluso con el motor parado.



De estar el cable de alimentación estropeado, deberá ser sustituido por el servicio de asistencia técnica o por personal cualificado, con la finalidad de prevenir cualquier riesgo.

## 2. LÍQUIDOS BOMBEADOS

La máquina está diseñada y fabricada para bombear agua exenta de sustancias explosivas y partículas sólidas o fibras, con densidad de 1000 Kg/m<sup>3</sup>, viscosidad cinemática de 1mm<sup>2</sup>/s y líquidos no agresivos químicamente. Es posible utilizar glicol etilénico en porcentaje no superior al 30%.

## 3. COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA (EMC)

Los circuladores EVOPLUS SMALL cumplen la norma EN 61800-3 categoría C2, respecto a compatibilidad electromagnética.

- Emisiones electromagnéticas – Ambiente industrial (en algunos casos, podrían ser requeridas medidas de limitación).
- Emisiones conducidas – Ambiente industrial (en algunos casos, podrían ser requeridas medidas de limitación).

## 4. GESTIÓN

### 4.1. Almacenaje

Todos los circuladores se almacenarán en un lugar cubierto, seco y con humedad del aire posiblemente constante, y exente de vibraciones y polvos. Se suministran en su embalaje original, con el que permanecerán hasta la fase de montaje. En caso contrario, cerrar la boca de aspiración y de impulsión con sumo cuidado.

### 4.2. Transporte

No someter los productos a inútiles golpes y choques. El circulador se iza y se transporta por medio de elevadores, utilizando el pallet suministrado en serie (de estar previsto).

### 4.3. Peso

En la placa de datos adhesiva puesta en el embalaje consta el peso total del circulador.

## 5. INSTALACIÓN

A fin de conseguir unas instalaciones eléctrica, hidráulica y mecánica correctas, hay que seguir atentamente las recomendaciones contenidas en este capítulo.



**Comprobar que la tensión y la frecuencia de los datos nominales del circulador EVOPLUS SMALL coincidan con los de la red de alimentación.**

### 5.1. Instalación y mantenimiento del circulador



**Montar el circulador EVOPLUS SMALL siempre con el eje motor en posición horizontal, Montar el dispositivo de control electrónico en posición vertical (véase Figura 1)**

- En las instalaciones de calentamiento y acondicionamiento, se puede instalar el circulador tanto en la tubería de impulsión como en la de retorno; la flecha grabada en el cuerpo de la bomba indica la dirección del caudal.
- Instalar el circulador lo más encima posible del nivel mínimo de la caldera y lo más lejos posible de curvas, ángulos de codo y derivaciones.
- Para facilitar las operaciones de control y mantenimiento, instalar una válvula de aislamiento tanto en el conducto de aspiración como en el de impulsión.
- Antes de montar el circulador, lavar a fondo la instalación sólo con agua a 80°C. Luego descargar completamente la instalación para eliminar cualquier sustancia perjudicial que hubiera entrado en circulación.

- Efectuar el montaje evitando goteos sobre el motor y sobre el dispositivo de control electrónico, tanto en la fase de instalación como en la de mantenimiento.
- Evitar mezclar con el agua en circulación aditivos derivados de hidrocarburos y productos aromáticos. De tener que añadir un producto anticongelante, se aconseja un porcentaje máximo del 30%.
- En caso de aislamiento térmico, utilizar el kit correspondiente (de suministrarse en equipamiento) y comprobar que los orificios de descarga de la condensación de la caja del motor no estén cerrados ni obstruidos parcialmente.
- Para garantizar la máxima eficiencia de la instalación así como gran durabilidad del circulador, se aconseja utilizar filtros desbarradores magnéticos para separar y recoger las impurezas presentes en la instalación (partículas de arena y de hierro, además de fangos).
- En caso de mantenimiento, usar siempre un juego de juntas nuevas.
- El aparato está destinado a ser conectado de forma permanente a la red hidráulica.



**No aislar nunca el dispositivo de control electrónico**

## 5.2. Rotación de las cabezas del motor

Si se realiza la instalación sobre tuberías en posición horizontal, habrá que efectuar una rotación de 90 grados del motor y del relativo dispositivo electrónico, a fin de mantener el grado de protección IP y para que el usuario pueda interactuar con la interfaz gráfica de manera más cómoda (véase Figura 2).



**Antes de efectuar la rotación del circulador comprobar que esté completamente vacío.**

Para girar el circulador EVOPLUS SMALL hay que hacer lo siguiente:

1. Extraer los 4 tornillos de fijación de la cabeza del circulador.
2. Girar de 90 grados la caja del motor con el dispositivo de control electrónico, en sentido horario o antihorario según se requiera.
3. Meter y atornillar otra vez los 4 tornillos que fijan la cabeza del circulador..



**¡La posición del dispositivo de control electrónico será siempre vertical!**

## 5.3. Válvula de retención

De estar la instalación provista de válvula de retención, comprobar que la presión mínima del circulador sea siempre superior a la presión de cierre de la válvula.

## 6. CONEXIONES ELÉCTRICAS

Las conexiones eléctricas serán llevadas a cabo por personal experto y cualificado.

- El circulador no requiere ninguna protección exterior del motor.
- Verificar que la tensión y frecuencia de alimentación correspondan a los valores que constan en la placa de identificación del circulador.

## 6.1. Conexión de alimentación

Después de cablear el cable de alimentación tal como aparece en la figura 3, conectarlo a la tarjeta como en la figura 4.

**¡Antes de alimentar el circulador comprobar que la tapa del panel de control EVOPLUS SMALL esté perfectamente cerrada!**

## 7. PUESTA EN MARCHA



**¡Se realizarán todas las operaciones de puesta en marcha con la tapa del panel de control EVOPLUS SMALL cerrada!**

**El sistema se pondrá en marcha únicamente cuando estén completadas todas las conexiones eléctricas e hidráulicas. No poner en marcha el circulador si falta agua en la instalación.**



**El fluido contenido en el sistema, además de su alta temperatura y presión, puede presentarse también en estado de vapor. ¡PELIGRO DE QUEMADURAS!**

**Es peligroso tocar el circulador. ¡PELIGRO DE QUEMADURAS!**

Una vez realizadas todas las conexiones eléctricas e hidráulicas, llenar la instalación con agua y, eventualmente, con glicol (para el porcentaje máximo de glicol véase el párr. 2) y alimentar el sistema.

Una vez puesto en marcha el sistema, es posible modificar los modos de funcionamiento a fin de adaptarse mejor a las exigencias de la instalación (véase el párr 10).

## 8. FUNCIONES

### 8.1. Modos de regulación




Los circuladores EVOPLUS SMALL permiten efectuar los siguientes modos de regulación deforme a las exigencias de la instalación:

- Regulación de presión diferencial proporcional según el caudal presente en la instalación.
- Regulación de presión diferencial constante.
- Regulación de curva constante.

Se puede configurar el modo de regulación a través del panel de control EVOPLUS SMALL (véase el párr. 10).

### 8.1.1. Regulación de presión diferencial proporcional




Con este modo de regulación se reduce la presión diferencial o aumenta al disminuir o aumentar la demanda de agua. Se puede configurar el set-point  $H_s$  con el display.

Regulación indicada para:

- Instalaciones de calentamiento y acondicionamiento con elevadas pérdidas de carga
- Sistemas de dos tubos con válvulas termostáticas y altura de descarga  $\geq 4$  m
- Instalaciones con regulador de presión diferencial secundario
- Circuitos primarios con altas pérdidas de carga
- Sistemas de recirculación sanitaria con válvulas termostáticas en las columnas montantes

### 8.1.2. Regulación de presión diferencial constante




Con este modo de regulación se mantiene constante la presión diferencial, independientemente de la demanda de agua. Se puede configurar el set-point  $H_s$  con el display.

Regulación indicada para:

- Instalaciones de calentamiento y acondicionamiento con bajas pérdidas de carga
- Sistemas de dos tubos con válvulas termostáticas y altura de descarga  $\leq 2$  m
- Sistemas monotubo con válvulas termostáticas

- Instalaciones con circulación natural
- Circuitos primarios con bajas pérdidas de carga
- Sistemas de recirculación sanitaria con válvulas termostáticas en las columnas montantes.

### 8.1.3. Regulación de curva constante



En este modo de regulación, el circulador trabaja con curvas características a velocidad constante. Se selecciona la curva de funcionamiento configurando la velocidad de rotación con un factor porcentual. El valor 100% indica la curva límite máximo. La velocidad de rotación efectiva puede depender de las limitaciones de potencia y de presión diferencial del propio modelo de circulador.

Es posible configurar la velocidad de rotación desde el display.

Regulación indicada para instalaciones de calentamiento y acondicionamiento de caudal constante.

### 8.2. Módulos de expansión

Es posible equipar los circuladores EVOPLUS SMALL con algunos módulos de expansión para ampliar sus funcionalidades.

Para informaciones sobre los modos de instalación, configuración y empleo de los módulos de expansión, consultar el manual específico.

### 9. PANEL DE CONTROL

Es posible modificar las funciones de los circuladores EVOPLUS SMALL mediante el panel de control situado en la tapa del dispositivo de control electrónico. En el panel hay: un display gráfico, 4 teclas de desplazamiento y 3 luces LED de señalización (ver Figura 5).

#### 9.1. Display gráfico

Con el display gráfico el desplazamiento por el menú para verificar y modificar los modos de funcionamiento del sistema, la habilitación de las entradas y el set-point de trabajo es fácil e intuitivo. Además, será posible visualizar el estado del sistema y el histórico de posibles alarmas memorizadas por éste.

#### 9.2. Teclas de desplazamiento

Hay 4 teclas para desplazarse por el menú: 3 teclas bajo el display y 1 lateral. A las teclas bajo el display se las llama teclas activas, y a la tecla lateral tecla escondida.

En cada página del menú se indica la función asociada a las 3 teclas activas (las que están bajo el display).

### 9.3. Luces de señalización

**Luz amarilla:** Señalización de sistema alimentado.

De estar encendida, indica que el sistema está alimentado.



**No desmontar nunca la tapa con la luz amarilla encendida.**

**Luz roja:** Señalización de alarma/anomalía presente en el sistema.

Si la luz parpadea, significa que la alarma es sin bloqueo y por lo tanto es posible pilotar la bomba. En cambio, si la luz es fija, indica que la alarma es con bloqueo y no es posible pilotar la bomba.

**Luz verde:** Señalización de bomba ON/OFF.

De estar encendida, indica que la bomba está funcionando. Si está apagada, indica que la bomba está parada.

## 10. MENÚ

Los circuladores EVOPLUS SMALL cuentan con un menú usuario accesible desde la Página Inicial apretando y soltando la tecla central "Menú".

A continuación aparecen las páginas del menú usuario que sirven para verificar el estado del sistema y modificar sus configuraciones.

Si en la parte inferior izquierda de las páginas del menú aparece una llave, significa que no es posible modificar las configuraciones. Para desbloquear el menú, ir a la Página Inicial y pulsar a la vez la tecla escondida y la tecla bajo la llave, hasta que ésta desaparezca.

**Si no se pulsa ninguna tecla por 60 minutos, se bloquean automáticamente las configuraciones y el display se apaga. Al presionar una tecla cualquiera, se reactiva el display y se visualiza la "Página inicial".**


Para desplazarse por el menú, pulsar la tecla central.

Para volver a la página anterior, mantener presionada la tecla escondida y luego pulsar y soltar la tecla central.


Para modificar las configuraciones, utilizar las teclas izquierda y derecha.

Para confirmar la modificación de una configuración, pulsar la tecla central "OK" por 3 segundos. La confirmación se resalta con el siguiente icono:

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Página Inicial</b></p> | <p>En la Página Inicial aparecen resumidas gráficamente las configuraciones principales del sistema.</p> <p>El icono situado arriba a la izquierda, indica el tipo de regulación seleccionado.</p> <p>El icono puesto arriba, en el centro, indica el modo de funcionamiento seleccionado (auto o economy).</p> <p>El icono situado arriba a la derecha indica la presencia de un inverter simple o doble. La rotación del icono  o  indica qué bomba de circulación está funcionando.</p> <p>En el centro de la Página Inicial se halla un parámetro con función sólo de visualización, a elegir entre otros pocos parámetros de la página 9,0 del menú.</p> <p>Desde la Página Inicial se accede a la página de regulación del contraste del display: manteniendo presionada la tecla escondida, pulsar y soltar la tecla derecha.</p> <p>Los circuladores EVOPLUS SMALL cuentan con un menú usuario accesible desde la Página Inicial apretando y soltando la tecla central "Menú".</p> |
| <p><b>Página 1.0</b></p>     | <p>En la página 1.0 se restablecen las configuraciones de fábrica pulsando a la vez las teclas izquierda y derecha por 3 segundos.</p> <p>Se notifica el restablecimiento de las configuraciones de fábrica con la visualización del símbolo  cerca de la palabra "Default".</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Página 2.0</b></p>                                                                                                                                        | <p>La modalidad de regulación se configura en la página 2.0. Se pueden elegir entre los modos siguientes:</p> <p>1  = Regulación de presión diferencial proporcional.</p> <p>2  = Regulación de presión diferencial constante.</p> <p>3  = Regulación de curva constante con velocidad de rotación configurada en el display.</p> |
| <p>Aparecen en la página 2.0 tres iconos que representan:<br/>         icono central = configuración actualmente seleccionada;<br/>         icono derecho = configuración sucesiva;<br/>         icono izquierdo = configuración anterior.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>Página 3.0</b></p>                                                                                                                                       | <p>Se modifica el set-point de regulación en la página 3.0.</p> <p>Según el tipo de regulación elegido en la página anterior, el punto de ajuste a configurar será una altura de descarga o, en el caso de Curva Constante, un porcentaje relativo a la velocidad de rotación.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>Página 9.0</b></p>                                                                                                                                       | <p>Se puede elegir en la página 9.0 el parámetro a visualizar en la Página Inicial:</p> <p>H: Altura de descarga medida, indicada en metros<br/>         Q: Caudal estimado indicado en m<sup>3</sup>/h<br/>         S: Velocidad de rotación indicada en rpm<br/>         E: No presente<br/>         P: Potencia suministrada indicada en W<br/>         h: Horas de funcionamiento<br/>         T: No presente<br/>         T1: No presente</p>                                                                                                                                   |

|                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Página 10.0</b></p>            | <p>Se puede elegir en la página 10.0 el idioma de los mensajes.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>Página 11.0</b></p>           | <p>Pulsando la tecla derecha, se visualiza en la página 11.0 el histórico de alarmas.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p><b>Histórico de alarmas</b></p>  | <p>Si el sistema detecta anomalías, las registra de modo permanente en el histórico de alarmas (un máximo de 15 alarmas). Por cada alarma registrada, se visualiza una página constituida por 3 partes: un código alfanumérico que identifica el tipo de anomalía, un símbolo que ilustra de forma gráfica la anomalía y, por último, un mensaje en el idioma seleccionado en la página 10.0 que describe brevemente la anomalía.</p> <p>Pulsando la tecla derecha es posible desplazarse por todas las páginas del histórico.</p> <p>Al final del histórico se visualizan 2 preguntas:</p> <p><b>1."¿Resetear las alarmas?"</b><br/>         Pulsando OK (tecla izquierda), se resetean las alarmas que hubieran intervenido en el sistema.</p> <p><b>2."¿Cancelar el histórico de alarmas?"</b><br/>         Pulsando OK (tecla izquierda), se cancelan las alarmas guardadas en el histórico.</p> |

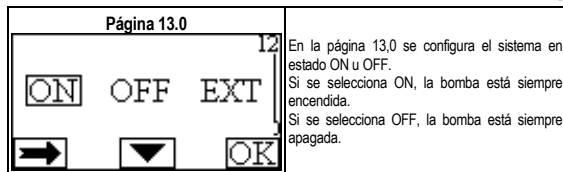

## 11. CONFIGURACIONES DE FÁBRICA

| Parámetro                            | Valor                                             |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Modo de regulación                   | = Regulación de presión diferencial proporcional. |
| Modo de funcionamiento doble         | = Alterno cada 24h                                |
| Comando puesta en marcha de la bomba | ON                                                |

Tabla 1: Configuraciones de fábrica

## 12. TIPOS DE ALARMAS

| Código de la alarma | Símbolo de la alarma | Descripción de la alarma             |
|---------------------|----------------------|--------------------------------------|
| E0 - e16; e21       |                      | Error interno                        |
| E17 - e19           |                      | Cortocircuito                        |
| e20                 |                      | Error de tensión                     |
| E22 - e31           |                      | Error Interno                        |
| E32 - e35           |                      | Sobretensión del sistema electrónico |
| e37                 |                      | Tensión baja                         |
| e38                 |                      | Tensión alta                         |
| E39 - e40           |                      | Bomba bloqueada                      |
| e46                 |                      | Bomba desconectada                   |

|     |  |                                                        |
|-----|--|--------------------------------------------------------|
| e42 |  | Marcha en seco                                         |
| e56 |  | Sobretensión del motor (intervención del otoprotector) |
| e57 |  | Frecuencia de la señal externa PWM menor de 100 Hz     |
| e58 |  | Frecuencia de la señal externa PWM mayor de 5 kHz      |

Tabla 2: Listado de alarmas

## 13. CONDICIÓN DE ERROR Y RESTABLECIMIENTO

| Indicación display |  | Descripción              | Restablecimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------|--|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E0 - e16           |  | Error interno            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Deshabilitar la corriente eléctrica del sistema.</li> <li>- Esperar a que se apaguen los indicadores luminosos del panel de control y luego alimentar nuevamente el sistema.</li> <li>- Si el error persiste, sustituir el circulador.</li> </ul>                                                     |
| E37                |  | Baja tensión de red (LP) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Deshabilitar la corriente eléctrica del sistema.</li> <li>- Esperar a que se apaguen los indicadores luminosos del panel de control y luego alimentar nuevamente el sistema.</li> <li>- Controlar que la tensión de red sea correcta, restablecerla eventualmente con los datos nominales.</li> </ul> |
| E38                |  | Alta tensión de red (HP) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Deshabilitar la corriente eléctrica del sistema.</li> <li>- Esperar a que se apaguen los indicadores luminosos del panel de</li> </ul>                                                                                                                                                                |

|         |  |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|--|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |  |                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- control y luego alimentar nuevamente el sistema.</li> <li>- Controlar que la tensión de red sea correcta, restablecerla eventualmente con los datos nominales.</li> </ul>                                                                                                                             |
| E32-e35 |  | Sobrecalentamiento crítico partes electrónicas | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Deshabilitar la corriente eléctrica del sistema.</li> <li>- Esperar a que se apaguen los indicadores luminosos del panel de control.</li> <li>- Verificar que los tubos de ventilación del sistema no estén obstruidos y que la temperatura ambiente del local esté especificada.</li> </ul>          |
| E39-e40 |  | Protección de sobrecorriente                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Controlar que el circulador gire libremente.</li> <li>- Controlar que la cantidad añadida de anticongelante no supere la medida máxima del 30%.</li> </ul>                                                                                                                                            |
| E21-e30 |  | Error de tensión                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Deshabilitar la corriente eléctrica del sistema.</li> <li>- Esperar a que se apaguen los indicadores luminosos del panel de control y luego alimentar nuevamente el sistema.</li> <li>- Controlar que la tensión de red sea correcta, restablecerla eventualmente con los datos nominales.</li> </ul> |
| E31     |  | Comunicación doble ausente                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificar el buen estado del cable de comunicación doble.</li> <li>- Controlar que los dos circuladores estén alimentados.</li> </ul>                                                                                                                                                                 |
| E42     |  | Marcha en seco                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Poner en presión la instalación.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                           |
| E56     |  | Sobretensión del motor                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Deshabilitar la corriente eléctrica del sistema.</li> <li>- Esperar que se enfríe el motor.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                |

|           |  |                                          |                                                                                             |
|-----------|--|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |  |                                          | - Alimentar nuevamente el sistema.                                                          |
| E57 ; e58 |  | $f < 100 \text{ Hz} ; f > 5 \text{ kHz}$ | - Controlar que la señal externa PWM funcione y que esté conectada según la especificación. |

### Energy Efficiency Index - EEI

El parámetro de referencia para los circuladores más eficientes es  $EEI \leq 0,20$ .  
El valor EEI varía según el modelo de bomba y se puede encontrar en el marcado CE (placa) de la bomba.

**INNEHÅLLSFÖRTECKNING**

|                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Särskilda säkerhetsföreskrifter.....</b>                | <b>26</b> |
| <b>2. Vätskor som kan pumpas .....</b>                        | <b>26</b> |
| <b>3. Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) .....</b>         | <b>26</b> |
| <b>4. Hantering .....</b>                                     | <b>26</b> |
| 4.1. Förvaring.....                                           | 26        |
| 4.2. Transport .....                                          | 26        |
| 4.3. Vikt.....                                                | 26        |
| <b>5. Installation .....</b>                                  | <b>26</b> |
| 5.1. Installation och underhåll av cirkulationspumpen .....   | 26        |
| 5.2. Vridning av motorhuvud .....                             | 27        |
| 5.3. Backventil .....                                         | 27        |
| <b>6. ELANSLUTNING.....</b>                                   | <b>27</b> |
| 6.1. Nätanslutning .....                                      | 27        |
| <b>7. Start .....</b>                                         | <b>27</b> |
| <b>8. Funktioner.....</b>                                     | <b>27</b> |
| 8.1. Inställningssätt.....                                    | 27        |
| 8.1.1. Inställning med proportionellt differentialtryck ..... | 28        |
| 8.1.2. Inställning med jämnt differentialtryck .....          | 28        |
| 8.1.3. Inställning med jämn kurva .....                       | 28        |
| 8.2. Utbyggnadsmoduler .....                                  | 28        |
| <b>9. Kontrollpanel.....</b>                                  | <b>28</b> |
| 9.1. Grafisk display .....                                    | 28        |
| 9.2. Navigeringsknappar.....                                  | 28        |
| 9.3. Signallampor .....                                       | 29        |
| <b>10. Meny .....</b>                                         | <b>29</b> |
| <b>11. Standardvärden.....</b>                                | <b>31</b> |
| <b>12. Typer av larm.....</b>                                 | <b>31</b> |
| <b>13. Feltilstånd och återställning.....</b>                 | <b>31</b> |

**FIGURFÖRTECKNING**

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| Fig. 1: Monteringsläge.....                          | 1A |
| Fig. 2: Installation på horisontella ledningar ..... | 1A |
| Fig. 3: Kabeldragning för kontaktdon.....            | 1A |
| Fig. 4: Anslutning av kontaktdon.....                | 1A |
| Fig. 5: Kontrollpanel .....                          | 1A |

**TABELLFÖRTECKNING**

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Tabell 1: Standardvärden ..... | 31 |
| Tabell 2: Larmlista .....      | 31 |

**Table: Maximum head (Hmax) and maximum flow rate (Qmax)**

**of EVOPLUS circulators .....** **2A**

**Table: Energy Efficiency Index - EEI .....** **3A**

## 1. SÄRSKILDA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER



Kontrollera att apparaten inte har skadats under transport eller förvaring. Kontrollera att det yttre höljet är fullständigt intakt och i gott skick.



Slå alltid från spänningen före ingrepp i apparatens elektriska eller mekaniska komponenter. Vänta med att öppna apparaten tills signallamporna har slocknat på kontrollpanelen. Mellankretsens likströmskondensator är spänningsförande även efter det att spänningen har brutits.

Endast fasta nätanslutningar är tillåtna. Apparaten ska jordas (enligt IEC 536, klass 1, NEC och andra standarder i detta avseende).



Nätklämmorna och motorklämmorna kan vara spänningsförande även med stillastående motor.



Om elkabeln är skadad ska den bytas ut av en serviceverkstad eller kvalificerad personal för att undvika samtliga risker.

## 2. VÄTSKOR SOM KAN PUMPAS

Apparaten är utvecklad och tillverkad för att pumpa vatten, som saknar explosiva ämnen, fasta partiklar eller fibrer, med en densitet på 1 000 kg/m<sup>3</sup> och med en kinematisk viskositet lika med 1 mm<sup>2</sup>/s och vätskor som inte är kemiskt aggressiva. Det får användas max. 30 % etylenglykol.

## 3. ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET (EMC)

Cirkulationspumparna i serie EVOPLUS uppfyller standard EN 61800-3, klass C2 avseende elektromagnetisk kompatibilitet.

- Elektromagnetiska emissioner - Industrimiljö (det kan i vissa fall erfordras begränsande åtgärder).
- Ledningsburna emissioner - Industrimiljö (det kan i vissa fall erfordras begränsande åtgärder).

## 4. HANTERING

### 4.1. Förvaring

Alla cirkulationspumpar måste förvaras på en plats som är övertäckt, torr och med så konstant luftfuktighet som möjligt, samt fri från vibrationer och damm. Cirkulationspumparna levereras i sina originalemballage, där de ska förvaras fram till installationstillfället. I motsatt fall ska sug- och tryckmunstycket pluggas ordentligt.

### 4.2. Transport

Undvik att utsätta produkterna för onödiga stötar och kollisioner. Använd passande lyftmedel och pallar (om denna finns) för att lyfta och transportera cirkulationspumpen.

### 4.3. Vikt

Klistermärket på emballaget anger cirkulationspumpens totala vikt.

## 5. INSTALLATION

Följ noggrant rekommendationerna i detta kapitel för att utföra en korrekt elektrisk, hydraulisk och mekanisk anslutning.



Kontrollera att märkspänning och -frekvens för cirkulationspumpen i serie EVOPLUS SMALL överensstämmer med nätanslutningens märkdata.

### 5.1. Installation och underhåll av cirkulationspumpen



Montera alltid cirkulationspumpen i serie EVOPLUS SMALL med horisontell motoraxel. Montera den elektroniska kontrollanordningen vertikalt (se Fig. 1).

- Cirkulationspumpen kan installeras i värme- och luftkonditioneringssystem såväl på tryck- som returledningen. Flödesriktningen anges av den stämplade pilen på pumphuset.
- Installera helst cirkulationspumpen högre än värmepannans min. nivå och så långt bort som det går från rörvinklar, rörböjar och grenrör.
- Installera en avstängningsventil både på sug- och tryckledningen för att underlätta kontroller och underhåll.
- Före installationen av cirkulationspumpen ska du noggrant spola igenom systemet med 80 °C vatten. Töm sedan systemet helt för att eliminera eventuella skadliga ämnen som har kommit in i systemet.

- Utför monteringen så att det inte droppar på motorn och på den elektroniska kontrollanordningen vare sig vid installationen eller underhållet.
- Blanda inte i tillsatser som innehåller kolväte eller aromatiska ämnen i cirkulationsvattnet. Frostskyddsmedel ska vid behov tillsättas med max. förhållandet 30 %.
- Vid montering av termisk isolering ska du använda avsedd sats (om den medföljer) och kontrollera att kondenshålen på motorhuset inte sätts igen helt eller delvis.
- För att garantera maximal systemprestanda och lång livslängd för cirkulationspumpen rekommenderas det att använda magnetiska avskiljningsfilter som separerar och fångar upp ev. orenheter som finns i systemet (sandpartiklar, järmpartiklar och lera).
- Använd alltid nya packningar i samband med underhåll.
- Apparaten är avsedd för att anslutas permanent till vattennätet.



**Värmeisolera aldrig den elektroniska kontrollanordningen.**

## 5.2. Vridning av motorhuvud

Om installationen utförs på horisontella ledningar ska motorn med monterad elektronisk kontrollanordning vridas 90° för att bibehålla IP-skyddsgraden. Det blir då även bekvämare för användaren att använda det grafiska gränssnittet (se Fig. 2-3).



**Kontrollera att cirkulationspumpen är helt tom innan du påbörjar vridningen av cirkulationspumpen.**

Vrid cirkulationspumpen i serie EVOPLUS SMALL på följande sätt:

1. Ta bort de fyra fästskruvorna på cirkulationspumpens huvud.
2. Vrid motorhuset tillsammans med den elektroniska kontrollanordningen 90° medurs eller moturs beroende på vad som krävs.
3. Sätt tillbaka och dra åt de fyra fästskruvorna på cirkulationspumpens huvud.



**Den elektroniska kontrollanordningen ska alltid vara vertikal!**

## 5.3. Backventil

Om systemet är utrustat med en backventil ska du se till att cirkulationspumpens min. tryck alltid är högre än ventilens stängningstryck.

## 6. ELANSLUTNING

Elanslutningen ska utföras av specialiserad och kvalificerad personal.

- Cirkulationspumpen erfordrar inget externt motorskydd.
- Kontrollera att märkspänning och -frekvens överensstämmer med värdena på cirkulationspumpens märkplåt.

### 6.1. Nätanslutning

Dra nätkabeln som i fig. 3 och anslut den därefter till kretskortet som i fig. 4.

**Kontrollera att hölet till kontrollpanelen i serie EVOPLUS SMALL är helt stängt innan du slår till matningsspänningen till cirkulationspumpen!**

## 7. START



**Hölet till kontrollpanelen i serie EVOPLUS SMALL ska vara stängt vid samtliga startmoment!**

**Starta systemet först när samtliga el- och hydraulanslutningar har utförts.**

**Använd inte cirkulationspumpen om vatten saknas i systemet.**



**Den varma trycksatta vätskan som finns i systemet kan även uppträda som ånga. RISK FÖR BRÄNNSKADOR!**

**Det är farligt att röra vid cirkulationspumpen. RISK FÖR BRÄNNSKADOR!**

När samtliga el- och hydraulanslutningar har utförts ska systemet fyllas på med vatten och eventuellt glykol (max. procentsats glykol anges i kap. 2) och elförseln till systemet slås till. Funktionssätten kan ändras när systemet har startats för att bättre tillgodose systembehoven (se kap. 10).

## 8. FUNKTIONER

### 8.1. Inställningssätt

Cirkulationspumparna i serie EVOPLUS medger följande inställningssätt utifrån systembehoven:


- Inställning med proportionellt differentialtryck beroende på flödet i systemet.
- Inställning med jämnt differentialtryck.



- Inställning med jämn kurva.

Inställningssättet kan väljas på kontrollpanelen i serie EVOPLUS SMALL (se kap. 10).

### 8.1.1. Inställning med proportionellt differentialtryck




I detta funktionssätt minskar respektive ökar differentialtrycket när vattenflödet minskar respektive ökar. Börvärdet  $H_s$  kan ställas in från displayen.

Inställning avsedd för:

- Värme- och luftkonditioneringsystem med höga effektförluster.
- System med två rör med termostatventiler och uppfordringshöjd  $\geq 4$  m.
- System med sekundär differentialtryckregulator.
- Primärkretsar med höga effektförluster.
- System med cirkulation av sanitärt vatten med termostatventiler på de vertikala rören.

### 8.1.2. Inställning med jämnt differentialtryck




I detta inställningssätt förblir differentialtrycket jämnt oberoende av vattenflödet. Börvärdet  $H_s$  kan ställas in från displayen.

Inställning avsedd för:

- Värme- och luftkonditioneringsystem med låga effektförluster.
- System med två rör med termostatventiler och uppfordringshöjd  $\leq 2$  m.
- System med ett rör med termostatventiler.
- System med naturlig cirkulation.
- Primärkretsar med låga effektförluster.
- System med cirkulation av sanitärt vatten med termostatventiler på de vertikala rören.

### 8.1.3. Inställning med jämn kurva



I detta inställningssätt arbetar cirkulationspumpen enligt karakteristiska kurvor med jämn hastighet. Driftkurvan väljs genom att rotationshastigheten ställs in med en procentfaktor. 100 % motsvarar kurvan för max. gräns. Den verkliga rotationshastigheten kan bero på begränsningar av effekt och differentialtryck för den specifika modellen av cirkulationspump.

Rotationshastigheten kan ställas in från displayen.

Inställning avsedd för värme- och luftkonditioneringsystem med jämn kapacitet.

### 8.2. Utbyggnadsmoduler

Cirkulationspumparna i serie EVOPLUS SMALL kan utrustas med olika utbyggnadsmoduler för att öka deras funktion.

Se aktuell bruksanvisning för detaljerad information om installation, konfiguration och användning av utbyggnadsmodulerna.

## 9. KONTROLLPANEL

Funktionerna hos cirkulationspumparna i serie EVOPLUS SMALL kan ändras med hjälp av kontrollpanelen som är placerad på locket till den elektroniska kontrollanordningen.

Kontrollpanelen omfattar en grafisk display, fyra navigeringsknappar och tre signallampor (se Fig. 5).

### 9.1. Grafisk display

Med hjälp av den grafiska displayen går det enkelt att navigera i en användarvänlig meny och ändra systemets funktionssätt, aktiveringen av ingångarna och driftbörvärdet. Det går även att visa systemstatusen och ev. larmhistorik som har lagrats av systemet.

### 9.2. Navigeringsknappar

Det går att navigera i menyn med hjälp av fyra knappar: Tre knappar under och en knapp bredvid displayen. Knapparna under displayen kallas aktiva knappar och knappen bredvid displayen kallas dold knapp.

Varje menyida är utformad så att den indikerar funktionen som är förknippad med de tre aktiva knapparna under displayen.

### 9.3. Signallampor

**Gul signallampa:** Signalerar att systemet är spänningsförande. Systemet är spänningsförande när signallampan lyser.



Ta aldrig bort höljet när den gula signallampan lyser.

**Röd signallampa:** Signalerar larm/felfunktion i systemet.

Om signallampan blinkar medför inte larmet någon blockering och pumpen kan fortfarande styras. Om signallampan lyser med fast sken medför larmet en blockering och pumpen kan inte styras.

**Grön signallampa:** Signalerar pump ON/OFF.

Pumpen är i drift när signallampan lyser. Pumpen är avstängd när signallampan är släckt..

### 10. MENY

Cirkulationspumparna i serie EVOPLUS SMALL har en Användarmeny som går att komma åt från Home Page genom att du trycker på och släpper upp mittknappen Menu.

Nedan visas sidorna i Användarmeny som kan användas för att kontrollera systemstatusen och ändra systeminställningarna.

Inställningarna går inte att ändra om det finns en nyckel nere till vänster på menysidorna. Lås upp menyerna genom att gå till Home Page och trycka på den dolda knappen samtidigt med knappen under nyckeln tills nyckeln försvinner.

**Trycker du inte på någon knapp på 60 minuter blockeras inställningarna automatiskt och displayen stängs av. Trycker du på en av knapparna sätts displayen på och Home Page visas.**

Tryck på mittknappen för att navigera i menyerna.

Håll den dolda knappen nedtryckt och tryck ned och släpp upp mittknappen för att återgå till föregående sida.

Använd knapparna till vänster och höger för att ändra inställningarna.

Bekräfta ändringen av en inställning genom att trycka ned mittknappen OK i 3 sekunder. Följande ikon framträder vid bekräftelsen:

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | <p>Home Page visar en grafisk sammanfattning av systemets huvudinställningar.</p> <p>Ikonen uppe till vänster indikerar vald inställning. Ikonen uppe i mitten indikerar vald funktion (Auto eller Economy).</p> <p>Ikonen uppe till höger indikerar om det finns en inverter eller två inverterar. Ikonen ① eller ② roterar för att signalera vilken av cirkulationspumparna som är i drift.</p> <p>I mitten av Home Page finns en skrivskyddad parameter som kan väljas bland ett antal parametrar via Sidan 9.0 i menyn.</p> <p>Du kommer åt sidan för inställning av displayens kontrast från Home Page. Håll den dolda knappen nedtryckt och tryck sedan ned och släpp upp knappen till höger.</p> <p>Cirkulationspumparna i serie EVOPLUS SMALL har en Användarmeny som går att komma åt från Home Page genom att du trycker på och släpper upp mittknappen Menu.</p> |
| <p><b>Sidan 1.0</b></p> | <p>Du ställer in standardvärdena via Sidan 1.0 genom att trycka samtidigt på knapparna till vänster och höger i 3 sekunder.</p> <p>Återställningen till standardvärdena bekräftas av att symbolen  framträder i närheten av texten Default.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p><b>Sidan 2.0</b></p> | <p>Sidan 2.0 använder du för att bestämma inställningssätt. Det går att välja mellan följande inställningssätt:</p> <p>1  = Inställning med proportionellt differentialtryck.</p> <p>2  = Inställning med jämnt differentialtryck.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                | 3  = Inställning med jämn kurva med inställning av rotationshastigheten från displayen.                                                                                                                                                   |
| Sidan 2.0 visar tre ikoner med följande betydelse:<br>- Ikon i mitten för den valda inställningen<br>- Ikon till höger för nästa inställning<br>- Ikon till vänster för föregående inställning |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Sidan 3.0</b><br>                                                                                           | Sidan 3.0 använder du för att bestämma inställningsbörvärde.<br>Beroende på vilken typ av inställning du har valt på föregående sida, kommer börvärdet som ska ställas in att vara en uppfordringshöjd eller (vid jämn kurva) en procent av rotationshastigheten.                                                        |
| <b>Sidan 9.0</b><br>                                                                                           | Sidan 9.0 använder du för att välja parametern som ska visas på Home Page:<br>H: Uppmätt uppfordringshöjd uttryckt i meter<br>Q: Uppskattad kapacitet uttryckt i m3/tim<br>S: Rotationshastighet uttryckt i varv/min<br>E: Finns ej<br>P: Effekttillförsel uttryckt i W<br>h: Drifttimmar<br>T: Finns ej<br>T1: Finns ej |
| <b>Sidan 10.0</b><br>                                                                                          | Sidan 10.0 använder du för att välja på vilket språk meddelandena ska visas.                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sidan 11.0</b><br>    | Sidan 11.0 använder du för att visa larmhistoriken genom att trycka på knappen till höger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Larmhistorik</b><br> | Om systemet upptäcker felfunktioner registreras dessa permanent i larmhistoriken (upp till max. 15 larm). För varje registrerat larm visas en sida som består av tre delar: En alfanumerisk kod som anger typen av felfunktion, en symbol som grafiskt illustrerar felfunktionen och slutligen ett meddelande, på det språk som har valts på Sidan 10.0, som kortfattat beskriver felfunktionen. Tryck på knappen till höger för att bläddra mellan sidorna i larmhistoriken.<br>I slutet av larmhistoriken visas två frågor:<br><b>1. Återställa larmen?</b><br>Tryck på OK (knappen till vänster) för att återställa ev. systemlarm.<br><b>2. Radera larmhistoriken?</b><br>Tryck på OK (knappen till vänster) för att radera lagrade larm i larmhistoriken. |
| <b>Sidan 13.0</b><br>   | Sidan 13.0 använder du för att ställa in systemstatusen på ON eller OFF. Väljer du ON är pumpen alltid i drift.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## 11. STANDARDVÄRDEN

| Parameter                    | Värde                                                                                                                                |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inställningssätt             |  = Inställning med proportionellt differentialtryck |
| Funktionssätt med två pumpar |  = Växelvis drift med byte var 24:e driftimme       |
| Kommando för pumpstart       | ON                                                                                                                                   |

Tabell 1: Standardvärden

## 12. TYPER AV LARM

| Larmkod       | Larmsymbol                                                                        | Larmbeskrivning                             |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| E0 - e16; e21 |  | Internt fel                                 |
| E17 - e19     |  | Kortslutning                                |
| e20           |  | Spänningsfel                                |
| E22 - e31     |  | Internt fel.                                |
| E32 - e35     |  | Överhettning av elektroniskt system         |
| e37           |  | Lågspänning                                 |
| e38           |  | Högspänning                                 |
| E39 - e40     |  | Pumpen är blockerad                         |
| e46           |  | Frånkopplad pump                            |
| e42           |  | Torkkörning                                 |
| e56           |  | Överhettning av motor (utlöst motorskydd)   |
| e57           |  | Frekvens för extern signal PWM under 100 Hz |
| e58           |  | Frekvens för extern signal PWM över 5 kHz   |

Tabell 2: Larmlista

## 13. FELTILLSTÅND OCH ÅTERSTÄLLNING

| Visning på display |                                                                                   | Beskrivning                                        | Återställning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E0 - e16           |  | Internt fel.                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Slå från spänningen till systemet.</li> <li>- Vänta tills signallamporna har slocknat på kontrollpanelen och slå därefter åter till spänningen till systemet.</li> <li>- Byt ut cirkulationspumpen om felet kvarstår.</li> </ul>                                                              |
| E37                |  | Låg nätspänning (LP).                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Slå från spänningen till systemet.</li> <li>- Vänta tills signallamporna har slocknat på kontrollpanelen och slå därefter åter till spänningen till systemet.</li> <li>- Kontrollera att nätspänningen är korrekt. Se vid behov till att den överensstämmer med aktuella märkdata.</li> </ul> |
| E38                |  | Hög nätspänning (HP).                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Slå från spänningen till systemet.</li> <li>- Vänta tills signallamporna har slocknat på kontrollpanelen och slå därefter åter till spänningen till systemet.</li> <li>- Kontrollera att nätspänningen är korrekt. Se vid behov till att den överensstämmer med aktuella märkdata.</li> </ul> |
| E32-e35            |  | Allvarlig överhettning av elektroniska komponenter | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Slå från spänningen till systemet.</li> <li>- Vänta tills signallamporna har slocknat på kontrollpanelen.</li> <li>- Kontrollera att systemets ventilationskanaler inte är igensatta och att rumstemperaturen är korrekt.</li> </ul>                                                          |
| E39-e40            |  | Överströmsskydd                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kontrollera att cirkulationspumpen roterar fritt.</li> <li>- Kontrollera att det inte har fyllts på mer frostskyddsmedel än med max. förhållandet 30 %.</li> </ul>                                                                                                                            |
| E21-e30            |  | Spänningsfel                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Slå från spänningen till systemet.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                 |

|           |                                                                                   |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                   |                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vänta tills signallamporna har slocknat på kontrollpanelen och slå därefter åter till spänningen till systemet.</li> <li>- Kontrollera att nätspänningen är korrekt. Se vid behov till att den överensstämmer med aktuella märkdata.</li> </ul> |
| E31       |  | Kommunikation mellan de två pumparna saknas | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kontrollera att de två pumparnas kommunikationskabel är hel.</li> <li>- Kontrollera att båda cirkulationspumparna har eltilförsel.</li> </ul>                                                                                                   |
| E42       |  | Torrkörning                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trycksätt systemet.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                  |
| E56       |  | Överhettning av motorn                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Slå från spänningen till systemet.</li> <li>- Vänta tills motorn har svalnat.</li> <li>- Slå åter till spänningen till systemet.</li> </ul>                                                                                                     |
| E57 ; e58 |  | $f < 100 \text{ Hz}$ ; $f > 5 \text{ kHz}$  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kontrollera att den externa signalen PWM fungerar och är korrekt ansluten</li> </ul>                                                                                                                                                            |

### Energy Efficiency Index - EEI

Referensparametern för de mest effektiva cirkulationspumparna är  $EEI \leq 0,20$ .

EEI-värdet varierar beroende på pumpmodell och finns på CE-märkningen (typskylten) på pumpen.

## INDEX

|                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Recommandations particulières</b>                     | <b>34</b> |
| <b>2. Liquides Pompés</b>                                   | <b>34</b> |
| <b>3. Compatibilité Électromagnétique (Cem)</b>             | <b>34</b> |
| <b>4. Gestion</b>                                           | <b>34</b> |
| 4.1. Stockage                                               | 34        |
| 4.2. Transport                                              | 34        |
| 4.3. Poids                                                  | 34        |
| <b>5. Installation</b>                                      | <b>34</b> |
| 5.1. Installation et maintenance du circulateur             | 34        |
| 5.2. Rotation des têtes du moteur                           | 35        |
| 5.3. Clapet antiretour                                      | 35        |
| <b>6. Connexions Électriques</b>                            | <b>35</b> |
| 6.1. Connexion ligne d'alimentation                         | 35        |
| <b>7. Démarrage</b>                                         | <b>35</b> |
| <b>8. Fonctions</b>                                         | <b>36</b> |
| 8.1. Modes de régulation                                    | 36        |
| 8.1.1. Régulation à pression différentielle proportionnelle | 36        |
| 8.1.2. Régulation à pression différentielle constante       | 36        |
| 8.1.3. Régulation à courbe constante                        | 36        |
| 8.2. Modules d'extension                                    | 36        |
| <b>9. Panneau De Commande</b>                               | <b>36</b> |
| 9.1. Afficheur graphique                                    | 36        |
| 9.2. Touches de navigation                                  | 37        |
| 9.3. Voyants de signalisation                               | 37        |
| <b>10. Menus</b>                                            | <b>37</b> |
| <b>11. Configurations D'usine</b>                           | <b>39</b> |
| <b>12. Types D'alarme</b>                                   | <b>39</b> |
| <b>13. Conditions D'erreur Et Réinitialisation</b>          | <b>39</b> |

## INDEX DES FIGURES

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| Figure 1: Position de montage                 | 1A |
| Figure 2: Installation sur tuyaux horizontaux | 1A |
| Figure 3: Câblage connecteur d'alimentation   | 1A |
| Figure 4: Connexion connecteur d'alimentation | 1A |
| Figure 5: Panneau de commande                 | 1A |

## INDEX DES TABLEAUX

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Tableau 1: Configurations d'usine | 39 |
| Tableau 2: Liste alarmes          | 39 |

**Table: Maximum head (Hmax) and maximum flow rate (Qmax)**

**of EVOPLUS circulators** .....2A

**Table: Energy Efficiency Index - EEI** .....3A

## 1. RECOMMANDATIONS PARTICULIERES



Vérifier que le produit n'a pas subi de dommages dus au transport ou au stockage. Contrôler que l'enveloppe est intacte et en excellentes conditions.



Avant d'intervenir sur la partie électrique ou mécanique de l'installation couper toujours la tension de secteur. Attendre l'extinction des voyants sur le panneau de commande avant d'ouvrir l'appareil. Le condensateur du circuit intermédiaire en courant continu reste sous tension à une valeur particulièrement élevée même après le débranchement de l'appareil. Seuls les branchements de secteur solidement câblés sont admissibles. L'appareil doit être mis à la terre (CEI 536 classe 1, NEC et autres normes concernant cette disposition).



Les bornes de secteur et les bornes moteur peuvent porter une tension dangereuse même quand le moteur est arrêté.



Si le câble d'alimentation est abîmé, il doit être remplacé par le service après-vente ou par du personnel qualifié, de manière à prévenir n'importe quel risque.

## 2. LIQUIDES POMPES

La machine est conçue et construite pour pomper de l'eau, ne contenant ni substances explosives ni particules solides ou fibres, avec une densité de 1000 kg/m<sup>3</sup>, viscosité cinématique d'1 mm<sup>2</sup>/s et des liquides non agressifs du point de vue chimique. Il est possible d'utiliser de l'éthylène glycol dans un pourcentage ne dépassant pas 30 %.

## 3. COMPATIBILITE ÉLECTROMAGNETIQUE (CEM)

Les circulateurs EVOPLUS respectent la norme EN 61800-3, dans la catégorie C2, pour la compatibilité électromagnétique.

- Émissions électromagnétiques – Environnement industriel (dans certains cas des mesures de confinement peuvent être demandées).
- Émissions conduites – Environnement industriel (dans certains cas des mesures de confinement peuvent être demandées).

## 4. GESTION

### 4.1. Stockage

Tous les circulateurs doivent être stockés dans un endroit couvert, sec et avec une humidité de l'air si possible constante, exempt de vibrations et de poussières. Ils sont fournis dans leur emballage d'origine dans lequel ils doivent rester jusqu'au moment de l'installation. Si ce n'est pas le cas, veiller à boucher soigneusement l'orifice d'aspiration et de refoulement.

### 4.2. Transport

Éviter de soumettre les produits à des chocs et collisions inutiles. Pour soulever et transporter le circulateur, se servir d'engins de levage en utilisant la palette fournie de série (si elle est prévue).

### 4.3. Poids

L'étiquette autocollante située sur l'emballage donne l'indication du poids total du circulateur.

## 5. INSTALLATION

Suivre attentivement les recommandations de ce chapitre pour réaliser une installation électrique, hydraulique et mécanique correcte.



S'assurer que les valeurs nominales de tension et fréquence du circulateur EVOPLUS SMALL correspondent bien à celles du secteur.

### 5.1. Installation et maintenance du circulateur



**Monter le circulateur EVOPLUS SMALL toujours avec l'arbre moteur en position horizontale. Monter le dispositif de contrôle électronique en position verticale (voir Figure 1)**

- Le circulateur peut être installé dans les installations de chauffage et de climatisation aussi bien sur le tuyau de refoulement que sur celui d'aspiration ; la flèche estampée sur le corps de pompe indique le sens du flux.
- Dans la mesure du possible, installer le circulateur au-dessus du niveau minimum de la chaudière, le plus loin possible de courbes, coudes et dérivations.
- Pour faciliter les opérations de contrôle et de maintenance, installer un robinet d'arrêt tant sur le tuyau d'aspiration que sur celui de refoulement.

- Avant d'installer le circulateur, effectuer un lavage approfondi de l'installation en utilisant uniquement de l'eau à 80 °C. Purger complètement l'installation pour éliminer toute substance nocive pouvant entrer en circulation.
- Effectuer le montage de manière à éviter les suintements sur le moteur et sur le dispositif de contrôle électronique aussi bien en phase d'installation qu'en phase de maintenance.
- Éviter de mêler à l'eau en circulation des additifs dérivant d'hydrocarbures et des produits aromatiques. L'ajout d'antigel, quand il est nécessaire, est conseillé dans la proportion maximum de 30 %.
- En cas de calorifugeage (isolement thermique), utiliser le kit spécifique (s'il est inclus dans la fourniture) et vérifier que les orifices de drainage du condensat de la caisse moteur ne sont pas fermés ou partiellement bouchés.
- Pour garantir l'efficacité maximale de l'installation et une longue vie au circulateur, nous conseillons d'utiliser des filtres déboueurs magnétiques pour séparer et collecter les éventuelles impuretés présentes dans le circuit (particules de sable, particules de fer et boues).
- À chaque intervention de maintenance, remplacer les garnitures par des neuves.
- L'appareil est destiné à être connecté en permanence au réseau de distribution d'eau



**Ne jamais isoler le dispositif de contrôle électronique.**

- À chaque intervention de maintenance, remplacer les garnitures par des neuves.

## 5.2. Rotation des têtes du moteur

Si l'installation est effectuée sur des tuyaux en position horizontale, il faudra effectuer une rotation de 90 degrés du moteur avec le dispositif électronique pour maintenir l'indice de protection IP et pour permettre à l'utilisateur d'interagir plus confortablement avec l'interface graphique (voir Figure 2-3).



**Avant de procéder à la rotation du circulateur, s'assurer que le circulateur a été complètement vidé.**

Pour tourner le circulateur EVOPLUS SMALL procéder comme suit:

1. Éliminer les 4 vis de fixation de la tête du circulateur.
2. Tourner de 90 degrés la caisse moteur avec le dispositif de contrôle électronique dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens contraire suivant les besoins.

3. Remonter et visser les 4 vis qui fixent la tête du circulateur.



**Le dispositif de contrôle électronique doit toujours rester en position verticale !**

## 5.3. Clapet antiretour

Si l'installation est équipée d'un clapet antiretour, contrôler que la pression minimum du circulateur est toujours supérieure à la pression de fermeture du clapet.

## 6. CONNEXIONS ÉLECTRIQUES

- Les connexions électriques doivent être effectuées par du personnel expert et qualifié.
- Le circulateur ne nécessite aucune protection externe du moteur.
- Contrôler que la tension et la fréquence d'alimentation correspondent aux valeurs indiquées sur la plaquette d'identification du circulateur.

## 6.1. Connexion ligne d'alimentation

Après avoir câblé le câble d'alimentation comme l'indique la Figure 3 le connecter à la carte comme l'indique la Figure 4.

**Avant d'alimenter le circulateur s'assurer que le couvercle du panneau de commande EVOPLUS SMALL est parfaitement fermé !**

## 7. DEMARRAGE



**Toutes les opérations de démarrage doivent être effectuées avec le couvercle du panneau de contrôle EVOPLUS SMALL fermé !**  
**Ne mettre le système en marche que lorsque toutes les connexions électriques et hydrauliques ont été complétées.**  
**Éviter de faire fonctionner le circulateur en l'absence d'eau dans l'installation.**



**Le fluide contenu dans l'installation en plus de la haute température et de pression peut se trouver sous forme de vapeur. DANGER DE BRÛLURES ! Il est de dangereux de toucher le circulateur. DANGER DE BRÛLURES.**

Une fois que toutes les connexions électriques et hydrauliques ont été effectuées remplir l'installation avec de l'eau additionnée éventuellement de glycol (pour le pourcentage maximum de glycol voir par. 2) et alimenter le système.



Une fois que le système a démarré, il est possible de modifier les modes de fonctionnement pour mieux s'adapter aux exigences de l'installation (voir par.10).

## 8. FONCTIONS


### 8.1. Modes de régulation

Les circulateurs EVOPLUS SMALL permettent d'effectuer les modes de régulation ci-après, suivant les besoins de l'installation:

- Régulation à pression différentielle proportionnelle en fonction du débit présent dans l'installation.
- Régulation à pression différentielle constante.
- Régulation à courbe constante.

Le mode de régulation peut être sélectionné à travers le panneau de commande EVOPLUS SMALL (voir par.10).

#### 8.1.1. Régulation à pression différentielle proportionnelle




Avec ce mode de régulation, la pression différentielle est réduite ou augmentée suivant la diminution ou l'augmentation de la demande d'eau.

Le point de consigne  $H_s$  peut être sélectionné à travers l'afficheur.

Régulation indiquée pour:

- Installations de chauffage et climatisation avec pertes de charge élevées.
- Systèmes bitubes avec vannes thermostatiques et hauteur d'élévation  $\geq 4$  m.
- Installations avec régulateur de pression différentielle secondaire Circuits primaires avec pertes de charge élevées.
- Systèmes de circulation d'eau sanitaires avec vannes thermostatiques sur les colonnes montantes.

#### 8.1.2. Régulation à pression différentielle constante




Avec ce mode de régulation, la pression différentielle est maintenue constante, indépendamment de la demande d'eau.

Le point de consigne  $H_s$  peut être sélectionné à travers l'afficheur.

Régulation indiquée pour:

- Installations de chauffage et climatisation avec faibles pertes de charge.
- Systèmes bitubes avec vannes thermostatiques et hauteur d'élévation  $\leq 2$  m.
- Systèmes à un tuyau avec vannes thermostatiques.
- Installations à circulation naturelle.
- Circuits primaires avec faibles pertes de charge.
- Systèmes de circulation d'eau sanitaires avec vannes thermostatiques sur les colonnes montantes.

#### 8.1.3. Régulation à courbe constante



Avec ce mode de régulation, le circulateur travaille sur des courbes caractéristiques à vitesse constante. La courbe de fonctionnement est sélectionnée en configurant la vitesse de rotation à travers un facteur en pourcentage. La valeur 100 % indique la courbe limite maximum. La vitesse de rotation effective peut dépendre des limites de puissance et de pression différentielle du modèle de circulateur installé.

La vitesse de rotation peut être sélectionnée sur l'écran.

Régulation indiquée pour les installations de chauffage et de climatisation à débit constant.

## 8.2. Modules d'extension

Les circulateurs EVOPLUS SMALL peuvent être équipés de modules d'extension qui permettent d'en augmenter les fonctions.

Pour les détails sur les modalités d'installation, configuration et utilisation des modules d'extension nous renvoyons au manuel spécifique.

## 9. PANNEAU DE COMMANDE

Les fonctions des circulateurs EVOPLUS SMALL peuvent être modifiées à l'aide du panneau de commande situé sur le couvercle du dispositif de contrôle électronique.

Le panneau comprend : un afficheur graphique, 4 touches de navigation et 3 LED de signalisation (voir Figure 5).

### 9.1. Afficheur graphique

À travers l'afficheur graphique il sera possible de naviguer, de manière facile et intuitive, à l'intérieur d'un menu qui permettra de vérifier et de modifier les modes de

fonctionnement du système, l'activation des entrées et le point de consigne. Il sera également possible d'afficher l'état du système et l'historique d'éventuelles alarmes mémorisées par le système.

## 9.2. Touches de navigation

4 touches permettent de naviguer à l'intérieur du menu: 3 touches sous l'afficheur et 1 latérale. Les touches sous l'afficheur sont appelées touches actives et la touche latérale est appelée touche cachée.

Chaque page du menu est faite de manière à indiquer la fonction associée aux 3 touches actives (celles sous l'afficheur).

## 9.3. Voyants de signalisation

**Voyant jaune:** Signalisation de système alimenté.

S'il est allumé cela signifie que le système est alimenté.



**Ne jamais enlever le couvercle si le voyant jaune est allumé.**

**Voyant rouge:** Signalisation d'alarme/anomalie présente dans le système

Si le voyant clignote, cela signifie que l'alarme ne provoque pas le blocage et que la pompe peut être pilotée dans tous les cas. Si le voyant est fixe, cela signifie que l'alarme provoque le blocage et que la pompe ne peut pas être pilotée.

**Voyant vert:** Signalisation de pompe ON/OFF.

S'il est allumé, la pompe est en marche. S'il est éteint, la pompe est arrêtée.

## 10. MENUS

Les circulateurs EVOPLUS SMALL mettent à disposition un menu utilisateur accessible depuis la Page d'accueil en pressant puis en relâchant la touche centrale « Menu ».

Nous indiquons ci-après les pages du menu utilisateur à travers lesquelles il est possible de vérifier l'état du système et en modifier les paramètres. Si les pages des menus montrent une clé en bas à gauche, cela signifie qu'il n'est pas possible de modifier les paramètres. Pour débloquer les menus, aller dans la page d'accueil et presser simultanément la touche cachée et la touche sous la clé jusqu'à ce que la clé disparaisse.

**Si aucune touche n'est pressée pendant 60 minutes, les paramètres se bloquent automatiquement et l'afficheur est éteint. À la pression d'une touche quelconque, l'afficheur est rallumé et la home page s'affiche.**



Pour naviguer à l'intérieur des menus presser la touche centrale.

Pour revenir à la page précédente, maintenir la pression sur la touche cachée puis presser et relâcher la touche centrale. Pour modifier les paramètres utiliser les touches gauche et droite.


Pour confirmer la modification d'un paramètre presser 3 secondes la touche centrale « OK ».

La confirmation sera indiquée par l'icône suivante: ▼||OK

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>Page d'accueil</b></p> | <p>La Page d'accueil indique les principaux réglages du système sont résumés de manière graphique.</p> <p>L'icône en haut à gauche indique le type de régulation sélectionnée.</p> <p>L'icône en haut au centre indique le mode de fonctionnement sélectionné (auto ou economy).</p> <p>L'icône en haut à droite indique la présence d'un convertisseur simple ou jumelé. La rotation de l'icône ① ou ② signale quel circulateur est en fonction.</p> <p>Au centre de la Page d'accueil se trouve un paramètre d'affichage uniquement qui peut être choisi parmi un ensemble de paramètres à travers la Page 9.0 du menu.</p> <p>De la Page d'accueil, il est possible d'accéder à la page de régulation du contraste de l'afficheur: maintenir la pression sur la touche cachée puis presser et relâcher la touche droite.</p> <p>Les circulateurs EVOPLUS SMALL mettent à disposition un menu utilisateur accessible depuis la Page d'accueil en pressant puis en relâchant la touche centrale « Menu ».</p> |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Page 1.0</b></p>                                                                                                                                          | <p>Dans la Page 1.0, on peut configurer les paramètres d'usine en pressant simultanément pendant 3 secondes les touches gauche et droite. Le rétablissement des paramètres d'usine sera signalée par l'apparition du symbole  à côté de l'inscription « Default ».</p>                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>Page 2.0</b></p>                                                                                                                                         | <p>Dans la Page 2.0, on choisit le mode de régulation. On peut choisir parmi les modes suivants:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li> = Régulation à pression différentielle proportionnelle.</li> <li> = Régulation à pression différentielle constante.</li> <li> = Régulation à courbe constante avec vitesse de rotation sélectionnée sur l'écran.</li> </ol> |
| <p>La page 2.0 affiche trois icônes qui représentent:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- icône centrale = mode actuellement sélectionné</li> <li>- icône droite = mode successif</li> <li>- icône gauche = mode précédent</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p><b>Page 3.0</b></p>                                                                                                                                         | <p>Dans la Page 3.0, il est possible de modifier le point de consigne de régulation. Suivant le type de régulation choisie dans la page précédente, le point de consigne à configurer sera une hauteur manométrique ou, dans le cas de courbe constante, un pourcentage relatif à la vitesse de rotation.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Page 9.0</b></p>                 | <p>Dans la page 9.0 on peut choisir le paramètre à afficher dans la Page d'accueil :</p> <p>H: Hauteur manométrique mesurée exprimée en mètres</p> <p>Q: Débit estimé exprimé en m³/h</p> <p>S: Vitesse de rotation exprimée en tours/minute (tr/min)</p> <p>E: Non présent</p> <p>P: Puissance fournie exprimée en W</p> <p>h: Heures de fonctionnement</p> <p>T: Non présent</p> <p>T1: Non présent</p> |
| <p><b>Page 10.0</b></p>               | <p>Dans la page 10.0 on peut choisir la langue d'affichage des messages.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p><b>Page 11.0</b></p>               | <p>Dans la page 11.0 on peut afficher l'historique des alarmes en pressant la touche droite.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>Historique des alarmes</b></p>  | <p>Si le système détecte des anomalies, il les enregistre de manière permanente dans l'historique des alarmes (pour un maximum de 15 alarmes). Pour chaque alarme enregistrée s'affiche une page constituée de 3 parties : un code alphanumérique qui identifie le type d'anomalie, un symbole qui illustre graphiquement l'anomalie et enfin un message</p>                                              |

|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                          | <p>dans la langue sélectionnée à la Page 10.0 qui décrit brièvement l'anomalie. En pressant la touche droite on fait défiler toutes les pages de l'historique. À la fin de l'historique, 2 questions s'affichent</p> <p><b>1. « Acquitter alarmes ? »</b><br/>En pressant OK (touche gauche) les éventuelles alarmes encore présentes dans le système se réinitialisent.</p> <p><b>2. « Effacer historique alarmes ? »</b><br/>En pressant OK (touche gauche) les alarmes mémorisées dans l'historique s'effacent.</p> |
| <p><b>Page 13.0</b></p>  | <p>Dans la page 13.0 on peut configurer le système dans l'état ON ou OFF.</p> <p>Si on sélectionne ON la pompe est toujours allumée.</p> <p>Si on sélectionne OFF la pompe est toujours éteinte.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## 11. CONFIGURATIONS D'USINE

| Paramètre                     | Valeur                                                                                                                                   |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mode de régulation            |  = Régulation à pression différentielle proportionnelle |
| Mode de fonctionnement jumelé |  = Alterné toutes les 24h                               |
| Commande démarrage pompe      | ON                                                                                                                                       |

Tableau 1: Configurations d'usine

## 12. TYPES D'ALARME

| Code Alarme   | Symbole Alarme                                                                    | Description Alarme |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| E0 - e16; e21 |  | Erreur interne     |
| E17 - e19     |  | Court-circuit      |
| e20           |  | Erreur tension     |

|           |                                                                                    |                                                       |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| E22 - e31 |    | Erreur interne                                        |
| E32 - e35 |  | Surchauffe du système électronique                    |
| e37       |  | Tension basse                                         |
| e38       |  | Tension haute                                         |
| E39 - e40 |  | Pompe bloquée                                         |
| e46       |  | Pompe déconnectée                                     |
| e42       |  | Marche à sec                                          |
| e56       |  | Surchauffe moteur (intervention protection moteur)    |
| e57       |  | Fréquence du signal extérieur PWM inférieure à 100 Hz |
| e58       |  | Fréquence du signal extérieur PWM supérieure à 5 kHz  |

Tableau 2: Liste alarmes

## 13. CONDITIONS D'ERREUR ET REINITIALISATION

| Indication afficheur |                                                                                   | Description                    | Réinitialisation                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E0 - e16             |  | Erreur interne                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Couper la tension au système.</li> <li>Attendre l'extinction des voyants sur le panneau de commande puis alimenter de nouveau le système.</li> <li>Si l'erreur persiste, remplacer le circulateur.</li> </ul> |
| E37                  |  | Basse tension de secteur (LP). | <ul style="list-style-type: none"> <li>Couper la tension au système.</li> <li>Attendre l'extinction des voyants sur le panneau de commande puis alimenter de nouveau le système.</li> </ul>                                                          |

|         |                                                                                   |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                   |                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Contrôler que la tension de secteur est correcte, la rétablir éventuellement suivant les données de la plaque.</li> </ul>                                                                                                                                                        |
| E38     |  | Haute tension de secteur (HP)             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Couper la tension au système.</li> <li>- Attendre l'extinction des voyants sur le panneau de commande puis alimenter de nouveau le système.</li> <li>- Contrôler que la tension de secteur est correcte, la rétablir éventuellement suivant les données de la plaque.</li> </ul> |
| E32-e35 |  | Surchauffe critique parties électroniques | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Couper la tension au système.</li> <li>- Attendre l'extinction des voyants sur le panneau de commande.</li> <li>- Vérifier que les conduits d'aération du système ne sont pas bouchés et que la température ambiante du local correspond aux spécifications.</li> </ul>          |
| E39-e40 |  | Protection contre la surintensité         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Contrôler que le circulateur tourne librement.</li> <li>- Contrôler que l'ajout d'antigel n'est pas supérieur au pourcentage maximum de 30 %.</li> </ul>                                                                                                                         |
| E21-e30 |  | Erreur de Tension                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Couper la tension au système.</li> <li>- Attendre l'extinction des voyants sur le panneau de commande puis alimenter de nouveau le système.</li> <li>- Contrôler que la tension de secteur est correcte, la rétablir éventuellement suivant les données de la plaque.</li> </ul> |
| E31     |  | Communication jumelée absente             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vérifier l'intégrité du câble de communication jumelée.</li> <li>- Contrôler que les deux circulateurs sont alimentés.</li> </ul>                                                                                                                                                |
| E42     |  | Marche à sec                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mettre l'installation sous pression.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                  |
| E56     |  | Surchauffe du moteur                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Couper la tension au système.</li> <li>- Attendre le refroidissement du moteur.</li> </ul>                                                                                                                                                                                       |

|           |                                                                                   |                                          |                                                                                                                                                     |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                   |                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alimenter de nouveau le système.</li> </ul>                                                                |
| E57 ; e58 |  | $f < 100 \text{ Hz} ; f > 5 \text{ kHz}$ | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Contrôler que le signal extérieur PWM fonctionne et est connecté conformément aux prescriptions</li> </ul> |

### Energy Efficiency Index - EEI

Le paramètre de référence pour les circulateurs les plus efficaces est  $EEI \leq 0,20$ .  
La valeur EEI varie selon le modèle de pompe et se trouve sur le marquage CE (plaque signalétique) de la pompe.

## INHOUD

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Bijzondere aanwijzingen .....</b>                   | <b>42</b> |
| <b>2. Gepompte vloeistoffen .....</b>                     | <b>42</b> |
| <b>3. Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) .....</b>  | <b>42</b> |
| <b>4. Beheer .....</b>                                    | <b>42</b> |
| 4.1. Opslag .....                                         | 42        |
| 4.2. Transport .....                                      | 42        |
| 4.3. Gewicht .....                                        | 42        |
| <b>5. Installatie .....</b>                               | <b>42</b> |
| 5.1. Installatie en onderhoud van de circulatiepomp ..... | 42        |
| 5.2. Draaien van de motorkoppen .....                     | 43        |
| 5.3. Terugslagklep .....                                  | 43        |
| <b>6. Elektrische aansluitingen .....</b>                 | <b>43</b> |
| 6.1. Voedingsaansluiting .....                            | 43        |
| <b>7. Start .....</b>                                     | <b>43</b> |
| <b>8. Functies .....</b>                                  | <b>44</b> |
| 8.1. Regelmodi .....                                      | 44        |
| 8.1.1. Regeling met proportioneel drukverschil .....      | 44        |
| 8.1.2. Regeling met constant drukverschil .....           | 44        |
| 8.1.3. Regeling met vaste curve .....                     | 44        |
| 8.1.4. Expansiemodules .....                              | 44        |
| <b>9. Bedieningspaneel .....</b>                          | <b>44</b> |
| 9.1. Grafisch display .....                               | 44        |
| 9.2. Navigatietoetsen .....                               | 45        |
| 9.3. Signaleringslampjes .....                            | 45        |
| <b>10. Menu .....</b>                                     | <b>45</b> |
| <b>11. Fabrieksinstellingen .....</b>                     | <b>47</b> |
| <b>12. Alarmtypes .....</b>                               | <b>47</b> |
| <b>13. Fout- en herstelconditie .....</b>                 | <b>47</b> |

## INDEX VAN AFBEELDINGEN

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| Afbeelding 1: Montagepositie .....                       | 1A |
| Afbeelding 2: installatie op horizontale leidingen ..... | 1A |
| Afbeelding 3: Bedrading voedingsstekker .....            | 1A |
| Afbeelding 4: Aansluiting voedingsstekker .....          | 1A |
| Afbeelding 5: Bedieningspaneel .....                     | 1A |

## INDEX VAN TABELLEN

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Tabel 1: Fabrieksinstellingen ..... | 47 |
| Tabel 2: Lijst van alarmen .....    | 47 |

**Table: Maximum head (Hmax) and maximum flow rate (Qmax)**

**of EVOPLUS circulators .....2A**

**Table: Energy Efficiency Index - EEI .....3A**

## 1. BIJZONDERE AANWIJZINGEN



Controleer of het product geen schade heeft opgelopen die te wijten is aan het transport of de opslag. Controleer of het externe omhulsel onbeschadigd en in optimale conditie is.



Alvorens ingrepen te verrichten op het elektrische of mechanische gedeelte van de installatie, moet altijd eerst de netspanning worden uitgeschakeld. Wacht tot de indicatielampjes op het bedieningspaneel uitgaan, alvorens het apparaat zelf te openen. De condensator van het tussencircuit blijft ook na de uitschakeling van de netspanning belast met gevaarlijke hoogspanning.

Alleen stevig bedrade netaansluitingen zijn toegestaan. Het apparaat moet worden geaard (IEC 536 klasse 1, NEC en andere toepasselijke normen).



Netklemmen en motorklemmen kunnen ook bij stilstaande motor gevaarlijke spanning bevatten.



Als de voedingskabel beschadigd is, moet hij worden vervangen door de technische assistentiedienst of door gekwalificeerd personeel, om elk risico te vermijden.

## 2. GEPOMPTE VLOEISTOFFEN

De machine is ontworpen en gebouwd voor het pompen van water, zonder explosieve stoffen en vaste deeltjes of vezels, met een dichtheid van 1000 kg/m<sup>3</sup>, kinematische viscositeit van 1mm<sup>2</sup>/s en vloeistoffen die chemisch niet agressief zijn. Er mag glycoethyleen worden gebruikt in een percentage van niet meer dan 30%.

## 3. ELEKTROMAGNETISCHE COMPATIBILITEIT (EMC)

De EVOPLUS circulatiepompen voldoen aan de norm EN 61800-3, in de categorie C2, voor wat betreft de elektromagnetische compatibiliteit.

- Elektromagnetische emissies – Industriële omgeving (in enkele gevallen kunnen beheersmaatregelen vereist zijn).
- Geleide emissies – Industriële omgeving (in enkele gevallen kunnen beheersmaatregelen vereist zijn).

## 4. BEHEER

### 4.1. Opslag

Alle circulatiepompen moeten worden opgeslagen in een overdekte, droge ruimte met een zo mogelijk constante luchtvochtigheid, en zonder trillingen en stof. Ze worden geleverd in hun originele verpakking, waarin ze moeten blijven tot op het moment van installatie. Is dit niet het geval, dan moeten de aanzuig- en persleiding zorgvuldig worden afgesloten.

### 4.2. Transport

Voorom dat er gestoten of gebotst wordt tegen de producten. Gebruik de standaard geleverde pallet (indien voorzien) voor het heffen en transporteren van de circulatiepomp.

### 4.3. Gewicht

Op de sticker op de verpakking staat het totale gewicht van de circulatiepomp vermeld.

## 5. INSTALLATIE

Volg de aanbevelingen in dit hoofdstuk voor een correcte elektrische, hydraulische en mechanische installatie nauwgezet op.



**Verzeker u ervan dat de nominale spanning en frequentie die vermeld staan op het plaatje van de EVOPLUS SMALL circulatiepomp overeenstemmen met de kenmerken van het voedingsnet.**

### 5.1. Installatie en onderhoud van de circulatiepomp



**Monteer de EVOPLUS SMALL circulatiepomp altijd met de motoras in horizontale positie. Monteer de elektronische besturingseenheid in verticale positie (zie Afbeelding 1)**

- De circulatiepomp kan op zowel de pers- als de retourleiding in verwarmings- en airconditioningsystemen worden geïnstalleerd; de pijl op het pomphuis geeft de stromingsrichting aan.
- Installeer de circulatiepomp zo mogelijk boven het minimumniveau van de verwarmingsketel, en zo ver mogelijk van bochten, ellebogen en aftakkingen.
- Om de controle- en onderhoudswerkzaamheden te vergemakkelijken moet een afsluiter worden aangebracht op zowel op de aanzuig- als op de persleiding.
- Alvorens de circulatiepomp te installeren is een grondige reiniging van het systeem met alleen water op 80°C nodig. Tap het systeem vervolgens volledig af, om elke eventuele schadelijke stof die in circulatie geraakt is, te elimineren.

- Voer de montage zo uit dat vallende druppels op de motor en op de elektronische besturingseenheid worden vermeden, zowel in de installatie- als in de onderhoudsfase.
- Meng het circulerende water niet met additieven die afgeleid zijn van koolwaterstoffen en aromatische producten. Antivriesmiddel mag, waar nodig, worden toegevoegd in een hoeveelheid van maximaal 30%.
- Gebruik in het geval van isolatie (thermische isolering) de speciale kit (indien meegeleverd) en verzeker u ervan dat de condensafvoergaten van de motorkast niet afgesloten of gedeeltelijk verstopt worden.
- Voor de grootst mogelijke efficiëntie van de installatie en een lange levensduur van de circulatiepomp, wordt geadviseerd magnetische modderfilters te gebruiken om eventuele onzuiverheden in de installatie zelf te scheiden en te verzamelen (zand, ijzerdeeltjes en modder).
- Gebruik bij onderhoud altijd een set nieuwe afdichtingen.
- Het apparaat is bedoeld voor permanente verbinding met de waterleiding.



**Isoleer de elektronische besturingseenheid nooit.**

## 5.2. Draaien van de motorkoppen

Als de installatie plaatsvindt op de horizontale leidingen, moet de motor met de bijbehorende elektronische inrichting 90° worden gedraaid, om de IP-beschermingsgraad te handhaven en om de gebruiker in staat te stellen de grafische interface gemakkelijker af te lezen (zie Afbeelding 2-3).



**Alvorens de circulatiepomp te draaien, moet u zich ervan verzekeren dat de circulatiepomp helemaal leeg is.**

Ga als volgt te werk om de EVOPLUS SMALL circulatiepomp te draaien:

1. haal de 4 bevestigingsschroeven uit de kop van de circulatiepomp.
2. Rotate the motor casing with the electronic control device through 90 degrees clockwise or counterclockwise, as necessary.
3. Plaats de 4 schroeven terug waarmee de kop van de circulatiepomp wordt vastgezet en haal hen aan.



**De elektronische besturingseenheid moet altijd in verticale positie blijven!**

## 5.3. Terugslagklep

Als het systeem is uitgerust met een terugslagklep, moet u verzekeren dat de minimumdruk van de circulatiepomp altijd hoger is dan de sluitdruk van de klep.

## 6. ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN

De elektrische verbindingen moeten tot stand worden gebracht door ervaren en gekwalificeerd personeel.

- De circulatiepomp vereist geen enkele externe motorbeveiliging
- Controleer of de voedingsspanning en -frequentie overeenstemmen met de waarden die vermeld worden op het identificatieplaatje van de circulatiepomp.

### 6.1. Voedingsaansluiting

Nadat de voedingskabel bedraad is zoals weergegeven op Afbeelding 3, moet hij aan de kaart worden bevestigd zoals weergegeven is op Afbeelding 4.

**Alvorens de elektrische voeding van de circulatiepomp in te schakelen, moet worden verzekerd dat het deksel van het EVOPLUS SMALL controlepaneel perfect gesloten is!**

## 7. START



**Alle werkzaamheden voor het starten moeten worden verricht met het deksel van het EVOPLUS SMALL bedieningspaneel gesloten!**

**Start het systeem alleen wanneer alle elektrische en hydraulische verbindingen voltooid zijn. Laat de circulatiepomp niet werken als er geen water in het systeem aanwezig is.**



**II fluid De vloeistof in het systeem kan een hoge temperatuur hebben en onder druk staan, maar bovendien aanwezig zijn in dampvorm. GEVAAR VOOR VERBRANDING! Het is gevaarlijk de circulatiepomp aan te raken. GEVAAR VOOR VERBRANDING!**

Nadat alle elektrische en hydraulische aansluitingen gemaakt zijn, moet het systeem met water en eventueel glycol worden gevuld (voor het maximumpercentage glycol, zie par. 2) en moet de voeding naar het systeem worden ingeschakeld.



Nadat het systeem gestart is, kunnen de bedrijfswijzen worden veranderd met het oog op een betere aanpassing aan de eisen van de installatie (zie par.10).

## 8. FUNCTIES


### 8.1. Regelmodi

De EVOPLUS circulatiepompen maken de volgende regelmodi mogelijk, afhankelijk van de eisen van het systeem:

- Regeling met proportioneel drukverschil afhankelijk van de stroming in het systeem..
- Regeling met constant drukverschil.
- Regeling met vaste curve.

De regelmodus kan worden ingesteld op het EVOPLUS-bedieningspaneel (zie 10).

#### 8.1.1. Regeling met proportioneel drukverschil




In deze regelmodus wordt het drukverschil verkleind of vergroot naarmate de vraag om water af- of toeneemt. Het setpoint  $H_s$  kan worden ingesteld vanaf het display.

Deze regeling is geschikt voor:

- Verwarmings- en airconditioningsystemen met grote belastingverliezen
- Systemen met twee leidingen met thermostaatkleppen en een opstuwhoogte  $\geq 4$  m
- Systemen met secundair drukverschilregelaar
- Primaire circuits met hoge belastingverliezen
- Recirculatiesystemen van warm water met thermostaatkleppen op de standpijpen

#### 8.1.2. Regeling met constant drukverschil




In deze regelmodus wordt het drukverschil constant gehouden, ongeacht de vraag om water. Het setpoint  $H_s$  kan worden ingesteld vanaf het display.

Deze regeling is geschikt voor:

- Verwarmings- en airconditioningsystemen met lage belastingverliezen
- Systemen met twee leidingen met thermostaatkleppen en een opstuwhoogte  $\leq 2$  m
- Systemen met één leiding met thermostaatkleppen
- Systemen met natuurlijke circulatie
- Primaire circuits met lage belastingverliezen
- Recirculatiesystemen van warm water met thermostaatkleppen op de standpijpen.

#### 8.1.3. Regeling met vaste curve



In deze modaliteit van regeling werkt de circulator op kenmerkende curves met constante snelheid. De curve van de functionering wordt geselecteerd door de draaisnelheid in te stellen via een percentage factor. De waarde 100% duidt de maximum limiet van de curve aan. De effectieve draaisnelheid kan afhangen van de grenzen van de differentiële druk en vermogen van het model van de circulator.

De draaisnelheid kan ingesteld worden op de display.

#### 8.1.4. Expansiemodules

De EVOPLUS SMALL circulatiepompen kunnen worden voorzien van enkele expansiemodules waarmee de functionaliteit kan worden vergroot.

Voor bijzonderheden over de wijze van installatie, de configuratie en het gebruik van expansiemodules verwijzen wij naar de specifieke handleiding.

## 9. BEDIENINGSPANEEL

De functies van de EVOPLUS SMALL circulatiepompen kunnen worden gewijzigd via het bedieningspaneel op het deksel van de elektronische besturingseenheid.

Op het paneel zijn de volgende elementen aanwezig: een grafisch display, 4 navigatietoetsen en 3 signaleringsleds (zie Afbeelding 5).

### 9.1. Grafisch display

Met behulp van het grafische display is het mogelijk in een gemakkelijk, intuïtief menu te navigeren waarmee de bedrijfswijzen van het systeem, de activering van de ingangen en het werk-setpoint kunnen worden gecontroleerd. Verder is het mogelijk de

status van het systeem weer te geven en het overzicht van eventuele alarmen die door het systeem zijn opgeslagen.

## 9.2. Navigatietoetsen

Er zijn 4 toetsen om in het menu te navigeren: 3 toetsen onder het display en 1 ernaast. De toetsen onder het display worden actieve toetsen genoemd en de toets aan de zijkant is de verborgen toets. Elke menupagina geeft de functie aan die geassocieerd is met de 3 actieve toetsen (d.w.z. de toetsen onder het display).

## 9.3. Signaleringslampjes

**Geel licht:** Signalering systeem gevoed.

Als het brandt, wil dat zeggen dat het systeem gevoed wordt.



**Verwijder nooit het deksel als het gele licht brandt.**

**Rood licht:** Signalering alarm/storing aanwezig in het systeem.

Als het licht knippert, heeft het alarm geen blokkering tot gevolg en kan de pomp hoe dan ook worden aangestuurd. Als het licht vast brandt, heeft het alarm wel een blokkering tot gevolg en kan de pomp niet worden aangestuurd.

**Groen licht:** Signalering pomp ON/OFF.

Als het brandt, draait de pomp. Als het uit is, staat de pomp stil.

## 10. MENU

De EVOPLUS SMALL circulatiepompen hebben een gebruikersmenu dat toegankelijk is vanaf de beginpagina door de centrale toets "Menu" in te drukken en los te laten.

Hieronder worden de pagina's van het gebruikersmenu weergegeven waarmee de staat van het systeem kan worden nagegaan en de instellingen ervan kunnen worden gewijzigd.



Als er linksonder op de menupagina's een sleutel staat, wil dat zeggen dat het niet mogelijk is de instellingen te veranderen. Om de menu's te deblokkeren gaat u naar de Home Page en drukt u tegelijkertijd op de verborgen toets en de toets onder de sleutel, totdat de sleutel verdwijnt.

**Als er gedurende 60 minuten geen toets wordt ingedrukt, blokkeren de instellingen automatisch en wordt het display uitgeschakeld. Wanneer een willekeurige toets wordt ingedrukt, wordt het display weer ingeschakeld en verschijnt de "Home Page".**

Om in de menu's te navigeren, de centrale toets indrukken.

Om terug te keren naar de vorige pagina, de verborgen toets ingedrukt houden en vervolgens de centrale toets indrukken en weer loslaten. Gebruik de linker en rechter toets om de instellingen te wijzigen. Om de wijziging van een instelling te bevestigen, de centrale toets "OK" 3 seconden ingedrukt houden. Het volgende pictogram geeft aan dat de bevestiging heeft plaatsgevonden:

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;"><b>Home Page</b></p> | <p>De Home Page geeft een grafisch overzicht van de belangrijkste instellingen van het systeem.</p> <p>Het pictogram linksboven geeft het geselecteerde type regeling aan. Het pictogram middenboven geeft de geselecteerde bedrijfswijze aan (auto of economy)</p> <p>Het pictogram rechtsboven geeft aan of er een enkele inverter of een dubbele aanwezig is. Het draaien van het pictogram  of  signaleert welke circulatiepomp er in bedrijf is.</p> <p>In het midden van de Home Page bevindt zich een parameter die uitsluitend wordt weergegeven, en die gekozen kan worden uit een kleine set parameters op Pagina 9.0 van het menu.</p> <p>Vanaf de Home Page kan de pagina voor de contrastregeling van het display worden opgeroepen: houd de verborgen toets ingedrukt en druk tegelijkertijd de rechter toets in en laat hem los.</p> <p>De EVOPLUS SMALL circulatiepompen hebben een gebruikersmenu dat toegankelijk is vanaf de beginpagina door de centrale toets "Menu" in te drukken en los te laten.</p> |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Pagina 1.0</b></p>                                                                                                                                                                                      | <p>Via Pagina 1.0 worden de fabrieksinstellingen ingesteld, en wel door de linker en de rechter toets tegelijkertijd 3 seconden in te drukken. Het terughalen van de fabrieksinstellingen wordt meedeeld doordat het symbool  verschijnt in de buurt van de tekst "Default".</p>                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>Pagina 2.0</b></p>                                                                                                                                                                                     | <p>Via Pagina 2.0 wordt de regelwijze ingesteld. Er kan uit de volgende regelwijzen worden gekozen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li> = Regeling met proportioneel drukverschil.</li> <li> = Regeling met constant drukverschil. drukregeling met set-point functie van de temperatuur.</li> <li> = Regeling met vaste curve met draaisnelheid ingesteld op de display.</li> </ol> |
| <p>Pagina 2.0 geeft de 3 pictogrammen weer, die het volgende representeren:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- centraal pictogram = huidige geselecteerde instelling</li> <li>- rechter pictogram = volgende instelling</li> <li>- linker pictogram = vorige instelling</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p><b>Pagina 3.0</b></p>                                                                                                                                                                                     | <p>Via Pagina 3.0 is het mogelijk het setpoint van de regeling te wijzigen. Afhankelijk van het type van regeling dat werd gekozen op de vorige pagina zal het in te stellen setpoint een overmacht zijn, of een percentage van de draaisnelheid in geval van de vaste curve.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Pagina 9.0</b></p>    | <p>Op pagina 9.0 kan de parameter worden gekozen die men op de Home Page weergegeven wil hebben:</p> <p>H: Gemeten opvoerhoogte, uitgedrukt in meter<br/> Q: Geschat debiet, uitgedrukt in m3/h<br/> S: Draaisnelheid uitgedrukt in omwentelingen per minuut (tpm)<br/> E: Niet aanwezig<br/> P: Geleverd vermogen, uitgedrukt in W<br/> h: Bedrijfsuren<br/> T: Niet aanwezig<br/> T1: Niet aanwezig</p> |
| <p><b>Pagina 10.0</b></p>  | <p>Op pagina 10.0 kan de taal worden gekozen waarin de berichten worden weergegeven.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>Pagina 11.0</b></p>  | <p>Op pagina 11.0 kan het alarmeroverzicht worden opgeroepen door op de rechter toets te drukken.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Alarmeroverzicht</b></p>  | <p>Als het systeem afwijkingen vaststelt, registreert het deze permanent in het alarmeroverzicht (maximaal 15 alarmen). Voor elk geregistreerd alarm wordt een pagina bestaande uit 3 delen weergegeven: een alfanumerieke code die het type storing identificeert, een symbool dat de storing grafisch illustreert en ten slotte een bericht (in de taal die geselecteerd is op Pagina 10.0) met een korte beschrijving van de storing.</p> <p>Door op de rechter toets te drukken kan door alle pagina's van het overzicht worden gebladerd.</p> <p>Aan het einde van het overzicht verschijnen 2 vragen</p> <p><b>1. "Alarm resetten?"</b><br/>Door op OK (linker toets) te drukken, worden de eventuele alarmen gereset die nog in het systeem aanwezig zijn.</p> <p><b>2. "Alarmeroverzicht wissen?"</b><br/>Door op OK (linker toets) te drukken, worden de in het overzicht opgeslagen alarmen gewist.</p> |
| <p><b>Pagina 13.0</b></p>      | <p>Op pagina 13.0 kan het systeem in de status ON of OFF worden gebracht.</p> <p>Als ON wordt geselecteerd, is de pomp altijd ingeschakeld.</p> <p>Als OFF wordt geselecteerd, is de pomp altijd uitgeschakeld.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## 11. FABRIKSIINSTELLINGEN

| Parameter                    | Waarde                                                                                                                      |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regelwijze                   |  = Regeling met proportioneel drukverschil |
| Bedrijfswijze dubbel systeem |  = Afwisselend om de 24h                   |
| Startcommando pomp           | ON                                                                                                                          |

Tabel 1: Fabrieksinstellingen

## 12. ALARMTYPES

| Alarmcode     | Alarmsymbool                                                                       | Beschrijving alarm                                     |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| E0 - e16; e21 |  | Interne fout                                           |
| E17 - e19     |  | Kortsluiting                                           |
| e20           |  | Interne fout                                           |
| E22 - e31     |  | Interne fout                                           |
| E32 - e35     |  | Te hoge temperatuur van het elektronische systeem      |
| e37           |  | Lage spanning                                          |
| e38           |  | Hoge spanning                                          |
| E39 - e40     |  | Pomp geblokkeerd                                       |
| e46           |  | Pomp afgekoppeld                                       |
| e42           |  | Droog bedrijf                                          |
| e56           |  | Te hoge motortemperatuur (tussenkost motorbeveiliging) |
| e57           |  | Frequentie extern signaal PWM kleiner dan 100 Hz       |
| e58           |  | Frequentie extern signaal PWM groter dan 5 kHz         |

Tabel 2: Lijst van alarmen

## 13. FOUT- EN HERSTELCONDITIE

| Indicatie op display |                                                                                   | Beschrijving | Herstel                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E0 - e16             |  | Interne fout | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Spanning naar het systeem afkoppelen.</li> <li>- Wachten tot alle lampjes op het bedieningspaneel uit zijn, en vervolgens de voeding naar het systeem weer inschakelen.</li> </ul> |

|         |                                                                                   |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                   |                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Als de fout opnieuw optreedt, de circulatiepomp vervangen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                       |
| E37     |  | Lage netspanning (LP)                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Spanning naar het systeem afkoppelen.</li> <li>- Wachten tot alle lampjes op het bedieningspaneel uit zijn, en vervolgens de voeding naar het systeem weer inschakelen.</li> <li>- Controleren of de netspanning correct is, eventueel de nominale eigenschappen herstellen.</li> </ul>     |
| E38     |  | Hoge netspanning (HP)                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Spanning naar het systeem afkoppelen.</li> <li>- Wachten tot alle lampjes op het bedieningspaneel uit zijn, en vervolgens de voeding naar het systeem weer inschakelen.</li> <li>- Controleren of de netspanning correct is, eventueel de nominale eigenschappen herstellen.</li> </ul>     |
| E32-e35 |  | Kritieke oververhitting elektronische onderdelen | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Spanning naar het systeem afkoppelen.</li> <li>- Wachten tot de lampjes op het bedieningspaneel uitgegaan zijn.</li> <li>- Nagaan of de beluchtingsleidingen van het systeem niet verstopt zitten en of de omgevingstemperatuur in de ruimte binnen de aangegeven limieten ligt.</li> </ul> |
| E39-e40 |  | Beveiliging tegen te hoge stroom                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Controleren of de circulatiepomp vrij draait.</li> <li>- Controleren of de toegevoegde antivries niet meer is dan het maximum van 30%.</li> </ul>                                                                                                                                           |
| E21-e30 |  | Spanningsfout                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Spanning naar het systeem afkoppelen.</li> <li>- Wachten tot alle lampjes op het bedieningspaneel uit zijn, en vervolgens de voeding naar het systeem weer inschakelen.</li> <li>- Controleren of de netspanning correct is, eventueel de nominale eigenschappen herstellen.</li> </ul>     |

|           |                                                                                   |                                              |                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E31       |  | Communicatie in gecombineerd systeem afwezig | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Controleren of de communicatiekabel van het gecombineerde systeem niet beschadigd is.</li> <li>- Controleren of beide circulatiepompen worden gevoed.</li> </ul> |
| E42       |  | Droog bedrijf                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Druk opbouwen in het systeem.</li> </ul>                                                                                                                         |
| E56       |  | Te hoge motortemperatuur                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Spanning naar het systeem afkoppelen.</li> <li>- Wachten tot de motor afgekoeld is.</li> <li>- De voeding naar het systeem opnieuw inschakelen.</li> </ul>       |
| E57 ; e58 |  | $f < 100 \text{ Hz}$ ; $f > 5 \text{ kHz}$   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Controleer dat het externe signaal PWM functioneert, en verbonden is volgens de specifiek.</li> </ul>                                                            |

### Energy Efficiency Index - EEI

De referentieparameter voor de meest efficiënte circulatiepompen is  $EEI \leq 0,20$ .

De EEI-waarde varieert afhankelijk van het pompmodel en is te vinden op de Cemarkering (typeplaatje) van de pomp.

## INDICE

|                                                            |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Atenționări Speciale .....</b>                       | <b>50</b> |
| <b>2. Lichide pompate .....</b>                            | <b>50</b> |
| <b>3. Compatibilitate Electromagnetică (EMC).....</b>      | <b>50</b> |
| <b>4. Gestiune .....</b>                                   | <b>50</b> |
| 4.1. Almacenaje.....                                       | 50        |
| 4.2. Transporte .....                                      | 50        |
| 4.3. Peso.....                                             | 50        |
| <b>5. Instalare .....</b>                                  | <b>50</b> |
| 5.1. Instalarea și Intreținerea Circulatorului.....        | 50        |
| 5.2. Rotația Cap motoarelor .....                          | 51        |
| 5.3. Valva de Nu Retur .....                               | 51        |
| <b>6. Conexiuni electrice.....</b>                         | <b>51</b> |
| 6.1. Conexiune De Alimentare .....                         | 51        |
| <b>7. Pornire.....</b>                                     | <b>51</b> |
| <b>8. Funcțiuni .....</b>                                  | <b>51</b> |
| 8.1. Moduri de Reglare .....                               | 51        |
| 8.1.1. Reglare cu Presiune Diferențială Proportională..... | 52        |
| 8.1.2. Reglare cu Presiune Diferențială Constantă.....     | 52        |
| 8.1.3. Reglare cu curba constantă .....                    | 52        |
| 8.2. Moduluri de Extensie.....                             | 52        |
| <b>9. Panoul De Control .....</b>                          | <b>52</b> |
| 9.1. Display Grafic .....                                  | 52        |
| 9.2. Butoane De Navigare .....                             | 52        |
| 9.3. Lumini de Semnalare.....                              | 52        |
| <b>10. Meniu .....</b>                                     | <b>53</b> |
| <b>11. Setări De Fabrică .....</b>                         | <b>55</b> |
| <b>12. Tipuri De Alarmer .....</b>                         | <b>55</b> |
| <b>13. Condiție De Eroare Și Resetare .....</b>            | <b>55</b> |

## INDICE FIGURI

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| Figura 1: Poziția de montare.....                | 1A |
| Figura 2: Instalare pe tubaturi orizontale.....  | 1A |
| Figura 3: Cablare conector de alimentare .....   | 1A |
| Figura 4: Conexiune conector de alimentare ..... | 1A |
| Figura 5: Panou de control.....                  | 1A |

## INDICE TABELE

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Tabelul 1: Setări de fabrică..... | 55 |
| Tabelul 2: Lista alarme .....     | 55 |

**Table: Maximum head (Hmax) and maximum flow rate (Qmax)**

**of EVOPLUS circulators .....** **2A**

**Table: Energy Efficiency Index - EEI .....** **3A**

## 1. ATENȚIONĂRI SPECIALE



Verificați că produsul nu a avut daune cauzate de transport sau de magazinaj. Controlați dacă carcasa exterioară este intactă și în condiții perfecte.



Înainte de a interveni la partea electrică sau mecanică a instalației tăiați mereu tensiunea electrică. Așteptați stingerea semnalelor luminoase pe panoul de control înainte de a porni aparatul. Condensatorul circuitului intermediar în continuu rămâne încărcat cu tensiune periculoasă de mare chiar și după deconectarea de la tensiunea electrică.

Sunt admise doar conexiuni de rețea ferm cablate. Aparatul trebuie să fie împământat (IEC 536 clasa 1, NEC și alte standarde în chestiune).



Bornele de rețea și bornele motor pot transporta tensiune periculoasă și la motorul oprit.



Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către serviciul de asistență tehnică sau de către personalul calificat, pentru prevenirea oricărui risc.

## 2. LICHIDE POMPATE

Mașina este proiectată și construită pentru a pompa apă, fără substanțe explozive și particule solide sau fibre, cu densitatea egală cu 1000 Kg/m<sup>3</sup>, vâscozitate cinematică egală cu 1mm<sup>2</sup>/s și lichide neagresive din punct de vedere chimic. Se poate utiliza glicol etilenic într-un procent de maxim 30%.

## 3. COMPATIBILITATE ELECTROMAGNETICĂ (EMC)

Circulatorii MCE respectă norma EN 61800-3, în categoria C2, pentru compatibilitate electromagnetică.

- Emisii electromagnetice - Ambient rezidențial (în unele cazuri pot fi necesare măsuri de izolare)
- Emisii conduse - Ambient rezidențial (în unele cazuri pot fi necesare măsuri de izolare).

## 4. GESTIUNE

### 4.1. Almacenaje

Toți circulatorii trebuie să fie imaginați în loc acoperit, uscat și cu umiditatea aerului dacă este posibil constantă, fără vibrații și praf. Sunt livrați în ambalajul original în care trebuie să rămână până în momentul instalării. Dacă nu este așa, închideți cu atenție gura de aspirare și trimitere.

### 4.2. Transporte

Evitați să supuneți produsele la lovituri și ciocniri inutile. Pentru a ridica și transporta circulatorul folosiți stivuitori utilizând paletul furnizat de serie (daca există).

### 4.3. Peso

Autocolantul de pe ambalaj indică greutatea totală a circulatorului.

## 5. INSTALARE

Urmăți cu atenție recomandările din acest capitol pentru a efectua instalații electrice, hidraulice și mecanice corecte.



**Asigurați-vă că tensiunea și frecvența nominală ale circulatorului EVOPLUS SMALL corespund celei a rețelei de alimentare.**

### 5.1. Instalarea și Întreținerea Circulatorului



**Montați mereu circulatorul EVOPLUS SMALL cu arborele motor în poziție orizontală. Montați dispozitivul de control electronic în poziție verticală (a se vedea Figura 1).**

- Circulatorul poate fi instalat în instalațiile de încălzire și climatizare atât pe tubatura de tur cât și pe cea de retur, săgeata imprimată pe corpul pompei indică direcția fluxului; la freccia stampata sul corpo pompa indica la direzione del flusso.
- Instalați pe cât posibil circulatorul deasupra nivelului minim al centralei, și cât mai departe de curbe, coturi și derivații.
- Pentru a facilita operațiunile de control și întreținere, instalați atât pe conducta de aspirație cât și pe cea de tur o valvă de interceptare.
- Înainte de a instala circulatorul, spălați bine instalația doar cu apă la 80°C. Așadar golii complet instalația pentru a elimina orice substanță dăunătoare care ar fi intrat în circulație.
- Efectuați montarea astfel încât să evitați picături pe motor și pe dispozitivul de control electronic atât în faza de instalare cât și în faza de întreținere.

- Evitați să amestecați cu apa în circulație aditivi derivați din hidrocarburi și produse aromatice. Adăugarea antigelului, unde este necesar, se recomandă în măsură de maxim 30%.
- În caz de izolație (izolație termică) utilizați kitul corespunzător (dacă este furnizat în dotare) și asigurați-vă că orificiile de scurgere ale carcasei motorului nu sunt închise sau parțial blocate.
- Pentru a garanta maxima eficiență a instalației și o lungă viață a circulatorului se recomandă utilizarea filtrelor de noroi magnetice pentru a separa și a colecta eventuale impurități prezente în instalație (particule de nisip, particule de fier și nămol).
- În caz de întreținere utilizați mereu un set de garnituri noi.
- Aparatul este destinat conectării permanente la rețeaua de apă.



**Nu izolați niciodată dispozitivul de control electronic.**

### 5.2. Rotația Cap motoarelor

În caz că instalarea este efectuată pe tubaturi așezate orizontal va fi necesar să efectuați o rotație de 90 grade a motorului cu dispozitivul electronic aferent pentru a menține gradul de protecție IP și pentru a permite utilizatorului interacționarea cu interfața grafică mai confortabilă (a se vedea Figura 2-3).



**Înainte de a efectua rotația circulatorului, asigurați-vă că circulatorul a fost complet golit.**

Pentru a rota circulatorul EVOPLUS SMALL procedați după cum urmează:

1. Îndepărtați cele 4 șuruburi de fixare a capului circulatorului.
2. Rotați 90 de grade carcasa motorului împreună cu dispozitivul de control electronic în sens orar sau antiorar în funcție de necesitate.
3. Remontați și înșurubați cele 4 șuruburi care fixează capul circulatorului.



**Dispozitivul de control electronic trebuie să rămână mereu în poziție verticală!**

### 5.3. Valva de Nu Retur

Dacă instalația este dotată cu o valvă de nu retur, asigurați-vă că presiunea minimă a circulatorului este mereu mai mare decât presiunea de închidere a valvei.

## 6. CONEXIUNI ELECTRICE

Conexiunile electrice trebuie să fie efectuate de către personal expert și calificat.

- Circulatorul nu cere nici o protecție externă a motorului.
- Controlați că tensiunea și frecvența de alimentare corespund valorilor indicate pe plăcuța date de identificare a circulatorului.

### 6.1. Conexiune De Alimentare

Dupa ce ați cablat cablul de alimentare așa cum se arată în Figura 3 conectați-l la placă așa cum se arată în Figura 4.

**Înainte de a alimenta circulatorul asigurați-vă că capacul panoului de control EVOPLUS SMALL este perfect închis!**

## 7. PORNIRE



**Toate operațiile de pornire trebuie efectuate cu capacul panoului de control EVOPLUS SMALL închis!**

**Porniți sistemul doar când toate conexiunile electrice și hidraulice au fost completate.**

**Evitați să operați circulatorul fără apă în instalație.**



**Lichidul din instalație, în afară de temperatură și de presiune, se poate găsi și sub formă de vapor. PERICOL ARDERII!**

**Este periculos să se atingă circulatorul. PERICOL ARDERII!**

Odată efectuate toate conectările electrice și hidraulice, umpleți instalația cu apă și eventual cu glicol (pentru procentul maxim de glicol a se vedea par. 2) și alimentați sistemul.

Odată pornit sistemul este posibilă modificarea modalității de funcționare pentru a se adapta mai bine la cerințele instalației (a se vedea par. 10).

## 8. FUNCȚIUNI

### 8.1. Moduri de Reglare


Circulatorii EVOPLUS permit efectuarea următoarelor modalități de reglare conform necesităților instalației:

- Reglare cu presiune diferențială proporțională în funcție de fluxul prezent în instalație.
- Reglare cu presiune diferențială constantă..
- Reglare cu curba constantă.



Modul de reglare poate fi setat prin panoul de control EVOPLUS (a se vedea par. 10).

### 8.1.1. Reglare cu Presiune Diferențială Proporțională




În acest mod de reglare, presiunea diferențială este redusă sau mărită la diminuarea sau mărirea de cerere de apă. Set-point-ul  $H_s$  poate fi setat de la display.

Reglare indicată pentru:

- Instalații de încălzire sau climatizare cu pierderi mari de sarcină
- Sisteme cu două tuburi termostactice și prevalență  $\geq 4$  m
- Instalații cu regulator de presiune diferențială secundară
- Circuite primare cu pierderi mari de sarcină
- Sisteme de recirculare sanitar cu valve termostactice pe coloane ascendente.

### 8.1.2. Reglare cu Presiune Diferențială Constantă




În acest mod de reglare, presiunea diferențială este menținută constantă, independent de cererea de apă. Set-point-ul  $H_s$  poate fi setat de la display.

Reglare indicată pentru:

- Instalații de încălzire sau climatizare cu pierderi scăzute de sarcină.
- Sisteme cu două tuburi cu valve termostactice și prevalență  $\geq 2$  m.
- Sisteme monotub cu valve termostactice.
- Instalații cu circulație naturală.
- Circuite primare cu pierderi scăzute de sarcină.
- Sisteme de recirculare sanitară cu valve termostactice pe coloane ascendente.

### 8.1.3. Reglare cu curba constantă



În acest mod de reglare circulatorul lucrează pe curbe caracteristice la viteză constantă. Curba de funcționare este selecționată setând viteza de rotație prin intermediul unui factor de procent. Valoarea 100% indică curba limită maximă. Viteza de rotație efectivă poate depinde de limitările de putere și de presiunea diferențială a propriului model de circulator.

Viteza de rotație poate fi setată de la display.

Regulation indicated for heating and conditioning plants with constant flow.

### 8.2. Moduluri de Extensie

Circulatorii EVOPLUS SMALL pot avea niște module de extensie care permit extinderea funcționalităților.

Pentru detalii privind modalitățile de instalare, configurare și utilizarea modulelor de extindere a se vedea manualul specific.

### 9. PANOUL DE CONTROL

Funcționalitatea circulatorilor EVOPLUS SMALL poate fi modificată prin intermediul panoului de control situat pe capacul dispozitivului de control electric.

Pe panou sunt prezente: un display grafic, 4 butoane de navigare și 3 lumini LED de semnalizare (a se vedea Figura 5).

#### 9.1. Display Grafic

Prin intermediul display-ului grafic va fi posibil să navigați în interiorul unui meniu ușor și intuitiv care va permite verificarea și modificarea modalităților de funcționare al sistemului, permiterea intrărilor și al set-point-ului de lucru. Va fi de asemenea posibilă vizualizarea stării sistemului și istoricul eventualelor alarme memorizate de sistem.

#### 9.2. Butoane De Navigare

Pentru a naviga în interiorul meniului sunt puse la dispoziție 4 butoane: 3 butoane sub display și 1 lateral. Butoanele sub display se numesc taste active iar butonul lateral se numește buton ascuns.

Fiecare pagina din meniu este făcută pentru a indica funcția atribuită celor 3 butoane active (cele sub display).

#### 9.3. Lumini de Semnalare

**Lumina galbenă:** Semnalare de sistem alimentat

Dacă este aprinsă înseamnă că sistemul este alimentat.



**Nu îndepărtați niciodată capacul dacă lumina galbenă este aprinsă.**

**Lumina roșie:** Semnalare de alarmă/anomalie prezentă în sistem.

Dacă lumina se aprinde intermitent alarma nu este blocată și pompa poate fi oricum pilotată. Dacă lumina este fixă alarma este blocantă și pompa poate fi pilotată.

**Lumina verde:** Semnalare de pompa ON/OFF

Dacă este aprinsă, pompa se rotește. Dacă este stinsă, pompa este oprită.

## 10. MENU

Circulatorii EVOPLUS SMALL pun la dispoziție un meniu utilizator accesibil de la Home Page apăsând și dând drumul la butonul central „Meniu”.

Mai jos sunt reprezentate paginile din meniul utilizator prin care se poate verifica starea sistemului și modifica setările.

Dacă paginile din meniuri indică o cheie în stânga jos înseamnă că nu puteți modifica setările. Pentru a debloca meniurile mergeți la Home Page și apăsați simultan butonul ascuns și butonul sub cheie până când dispăre cheia.



**Dacă nu se apasă nici un buton timp de 60 de minute setările se blochează automat și se oprește display-ul. Apăsând orice buton display-ul este repornit și se afișează „Home Page”.**

Pentru a naviga în interiorul meniurilor apăsați butonul central.

Pentru a vă întoarce la pagina precedentă țineți apăsat butonul ascuns, așadar apăsați și eliberați butonul central.

Pentru a modifica setările utilizați butonul stâng și drept. Pentru a confirma modificarea unei setări apăsați 3 secunde butonul central „OK”.

Confirmarea va fi evidențiată cu următoarea pictogramă: 

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <p>Pe Home Page sunt prezentate grafic pe scurt principalele setări ale sistemului.</p> <p>Pictograma în colțul din stânga sus indică tipul de reglare selectată.</p> <p>Pictograma în colțul din dreapta indică modalitatea de funcționare selecționată (auto sau economy)</p> <p>Pictograma în colțul din dreapta indică prezența unui singur invertor sau gemelar. Rotarea pictogramelor ① sau ② the icon or indicates which circulation pump is operating.</p> <p>În centrul Home Page se găsește un singur parametru de afișare care poate fi ales dintr-un mic set de parametri prin intermediul Paginei 9.0 din meniu.</p> <p>De pe Home Page puteți accesa pagina de reglarea contrastului display-ului. Ținând apăsat butonul ascuns, apoi apăsați și eliberați butonul drept.</p> <p>Circulatorii EVOPLUS SMALL pun la dispoziție un meniu utilizator accesibil de la Home Page apăsând și dând drumul la butonul central „Meniu”.</p> |
|  | <p>Prin intermediul Paginii 1.0 se setează setările de fabrică apăsând simultan timp de 3 secunde butoanele stâng și drept.</p> <p>Restabilirea setărilor de fabrică va fi notificată cu apariția simbolului  lângă scrisul „Default”.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Pagina 2.0</b></p>                                                                                                                                                      | <p>Prin intermediul Paginii 2.0 se setează modalitatea de reglare. Puteți alege dintre următoarele modalități:</p> <p>1  = Reglare cu presiune diferențială proporțională.</p> <p>2  = Reglare cu presiune diferențială constantă.</p> <p>3  = Reglare cu curbă constantă cu viteza de rotație setată de la display.</p> |
| <p>Pagina 2.0 afișează 3 pictograme reprezentând:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pictograma centrală = setare curent selecționată</li> <li>- pictograma dreaptă = setare succesivă</li> <li>- pictograma stângă = setare precedentă</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p><b>Pagina 3.0</b></p>                                                                                                                                                     | <p>Prin intermediul Paginii 3.0 se poate modifica set-point-ul de reglare.</p> <p>În funcție de tipul de reglare ales la pagina precedentă, set-point-ul de setat va fi o prevalență sau, în caz de Curbă Constantă, un procent referitor la viteza de rotație.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>Pagina 9.0</b></p>                                                                                                                                                     | <p>Prin intermediul paginii 9.0 se poate alege parametrul de vizualizare pe Home Page:</p> <p>H: Prevalența măsurată exprimată în metri</p> <p>Q: Debit estimat exprimat în m<sup>3</sup>/h</p> <p>S: Viteza de rotare exprimată în rotații pe minut (rpm)</p> <p>E: Nu este prezent</p> <p>P: Putere livrată exprimată în W</p> <p>h: Ore de funcționare</p> <p>T: Nu este prezent</p> <p>T1: Nu este prezent</p>                                                                                                                                                          |

|                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Pagina 10.0</b></p>            | <p>Prin intermediul paginii 10.0 se poate alege limba cu care să se vizualizeze mesajele.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>Pagina 11.0</b></p>           | <p>Prin intermediul paginii 11.0 se poate vizualiza istoria alarmelor apăsând butonul drept.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p><b>Histórico de alarmas</b></p>  | <p>Dacă sistemul detectează anomalii le înregistrează permanent în istoricul alarmelor (până la 15 alarme). Pentru orice alarmă înregistrată se vizualizează o pagină formată din 3 părți: un cod alfanumeric care identifică tipul de anomalie, un simbol care ilustrează grafic anomalia și apoi un mesaj în limba selectată la Pagina 10.0 care descrie pe scurt anomalia. Apăsând butonul drept se poate naviga pe toate paginile istoricului.</p> <p>La sfârșitul istoricului apar 2 întrebări:</p> <p>1. „Resetaj Alarmer?”</p> <p>Apăsând OK (butonul stâng) se resetează eventualele alarme încă prezente în sistem.</p> <p>2. „Anulați Istoricul Alarmer?”</p> <p>Apăsând OK (butonul stâng) se anulează alarmele memorate în istoric.</p> |

**Pagina 13.0**



12

Prin intermediul paginii 13.0 se poate seta sistemul în starea ON sau OFF.  
Dacă se selectează ON pompa este mereu pornită.  
Dacă se selectează OFF pompa este mereu oprită.

### 11. SETĂRI DE FABRICĂ

| Setări de fabrică                  | Valoare                                          |
|------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Modalitate de reglare              | = Reglare cu presiune diferențială proporțională |
| Modalitate de funcționare gemelară | = Alternată la fiecare 24h                       |
| Comandă pomire pompă               | ON                                               |

Tabelul 1: Setări de fabrică

### 12. TIPURI DE ALARME

| Cod Alarmă    | Simbol Alarmă | Descriere Alarmă                       |
|---------------|---------------|----------------------------------------|
| E0 - e16; e21 |               | Eroare Internă                         |
| E17 - e19     |               | Scurtcircuit                           |
| e20           |               | Eroare Tensiune                        |
| E22 - e31     |               | Eroare Internă                         |
| E32 - e35     |               | Supratemperatura sistemului electronic |
| e37           |               | Tensiune joasă                         |
| e38           |               | Tensiune înaltă                        |
| E39 - e40     |               | Pompa blocată                          |
| e46           |               | Pompa Deconectată                      |
| e42           |               | Mers pe uscat                          |

|     |  |                                                    |
|-----|--|----------------------------------------------------|
| e56 |  | Supratemperatura motor (intervenție motoprotector) |
| e57 |  | Frecvența semnalului extern PWM sub 100 Hz         |
| e58 |  | Frecvența semnalului extern PWM peste 5 kHz        |

Tabelul 2: Lista alarme

### 13. CONDIȚIE DE EROARE ȘI RESETARE

| Indicație display |  | Descriere                               | Resetare                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------|--|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E0 - e16          |  | Eroare internă                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tăiați tensiunea din sistem.</li> <li>- Așteptați oprirea semnalelor luminoase pe panoul de control deci alimentați din nou sistemul.</li> <li>- Dacă eroare persistă, înlocuiți circulatorul.</li> </ul>                                            |
| E37               |  | Tensiune joasă de rețea (LP)            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tăiați tensiunea la sistem.</li> <li>- Așteptați oprirea semnalelor luminoase pe panoul de control deci alimentați din nou sistemul.</li> <li>- Controlați dacă tensiunea de rețea este corectă, eventual reșetați datele de pe plăcuță.</li> </ul>  |
| E38               |  | Tensiune mare de rețea (HP)             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tăiați tensiunea din sistem.</li> <li>- Așteptați oprirea semnalelor luminoase pe panoul de control deci alimentați din nou sistemul.</li> <li>- Controlați dacă tensiunea de rețea este corectă, eventual reșetați datele de pe plăcuță.</li> </ul> |
| E32-e35           |  | Suprîncălzire critică părți electronice | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tăiați tensiunea din sistem.</li> <li>- Așteptați oprirea semnalelor luminoase pe panoul de control.</li> <li>- Verificați dacă condițiile de aerisire a sistemului nu sunt blocate și dacă</li> </ul>                                               |

|           |                                                                                   |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                   |                                            | temperatura ambientală a localului este conform specificațiilor.                                                                                                                                                                                                                              |
| E39-e40   |  | Protecție de supracurent                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Controlați dacă circulatorul se învârti liber.</li> <li>- Controlați că adăugarea de antigel este mai mare decât măsura maximă de 30%.</li> </ul>                                                                                                    |
| E21-e30   |  | Eroare de Tensiune                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tăiați tensiunea din sistem.</li> <li>- Așteptați oprirea semnalelor luminoase pe panoul de control deci alimentați din nou sistemul.</li> <li>- Controlați dacă tensiunea de rețea este corectă, eventual resetați datele de pe plăcuță.</li> </ul> |
| E31       |  | Comunicare gemelară absentă                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificați integritatea cablului de comunicare gemelară.</li> <li>- Controlați dacă ambii circulatori sunt alimentați.</li> </ul>                                                                                                                    |
| E42       |  | Mers pe uscat                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Puneți instalația sub presiune</li> </ul>                                                                                                                                                                                                            |
| E56       |  | Supratemperatura motorului                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tăiați tensiunea din sistem.</li> <li>- Așteptați răcirea motorului</li> <li>- Alimentați din nou sistemul</li> </ul>                                                                                                                                |
| E57 ; e58 |  | $f < 100 \text{ Hz}$ ; $f > 5 \text{ kHz}$ | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Controlați că semnalul extern PWM funcționează și este conectat după cum se specifică.</li> </ul>                                                                                                                                                    |

### Energy Efficiency Index - EEI

Valoarea de referință pentru cea mai eficientă circulatori este de  $EEI \leq 0,20$ .

Valoarea EEI variază în funcție de modelul pompei și poate fi găsită pe marcajul CE (plăcuță tehnică) a pompei.

## INHALTSVERZEICHNIS

|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Sonderhinweise</b>                         | <b>58</b> |
| <b>2. Gepumpte Flüssigkeiten</b>                 | <b>58</b> |
| <b>3. EMV Elektromagnetische Verträglichkeit</b> | <b>58</b> |
| <b>4. Management</b>                             | <b>58</b> |
| 4.1. Einlagerung                                 | 58        |
| 4.2. Transport                                   | 58        |
| 4.3. Gewicht                                     | 58        |
| <b>5. Installation</b>                           | <b>58</b> |
| 5.1. Installation und Wartung der Umwälzpumpe    | 58        |
| 5.2. Drehen der Motorköpfe                       | 59        |
| 5.3. Rückschlagventil                            | 59        |
| <b>6. Elektroanschlüsse</b>                      | <b>59</b> |
| 6.1. Versorgungsanschluss                        | 59        |
| <b>7. Einschalten</b>                            | <b>59</b> |
| <b>8. Funktionen</b>                             | <b>60</b> |
| 8.1. Regelungen                                  | 60        |
| 8.1.1. Regelung bei konstantem Differentialdruck | 60        |
| 8.1.2. Regelung bei konstantem Differentialdruck | 60        |
| 8.1.3. Einstellung auf konstante Kurve           | 60        |
| 8.2. Expansionsmodule                            | 60        |
| <b>9. Steuerpaneel</b>                           | <b>60</b> |
| 9.1. Graphikdisplay                              | 60        |
| 9.2. Navigationstasten                           | 60        |
| 9.3. Anzeigelampen                               | 61        |
| <b>10. Menü</b>                                  | <b>61</b> |
| <b>11. Werkseinstellungen</b>                    | <b>63</b> |
| <b>12. Alarmarten</b>                            | <b>63</b> |
| <b>13. Fehlerbedingung Und Rücksetzung</b>       | <b>63</b> |

## VERZEICHNIS DER ABBILDUNGEN

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| Abbildung 1: Montageposition                        | 1A |
| Abbildung 2: Installation an horizontalen Leitungen | 1A |
| Abbildung 3: Verdrahtung des Speiseverbinders       | 1A |
| Abbildung 4: Anschluss des Speiseverbinders         | 1A |
| Abbildung 5: Steuerpaneel                           | 1A |

## VERZEICHNIS DER TABELLEN

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Tabelle 1: Werkseinstellungen | 63 |
| Tabelle 2: Liste der Alarme   | 63 |

Table: Maximum head (Hmax) and maximum flow rate (Qmax)

of EVOPLUS circulators ..... 2A

Table: Energy Efficiency Index - EEI ..... 3A

## 1. SONDERHINWEISE



Sicherstellen, dass das Produkt keine Transport- oder Lagerungsschäden aufweist. Kontrollieren, ob die äußere Hülle unversehrt und in gutem Zustand ist.



Bevor auf die Elektrik oder Mechanik zugegriffen wird, muss immer die Spannungsversorgung unterbrochen werden. Bevor das Gerät geöffnet wird, müssen alle Kontrolllampen am Steuerpaneel verlöscht sein. Der Kondensator des Zwischenkreises bleibt auch nach dem Trennen von der Netzspannung unter gefährlich hoher Spannung. Nur fest verkabelte Anschlüsse sind zulässig. Das Gerät muss geerdet werden (IEC 536 Klasse 1, NEC und andere entsprechende Standards).



Netz- und Motorklemmen können auch bei stillstehendem Motor gefährliche Spannungen führen.



Schadhafte Gerätekabel müssen durch den Kundendienst oder anderes Fachpersonal ausgewechselt werden, damit jedes Risiko ausgeschlossen wird.

## 2. GEPUMPT FLÜSSIGKEITEN

Die Maschine wurde entwickelt und konstruiert, um Wasser ohne explosive Substanzen und Festpartikel oder Fasern mit einer Dichte von  $1000 \text{ kg/m}^3$ , kinematischer Viskosität gleich  $1 \text{ mm}^2/\text{s}$  und chemisch nicht aggressive Flüssigkeiten zu pumpen. Der Pumpflüssigkeit kann mit höchstens 30% Äthylenglykol versetzt werden.

## 3. EMV ELEKTROMAGNETISCHE VERTRÄGLICHKEIT

Die Umwälzpumpen EVOPLUS entsprechen der Norm EN 61800-3, Kategorie C2, für die Elektromagnetische Verträglichkeit

- Elektromagnetische Emissionen – Industriebereich (in einigen Fällen könnten Begrenzungsmaßnahmen gefordert sein).
- Geleitete Emissionen – Industriebereich (in einigen Fällen könnten Begrenzungsmaßnahmen gefordert sein).

## 4. MANAGEMENT

## 4.1. Einlagerung

Die Umwälzpumpen müssen an einem überdachten, trockenen, staub- und vibrationsfreien Ort mit möglichst konstanter Luftfeuchtigkeit gelagert werden. Sie werden in Originalverpackungen geliefert, in der sie bis zum Augenblick der Installation verbleiben müssen. Ist das nicht möglich, müssen Saug- und Druckstutzen sorgfältig verschlossen werden.

## 4.2. Transport

Die Geräte gegen unnötige Schlageinwirkungen und Kollisionen schützen. Für Heben und Befördern der Umwälzpumpen mit einem Gabelstapler an der mitgelieferten Palette ansetzen (falls vorgesehen).

## 4.3. Gewicht

Am Aufkleber an der Verpackung ist das Gesamtgewicht der Umwälzpumpe angeführt.

## 5. INSTALLATION

Für eine korrekte elektrische, hydraulische und mechanische Installation sind die in diesem Kapitel enthaltenen Anweisungen strikt einzuhalten.



**Sicherstellen, dass die am Typenschild der Umwälzpumpe EVOPLUS SMALL angegebene Spannung und Frequenz den Werten des Versorgungsnetzes entsprechen.**

## 5.1. Installation und Wartung der Umwälzpumpe



**Die Umwälzpumpe EVOPLUS SMALL muss stets mit horizontal ausgerichteter Motorwelle montiert werden. Die elektronische Steuervorrichtung wird in vertikaler Position montiert (siehe Abbildung 1)**

- Die Umwälzpumpe kann in Heiz- und Klimaanlage sowohl an der Druckleitung, als auch an der Rückleitung installiert werden; der Pfeil am Pumpenkörper gibt die Flussrichtung an.
- Die Umwälzpumpe soll möglichst über dem Mindestwasserstand des Heizkessels und so weit wie möglich von Biegungen, Knien und Ableitungen entfernt installiert werden.
- Um Kontroll- und Wartungsarbeiten zu erleichtern, sowohl an der Saugleitung, als auch an der Druckleitung ein Sperrventil installieren.

- Vor der Installation der Umwälzpumpe muss die Anlage sorgfältig mit reinem, 80°C heißem Wasser gespült werden. Dann die Anlage vollständig entleeren, damit alle eventuell in den Kreis gelangte Schadstoffe entfernt werden.
- Bei der Montage darauf achten, dass während Installation und Wartung nichts auf den Motor und die elektronische Steuervorrichtung tropfen kann.
- Das im Kreis enthaltene Wasser nicht mit Kohlenwasserstoffderivaten und aromatischen Produkten versetzen. Falls ein Frostschutzmittel zugesetzt werden muss, sollte dieses einen Anteil von höchstens 30% haben.
- Im Falle der Dämmung (Wärmeisolierung) den speziellen Bausatz (sofern mitgeliefert) verwenden und sicherstellen, dass die Abflussöffnungen der Kondensflüssigkeit am Motorgehäuse nicht verschlossen oder teilweise verstopft werden.
- Für maximale Leistungsfähigkeit der Anlage und lange Lebensdauer der Umwälzpumpe empfiehlt sich die Verwendung von Schlammfiltern mit Magnet, die eventuell in der Anlage vorhandene Verunreinigungen (Sand- und Eisenpartikel, Schlämme) abscheiden und sammeln.
- Anlässlich der Wartung stets einen neuen Satz Dichtungen verwenden.
- Das Gerät ist für den dauerhaften Anschluss an die Wasserversorgung vorgesehen.



**Auf keinen Fall die elektronische Steuerung.**

## 5.2. Drehen der Motorköpfe

Wenn an horizontal verlaufenden Leitungen installiert werden soll, müssen der Motor und die entsprechende elektronische Steuerung um 90° gedreht werden, damit der Schutzgrad IP erhalten bleibt und der Anwender komfortabler mit der Grafik-Schnittstelle interagieren kann (siehe Abbildung 2-3).



**Bevor die Umwälzpumpe gedreht wird, muss sie vollständig entleert werden.**

Zum Drehen der Umwälzpumpe EVOPLUS SMALL wie folgt vorgehen:

1. Die 4 Befestigungsschrauben des Pumpenkopfs ausbauen.
2. Das Motorgehäuse zusammen mit der elektronischen Steuerung je nach Erfordernis um 90° nach rechts oder links drehen.

3. Wieder einbauen und die 4 Befestigungsschrauben des Pumpenkopfs wieder einschrauben.



**Die elektronische Steuerung muss in jedem Fall stets senkrecht positioniert sein!**

## 5.3. Rückschlagventil

Wenn die Anlage mit einem Rückschlagventil ausgestattet ist muss sichergestellt werden, dass der Mindestdruck der Umwälzpumpe stets höher ist, als der Schließdruck des Ventils.

## 6. ELEKTROANSCHLÜSSE

Die Elektroanschlüsse müssen von qualifiziertem Fachpersonal erstellt werden.

- Die Umwälzpumpe erfordert keinerlei externen Motorschutz.
- Sicherstellen, dass die Speisespannung und – Frequenz den Werten am Typenschild der Umwälzpumpe entspricht.

### 6.1. Versorgungsanschluss

Nachdem das Stromkabel wie in Abbildung 3 dargestellt verdrahtet wurde, wird es an die Platine angeschlossen, wie in Abbildung 4 gezeigt.

**Bevor die Umwälzpumpe unter Spannung gesetzt wird, ist sicherzustellen, dass der Deckel des Steuerpanels EVOPLUS SMALL vollkommen verschlossen ist!**

## 7. EINSCHALTEN



**Alle Einschaltvorgänge müssen bei geschlossenem Deckel des EVOPLUS SMALL Steuerpanels erfolgen!**

**Das System darf erst eingeschaltet werden, wenn alle elektrischen und hydraulischen Anschlüsse fertig gestellt sind.**

**Die Umwälzpumpe nicht laufen lassen, wenn kein Wasser in der Anlage ist.**



**Das in der Anlage enthaltene Medium kann nicht nur sehr heiß sein und unter hohem Druck stehen, sondern sich auch als Dampf präsentieren. VERBRENNUNGSGEFAHR!**

**Das Berühren der Umwälzpumpe birgt Gefahren.**

**VERBRENNUNGSGEFAHR!**

Nachdem alle elektrischen und hydraulischen Anschlüsse erstellt wurden, die Anlage mit Wasser füllen, das eventuell mit Glykol versetzt wird (für den Max. Anteil an Glykol siehe Abs.2) und das System einschalten. Nachdem das System einmal eingeschaltet



ist, kann der Funktionsmodus den Anforderungen der Anlage angepasst werden (siehe Abs.10).

## 8. FUNKTIONEN


### 8.1. Regelungen

Je nach den Anforderungen der Anlage bieten die Umwälzpumpen EVOPLUS folgende Regelungen:

- Regelung bei proportionalem Differentialdruck in Abhängigkeit vom in der Anlage vorhandenen Fluss.
- Regelung bei konstantem Differentialdruck.
- Einstellung auf konstante Kurve.

Der Regelmodus kann über das Steuerpaneel EVOPLUS SMALL eingegeben werden (siehe Abs. 10).

#### 8.1.1. Regelung bei konstantem Differentialdruck




Bei diesem Regelungsmodus wird der Differentialdruck je nach verringertem oder erhöhtem Wasserbedarf gesenkt oder erhöht.  
Der Sollwert  $H_s$  kann über das externe Display eingestellt werden.

Diese Regelung ist angezeigt für:

- Heiz- und Klimaanlage mit hohen Druckverlusten
- Zwei-Leiter-Systeme mit Thermostatventilen und Förderhöhe  $\geq 4$  m
- Anlagen mit sekundärem Differentialdruckregler
- Primärkreise mit hohen Druckverlusten
- Brauchwasserrückführung mit Thermostatventilen an den Steigrohren.

#### 8.1.2. Regelung bei konstantem Differentialdruck




Bei diesem Regelungsmodus wird der Differentialdruck unabhängig vom Wasserbedarf konstant erhalten.  
Der Sollwert  $H_s$  kann über das externe Display eingestellt werden.

Diese Regelung ist angezeigt für:

- Heiz- und Klimaanlage mit niedrigen Druckverlusten.

- Zwei-Leiter-Systeme mit Thermostatventilen und Förderhöhe  $\leq 2$  m.
- Ein-Leiter-Systeme mit Thermostatventilen.
- Anlagen mit natürlicher Umwälzung. Primärkreise mit niedrigen Druckverlusten.
- Brauchwasserrückführung mit Thermostatventilen an den Steigrohren.

#### 8.1.3. Einstellung auf konstante Kurve



Bei diesem Einstellmodus arbeitet die Umwälzpumpe mit Kennlinien mit konstanter Geschwindigkeit. Die Arbeitskennlinie wird selektiert, indem die Drehgeschwindigkeit mittels eines prozentualen Faktors eingegeben wird. Der Wert 100% steht für die max. Begrenzungskurve. Die effektive Drehgeschwindigkeit kann von den Begrenzungen der Leistung und des Differentialdrucks des betreffenden Umwälzpumpenmodells abhängen.

Die Drehgeschwindigkeit kann über Display eingegeben werden.

Diese Regelung ist angezeigt für Heiz- und Klimaanlage mit konstanter Fördermenge.

#### 8.2. Expansionsmodule

Die Umwälzpumpen EVOPLUS SMALL können mit einigen Expansionsmodulen versehen werden, welche die Funktionalität erweitern.

Für detaillierte Angaben zu Installation, Konfiguration und Gebrauch der Expansionsmodule wird auf das spezifische Handbuch verwiesen.

## 9. STEUERPANEEL

Die Funktionsweisen der Umwälzpumpen EVOPLUS SMALL können über das Steuerpaneel am Deckel der elektronischen Steuerung verändert werden. An dem Paneel finden sich: ein Graphikdisplay, 4 Navigationstasten und 3 LED-Anzeigen (siehe Abbildung 5).

#### 9.1. Graphikdisplay

Mit dem Graphikdisplay kann auf einfache, intuitive Weise innerhalb eines Menüs navigiert werden, um den Funktionsmodus des Systems, die Aktivierung der Eingänge und den Arbeits-Sollwert zu kontrollieren und zu ändern. Daneben kann der Status des Systems und die Historie eventueller Alarmer des Systems angezeigt werden.

#### 9.2. Navigationstasten

Zum Navigieren innerhalb des Menüs stehen 4 Tasten zur Verfügung: 3 Tasten unterhalb des Displays und 1 seitliche Taste. Die Tasten unterhalb des Displays werden als aktive Tasten und die seitliche Taste als verborgene Taste bezeichnet. Die Menüseiten sind jeweils so angelegt, dass die den 3 aktiven Tasten (unterhalb des Displays) zugeordneten Funktionen angegeben werden.

## 9.3. Anzeigelampen

**Gelbe Lampe:** Zeigt an, dass das System gespeist wird. Ist sie eingeschaltet, wird das System gespeist.



Bei eingeschalteter gelber Lampe darf auf keinen Fall der Deckel abgenommen werden.

**Rote Lampe:** Zeigt einen Alarm/Anomalie im System an. Blinkt die Lampe, wirkt der Alarm nicht blockierend und die Pumpe kann weiter gesteuert werden. Ist die Lampe bleibend eingeschaltet, wirkt der Alarm blockierend und die Pumpe kann nicht gesteuert werden.

**Grüne Lampe:** Anzeige von Pumpe ON/OFF.

Wenn eingeschaltet, dreht die Pumpe. Wenn ausgeschaltet, steht die Pumpe still.

## 10. MENÜ

Die Umwälzpumpen EVOPLUS SMALL bieten 1 Benutzermenü. Der Zugriff auf das Benutzermenü erfolgt von der Homepage aus, indem die mittlere Taste "Menü" gedrückt und wieder los gelassen wird.

Nachstehend sind die Seiten des Benutzermenüs dargestellt, in denen der Status des Systems kontrolliert und die Einstellungen geändert werden können.

Auf Menüseiten, die unten links einen Schlüssel zeigen, können die Einstellungen nicht geändert werden. Um die Menüs frei zu stellen, auf die Homepage gehen und gleichzeitig die verborgene Taste und die Taste unter dem Schlüsselssymbol drücken, bis der Schlüssel verschwunden ist.

**Wenn 60 Minuten lang keine Taste gedrückt wird, werden die Einstellungen automatisch blockiert und das Display geht aus. Sobald eine beliebige Taste gedrückt wird, schaltet sich das Display wieder ein und macht die "Homepage" sichtbar.**

Zum Navigieren innerhalb des Menüs die mittlere Taste drücken:


Um zu der vorherigen Seite zurückzukehren, die verborgene Taste gedrückt halten und die mittlere Taste drücken und wieder loslassen.



Zum Ändern der Einstellungen die Tasten links und rechts drücken.


Um die Änderung einer Einstellung zu bestätigen, 3 Sekunden lang die mittlere Taste "OK" drücken. Die erfolgte Bestätigung wird durch die folgende Ikone angezeigt:



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Auf der Homepage sind die Haupteinstellungen des Systems graphisch zusammengefasst. Die Ikone oben links zeigt die Art der selektierten Regelung an. Die Ikone in der Mitte oben zeigt den selektierten Funktionsmodus (Auto oder Economy) an. Die Ikone oben rechts zeigt die Präsenz eines einzelnen Inverters der eines Zwillings-Inverters. The rotation of the icon ① oder ② zeigt an, welche Umwälzpumpe in Betrieb ist.</p> <p>In der Mitte der Homepage befindet sich ein nur lesbarer Parameter, der über die Seite 9.0 des Menüs unter einem kleinen Satz von Parametern ausgewählt werden kann.</p> <p>Von der Homepage aus kann auf die Seite der Kontrasteinstellung des Displays zugegriffen werden: die verborgene Taste gedrückt halten und die rechte Taste drücken und wieder loslassen.</p> <p>Die Umwälzpumpen EVOPLUS SMALL bieten 1 Benutzermenü. Der Zugriff auf das Benutzermenü erfolgt von der Homepage aus, indem die mittlere Taste "Menü" gedrückt und wieder los gelassen wird.</p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Seite 1.0</b></p>                                                                                                                                                                                                                                            | <p>Von der Seite 1.0 aus werden die werkseitigen Einstellungen durch 3 Sekunden langes gleichzeitiges Drücken der linken und rechten Taste eingestellt.<br/>Die erfolgte Wiederherstellung der Werkseinstellungen wird mit Erscheinen des Symbols neben der Aufschrift "Default" angezeigt.</p>                                                                     |
| <p><b>Seite 2.0</b></p>                                                                                                                                                                                                                                           | <p>Von der Seite 2.0 aus wird der Regelmodus eingegeben. Es kann unter den folgenden Modi gewählt werden:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 = Regelung bei proportionalem Differentialdruck.</li> <li>2 = Regelung bei konstantem Differentialdruck.</li> <li>3 = Regelung auf konstante Kurve mit über Display eingestellter Geschwindigkeit</li> </ol> |
| <p>Die Seite 2.0 zeigt 3 Ikonen, welche die folgende Bedeutung haben:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mittlere Ikone = derzeit selektierte Einstellung</li> <li>- rechte Ikone = folgende Einstellung</li> <li>- linke Ikone = vorherige Einstellung</li> </ul> <p>Von der Seite 3.0 aus wird der Regelungs-Sollwert eingegeben.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>Seite 3.0</b></p>                                                                                                                                                                                                                                           | <p>Je nach der an der vorherigen Seite gewählten Regelung ist der einzugebende Sollwert eine Förderhöhe, oder im Falle einer konstanten Kurve, ein Prozentsatz der Drehgeschwindigkeit.</p>                                                                                                                                                                         |

|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Seite 9.0</b></p>        | <p>Über die Seite 9.0 kann der auf der Homepage anzuzeigende Parameter gewählt werden:</p> <p>H: Gemessene Förderhöhe in Metern<br/>Q: Geschätzte Fördermenge m3/h<br/>S: Drehgeschwindigkeit in Umdrehungen pro Minute (U/min)<br/>E: Nicht vorhanden<br/>P: Leistungsabgabe in W<br/>h: Betriebsstunden<br/>T: Nicht vorhanden<br/>T1: Nicht vorhanden</p>                                                                                      |
| <p><b>Seite 10.0</b></p>      | <p>Über die Seite 10.0 kann die Sprache der Meldungen gewählt werden.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>Seite 11.0</b></p>      | <p>Über die Seite 11.0 kann durch Drücken der rechten Taste die Alarm-Historie angezeigt werden.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p><b>Alarm-Historie</b></p>  | <p>Wenn das System Anomalien feststellt, werden diese bleibend in der Alarm-Historie gespeichert (maximal 15 Alarme). Für jeden gespeicherten Alarm wird eine Seite sichtbar gemacht, die aus 3 Teilen besteht: einem alphanumerischen Code, welcher die Art der Anomalie bezeichnet, einem Symbol, welches die Anomalie graphisch darstellt, und einer Meldung in der auf Seite 10.0 gewählten Sprache, welche die Anomalie kurz beschreibt.</p> |

|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                           | <p>Mit Drücken der rechten Taste können alle Seiten der Historie durchblättert werden.</p> <p>Am Ende der Historie erscheinen 2 Fragen:</p> <p><b>1. "Alarme zurücksetzen?"</b></p> <p>Durch Drücken von OK (linke Taste) werden die eventuell noch im System vorhandenen Alarme zurückgesetzt.</p> <p><b>2. "Alarm-Historie löschen?"</b></p> <p>Durch Drücken von OK (linke Taste) werden die in der Historie gespeicherten Alarme gelöscht.</p> |
| <p><b>Seite 13.0</b></p>  | <p>Über die Seite 13.0 kann das System auf den Status ON, OFF eingestellt.</p> <p>Wird ON selektiert, ist die Pumpe immer eingeschaltet.</p> <p>Wird OFF selektiert, ist die Pumpe immer ausgeschaltet.</p>                                                                                                                                                                                                                                        |

## 11. WERKSEINSTELLUNGEN

| Parameter                      | Wert                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regelmodus                     |  = Regelung mit konstantem Differentialdruck                                                                |
| Funktionsmodus Zwillingssystem |  +  = Abwechselnd alle 24h |
| Steuerung Pumpenanlauf         | ON                                                                                                                                                                                           |

Tabelle 1: Werkseinstellungen

## 12. ALARMARTEN

| Alarmcode     | Alarmsymbol                                                                       | Alarmbeschreibung |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| E0 - e16; e21 |  | Interner Fehler   |
| E17 - e19     |  | Kurzschluss       |
| e20           |  | Spannungsfehler   |
| E22 - e31     |  | Interner Fehler   |

|           |                                                                                    |                                                      |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| E32 - e35 |   | Übertemperatur des Elektroniksystem                  |
| e37       |  | Niederspannung                                       |
| e38       |  | Hochspannung                                         |
| E39 - e40 |  | Pumpe blockiert                                      |
| e46       |  | Pumpe abgehängt                                      |
| e42       |  | Trockenlauf                                          |
| e56       |  | Übertemperatur des Motors (Motorschutz ausgelöst)    |
| e57       |  | Frequenz des externen Signals PWM kleiner als 100 Hz |
| e58       |  | Frequenz des externen Signals PWM größer als 5 kHz   |

Tabelle 2: Liste der Alarme

## 13. FEHLERBEDINGUNG UND RÜCKSETZUNG

| Displayanzeige |                                                                                   | Beschreibung               | Rücksetzung                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E0 - e16       |  | Interner Fehler            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Das System spannungslos machen.</li> <li>- Das Verlöschen der Kontrolllampen am Steuerpaneel abwarten und das System erneut unter Spannung setzen.</li> <li>- Wenn der Fehler weiterhin anhält, die Umwälzpumpe austauschen</li> </ul> |
| E37            |  | Niedrige Netzspannung (LP) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Das System spannungslos machen.</li> <li>- Das Verlöschen der Kontrolllampen am Steuerpaneel abwarten und das</li> </ul>                                                                                                               |

|         |  |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------|--|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |  |                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- System erneut unter Spannung setzen.</li> <li>- Kontrollieren, ob die Netzspannung korrekt ist, und eventuell wieder auf die Typenschilddaten bringen.</li> </ul>                                                                                                               |
| E38     |  | Hohe Netzspannung (HP)               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Das System spannungslos machen.</li> <li>- Das Verlöschen der Kontrolllampen am Steuerpaneel abwarten und das System erneut unter Spannung setzen.</li> <li>- Kontrollieren, ob die Netzspannung korrekt ist, und eventuell wieder auf die Typenschilddaten bringen.</li> </ul> |
| E32-e35 |  | Kritische Überhitzung der Elektronik | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Das System spannungslos machen.</li> <li>- Das Verlöschen der Kontrolllampen am Steuerpaneel abwarten.</li> <li>- Sicherstellen, dass die Belüftungskanäle des Systems nicht verstopft sind und sich die Raumtemperatur im zulässigen Bereich befindet.</li> </ul>              |
| E39-e40 |  | Überstromschutz                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kontrollieren, ob die Umwälzpumpe frei drehen kann.</li> <li>- Sicherstellen, dass der Anteil an Frostschutzmittel nicht mehr als 30% beträgt.</li> </ul>                                                                                                                       |
| E21-e30 |  | Spannungsfehler                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Das System spannungslos machen.</li> <li>- Das Verlöschen der Kontrolllampen am</li> </ul>                                                                                                                                                                                      |

|           |  |                                            |                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|--|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |  |                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Steuerpaneel abwarten und das System erneut unter Spannung setzen.</li> <li>- Kontrollieren, ob die Netzspannung korrekt ist, und eventuell wieder auf die Typenschilddaten bringen.</li> </ul> |
| E31       |  | Zwillingskommunikation fehlt               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Unversehrtheit des Zwillings-Verbindungskabels kontrollieren.</li> <li>- Kontrollieren, ob beide Umwälzpumpen gespeist werden.</li> </ul>                                                   |
| E42       |  | Trockenlauf                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Anlage unter Druck setzen.</li> </ul>                                                                                                                                                       |
| E56       |  | Übertemperatur des Motors                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Das System spannungslos machen.</li> <li>- Den Motor abkühlen lassen.</li> <li>- Das System erneut speisen.</li> </ul>                                                                          |
| E57 ; e58 |  | $f < 100 \text{ Hz}$ ; $f > 5 \text{ kHz}$ | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kontrollieren, ob das externe Signal PWM funktionstüchtig und vorschriftsmäßig angeschlossen ist.</li> </ul>                                                                                    |

### Energy Efficiency Index - EEI

Der wirkungsvollste Referenz-Parameter für Umwälzpumpen ist EEI  $\leq 0,20$ .  
Der EEI-Wert variiert je nach Pumpenmodell und ist auf der CE-Kennzeichnung (Typenschild) der Pumpe zu finden.

## SPIS TREŚCI

|                                                         |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Wyjątkowe Środki Ostrożności</b>                  | <b>66</b> |
| <b>2. Pompowane Ciecze</b>                              | <b>66</b> |
| <b>3. Kompatybilność Elektromagnetyczna (Emc)</b>       | <b>66</b> |
| <b>4. Zarządzanie</b>                                   | <b>66</b> |
| 4.1. Magazynowanie                                      | 66        |
| 4.2. Transport                                          | 66        |
| 4.3. Waga                                               | 66        |
| <b>5. Montaż</b>                                        | <b>66</b> |
| 5.1. Montaż i konserwacja cyrkulatorów                  | 66        |
| 5.2. Obrót głowic silnika                               | 67        |
| 5.3. Zawór zwrotny                                      | 67        |
| <b>6. PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE</b>                       | <b>67</b> |
| 6.1. Podłączenie zasilania                              | 67        |
| <b>7. Uruchomienie</b>                                  | <b>67</b> |
| <b>8. Funkcje</b>                                       | <b>68</b> |
| 8.1. Sposoby regulacji                                  | 68        |
| 8.1.1. Regulacja ciśnienia różnicowego proporcjonalnego | 68        |
| 8.1.2. Regulacja ciśnienia różnicowego stałego          | 68        |
| 8.1.3. Regulacja przy stałej krzywej                    | 68        |
| 8.2. Moduły Ekspansji                                   | 68        |
| <b>9. Panel Sterowania</b>                              | <b>68</b> |
| 9.1. Wyświetlacz graficzny                              | 68        |
| 9.2. Przyciski nawigacji                                | 69        |
| 9.3. Światło sygnalizujące                              | 69        |
| <b>10. Menu</b>                                         | <b>69</b> |
| <b>11. Ustawienia Fabryczne</b>                         | <b>71</b> |
| <b>12. Rodzaje Alarmów</b>                              | <b>71</b> |
| <b>13. Błędy i Przywrócenie Do Pierwotnego Stanu</b>    | <b>71</b> |

## SPIS RYSUNKÓW

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| Rys. 1: Pozycja montażu                    | 1A |
| Rys. 2: Instalacja na przewodach poziomych | 1A |
| Rys. 3: Podłączenie łącznika zasilania     | 1A |
| Rys. 4: Połączenie łącznika zasilania      | 1A |
| Rys. 5: Panel sterowania                   | 1A |

## SPIS TABEL

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Tab. 1: Ustawienia fabryczne | 71 |
| Tab. 2: Spis alarmów         | 71 |

Table: Maximum head (Hmax) and maximum flow rate (Qmax)

of EVOPLUS circulators ..... 2A

Table: Energy Efficiency Index - EEI ..... 3A

## 1. WYJĄTKOWE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI



Sprawdzić, czy produkt nie został uszkodzony podczas transportu lub w trakcie magazynowania. Skontrolować, czy zewnętrzna powłoka jest w nienaruszonym i w optymalnym stanie.



Przed zadziałaniem na część elektryczną lub mechaniczną instalacji zawsze odłączyć napięcie sieci. Odczekać na wyłączenie się lampki kontrolnej na panelu sterowania przed otwarciem samego urządzenia. Kondensator obiegu pośredniego prądu ciągłego pozostaje pod niebezpiecznie wysokim napięciem także po odłączeniu napięcia sieci.

Są dozwolone tylko podłączenia sieci odpowiednio okablowane. Urządzenie musi zostać uziemione (IEC 536 klasa 1, NEC i inne, odpowiednie standardy).



Zaciski sieci i zaciski silnika mogą być pod niebezpiecznym napięciem także przy wyłączonym silniku.



Jeżeli kabel jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez serwis techniczny lub przez wykwalifikowany personel, aby nie dopuścić do jakiegokolwiek ryzyka.

## 2. POMPOWANE CIECZE

Maszyna została zaprojektowana i skonstruowana do pomowania wody, pozbawionej substancji wybuchowych i ciał stałych lub włókien, z gęstością równą 1000 Kg/m<sup>3</sup>, lepkością kinematyczną na 1mm<sup>2</sup>/s i cieczy nieagresywnych chemicznie. Można używać glikol etylenowy w procentach nie przekraczających 30%.

## 3. KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA (EMC)

Cyrkulatory EVOPLUS spełniają wymogi normy EN 61800-3, w kategorii C2, jeśli chodzi o kompatybilność elektromagnetyczną.

- Emisje elektromagnetyczne – Środowisko przemysłowe (w niektórych przypadkach mogą być wymagane środki zapobiegania rozprzestrzenieniu).
- Emisje przewodzone – Środowisko przemysłowe (w niektórych przypadkach mogą być wymagane środki zapobiegania rozprzestrzenieniu).

## 4. ZARZĄDZANIE

### 4.1. Magazynowanie

Wszystkie cyrkulatory muszą być magazynowane w miejscu zadaszonym, suchym i przy stałej wilgotności powietrza, bez wibracji i pyłów. Zostają dostarczone w ich oryginalnym opakowaniu, w którym muszą pozostać, aż do momentu montażu. Jeżeli jednak jest to nie możliwe należy zadbać o prawidłowe zamknięcie otworu po stronie ssącej i tłocznej.

### 4.2. Transport

Unikać sytuacji, w których produkty mogą zostać narażone na nie potrzebne uderzenia i kolizje z innymi produktami. W celu podnoszenia i transportu cyrkulatorów używać palet, które zostały dostarczone na wyposażeniu (jeśli przewidziane).

### 4.3. Waga

Przyklejona tabliczka na opakowaniu wskazuje całkowitą wagę cyrkulatora.

## 5. MONTAŻ

Dokładnie zastosować się do zaleceń wskazanych w niniejszym rozdziale w celu wykonania prawidłowej instalacji elektrycznej, hydraulicznej i mechanicznej.



**Upewnić się, czy napięcie częstotliwości tabliczki cyrkulatora EVOPLUS SMALL odpowiada wartościom sieci zasilania.**

### 5.1. Montaż i konserwacja cyrkulatorów



**Zamontować cyrkulator EVOPLUS SMALL zawsze z wałem silnika w pozycji poziomej. Zamontować elektroniczne urządzenie sterujące w pozycji pionowej (patrz Rys. 1)**

- Cyrkulator może być zamontowany w instalacjach grzewczych i klimatyzacyjnych tak po stronie doprowadzającej jak i odprowadzającej; odbita strzałka na korpusie pompy wskazuje kierunek cieczy.
- Zamontować, jeśli możliwe, cyrkulator nad minimalnym poziomem pieca, jak najdalej od zakrzywień, kolanek i odgałęzień.
- Aby ułatwić czynności kontrolne i konserwacyjne, zamontować tak na przewodzie ssącym jaki na przewodzie tłocznym zawór odcinający.
- Przed montażem cyrkulatora, wykonać dokładne mycie instalacji tylko przy pomocy wody o temperaturze 80°C. Opróżnić całkowicie instalację, w celu usunięcia wszystkich ewentualnych szkodliwych substancji, które mogły się dostać do obiegu.

- Wykonać montaż w taki sposób, aby uniknąć przeciekania na silniku i na elektronicznym urządzeniu sterującym, tak w fazie instalacji jak i w fazie konserwacji.
- Unikać mieszania z wodą w obiegu dodatków pochodzących od węglowodorów i produktów aromatycznych. Zaleca się dodanie płynu przeciw zamarzaniu, jeśli konieczne, maksymalnie w ilości 30%.
- W przypadku izolacji (np. termicznej) używać odpowiedniego zestawu (jeśli dostarczony na wyposażeniu) i upewnić się, czy otwory odprowadzania skroplin skrzynki silnika nie są zamknięte lub częściowo zatkane.
- Aby zagwarantować maksymalną efektywność instalacji i długi okres użytkowania cyrkulatora zaleca się zastosowanie filtrów magnetooodmulaczy w celu oddzielania i zbierania ewentualnych zanieczyszczeń obecnych w tejże instalacji (cząstek piasku, cząstek żelaznych i szlamu).
- W momencie konserwacji zawsze używać nowy zestaw uszczelek.
- Urządzenie jest przeznaczone do stałego podłączenia do sieci wodnej.



**Nigdy nie izolować elektronicznego urządzenia sterującego.**

## 5.2. Obrót głowic silnika

W przypadku montażu należy na przewodach znajdujących się w poziomie obrócić o 90 stopni silnik z odpowiednim urządzeniem elektronicznym, aby zachować stopień ochrony IP i aby pozwolić użytkownikowi na oddziaływanie z interfejsem graficznym bardziej wygodnym (patrz Rys. 2-3).



**Przed przystąpieniem do rotacji cyrkulatora, upewnić się, czy cyrkulator został całkowicie opróżniony.**

Aby przekreślić cyrkulator EVOPLUS SMALL postąpić jak poniżej:

1. Usunąć 4 śruby mocowania głowicy cyrkulatora.
2. Przekreślić o 90 stopni skrzynkę silnika wraz z elektronicznym urządzeniem sterującym w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara lub w zależności od konieczności.
3. Nalożyć i przykręcić 4 śruby, które mocują głowicę cyrkulatora.



**Elektroniczne urządzenie sterujące musi pozostać w pozycji pionowej!**

## 5.3. Zawór zwrotny

Jeżeli instalacja jest wyposażona w zawór zwrotny upewnić się, czy minimalne ciśnienie cyrkulatora jest zawsze wyższe od ciśnienia zamknięcia zaworu.

## 6. PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE

Podłączenia elektryczne muszą być wykonane przez przeszkolony i wykwalifikowany personel.

- Cyrkulator nie wymaga żadnego zabezpieczenia zewnętrznego silnika.
- Sprawdzić, czy napięcie i częstotliwość zasilania odpowiadają wskazanym wartościom na tablicy znamionowej cyrkulatora.

### 6.1. Podłączenie zasilania

Po podłączeniu kabla zasilania jak pokazuje Rysunek 3 podłączyć go do karty jak pokazuje Rysunek 4.

**Przed zasilaniem cyrkulatora upewnić się, czy pokrywa panelu sterowania EVOPLUS SMALL jest perfekcyjnie zamknięta!**

## 7. URUCHOMIENIE



**Wszystkie czynności uruchomienia muszą być wykonane przy zamkniętej pokrywie panelu sterowania EVOPLUS! SMALL Uruchomić system tylko, gdy wszystkie podłączenia elektryczne zostały skompletowane. Unikać działania cyrkulatora bez wody w instalacji**



**Ciecz znajdująca się w instalacji oprócz tego, że ma wysoką temperaturę i ciśnienie może także występować w formie pary. ZAGROŻENIE POPARZENIA!  
Jest niebezpiecznym dotykać cyrkulatora. ZAGROŻENIE POPARZENIA!**

Po wykonaniu wszystkich podłączeń elektrycznych i hydraulicznych napełnić instalację wodą i ewentualnie glikolem (patrz maksymalna ilość glikolu roz. 2) i zasilić system. Po uruchomieniu systemu można modyfikować tryby i działanie, aby go lepiej przystosować do wymogów instalacji (patrz roz.10).



## 8. FUNKCJE


### 8.1. Sposoby regulacji

Cyrkulatory EVOPLUS SMALL pozwalają na wykonanie poniższych trybów regulacji w zależności od wymogów instalacji:

- Regulacja ciśnienia różnicowego proporcjonalnego w ściślejszej zależności od strumienia przepływu w instalacji.
- Regulacja ciśnienia różnicowego stałego.
- Regulacja przy stałej krzywej.

Sposób regulacji może być ustawiony poprzez panel sterowania EVOPLUS SMALL (patrz roz. 10).

#### 8.1.1. Regulacja ciśnienia różnicowego proporcjonalnego




W tym trybie regulacji ciśnienie zostaje ograniczone lub zwiększa się przy zmniejszeniu lub zwiększeniu zapotrzebowania wody.

Set-point  $H_s$  może być ustawiony poprzez display.

Regulacja wskazana dla:

- Instalacji grzewczych i klimatyzacji ze znacznymi stratami ciśnienia
- Systemów na dwa przewody z zaworem termostatycznym i wysokością ciśnienia  $\geq 4$  m
- Instalacji z regulatorem ciśnienia różnicowym drugorzędny
- Centralnych obiegów z dużymi stratami ciśnienia
- Systemów recyrkulacji wód używanych z zaworami termostatycznymi na kolumnach utrzymujących.

#### 8.1.2. Regulacja ciśnienia różnicowego stałego



W tym trybie regulacji ciśnienie różnicowe zostaje zachowane stałe, niezależnie od zapotrzebowania wody.


Set-point  $H_s$  może być ustawiony poprzez display.

Regulacja wskazana dla:

- Instalacji grzewczych i klimatyzacji z niskimi stratami ciśnienia

- Systemów na dwa przewody z zaworem termostatycznym i wysokością ciśnienia  $\leq 2$  m
- Systemów jednorzędowych z zaworami termostatycznymi
- Instalacji na obiegi naturalne
- Centralnych obiegów z małymi stratami ciśnienia
- Systemów recyrkulacji wód używanych z zaworami termostatycznymi na kolumnach utrzymujących.

#### 8.1.3. Regulacja przy stałej krzywej



W tym trybie regulacji cyrkulator pracuje przy krzywych charakteryzujących się stałą prędkością. Krzywa działania zostaje wybrana ustawiając prędkość rotacji poprzez czynnik procentu. Wartość 100% wskazuje krzywą maksymalnej granicy. Rzeczywista prędkość rotacji może zależeć od granicy mocy i ciśnienia różnicowego każdego modelu cyrkulatora. Prędkość rotacji może być ustawiona poprzez display.

Regulacja wskazana dla instalacji grzewczych i klimatyzacji ze stałym natężeniem przepływu.

## 8.2. Moduły Ekspansji

Cyrkulatory EVOPLUS SMALL mogą być wyposażone w kilka modułów ekspansji, które pozwalają na zwiększenie funkcjonalności.

W celu zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi sposobów instalacji, konfiguracji i zastosowania modułów patrz właściwe instrukcje.

## 9. PANEL STEROWANIA

Funkcje cyrkulatorów EVOPLUS SMALL mogą być modyfikowane poprzez panel sterowania znajdujący się na pokrywie elektronicznego urządzenia sterującego.

Na panelu znajduje się: wyświetlacz graficzny, 4 przyciski do sterowania i 3 lampki sygnalizujące LED (patrz Rys. 5).

### 9.1. Wyświetlacz graficzny

Poprzez wyświetlacz graficzny jest możliwa nawigacja wewnątrz menu w sposób prosty i intuicyjny, który pozwoli zweryfikować i zmodyfikować sposoby działania systemu, aktywując wejścia i set-point pracy. Dodatkowo będzie możliwe wyświetlenie stanu systemu i archiwum historycznego ewentualnych alarmów zapisanych przez tenże system.

## 9.2. Przyciski nawigacji

Aby nawigować wewnątrz menu są do dyspozycji 4 przyciski: 3 przyciski pod wyświetlaczem i 1 boczny. Przyciski pod wyświetlaczem nazywają się przyciskami aktywnymi i boczny przycisk jest nazywany przyciskiem ukrytym.

Każda strona menu wskazuje funkcję przynależną 3 przyciskom aktywnym (tym pod wyświetlaczem).

## 9.3. Światło sygnalizujące

**Światło żółte:** Sygnalizacja zasilonego systemu.

Jeśli włączone oznacza, że system jest zasilany.



**Nie usuwać nigdy pokrywę gdy żółte światło jest włączone.**

**Światło czerwone:** Sygnalizacja alarmu/anomali obecnej w systemie.

Jeśli światło miga to alarm nie jest blokujący i pompa może być pilotowana dalej. Jeżeli natomiast światło nie miga alarm jest blokujący i pompa nie może być pilotowana.

**Światło zielone:** Sygnalizacja pompy ON/OFF.

Jeżeli włączone oznacza, że pompa się obraca. Jeżeli wyłączone, pompa jest zatrzymana..

## 10. MENU

Cyrkulatory EVOPLUS SMALL mają do dyspozycji menu użytkownika dostępne poprzez Home Page wciskając i pozostawiając centralny przycisk "Menu".

Kolejno są przedstawione strony menu użytkownika poprzez które można zweryfikować stan systemu i zmodyfikować ustawienia.

Jeśli strony menu pokazują klucz na dole po lewej oznacza to, że nie można zmodyfikować ustawień. Aby odblokować menu przejść do Home Page i wcisnąć jednocześnie ukryty przycisk i przycisk pod kluczem, aż do momentu, w którym klucz nie zniknie.

Jeżeli żaden przycisk nie zostanie wcisnięty przez 60 minut ustawienia blokują się automatycznie i wyświetlacz zostaje wyłączony. Przy naciśnięciu jakiegokolwiek przycisku wyświetlacz włączy się ponownie i pojawi się "Home Page".

Aby móc dokonać nawigacji wewnątrz menu wcisnąć centralny przycisk.

Aby powrócić do poprzedniej strony wcisnąć ukryty przycisk, po czym wcisnąć i pozostawić ten centralny.

W celu zmiany ustawień używać prawego i lewego przycisku.

Aby zapisać zmianę ustawienia wcisnąć przez 3 sekundy przycisk centralny "OK".

Potwierdzenie zostanie zasygnalizowane niniejszą ikoną:

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Home Page</b></p>  | <p>W Home Page zostały zebrane w sposób graficzny główne ustawienia systemu. Ikona u góry na lewo wskazuje rodzaj wybranej regulacji. Ikona u góry pośrodku wskazuje wybrany sposób działania (auto lub economy). Ikona u góry po prawej stronie wskazuje obecność pojedynczego inwertera bądź bliźniaczego. Obrót ikony lub sygnalizuje, która pompa cyrkulacji działa. Na środku Home Page znajduje się parametr jednego wyświetlenia, który się wybiera poprzez mały set parametrów przy pomocy strony 9.0 menu. Z Home Page można mieć dostęp do strony regulacji kontrastu wyświetlacza: utrzymując wcisnięty ukryty przycisk, po czym wcisnąć i pozostawić prawy przycisk. Cyrkulatory EVOPLUS SMALL mają do dyspozycji menu użytkownika dostępne poprzez Home Page wciskając i pozostawiając centralny przycisk "Menu".</p> |
| <p><b>Pagina 1.0</b></p> | <p>Poprzez Stronę 1.0 regulują się ustawienia fabryczne wciskając jednocześnie przez 3 sekundy przyciski prawe i lewe. Przywrócenie do pierwotnego stanu ustawień fabrycznych zostanie zasygnalizowane poprzez pojawienie się symbolu  blisko napisu "Default".</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Pagina 2.0</b></p>                                                                                     | <p>Przy pomocy Strony 2.0 ustawia się sposoby regulacji. Można wybrać wśród poniższych trybów:</p> <p>1  = Regulacja ciśnienia różnicowego proporcjonalnego.</p> <p>2  = Regulacja ciśnienia różnicowego stałego.</p> <p>3  = Regulacja przy stałej krzywej z prędkością rotacji ustawioną poprzez display.</p> |
| <p>Strona 2.0 wyświetla 3 ikony, które przedstawiają:<br/>ikonę centralną = wybrane aktualne ustawienie;<br/>ikonę prawą = ustawienie następne;<br/>ikonę lewą = ustawienie poprzednie.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p><b>Pagina 3.0</b></p>                                                                                    | <p>Przez Stronę 3.0 można modyfikować set-point regulacji.</p> <p>W zależności od wybranego rodzaju regulacji na poprzedniej stronie, set-point-em wymagany do ustawienia będzie wysokość ciśnienia lub, jak w przypadku stałej krzywej, procent odpowiadający prędkości rotacji.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p><b>Pagina 9.0</b></p>                                                                                    | <p>Przez Stronę 9.0 można wybrać parametr do wyświetlenia na Home Page:</p> <p>H: Wysokość ciśnienia mierzona i wyrażona w metrach<br/>Q: Natężenie przepływu określone w N m<sup>3</sup>/h<br/>S: Prędkość rotacji wyrażona w obrotach na minutę (rpm)<br/>E: Brak<br/>P: Moc wyprodukowana wyrażona w W<br/>T: Godziny działania<br/>T1: Brak</p>                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Pagina 10.0</b></p>                    | <p>Przez stronę 10.0 można wybrać język, w którym będą wyświetlane komunikaty.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p><b>Pagina 11.0</b></p>                   | <p>Przez stronę 11.0 można wyświetlać archiwum historyczne alarmów wciskając przycisk prawy.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p><b>Archiwum historyczne alarmów</b></p>  | <p>Jeśli system odczytuje anomalie rejestruje je w sposób stały w archiwum historycznym alarmów (max 15 alarmów). Dla każdego alarmu zarejestrowanego wyświetla się strona złożona z 3 części: kodu alfanumerycznego, który określa rodzaj anomalii, symbolu, który ilustruje w sposób graficzny anomalie i komunikatu w języku wybranym na Stronie 10.0, który w skrócie opisuje anomalie. Wciskając prawy przycisk można przesuwać wszystkie strony archiwum historycznego. Na koniec archiwum historycznego pojawia się 2 pytania:</p> <p><b>1. "Resetować alarmy?"</b><br/>Wciskając OK (przycisk lewy) resetują się ewentualnie alarmy jeszcze obecne w systemie.</p> <p><b>2. "Usunąć archiwum historyczne alarmów?"</b><br/>Durch Wciskając OK (przycisk lewy) usuwa się alarmy zapisane w archiwum.</p> |

**Pagina 13.0**

ON
OFF
EXT

→
▼
OK

12

Poprzez stronę 13.0 można ustawić system w stanie ON lub OFF. Jeżeli wybierze się ON pompa jest zawsze włączona. Jeżeli wybierze się OFF pompa jest zawsze wyłączona.

## 11. USTAWIENIA FABRYCZNE

| Parameter                   | Wartość                                            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| Rodzaj regulacji            | = Regulacja ciśnienia różnicowego proporcjonalnego |
| Sposób działania bliźniaczy | = Naprzemiennie co 24h                             |
| Polecenie rozruchu pompy    | ON                                                 |

Tab. 1: Ustawienia fabryczne

## 12. RODZAJE ALARMÓW

| Kod alarmu    | Symbol alarmu | Opis alarmu                       |
|---------------|---------------|-----------------------------------|
| E0 - e16; e21 |               | Błąd wewnętrzny                   |
| E17 - e19     |               | Zwarcie                           |
| e20           |               | Błąd napięcia                     |
| E22 - e31     |               | Błąd wewnętrzny                   |
| E32 - e35     |               | Przegrzanie systemu elektrycznego |
| e37           |               | Napięcie niskie                   |
| e38           |               | Napięcie wysokie                  |
| E39 - e40     |               | Pompa zablokowana                 |
| e46           |               | Pompa odłączona                   |
| e42           |               | Praca na sucho                    |

|     |  |                                                             |
|-----|--|-------------------------------------------------------------|
| e56 |  | Przegrzanie silnika (zadział bezpiecznik)                   |
| e57 |  | Częstotliwość zewnętrznego sygnału PWM mniejszego od 100 Hz |
| e58 |  | Częstotliwość zewnętrznego sygnału PWM większego od 5 kHz   |

Tab. 2: Spis alarmów

## 13. BŁĘDY I PRZYWRÓCENIE DO PIERWOTNEGO STANU

| Symbol display |  | Opis                                       | Przywrócenie do pierwotnego stanu                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------|--|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E0 – e16       |  | Błąd wewnętrzny                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Odłączyć napięcie od systemu.</li> <li>Odczekać na wyłączenie się lampek kontrolnych panelu sterowania po czym ponownie zasilic system.</li> <li>Jeżeli błąd trwać będzie nadal wymienić cyrkulator.</li> </ul>                                                   |
| E37            |  | Niskie napięcie sieci (LP)                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Odłączyć napięcie od systemu.</li> <li>Odczekać na wyłączenie się lampek kontrolnych panelu sterowania po czym ponownie zasilic system.</li> <li>Sprawdzić, czy napięcie sieci jest prawidłowe, ewentualnie przywrócić je zgodnie z danymi na tablicy.</li> </ul> |
| E38            |  | Wysokie napięcie sieci (HP)                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Odłączyć napięcie od systemu.</li> <li>Odczekać na wyłączenie się lampek kontrolnych panelu sterowania po czym ponownie zasilic system.</li> <li>Sprawdzić, czy napięcie sieci jest prawidłowe, ewentualnie przywrócić je zgodnie z danymi na tablicy.</li> </ul> |
| E32-e35        |  | Przegrzanie krytyczne części elektrycznych | <ul style="list-style-type: none"> <li>Odłączyć napięcie od systemu.</li> <li>Odczekać na wyłączenie się lampek kontrolnych panelu sterowania.</li> </ul>                                                                                                                                                |

|           |                                                                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                   |                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sprawdzić, czy przewody powietrzne nie są zatkane i czy temperatura pomieszczenia jest zgodna ze specyfikacją.</li> </ul>                                                                                                                                             |
| E39-e40   |  | Zabezpieczenie przed przetężeniem | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sprawdzić, czy cyrkulator obraca się bez problemów.</li> <li>- Sprawdzić, czy dodanie środka przeciw zamarzaniu nie przewyższa maksymalnej wartości 30%.</li> </ul>                                                                                                   |
| E21-e30   |  | Błąd napięcia                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Odlączyć napięcie od systemu.</li> <li>- Odczekać na wyłączenie się lampek kontrolnych panelu sterowania po czym ponownie zasilić system.</li> <li>- Sprawdzić, czy napięcie sieci jest prawidłowe, ewentualnie przywrócić je zgodnie z danymi na tablicy.</li> </ul> |
| E31       |  | Brak komunikacji blizniaczej      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sprawdzić stan kabla komunikacji blizniaczej.</li> <li>- Sprawdzić, czy oby dwa cyrkulatory są zasilane.</li> </ul>                                                                                                                                                   |
| E42       |  | Praca na sucho                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wprowadzić ciśnienie do instalacji.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                        |
| E56       |  | Przegrzanie silnika               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Odlączyć napięcie od systemu.</li> <li>- Odczekać na ochłodzenie się silnika.</li> <li>- Zasiłić ponownie system.</li> </ul>                                                                                                                                          |
| E57 ; e58 |  | f < 100 Hz<br>f > 5 kHz           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sprawdzić, czy zewnętrzny sygnał PWM działa i jest podłączony zgodnie ze specyfikacją.</li> </ul>                                                                                                                                                                     |

### Energy Efficiency Index – EEI

Parametrem odniesienia dla cyrkulatorów bardziej sprawnych jest  $EEI \leq 0,20$ .

Wartość EEI różni się w zależności od modelu pompy i można ją znaleźć na oznakowaniu CE (tabliczce znamionowej) pompy.

## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| 1. Ειδικές Προειδοποιήσεις .....                         | 74 |
| 2. Αντλούμενα Υγρά .....                                 | 74 |
| 3. Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα (Ημς) .....              | 74 |
| 4. Διαχείριση .....                                      | 74 |
| 4.1. Αποθήκευση .....                                    | 74 |
| 4.2. Μεταφορά .....                                      | 74 |
| 4.3. Βάρος .....                                         | 74 |
| 5. Εγκατάσταση .....                                     | 74 |
| 5.1. Εγκατάσταση και Συντήρηση του Κυκλοφορητή .....     | 74 |
| 5.2. Περιστροφή των Κεφαλών του Κινητήρα .....           | 75 |
| 5.3. Ανασταλτική βαλβίδα .....                           | 75 |
| 6. Ηλεκτρική Συνδεσμολογία .....                         | 75 |
| 6.1. Σύνδεση τροφοδοσίας .....                           | 75 |
| 7. Θέση Σε Λειτουργία .....                              | 75 |
| 8. Λειτουργίες .....                                     | 76 |
| 8.1. Τρόποι Ρύθμισης .....                               | 76 |
| 8.1.1. Ρύθμιση πίεσης με αναλογική διαφορική πίεση ..... | 76 |
| 8.1.2. Ρύθμιση με σταθερή διαφορική πίεση .....          | 76 |
| 8.1.3. Ρύθμιση σταθερής καμπύλης .....                   | 76 |
| 8.2. Μονάδες Επέκτασης .....                             | 76 |
| 9. Πίνακα Ελέγχου .....                                  | 77 |
| 9.1. Οθόνη Γραφικών .....                                | 77 |
| 9.2. Πλήκτρα Πλοήγησης .....                             | 77 |
| 9.3. Λυχνίες σήμανσης .....                              | 77 |
| 10. Μενου .....                                          | 77 |
| 11. Ρυθμίσεις Εργοστασίου .....                          | 79 |
| 12. Διαθεση .....                                        | 79 |
| 13. Κατάσταση Σφαλματος Και Αποκατάσταση .....           | 79 |

## ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΝΩΝ

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| Εικόνα 1: Θέση συναρμολόγησης .....                  | 1A |
| Εικόνα 2: Εγκατάσταση σε οριζόντιες σωληνώσεις ..... | 1A |
| Εικόνα 3: Καλωδίωση ακροδέκτη τροφοδοσίας .....      | 1A |
| Εικόνα 4: Σύνδεση ακροδέκτη τροφοδοσίας .....        | 1A |
| Εικόνα 5: Πίνακας ελέγχου .....                      | 1A |

## ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Πίν. 1: Ρυθμίσεις εργοστασίου ..... | 79 |
| Πίν. 2: Κατάλογος Συναγερμών .....  | 79 |

Table: Maximum head (Hmax) and maximum flow rate (Qmax)

of EVOPLUS circulators ..... 2A

Table: Energy Efficiency Index - EEI ..... 3A

## 1. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ



Βεβαιωθείτε πως το μηχανήμα δεν έχει υποστεί ζημιές κατά της διάρκειας της μεταφοράς ή της αποθήκευσης. Βεβαιωθείτε πως το εξωτερικό περιβάλλον είναι αέριο και σε άριστη κατάσταση.



Πριν επέλθετε στο ηλεκτρικό ή μηχανικό τμήμα της εγκατάστασης, διακόψτε την ηλεκτρική τροφοδότηση. Περιμένετε να σβήσουν οι ενδεικτικές λυχνίες στον πίνακα ελέγχου, πριν ανοίξετε τη συσκευή. Ο πυκνωτής του ενδιάμεσου κυκλώματος Σ.Ρ., παραμένει φορτισμένος με επικίνδυνη υψηλή τάση και μετά την αποσύνδεση από το ρεύμα. Είναι αποδεκτές μονάχα οι συνδέσεις στο δίκτυο που είναι καλά καλωδιωμένες. Η συσκευή πρέπει να γειωθεί (IEC 536 κλάση 1, NEC και άλλα σχετικά πρότυπα).



Οι ακροδέκτες του δικτύου μπορεί να έχουν επικίνδυνη τάση ακόμα και όταν είναι σταματημένος ο κινητήρας.



Αν είναι χαλασμένο το καλώδιο τροφοδοσίας, πρέπει να αντικατασταθεί από το εξουσιοδοτημένο Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης (Σέρβις) ή από κάποιον ηλεκτρολόγο, ώστε να αποφευχθεί οποιονδήποτε κίνδυνος.

## 2. ΑΝΤΛΟΥΜΕΝΑ ΥΓΡΑ

Ο κυκλοφορητής είναι σχεδιασμένος και κατασκευασμένος για να αντλεί νερό, χωρίς εκρηκτικές ουσίες και στερεά σωματίδια ή ίνες, με πυκνότητα 1000 Kg/m<sup>3</sup>, κινηματικό ιξώδες 1mm<sup>2</sup>/s καθώς και υγρά που δεν είναι διαβρωτικά. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αιθυλική γλυκόλη σε αναλογία όχι μεγαλύτερη του 30%.

## 3. ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ (ΗΜΣ)

Οι κυκλοφορητές EVOPLUS συμμορφώνονται με τον κανονισμό EN 61800-3, στην κατηγορία C2, όσον αφορά την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα.

- Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές – Βιομηχανικοί περιβάλλον (σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να απαιτούνται μέτρα μείωσης των εκπομπών).
- Εκπομπές αγωγών – Βιομηχανικοί περιβάλλον (σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να απαιτούνται μέτρα μείωσης των εκπομπών).

## 4. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

### 4.1. Αποθήκευση

Όλοι οι κυκλοφορητές πρέπει να αποθηκεύονται σε ένα σκεπαστό χώρο, στεγνό και αν είναι δυνατόν σταθερή υγρασία του αέρα, χωρίς κραδασμούς και κονιορτό. Οι κυκλοφορητές προμηθεύονται στην πρωτότυπη συσκευασία τους, όπου πρέπει να παραμείνουν μέχρι την οριστική εγκατάσταση. Διαφορετικά, πρέπει να φράξετε προσεκτικά το στόμιο αναρρόφησης και κατάθλιψης.

### 4.2. Μεταφορά

Αποφύγετε να υποβάλλετε το μηχανήμα σε άσκοπα κτυπήματα και προσκρούσεις. Για την ανύψωση και τη μετακίνηση του κυκλοφορητή να χρησιμοποιείτε ανυψωτικά μέσα και την παλέτα που τον συνοδεύει (αν προβλέπεται).

### 4.3. Βάρος

Η αυτοκόλλητη πινακίδα που υπάρχει στη συσκευασία αναφέρει το συνολικό βάρος του κυκλοφορητή.

## 5. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Για να εκτελέσετε σωστά την υδραυλική, την ηλεκτρική και τη μηχανολογική εγκατάσταση, παρακαλούμε να τηρήσετε σχολαστικά τις υποδείξεις του παρόντος κεφαλαίου.



Βεβαιωθείτε πως η τάση και η συχνότητα του δικτύου σας, αντιστοιχούν στις τιμές που αναγράφονται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών του κυκλοφορητή EVOPLUS SMALL.

### 5.1. Εγκατάσταση και Συντήρηση του Κυκλοφορητή



Να τοποθετείτε τον κυκλοφορητή EVOPLUS SMALL πάντα με το στροφαλοφόρο σε οριζόντια θέση. Τοποθετήστε την διάταξη ηλεκτρονικού ελέγχου σε κατακόρυφη θέση (δείτε την Εικόνα 1).

- Ο κυκλοφορητής μπορεί να τοποθετηθεί στις εγκαταστάσεις θέρμανσης και κλιματισμού, είτε στις σωληνώσεις κατάθλιψης είτε στις σωληνώσεις επιστροφής. Το βέλος που είναι χαραγμένο στο σώμα της αντλίας δείχνει τη φορά της ροής.
- Στα πλαίσια του δυνατού, τοποθετήστε τον κυκλοφορητή όσο γίνεται ψηλότερα από την ελάχιστη στάθμη του λέβητα, και όσο πιο μακριά γίνεται από καμπύλες, γωνίες και διακλαδώσεις.
- Για να διευκολύνονται οι εργασίες ελέγχου και συντήρησης, τοποθετήστε μια αποφρακτική βαλβίδα στον αγωγό αναρρόφησης και στον αγωγό κατάθλιψης.

- Πριν τοποθετήσετε τον κυκλοφορητή, πλύνετε καλά την εγκατάσταση μονάχα με νερό στους 80°C. Ύστερα αδειάστε τελείως την εγκατάσταση για να απομακρύνετε οποιαδήποτε βλαβερή ουσία που ίσως έχει διεισδύσει στο κύκλωμα κυκλοφορίας. Εκτελέστε τη συναρμολόγηση έτσι ώστε να αποφεύγετε σταξίματα στον κινητήρα και στην μονάδα ηλεκτρονικού ελέγχου, τόσο κατά τη φάση εγκατάστασης, όσο και κατά τη φάση συντήρησης.
- Αποφύγετε την ανάμιξη προϊόντων προερχόμενων από υδρογονάνθρακες ή αρωματικών προϊόντων με το νερό κυκλοφορίας. Συνιστάται η προσθήκη αντιπαγετικού, όπου απαιτείται, να μην υπερβαίνει την αναλογία 30%.
- Σε περίπτωση θερμομόνωσης, χρησιμοποιήστε τα ειδικά υλικά (που θα βρείτε στα παρελκόμενα) και βεβαιωθείτε πως οι σπές εκροής του συμπυκνώματος από το κουβούκλιο του κινητήρα δεν είναι φραγμένες μερικά ή τελείως.
- Για να εξασφαλίσετε τη μέγιστη απόδοση της εγκατάστασης και μεγάλη διάρκεια ζωής του κυκλοφορητή, συνιστούμε τη χρήση φίλτρων αφαίρεσης λάσπης, που θα συγκρατούν τις τυχόν ακαθαρσίες που υπάρχουν στην εγκατάσταση (κόκκοι άμμου, λάσπη, σωματίδια σιδήρου).
- Σε περίπτωση συντήρησης, να χρησιμοποιείτε πάντα καινούρια παρεμβύσματα.
- Η συσκευή αυτή προορίζεται για μόνιμη σύνδεση στο δίκτυο ύδρευσης.



**Μην καλύπτετε ποτέ με μονωτικό την μονάδα ηλεκτρονικού ελέγχου.**

## 5.2. Περιστροφή των Κεφαλών του Κινητήρα

Στην περίπτωση που η εγκατάσταση γίνει σε οριζόντιες σωληνώσεις πρέπει να περιστρέψετε τον κινητήρα κατά 90 μοίρες μαζί με την μονάδα ηλεκτρονικού ελέγχου ώστε να διατηρηθεί ο βαθμός προστασίας IP και να έχει ο χρήστης άνετη διάδραση με τον πίνακα ελέγχου (δείτε την Εικόνα 2-3).



**Πριν προβείτε στην περιστροφή του κυκλοφορητή, βεβαιωθείτε πως είναι τελείως άδειος.**

Για να περιστρέψετε τον κυκλοφορητή EVOPUS SMALL ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:

1. Αφαιρέστε τις 4 βίδες συγκράτησης της κεφαλής του κυκλοφορητή.
2. Ανάλογα με την περίπτωση, περιστρέψτε προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά κατά 90 μοίρες το κουβούκλιο του κινητήρα μαζί με την μονάδα ηλεκτρονικού ελέγχου.

3. Τοποθετήστε και βιδώστε τις 4 βίδες συγκράτησης της κεφαλής του κυκλοφορητή.



**Η μονάδα ηλεκτρονικού ελέγχου πρέπει να παραμένει πάντα σε όρθια θέση!**

## 5.3. Ανασταλτική βαλβίδα

Αν η εγκατάσταση είναι εφοδιασμένη με ανασταλτική βαλβίδα, βεβαιωθείτε πως η ελάχιστη πίεση του κυκλοφορητή είναι πάντα μεγαλύτερη από την πίεση κλεισίματος της βαλβίδας.

## 6. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ

Οι ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει να εκτελούνται από καταρτισμένους και έμπειρους ηλεκτρολόγους.

- Ο κυκλοφορητής δεν απαιτεί εξωτερική προστασία του κινητήρα.
- Βεβαιωθείτε πως η τάση και η συχνότητα του δικτύου σας, αντιστοιχούν στις τιμές που αναγράφονται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών του κυκλοφορητή.

## 6.1. Σύνδεση τροφοδοσίας

Αφού καλωδιώσετε το καλώδιο τροφοδοσίας όπως φαίνεται στην Εικόνα 3, συνδέστε το στην πλακέτα φαίνεται στην Εικόνα 4.

**Πριν τροφοδοτήσετε τον κυκλοφορητή βεβαιωθείτε πως είναι καλά κλειστό το καπάκι του πίνακα ελέγχου EVOPUS SMALL!**

## 7. ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ



**Όλες οι εργασίες εκκίνησης πρέπει να εκτελεστούν με κλειστό καπάκι του πίνακα ελέγχου του EVOPUS SMALL! Θέστε σε λειτουργία το σύστημα, μονάχα αφού ολοκληρώσετε τις ηλεκτρικές και υδραυλικές συνδέσεις.**

**Αποφύγετε τη λειτουργία του κυκλοφορητή όταν δεν έχει νερό η εγκατάσταση.**



**Το ρευστό που υπάρχει στην εγκατάσταση εκτός από υψηλή θερμοκρασία και πίεση μπορεί να είναι υπό τη μορφή ατμού. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ!**

**Είναι επικίνδυνο να αγγίζετε τον κυκλοφορητή. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ!**



Αφού εκτελέσετε όλες τις ηλεκτρικές και υδραυλικές συνδέσεις, γεμίστε την εγκατάσταση με νερό και ενδεχόμενα με γλυκόλη (για τη μέγιστη αναλογία γλυκόλης, δείτε την παρ. 2) και τροφοδοτήστε το σύστημα.

Αφού θέσετε σε λειτουργία το σύστημα μπορείτε να τροποποιήσετε τον τρόπο λειτουργίας για καλύτερη προσαρμογή του στις απαιτήσεις της εγκατάστασης (δείτε την παρ. 10).

## 8. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ


### 8.1. Τρόποι Ρύθμισης

Οι κυκλοφορητές EVOPLUS SMALL επιτρέπουν τους παρακάτω τρόπους ρύθμισης, ανάλογα με τις ανάγκες της εγκατάστασης:

- Ρύθμιση με αναλογική διαφορική πίεση σε συνάρτηση της ροής που υπάρχει στην εγκατάσταση.
- Ρύθμιση με σταθερή διαφορική πίεση.
- Ρύθμιση σταθερής καμπύλης.

Ο τρόπος ρύθμισης μπορεί να καθορίζεται από τον πίνακα ελέγχου EVOPLUS SMALL (δείτε την παρ. 10).


#### 8.1.1. Ρύθμιση πίεσης με αναλογική διαφορική πίεση

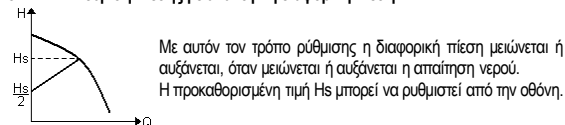

Η ρύθμιση ενδείκνυται για:

- Εγκαταστάσεις θέρμανσης και κλιματισμού με υψηλές απώλειες φορτίου
- Δισωλήνια συστήματα με θερμοστατικές βαλβίδες και μανομετρικό  $\geq 4$  m
- Εγκαταστάσεις με δευτερεύοντα ρυθμιστή διαφορικής πίεσης
- Πρωτεύοντα κυκλώματα με υψηλές απώλειες φορτίου
- Συστήματα επανακυκλοφορίας νερού χρήσης με θερμοστατικές βαλβίδες στους κύριους αγωγούς

#### 8.1.2. Ρύθμιση με σταθερή διαφορική πίεση



Με αυτόν τον τρόπο ρύθμισης διατηρείται σταθερή η διαφορική πίεση, ανεξάρτητα από την απαίτηση σε νερό.

Η προκαθορισμένη τιμή  $H_s$  μπορεί να ρυθμιστεί από την οθόνη.

Η ρύθμιση ενδείκνυται για:

- Εγκαταστάσεις θέρμανσης και κλιματισμού με χαμηλές απώλειες φορτίου
- Δισωλήνια συστήματα με θερμοστατικές βαλβίδες και μανομετρικό  $\leq 2$  m
- Μονοσωλήνια συστήματα με θερμοστατικές βαλβίδες
- Εγκαταστάσεις κανονικής κυκλοφορίας
- Πρωτεύοντα κυκλώματα με χαμηλές απώλειες φορτίου
- Συστήματα επανακυκλοφορίας νερού χρήσης με θερμοστατικές βαλβίδες στους κύριους αγωγούς

#### 8.1.3. Ρύθμιση σταθερής καμπύλης



Με αυτόν τον τρόπο ρύθμισης ο κυκλοφορητής δουλεύει στις χαρακτηριστικές καμπύλες με σταθερή ταχύτητα. Η καμπύλη λειτουργίας επιλέγεται ρυθμίζοντας την ταχύτητα περιστροφής διαμέσου ενός ποσοσταίου συντελεστή. Η τιμή 100% δείχνει την καμπύλη του μέγιστου ορίου. Η πραγματική ταχύτητα περιστροφής μπορεί να εξαρτάται από τους περιορισμούς ισχύος και διαφορικής πίεσης του μοντέλου κυκλοφορητή που διατίθεται.

Η ταχύτητα περιστροφής μπορεί να ρυθμιστεί από την οθόνη.

Η ρύθμιση ενδείκνυται για εγκαταστάσεις θέρμανσης και κλιματισμού σταθερής παροχής.

## 8.2. Μονάδες Επέκτασης

Οι κυκλοφορητές EVOPLUS SMALL μπορούν να εξοπλιστούν με μερικές μονάδες επέκτασης που διευρύνουν τις λειτουργίες τους.

Παραπέμπουμε στο σχετικό εγχειρίδιο για περισσότερες λεπτομέρειες όσον αφορά στην εγκατάσταση και τη χρήση των μονάδων επέκτασης.

## 9. ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Οι λειτουργίες των κυκλοφορητών EVOPLUS SMALL μπορούν να τροποποιούνται από τον πίνακα ελέγχου που βρίσκεται στο καπάκι της ηλεκτρονικής διάταξης ελέγχου.

Ο πίνακας περιέχει: μια οθόνη με γραφικά, 4 πλήκτρα πλοήγησης και 3 ενδεικτικά λαμπάκια LED (δείτε την Εικόνα 5).

### 9.1. Οθόνη Γραφικών

Από την οθόνη γραφικών είναι δυνατή η πλοήγηση στο μενού, με εύκολο και απλό τρόπο, για τον έλεγχο και την τροποποίηση του τρόπου λειτουργίας του συστήματος, για την ενεργοποίηση των εισόδων και για την επιλογή των προκαθορισμένων τιμών εργασίας. Θα είναι επίσης δυνατή η απεικόνιση της κατάστασης του συστήματος και το αρχείο των τυχόν συναγεμών που είναι αποθηκευμένοι στη μνήμη του.

### 9.2. Πλήκτρα Πλοήγησης

Για την πλοήγηση στο μενού υπάρχουν 4 πλήκτρα: 3 πλήκτρα κάτω από την οθόνη και 1 πλαινό. Τα πλήκτρα κάτω από την οθόνη ονομάζονται ενεργά πλήκτρα και το πλαινό πλήκτρο ονομάζεται κρυφό πλήκτρο.

Κάθε Σελίδα του μενού είναι κατασκευασμένη έτσι ώστε να δείχνει τη λειτουργία που είναι συσχετισμένη με τα 3 ενεργά πλήκτρα (πλήκτρα κάτω από την οθόνη).

### 9.3. Λυχνίες σήμανσης

**Λυχνία κίτρινη:** Σήμανση τροφοδοσίας συστήματος.

Αν είναι αναμμένη σημαίνει πως το σύστημα τροφοδοτείται.



**Μην αφαιρείτε ποτέ το καπάκι αν είναι αναμμένη η κίτρινη λυχνία.**

**Λυχνία κόκκινη:** Σήμανση Συναγεμμού/υπάρχει ανωμαλία στο σύστημα.

Αν αναβοσβήνει η λυχνία, ο συναγεμμός δεν εμποδίζει τη λειτουργία του κυκλοφορητή που μπορεί να δέχεται εντολές σε κάθε περίπτωση. Αν ανάβει συνέχεια η λυχνία, ο συναγεμμός εμποδίζει τη λειτουργία του κυκλοφορητή που δεν μπορεί να δέχεται εντολές.

**Λυχνία πράσινη:** Σήμανση κυκλοφορητή ON/OFF.

Αν είναι αναμμένη, ο κυκλοφορητής δουλεύει. Αν είναι σβηστή, ο κυκλοφορητής είναι σταματημένος.

## 10. ΜΕΝΟΥ

Οι κυκλοφορητές EVOPLUS SMALL διαθέτουν ένα μενού χρήστη, με πρόσβαση από την Αρχική Σελίδα, πατώντας και αφήνοντας το κεντρικό πλήκτρο "Μενού".

Παρακάτω απεικονίζονται οι σελίδες του μενού χρήστη, από τις οποίες μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση του συστήματος και να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του.







Αν στις σελίδες του μενού εμφανίζεται ένα κλειδί κάτω αριστερά, σημαίνει πως δεν είναι δυνατή η τροποποίηση των ρυθμίσεων. Για να ελευθερώσετε την πρόσβαση σε αυτά τα μενού, ανοίξτε την Αρχική Σελίδα και πατήστε ταυτόχρονα το κρυφό πλήκτρο και το πλήκτρο κάτω από το κλειδί, μέχρι να εξασφαιριστεί το κλειδί.

**Αν δεν πατήσετε κανένα πλήκτρο για 60 λεπτά, οι ρυθμίσεις σταματούν αυτόματα και σβήνει η οθόνη. Πατώντας ένα οποιοδήποτε πλήκτρο ανάβει ξανά η οθόνη και εμφανίζεται η «Αρχική Σελίδα».**

Για την πλοήγηση μέσα στο μενού, πατήστε το κεντρικό πλήκτρο.

Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα κρατήστε πατημένο το κρυφό πλήκτρο και στη συνέχεια πατήστε και αφήστε το κεντρικό πλήκτρο. Για να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα δεξιά και αριστερά. Για να επιβεβαιώσετε την τροποποίηση μια ρύθμισης πατήστε για 3 δευτερόλεπτα το κεντρικό πλήκτρο "OK". Η επιβεβαίωση επισημαίνεται με την εμφάνιση του παρακάτω εικονιδίου:

| Αρχική Σελίδα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |
| <b>auto</b> ①/②                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |
| <b>H: 12.0 m</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Menu</b> <b>ON</b> |
| Στην Αρχική Σελίδα συνοψίζονται με γραφήματα οι κυριότερες ρυθμίσεις του συστήματος.<br>Το εικονίδιο πάνω αριστερά δείχνει τον επιλεγμένο τύπο ρύθμισης. Το εικονίδιο πάνω στο κέντρο δείχνει την επιλεγμένη λειτουργία (αυτόματη ή οικονομική).<br>Το εικονίδιο πάνω δείχνει την παρουσία ενός μονού inverter ή διδμού. Η περιστροφή του εικονιδίου  ο  δείχνει ποιος κυκλοφορητής λειτουργεί τώρα.<br>Στο κέντρο της Αρχικής Σελίδας υπάρχει μια παράμετρος μονάχα απεικόνισης που μπορεί να επιλεγεί ανάμεσα σε λίγες παραμέτρους από τη Σελίδα 9.0 του μενού.<br>Από την Αρχική Σελίδα υπάρχει πρόσβαση στη Σελίδα ρύθμισης του κεντράς της οθόνης: κρατώντας πατημένο το κρυφό πλήκτρο, πατήστε και αφήστε το δεξιά πλήκτρο. |                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                              | Οι κυκλοφορητές EVOPLUS SMALL διαθέτουν ένα μενού χρήστη, με πρόσβαση από την Αρχική Σελίδα, πατώντας και αφήνοντας το κεντρικό πλήκτρο "Μενού".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p><b>Σελίδα 1.0</b></p>                                                                                                                                                                     | <p>Από τη Σελίδα 1.0 καθορίζονται οι ρυθμίσεις του εργοστασίου, πατώντας ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα τα πλήκτρα δεξιά και αριστερά. Η αποκατάσταση των ρυθμίσεων επισημαίνεται με την εμφάνιση του συμβόλου  κοντά στην επιγραφή "Default".</p>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>Σελίδα 2.0</b></p>                                                                                                                                                                     | <p>Από τη Σελίδα 2.0 καθορίζεται ο τρόπος ρύθμισης. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα στους παρακάτω τρόπους:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1  = Ρύθμιση αναλογικής διαφορικής πίεσης.</li> <li>2  = Ρύθμιση με σταθερή διαφορική πίεση.</li> <li>3  = Ρύθμιση σταθερής καμπύλης με ταχύτητα περιστροφής καθορισμένη από την οθόνη.</li> </ul> |
| <p>Η Σελίδα 2.0 εμφανίζει 3 εικονίδια που έχουν την εξής λειτουργία:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- κεντρικό εικονίδιο = ισχύουσα επιλεγμένη ρύθμιση</li> <li>- εξό εικονίδιο = επόμενη ρύθμιση</li> <li>- αριστερό εικονίδιο = προηγούμενη ρύθμιση</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p><b>Σελίδα 3.0</b></p>                                                                                                                                                                     | <p>Από τη Σελίδα 3.0 είναι δυνατή η τροποποίηση της προκαθορισμένης τιμής ρύθμισης. Ανάλογα με τον τύπο ρύθμισης που επιλέξατε στην προηγούμενη σελίδα, η προς ρύθμιση προκαθορισμένη τιμή θα είναι ένα μονομετρικό, ή ένα ποσοστό της ταχύτητας περιστροφής, στην περίπτωση Σταθερής Καμπύλης</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>Σελίδα 9.0</b></p>                                                                                                                                                                    | <p>Από τη σελίδα 9.0 μπορείτε να επιλέξετε την παράμετρο που θα εμφανιστεί στην Αρχική Σελίδα:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>H: Μετρούμενο μονομετρικό εκφρασμένο σε μέτρα</li> <li>Q: Εκτιμώμενη παροχή εκφρασμένη σε m3/h</li> <li>S: Ταχύτητα περιστροφής εκφρασμένη σε στροφές το λεπτό (rpm)</li> <li>E: Δεν υπάρχει</li> <li>P: Παρεχόμενη ισχύς εκφρασμένη σε W</li> <li>h: Ώρες λειτουργίας</li> <li>T: Δεν υπάρχει</li> <li>T1: Δεν υπάρχει</li> </ul>                                                                                                                               |
| <p><b>Σελίδα 10.0</b></p>                                                                                                                                                                  | <p>Από τη σελίδα 10.0 μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα απεικόνισης των μηνυμάτων.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>Σελίδα 11.0</b></p>                                                                                                                                                                  | <p>Από τη Σελίδα 11.0 μπορείτε να δείτε το αρχείο συναγερμών, πατώντας το δεξιά πλήκτρο.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>Archivum historyczne alarmów</b></p> <p>e15 </p> <p>Pompa bloccata</p>                              | <p>Αν το σύστημα διαπιστώσει ανωμαλίες και τις καταγράψει στο αρχείο των συναγερμών (μέγιστο πλήθος συναγερμών 15). Για κάθε καταχωρημένο συναγερμό εμφανίζεται μια σελίδα που αποτελείται από 3 μέρη: έναν αλφαριθμητικό κωδικό που εντοπίζει τον τύπο της ανωμαλίας, ένα σύμβολο που αναπαριστά γραφικά την ανωμαλία και τέλος ένα μήνυμα στην επιλεγμένη γλώσσα, στη σελίδα 10.0 που περιγράφει συνοπτικά την ανωμαλία.</p>                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                            | <p>Πατώντας το δεξό πλήκτρο μπορείτε να ανατρέξετε όλες τις σελίδες του αρχείου.</p> <p>Στο τέλος του αρχείου εμφανίζονται 2 ερωτήσεις:</p> <p><b>1. "Θέλετε να αποκαταστήσετε τους συναγερμούς;"</b></p> <p>Πατώντας το OK (αριστερό πλήκτρο) αποκαθίστανται οι τυχόν συναγερμοί που υπάρχουν στο σύστημα.</p> <p><b>2. "Θέλετε να διαγράψετε το αρχείο συναγερμών;"</b></p> <p>Πατώντας το OK (αριστερό πλήκτρο) διαγράφονται οι συναγερμοί που είναι καταχωρημένοι στο αρχείο.</p> |
| <p><b>Σελίδα 13.0</b></p>  | <p>Από τη Σελίδα 13.0 μπορείτε να ρυθμίσετε το σύστημα στο ON ή το OFF.</p> <p>Αν επιλέξετε το ON ο κυκλοφορητής είναι πάντα αναμμένος.</p> <p>Αν επιλέξετε το OFF ο κυκλοφορητής είναι πάντα σβηστός.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## 11. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ

| Παράμετρος                   | Τιμή                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Τρόπος ρύθμισης              |  = Ρύθμιση με διαφορική αναλογική πίεση                                                                    |
| Τρόπος διδύμης λειτουργίας   |  +  = Με εναλλαγή ανά 24h |
| Εντολή εκκίνησης κυκλοφορητή | ON                                                                                                                                                                                          |

Πίν. 1: Ρυθμίσεις εργοστασίου

## 12. ΔΙΑΘΕΣΗ

| Κωδικός Συναγερμού | Σύμβολο Συναγερμού                                                                | Περιγραφή Συναγερμού |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| E0 - e16; e21      |  | Εσωτερικό Σφάλμα     |
| E17 - e19          |  | Βραχυκύκλωμα         |

|           |                                                                                    |                                                           |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| e20       |    | Σφάλμα Τάσης                                              |
| E22 - e31 |  | Εσωτερικό Σφάλμα                                          |
| E32 - e35 |  | Υπερθέρμανση του ηλεκτρονικού συστήματος                  |
| e37       |  | Χαμηλή Τάση                                               |
| e38       |  | Υψηλή Τάση                                                |
| E39 - e40 |  | Μπλοκαρισμένος Κυκλοφορητής                               |
| e46       |  | Αποσυνδεδεμένος Κυκλοφορητής                              |
| e42       |  | Λειτουργία χωρίς υγρό                                     |
| e56       |  | Υπερθέρμανση του κινητήρα (επέμβαση ασφάλειας κινητήρα)   |
| e57       |  | Συχνότητα του εξωτερικού σήματος PWM μικρότερη από 100 Hz |
| e58       |  | Συχνότητα του εξωτερικού σήματος PWM μεγαλύτερη από 5 kHz |

Πίν. 2: Κατάλογος Συναγερμών

## 13. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

| Ένδειξη στην οθόνη |                                                                                   | Περιγραφή                | Αποκατάσταση                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E0 - e16           |  | Εσωτερικό σφάλμα         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Διακόπτε την τάση στο σύστημα.</li> <li>- Περιμένετε να σβήσουν οι ενδεικτικές λυχνίες στον πίνακα ελέγχου και στη συνέχεια αναπροδοθήστε το σύστημα.</li> <li>- Αν το σφάλμα παραμένει, αντικαταστήστε τον κυκλοφορητή.</li> </ul> |
| E37                |  | Χαμηλή τάση δικτύου (LP) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Διακόπτε την τάση στο σύστημα.</li> </ul>                                                                                                                                                                                           |

|         |                                                                                   |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                   |                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Περιμένετε να σβήσουν οι ενδεικτικές λυχνίες στον πίνακα ελέγχου και στη συνέχεια αναπροφοδοτήστε το σύστημα.</li> <li>- Βεβαιωθείτε πως η τάση του δικτύου είναι σωστή και αν χρειάζεται αποκαταστήστε την, σύμφωνα με τις ενδείξεις της πινακίδας.</li> </ul>                                            |
| E38     |  | Υψηλή τάση δικτύου (HP)                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Διακόψτε την τάση στο σύστημα.</li> <li>- Περιμένετε να σβήσουν οι ενδεικτικές λυχνίες στον πίνακα ελέγχου και στη συνέχεια αναπροφοδοτήστε το σύστημα.</li> <li>- Βεβαιωθείτε πως η τάση του δικτύου είναι σωστή και αν χρειάζεται αποκαταστήστε την, σύμφωνα με τις ενδείξεις της πινακίδας.</li> </ul>  |
| E32-e35 |  | Κρίσιμη υπερθέρμανση ηλεκτρονικών εξαρτημάτων | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Διακόψτε την τάση στο σύστημα.</li> <li>- Περιμένετε να σβήσουν οι ενδεικτικές λυχνίες στον πίνακα ελέγχου.</li> <li>- Βεβαιωθείτε πως οι αεραγωγοί του συστήματος δεν είναι φραγμένοι και πως η θερμοκρασία του χώρου είναι εντός των προδιαγραφών.</li> </ul>                                            |
| E39-e40 |  | Προστασία από Επιρεύμα                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Βεβαιωθείτε πως ο κυκλοφορητής περιστρέφεται απρόσκοπτα.</li> <li>- Βεβαιωθείτε πως η προσθήκη αντιπαγετικού δεν υπερβαίνει τη μέγιστη κατά 30%.</li> </ul>                                                                                                                                                |
| E21-e30 |  | Σφάλμα Τάσης                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Διακόψτε την τάση στο σύστημα.</li> <li>- Περιμένετε να σβήσουν οι ενδεικτικές λυχνίες στον πίνακα ελέγχου και στη συνέχεια αναπροφοδοτήστε το σύστημα.</li> <li>- Βεβαιωθείτε πως η τάση του δικτύου είναι σωστή και αν χρειάζεται αποκαταστήστε την, σύμφωνα με τις ενδείξεις της πινακίδας..</li> </ul> |
| E31     |  | Έλλειψη διδυμής επικοινωνίας                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Βεβαιωθείτε πως είναι σε καλή κατάσταση το καλώδιο επικοινωνίας των διδυμων κυκλοφορητών.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                       |

|           |                                                                                   |                                          |                                                                                                                                                                        |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                   |                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Βεβαιωθείτε πως τροφοδοτούνται και οι δύο κυκλοφορητές.</li> </ul>                                                            |
| E42       |  | Λειτουργία χωρίς υγρό                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Δώστε πίεση στην εγκατάσταση.</li> </ul>                                                                                      |
| E56       |  | Υπερθέρμανση κινητήρα                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Διακόψτε την τάση στο σύστημα.</li> <li>- Περιμένετε να κρυώσει ο κινητήρας</li> <li>- Αναπροφοδοτήστε το σύστημα.</li> </ul> |
| E57 ; e58 |  | $f < 100 \text{ Hz} ; f > 5 \text{ kHz}$ | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Βεβαιωθείτε πως το εξωτερικό σήμα PWM λειτουργεί σωστά και είναι συνδεδεμένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές</li> </ul>           |

### Energy Efficiency Index - EEI

Η παράμετρος αναφοράς για τους πιο αποτελεσματικούς κυκλοφορητές είναι  $EEI \leq 0,20$ . Η τιμή EEI ποικίλλει ανάλογα με το μοντέλο της αντλίας και μπορεί να βρεθεί στη σήμανση CE (πινακίδα δεδομένων) της αντλίας.

## OBSAH

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| 1. Zvláštní Upozornění .....                               | 82 |
| 2. Charakteristiky Čerpané Kapaliny .....                  | 82 |
| 3. Elektromagnetická Kompatibilita (Emc) .....             | 82 |
| 4. Řízení .....                                            | 82 |
| 4.1. Skladování .....                                      | 82 |
| 4.2. Doprava .....                                         | 82 |
| 4.3. Hmotnost .....                                        | 82 |
| 5. Instalace .....                                         | 82 |
| 5.1. Instalace a údržba cirkulačního čerpadla .....        | 82 |
| 5.2. Otočení hlavy motoru .....                            | 83 |
| 5.3. Zpětný ventil .....                                   | 83 |
| 6. Elektrické Připojení .....                              | 83 |
| 6.1. Připojení na elektrické napájení .....                | 83 |
| 7. Spuštění .....                                          | 83 |
| 8. Funkce .....                                            | 83 |
| 8.1. Způsoby regulace .....                                | 83 |
| 8.1.1. Regulace s proporcionálním diferenčním tlakem ..... | 84 |
| 8.1.2. Regulace s konstantním diferenčním tlakem .....     | 84 |
| 8.1.3. Regulace s pevnou křivkou .....                     | 84 |
| 8.2. Moduly rozšíření .....                                | 84 |
| 9. Kontrolní Panel .....                                   | 84 |
| 9.1. Grafický displej .....                                | 84 |
| 9.2. Navigační tlačítka .....                              | 84 |
| 9.3. Signalizační světla .....                             | 84 |
| 10. Menu .....                                             | 85 |
| 11. Výrobní Nastavení .....                                | 87 |
| 12. Typy Alarmů .....                                      | 87 |
| 13. Chybové Stavý A Opatření .....                         | 87 |

## SEZNAM OBRÁZKŮ

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| Obr .1: Poloha montáže .....                    | 1A |
| Obr .2: Instalace na horizontální potrubí ..... | 1A |
| Obr .3: Kabeláž konektoru napájení .....        | 1A |
| Obr .4: Připojení konektoru napájení .....      | 1A |
| Obr .5: Kontrolní panel .....                   | 1A |

## SEZNAM TABULEK

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Tabulka 1: Výrobní nastavení ..... | 87 |
| Tabulka 2: typy alarmů .....       | 87 |

Table: Maximum head (Hmax) and maximum flow rate (Qmax)

of EVOPLUS circulators ..... 2A

Table: Energy Efficiency Index - EEI ..... 3A

## 1. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ



Zkontrolujte, jestli na zařízení nevznikly škody během přepravy, vykládky a uskladnění. Zkontrolujte, jestli je obal neporušený a v perfektním stavu.



Před jakýmkoliv zásahem na elektrických či mechanických částech odpojte elektrické napětí. Počkejte až se zhasnou světelné kontrolky na kontrolním panelu a teprve potom otevřete zařízení. Kondenzátor okruhu stálého napětí zůstane pod nebezpečně vysokým napětím i po odpojení ze sítě.

Jsou povolena pouze připojení s pevnou kabeláží. Zařízení musí být uzemněno (IEC 536 třída 1, NEC a ostatní standardní opatření).



Elektrické svorkovnice a svorkovnice motoru mohou mít nebezpečné napětí i když je zastavený motor.



Pokud je napájecí kabel poškozený, musí být okamžitě vyměněn technickým servisem nebo odborným personálem tak, aby se předešlo jakémukoliv riziku.

## 2. CHARAKTERISTIKY ČERPANÉ KAPALINY

Stroj je projektovaný na čerpání vod, bez přítomnosti výbušných látek, pevných částic či vláken, o hustotě rovné 1000 Kg/m<sup>3</sup>, kinetické viskozitě 1mm<sup>2</sup>/s a na čerpání chemicky neagresivních kapalin. Je možné použít glykolytén s koncentrací, která nepřekračuje 30%.

## 3. ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA (EMC)

Cirkulační čerpadla EVOPLUS splňují normu EN 61800-3, v kategorii C2, pro elektromagnetickou kompatibilitu.

- Elektromagnetické emise – Průmyslová prostředí (v některých případech mohou být požadována některá opatření omezení).
- Vedené emise – Průmyslová prostředí (v některých případech mohou být požadována některá opatření omezení).

## 4. ŘÍZENÍ

### 4.1. Skladování

Cirkulační čerpadla musí být skladována v uzavřených, suchých prostorech, pokud možno s konstantní vlhkostí vzduchu a bez vibrací a prachu. Jsou dodána v originálním obalu, ve kterém musí zůstat až do okamžiku instalace. Pokud jste obal sejmuli, uzavřete dobře sací otvor a výtlačný otvor.

### 4.2. Doprava

Zabráníte zbytečným nárazům a třesům stroje. Na zvedání a manipulování použijte zvedací zařízení a standardní palety (kde je předpokládáno).

### 4.3. Hmotnost

Nálepka na obalu stroje má označení celkové hmotnosti cirkulačního čerpadla.

## 5. INSTALACE

Velmi pozorně postupujte podle doporučení v této kapitole, aby jste provedli správnou elektrickou, hydraulickou a mechanickou instalaci stroje.



Ujistěte se, že hodnoty napětí a frekvence označené na štítku cirkulačního čerpadla EVOPLUS SMALL odpovídají hodnotám elektrické sítě napájení.

### 5.1. Instalace a údržba cirkulačního čerpadla



Montujte cirkulační čerpadlo EVOPLUS SMALL vždy s motorovou hřídelí v horizontální poloze. Montujte zařízení elektronické kontroly ve vertikální poloze (viz Obr. 1).

- Cirkulační čerpadlo může být nainstalované na tepelné či klimatizační zařízení, jak na výtlačkovou větev tak na zpětnou větev; šipka vytlačena na tělese čerpadla označuje směr toku.
- Nainstalujte čerpadlo co nejbližší nad minimální úroveň kotle a co nejdále od zahnutých částí potrubí a odboček laterálních trubek.
- Pro usnadnění operací kontroly a údržby nainstalujte na sací trubku a na výtlačk uzavírací ventil.
- Před instalací cirkulačního čerpadla pečlivě umyjte celé zařízení teplou vodou 80°C. Potom celé zařízení úplně vypustte, aby jste odstranili jakoukoliv možnou škodlivou látku, která by se mohla dostat do oběhu.
- Proveďte montáž tak, aby se vyloučilo možné kapání kapaliny na motor nebo na zařízení elektronické kontroly, a to jak ve fázi montáže tak při vykonávání údržeb.

- Nemíchejte do vody v oběhu žádné příměsy derivátů uhlovodíků ani aromatické látky. Protimarazový přípravek, pokud je to nutné, se doporučuje v poměru maximálně 30%.
- V případě izolačního pláště (tepelná izolace) použijte odpovídající kit (dodaný ve vybavení stroje) a zkontrolujte, jestli nejsou výpustní otvory kondenzátu zavřené nebo částečně upcpané.
- Aby byla zaručená maximální účinnost zařízení a životnost cirkulačního čerpadla se doporučuje používat magnetické odkalovací filtry na separaci a sběr případných nečistot přítomných v zařízení (pískové částice, železné částice a kaly).
- Pokud provádíte údržbu, vždy používejte novou sadu těsnění.
- Přístroj je určený k tomu, aby byl trvale připojený k vodovodní síti.



**Nikdy neumísťujte tepelnou izolaci na zařízení elektronické kontroly .**

## 5.2. Otočení hlavy motoru

Pokud provádíte instalaci na potrubí umístěné horizontálně, bude třeba, aby jste otočili o 90 stupňů motor se svým elektronickým zařízením, tak aby se zachoval stupeň IP ochrany a aby jste mohli používat pohodlně uživatelské rozhraní (viz Obr. 2-3).



**Před otočením cirkulačního čerpadla se ujistěte, že jste ho úplně vyprázdnili.**

Při otočení cirkulačního čerpadla EVOPLUS SMALL postupujte následovně:

1. Odstraňte 4 úchytné šrouby na hlavě cirkulačního čerpadla.
2. Otočte o 90 stupňů plášť motoru a zařízení elektronické kontroly po směru hodinových ručiček, v případě potřeby proti směru hodinových ručiček.
3. Nasadte zpět a utáhněte 4 šrouby na hlavu cirkulačního čerpadla.



**Zařízení elektronické kontroly musí vždy zůstat ve vertikální poloze!**

## 5.3. Zpětný ventil

Pokud je zařízení vybavené zpětným ventilem, ujistěte se, že je minimální tlak cirkulačního čerpadla vždy vyšší než zavírací tlak ventilu.

## 6. ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ

Elektrické připojení může vykonávat pouze kvalifikovaný a zkušený personál.

- Toto cirkulační čerpadlo nevyžaduje žádnou externí ochranu motoru
- Zkontrolujte, jestli hodnoty elektrického napětí a frekvence odpovídají hodnotám uvedeným na identifikačním štítku cirkulačního čerpadla.

### 6.1. Připojení na elektrické napájení

Nejdříve připojte kabel elektrického napájení tak jak je znázorněno na obrázku 3, poté ho připojte na kartu podle obrázku 4.

**Před zapojením elektrického napájení se ujistěte, že je viko kontrolního panelu EVOPLUS SMALL úplně zavřené!**

## 7. SPUŠTĚNÍ



**Všechny operace spuštění musí být provedeny se zavřeným víkem kontrolního panelu EVOPLUS SMALL!**

**Spusťte systém pouze až po dokončení všech elektrických a hydraulických připojení. Zabráňte tomu, aby čerpadlo pracovalo bez vody v zařízení.**



**Kapalina, která se nachází v zařízení může mít vysokou teplotu, tlak a také skupenství páry. NEBEZPEČÍ POPÁLENÍ!**

**Je nebezpečné se dotýkat cirkulačního čerpadla. NEBEZPEČÍ POPÁLENÍ!**

Po dokončení všech elektrických a hydraulických připojení naplňte zařízení vodou a případně glykolem (maximální procento glykolu viz odst.2) a oprávněte napájení.

Po spuštění systému je možné modifikovat činnost zařízení, aby nejlépe odpovídalo požadavkům zařízení (viz odst.10).

## 8. FUNKCE

### 8.1. Způsoby regulace


Cirkulační čerpadla EVOPLUS SMALL umožňují regulační režimy podle potřeb zařízení:

- Regulace s proporcionálním diferenčním tlakem toku, který je přítomný v zařízení.
- Regulace s konstantním diferenčním tlakem.
- Regulace s pevnou křivkou.



Regulační režim může být nastavený pomocí kontrolního panelu EVOPLUS SMALL (viz odst. 10).

#### 8.1.1. Regulace s proporcionálním diferenčním tlakem




V tomto regulačním režimu se diferenční tlak snižuje nebo zvyšuje podle snížení nebo zvýšení požadavku vody. Set-point  $H_s$  může být nastavený na displeji.

Regulace je vhodná pro:

- Tepelná a klimatizační zařízení s vysokou ztrátou.
- Systémy s dvěma trubkami s termostatickým ventilem a výtlačnou výškou  $\geq 4$  m.
- Zařízení s druhotným regulátorem diferenčního tlaku.
- Primární okruhy s vysokou ztrátou.
- Systémy recirkulace užitkové vody s termostatickými ventily na nosných sloupech.

#### 8.1.2. Regulace s konstantním diferenčním tlakem




V tomto režimu je regulace diferenčního tlaku konstantní, nezávisle na požadavku vody. Set-point  $H_s$  může být nastavený na displeji nebo externím signálem 0-10V nebo PWM.

Regulace je vhodná pro:

- Tepelná a klimatizační zařízení s nízkou ztrátou
- Systémy s dvěma trubkami s termostatickým ventilem a výtlačnou výškou  $\leq 2$  m.
- Systémy s jednou trubkou a s termostatickými ventily.
- Zařízení s přirozenou cirkulací.
- Primární okruhy s nízkou ztrátou.
- Systémy recirkulace užitkové vody s termostatickými ventily na nosných sloupech.

#### 8.1.3. Regulace s pevnou křivkou



Za tohoto způsobu regulování cirkulační čerpadlo pracuje po charakteristických křivkách s konstantní rychlostí. Funkční křivka se zvolí nastavením rotační rychlosti pomocí procentuálního koeficientu. Hodnota 100% udává křivku maximálního limitu. Skutečná rotační rychlost může záviset na omezení výkonu a diferenčního tlaku vlastního modelu cirkulačního čerpadla.

Rotační rychlost může být nastavená z displeje.

Regulace je vhodná pro tepelná a klimatizační zařízení s konstantním průtokovým množstvím.

#### 8.2. Moduly rozšíření

Cirkulační čerpadla EVOPLUS SMALL mohou být vybavená několika moduly, které umožňují rozšířit jejich funkce.

Detaily ohledně modality instalace, konfigurace a použití modulů rozšíření se nacházejí ve specifickém manuálu.

#### 9. KONTROLNÍ PANEL

Činnost cirkulačních čerpadel EVOPLUS SMALL se může ovlivňovat pomocí kontrolního panelu, který se nachází na víku elektronické kontrolní jednotky.

Na panelu jsou přítomné: grafický displej, 4 navigační tlačítka a 3 signalizační světla LED (viz Obr. 5).

##### 9.1. Grafický displej

Prostřednictvím grafického displeje je možné navigovat v menu snadným intuitivním způsobem a je možné kontrolovat a modifikovat režim provozu systému, opravňování vstupů a pracovních set-point. Je také možné vizualizovat stav systému a historii alarmů uložených do paměti samotným systémem.

##### 9.2. Navigační tlačítka

Pro navigaci v menu jsou k dispozici 4 tlačítka: 3 tlačítka pod displejem a 1 boční. Tlačítka pod displejem jsou označena jako aktivní tlačítka a boční tlačítko jako skryté tlačítko. Každá stránka menu je uspořádána tak, aby na ní bylo označeno jaká funkce je spojená s jedním ze tří aktivních tlačítek (pod displejem).

##### 9.3. Signalizační světla

**Žluté světlo:** Signalizuje, že je systém napájený.

Pokud svítí, systém je elektricky napájený.



**Nikdy nesundávejte víko, když žluté světlo svítí.**

**Červené světlo:** Signalizace alarm/anomálie v systému.

Pokud světlo bliká, alarm není kritický a nezablokuje čerpadlo, které může být ovládané. Nepřetržitě svítí, když je přítomný kritický alarm a čerpadlo je zablokované a nemůže být ovládané.

**Zelené světlo:** Signalizace čerpadla ON/OFF.

Pokud svítí, čerpadlo je v chodu. Pokud je zhaslé čerpadlo nepracuje.

## 10. MENU

Cirkulační čerpadla EVOPLUS SMALL mají k dispozici menu uživatele přístupné z domovské strany stisknutím a následovným uvolněním centrálního tlačítka "Menu". Následují stránky menu uživatele, ve kterých je možné kontrolovat stav systému a měnit nastavení.

Pokud na některé stránce naleznete symbol klíče v dolní části vlevo, znamená to, že není možné měnit nastavení. Pro odblokování menu jděte na domovskou stránku a stiskněte najednou skryté tlačítko a tlačítko pod klíčem a držte dokud symbol nezmizí.



**Pokud není žádné tlačítko stisknuté po dobu 60 minut, nastavení se zablokuje automaticky a displej se zhasne. Stisknutí libovolného tlačítka se displej znovu rozsvítí a zobrazí se domovská stránka.**


Pro navigaci uvnitř menu stiskněte tlačítko uprostřed.



Pro návrat na předchozí stranu držte stisknuté skryté tlačítko a stiskněte a ihned uvolněte tlačítko uprostřed.

Pro změnění nastavení použijte levé a pravé tlačítko.

Pro potvrzení provedené změny nastavení stiskněte na 3 vteřiny tlačítko "OK". Jakmile proběhne potvrzení, objeví se ikona: 

|                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | <p>V domovské stránce jsou graficky znázorněna hlavní nastavení systému.</p> <p>Ikona nahoře vlevo indikuje typ zvolené regulace. Ikona nahoře uprostřed indikuje zvolený provozní režim (auto nebo economy)</p> <p>Ikona nahoře vpravo indikuje přítomnost samostatného invertoru nebo dvojčete. Otočení ikon ① nebo ② označuje jaké cirkulační čerpadlo je v činnosti.</p> <p>Uprostřed domovské stránky se nachází parametr pouze pro nahlédnutí, který může být zvolený ze sady parametrů prostřednictvím strany 9.0 menu.</p> <p>Z domovské stránky je možné vstoupit do stránky regulace kontrastnosti displeje: podržením stisknutého skrytého tlačítka a stisknutím a následným uvolněním pravého tlačítka.</p> <p>Cirkulační čerpadla EVOPLUS SMALL mají k dispozici menu uživatele přístupné z domovské strany stisknutím a následovným uvolněním centrálního tlačítka "Menu".</p> |
| <p>Pagina 1.0</p>  | <p>Na straně 1.0 se volí nastavení výrobce, tak, že se stisknou zároveň levé a pravé tlačítko na dobu 3 vteřin.</p> <p>Po obnovení nastavení výrobce zmizí flag vedle označení "Default". </p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>Pagina 2.0</p>  | <p>Na straně 2.0 se nastavuje režim regulace. Mohou se zvolit následující režimy:</p> <p>1  = Regulace s proporcionálním diferenčním tlakem.</p> <p>2  = Regulace s konstantním diferenčním tlakem.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>3  = Regulace s pevnou křivkou s rotační rychlostí nastavenou z displeje.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>Na straně 2.0 jsou zobrazené 2 ikony, které představují:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ikona uprostřed = aktuálně zvolená nastavení</li> <li>- ikona vpravo = následující nastavení</li> <li>- ikona vlevo = předchozí nastavení</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>Pagina 3.0</b></p>                                                                                                                                                      | <p>Na straně 3.0 je možné změnit regulační set-point.<br/>Podle typu regulace, zvoleného na předchozí stránce, nastavovaným set-pointem bude výtlaková výška nebo v případě pevné křivky to bude procentuální hodnota vztahující se na rotační rychlost.</p>                                                                                                                                     |
| <p><b>Pagina 9.0</b></p>                                                                                                                                                      | <p>Na straně 9.0 je možné zvolit parametr, který se chce vizualizovat na domovské stránce:<br/>H: Výtlaková výška vyjádřená v metrech<br/>Q: Předpokládané průtokové množství vyjádřené v m<sup>3</sup>/h<br/>S: Vychlost otáčení vyjádřená v otáčkách za minutu (ot./min.)<br/>E: Není přítomný<br/>P: Výkon vyjádřený v W<br/>h: Hodiny provozu<br/>T: Není přítomný<br/>T1: Není přítomný</p> |
| <p><b>Pagina 10.0</b></p>                                                                                                                                                     | <p>Na straně 10.0 se může zvolit jazyk, ve kterém se mohou zobrazit hlášení.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Pagina 11.0</b></p>            | <p>Na straně 11.0 se může zvolit historie alarmů stisknutím tlačítka vpravo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>Historico de alarmas</b></p>  | <p>Pokud systém zjistí anomálie, zaregistruje je trvale do paměti historie alarmů (max. 15 alarmů). Pro každý zjištěný alarm se zobrazí strana rozdělená do tří částí: alfanumerický kód identifikuje typ anomálie, symbol i graficky znázorní a hlášení ve zvoleném jazyku na straně 10.0 ji krátce popíše. Stisknutím pravého tlačítka je možné prohlížet všechny stránky historie alarmů.<br/>Na konci historie se objeví 2 otázky:<br/><b>1. "Resetovat alarmy?"</b><br/>Stisknutím OK (levé tlačítko) se resetují případné alarmy stále přítomné v systému.<br/><b>2. "Vymazat historii alarmů?"</b><br/>Stisknutím OK (tasto sinistro) si cancellano gli allarmi memorizzati nello storico.</p> |
| <p><b>Pagina 13.0</b></p>           | <p>Na straně 13.0 je možné nastavit systém do stavu ON nebo OFF.<br/>Pokud se zvolí ON, čerpadlo je stále zapnuté.<br/>Pokud se zvolí OFF, čerpadlo je stále vypnuté.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## 11. VÝROBNÍ NASTAVENÍ

| Parametr                | Hodnota                                                                                                                           |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regulační režim         |  = Regulace s proporcionálním diferencním tlakem |
| Provozní režim dvojčat  |  = Sřídavý po 24h                                |
| Povel spuštění čerpadla | ON                                                                                                                                |

Tabulka 1: Výrobní nastavení

## 12. TYPY ALARMŮ

| Kód alarmu    | Symbol alarmu                                                                     | Popis alarmu                           |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| E0 - e16; e21 |  | Vnitřní chyba                          |
| E17 - e19     |  | Zkrat                                  |
| e20           |  | Chyba v napětí                         |
| E22 - e31     |  | Vnitřní chyba                          |
| E32 - e35     |  | Přehřátí elektronického systému        |
| e37           |  | Nízké napětí                           |
| e38           |  | Vysoké napětí                          |
| E39 - e40     |  | Zablokované čerpadlo                   |
| e46           |  | Čerpadlo odpojeno                      |
| e42           |  | Chod na sucho                          |
| e56           |  | Přehřátí motoru (zásah ochrany motoru) |
| e57           |  | Kmitočet signálu PWM menší než 100 Hz  |
| e58           |  | Kmitočet signálu PWM vyšší než 5 kHz   |

Tabulka 2: typy alarmů

## 13. CHYBOVÉ STAVY A OPATŘENÍ

| Indikace na displeji |                                                                                   | Popis                                  | Opatření                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E0 - e16             |  | Vnitřní chyba                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Odpojte systém z napětí.</li> <li>- Čekajte, až se zhasnou všechny světelné kontrolky na kontrolním panelu a znovu zapojte napájení systému.</li> <li>- Pokud chyba trvá, vyměňte cirkulační čerpadlo.</li> </ul>                                                                  |
| E37                  |  | Nízké napětí v síti (LP)               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Odpojte systém z napětí.</li> <li>- Čekajte, až se zhasnou všechny světelné kontrolky na kontrolním panelu a znovu zapojte napájení systému.</li> <li>- Zkontrolujte, jestli napětí v síti je správné, případně obnovte hodnoty tak, aby odpovídaly hodnotám na štítku.</li> </ul> |
| E38                  |  | Vysoké napětí v síti (HP)              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Odpojte systém z napětí.</li> <li>- Čekajte, až se zhasnou všechny světelné kontrolky na kontrolním panelu a znovu zapojte napájení systému.</li> <li>- Zkontrolujte, jestli napětí v síti je správné, případně obnovte hodnoty tak, aby odpovídaly hodnotám na štítku.</li> </ul> |
| E32-e35              |  | Kritické přehřátí elektronických částí | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Odpojte systém z napětí.</li> <li>- Čekajte, až se zhasnou všechny světelné kontrolky na kontrolním panelu.</li> <li>- Zkontrolujte, jestli větrací kanály systému nejsou ucpané a jestli je teplota prostředí odpovídá požadovaným charakteristikám.</li> </ul>                   |
| E39-e40              |  | Ochranná pojistka nadproudu            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zkontrolujte, jestli se cirkulační čerpadlo může volně otáčet.</li> <li>- Zkontrolujte, jestli obsah protimrazového přípravku nepřekračuje limit max. 30%</li> </ul>                                                                                                               |
| E21-e30              |  | Chyba v napětí                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Odpojte systém z napětí.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                |

|           |                                                                                   |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                   |                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Čekajte, až se zhasnou všechny světelné kontrolky na kontrolním panelu a znovu zapojte napájení systému.</li> <li>- Zkontrolujte, jestli napětí v síti je správné, případně obnovte hodnoty tak, aby odpovídaly hodnotám na štítku.</li> </ul> |
| E31       |  | Chybi komunikace mezi dvojčaty čerpadel    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zkontrolujte integritu kabelu mezi dvojčaty čerpadel.</li> <li>- Zkontrolujte, jestli jsou obě čerpadla napájena.</li> </ul>                                                                                                                   |
| E42       |  | Chod na sucho                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Natlakujte zařízení.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                |
| E56       |  | Přehřátí motoru                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Odpojte systém z napětí.</li> <li>- Čekajte, až vychladne motor.</li> <li>- Znovu připojte napájení do systému.</li> </ul>                                                                                                                     |
| E57 ; e58 |  | $f < 100 \text{ Hz}$ ; $f > 5 \text{ kHz}$ | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dbát na to, aby signál PWM byl funkční a připojený dle popisu.</li> </ul>                                                                                                                                                                      |

### Energy Efficiency Index - EEI

Nejlepší standard oběhových čerpadel je  $EEI \leq 0,20$ .

Hodnota EEI se liší podle modelu čerpadla a lze ji nalézt na označení CE (datový štítek) čerpadla.

**OBSAH**

|                                                          |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Špecifické upozornenia .....</b>                   | <b>90</b> |
| <b>2. Čerpané kvapaliny .....</b>                        | <b>90</b> |
| <b>3. Elektromagnetická kompatibilita (Emc) .....</b>    | <b>90</b> |
| <b>4. Manipulácia .....</b>                              | <b>90</b> |
| 4.1. Skladování .....                                    | 90        |
| 4.2. Doprava .....                                       | 90        |
| 4.3. Hmotnosť .....                                      | 90        |
| <b>5. Inštalácia .....</b>                               | <b>90</b> |
| 5.1. Inštalácia a údržba cirkulačného čerpadla .....     | 90        |
| 5.2. Otočenie hláv motora .....                          | 91        |
| 5.3. Spätný ventil .....                                 | 91        |
| <b>6. Elektrické pripojenie .....</b>                    | <b>91</b> |
| 6.1. Sieťové pripojenie .....                            | 91        |
| <b>7. Spustenie .....</b>                                | <b>91</b> |
| <b>8. Funkcie .....</b>                                  | <b>91</b> |
| 8.1. Spôsoby regulácie .....                             | 91        |
| 8.1.1. Proporcionálna regulácia diferenčného tlaku ..... | 92        |
| 8.1.2. Konštantná regulácia diferenčného tlaku .....     | 92        |
| 8.1.3. Regulácia s pevnou krivkou .....                  | 92        |
| 8.2. Moduly rozšírení .....                              | 92        |
| <b>9. Kontrolný panel .....</b>                          | <b>92</b> |
| 9.1. Grafický displej .....                              | 92        |
| 9.2. Navigačné tlačidlá .....                            | 92        |
| 9.3. Signalizačné svetlá .....                           | 92        |
| <b>10. Menu .....</b>                                    | <b>93</b> |
| <b>11. Nastavenia z výroby .....</b>                     | <b>94</b> |
| <b>12. Typy Alarmu .....</b>                             | <b>95</b> |
| <b>13. Podmienka chyby A Reset/Obnovenie .....</b>       | <b>95</b> |

**ZOZNAM OBRÁZKOV**

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| Obr .1: Montážna poloha .....                     | 1A |
| Obr .2: Inštalácia na horizontálne potrubie ..... | 1A |
| Obr .3: Káblovanie napájacieho konektora .....    | 1A |
| Obr .4: Zapojenie napájacieho konektora .....     | 1A |
| Obr .5: Kontrolný panel .....                     | 1A |

**ZOZNAM TABULIEK**

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Tab. 1: Nastavenia z výroby ..... | 94 |
| Tab. 2: Zoznam alarmov .....      | 95 |

**Table: Maximum head (Hmax) and maximum flow rate (Qmax)**

**of EVOPLUS circulators .....** **2A**

**Table: Energy Efficiency Index - EEI .....** **3A**

## 1. ŠPECIFICKÉ UPOZORNENIA



Overiť, že výrobok neutrpel žiadne poškodenie spôsobené dopravou alebo uskladnením. Skontrolovať, že vonkajší obal je neporušený a v optimálnom stave.



Odstrániť vždy napätie zo siete pred zásahom na elektrickej alebo mechanickej časti. Počkať na zhasnutie svetelných kontroliek na kontrolnom paneli pred otvorením samotného zariadenia. Kondenzátor medziľahlého obvodu jednosmerného prúdu zostane nabitý nebezpečne vysokým napätím aj po odpojení sieťového napätia.

Sú prípustné len sieťové pripojenia s pevným káblom. Zariadenie musí byť uzemnené (IEC 536 trieda 1, NEC a iné príslušné štandardy).



Na sieťových svorkách a svorkách motora môže byť nebezpečné napätie aj pri zastavenom motore.



Ak je napájací kábel poškodený, tak musí byť vymenený technickou asistenčnou službou alebo kvalifikovaným personálom, aby sa predišlo akémukoľvek riziku.

## 2. ČERPANÉ KVAPALINY

Cirkulačné čerpadlo je navrhnuté a vyrobené na čerpanie vody bez výbušných látok a pevných častí alebo vlákien, s hustotou rovnou 1000 kg/m<sup>3</sup>, s kinematickou viskozitou rovnou 1mm<sup>2</sup>/s a kvapalín, ktoré nie sú chemicky agresívne. Je možné používať glykolytén do 30%.

## 3. ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA (EMC)

Cirkulačné čerpadlá EVOPLUS rešpektujú normu EN 61800-3 o elektromagnetickej kompatibilitate, pre kategóriu C2.

- elektromagnetické emisie – priemyselné prostredie (v niektorých prípadoch môžu byť požadované obmedzujúce opatrenia);
- kondukované emisie – priemyselné prostredie (v niektorých prípadoch môžu byť požadované obmedzujúce opatrenia).

## 4. MANIPULÁCIA

### 4.1. Skladovanie

Všetky cirkulačné čerpadlá musia byť skladované na krytom a suchom mieste pokiaľ je možné so stálou vlhkosťou vzduchu, bez vibrácií a prachu. Dodávajú sa v originálnom obale, v ktorom musia zostať až do momentu inštalácie. Ak by tomu tak nebolo, tak je potrebné sa postarať o dôkladné uzavretie nasávacieho otvoru a výstupu.

### 4.2. Doprava

Vyhnuť sa vystaveniu výrobku zbytočným nárazom a kolíziám. Na zdvihanie a dopravu cirkulačného čerpadla využívať zdvíhaky s použitím palety zo sériovej výbavy (ak je predpokladaná).

### 4.3. Hmotnosť

Lepiaci štítok umiestnený na obale uvádza údaj o celkovej hmotnosti cirkulačného čerpadla.

## 5. INŠTALÁCIA

Pozorne sa riadiť odporúčaniami v tejto kapitole na uskutočnenie správnej elektrickej, hydraulikkej a mechanickej inštalácie.



Uistiť sa o tom, aby napätie a frekvencia na štítku cirkulátora EVOPLUS SMALL korešpondovalo s napätím a frekvenciou napájacej siete.

### 5.1. Inštalácia a údržba cirkulačného čerpadla



Montujte cirkulačné čerpadlo EVOPLUS SMALL vždy s hriadeľom motora v horizontálnej polohe. Namontovať systém elektronickej kontroly vo vertikálnej polohe (pozri Obr. 1).

- Cirkulačné čerpadlo môže byť inštalované do vykurovacích a klimatizačných zariadení, ako na výstupné potrubie, tak aj na vratné potrubie; šípka vyrazená na telese čerpadla udáva smer prúdenia.
- Cirkulačné čerpadlo nainštalovať podľa možnosti nad minimálnu hladinu kotla a čo možno najďalej od ohybov, kolien a odbočiek.
- Na uľahčenie operácií kontroly a údržby nainštalovať prerušovací ventil, ako na nasávacie potrubie, tak aj na výstupné potrubie.
- Pred nainštalovaním cirkulačného čerpadla uskutočniť dôkladné umytie zariadenia a to len vodou s teplotou 80°C. Potom celkom vypustiť zariadenie, aby sa odstránila akákoľvek škodlivá látka, ktorá by sa dostala do cirkulácie.
- Vykonať montáž tak, aby sa vyhol kvapkaniu na motor a na systém elektronickej kontroly, ako vo fáze inštalácie, tak aj vo fáze údržby.

- Vyhnúť sa vmiešaniu aditív odvodených od uhlíkovodíkov a aromatických produktov do cirkulačnej vody. Pridanie nemrznúcej kvapaliny tak, kde je to potrebné, sa odporúča v maximálnej miere 30%.
- V prípade tepelnej izolácie používať príslušný kit (ak je dodaný vo výbave) a uistiť sa o tom, aby výpustné otvory pre kondenz skrine motora neboli uzavreté alebo čiastočne upchaté.
- Na garantovanie maximálnej účinnosti zariadenia a životnosti cirkulačného čerpadla sa odporúča používať magnetické odkalovacie filtre na separovanie a zber prípadných nečistôt prítomných v zariadení (pieskové častice, železné častice a kaly).
- V prípade údržby vždy používať súpravu nových tesnení.
- Prístroj je určený na to, aby bol trvalo pripojený k vodovodnej sieti.



**Nikdy neizolovať systém elektronického riadenia.**

### 5.2. Otočenie hláv motora

V prípade, že sa inštalácia uskutočňuje na potrubia v horizontálnej polohe, tak je potrebné uskutočniť otočenie o 90° motora s príslušným elektronickým systémom, aby sa zachoval stupeň ochrany IP a aby sa umožnila užívateľovi pohodlnejšia interakcia cez grafické rozhranie (viď Obr. 2-3).



**Pred prístupom k otočeniu cirkulačného čerpadla sa uistiť o tom, aby bolo cirkulačné čerpadlo celkom vyprázdnené.**

Pri otáčaní cirkulačného čerpadla EVOPLUS SMALL postupujte nasledovne:

1. Odstráňte 4 upevňujúce šraubí hlavy cirkulačného čerpadla.
2. Otočte o 90° skriňu motora spolu so systémom elektronickej kontroly smerom doprava alebo doľava, podľa potreby.
3. Opätovne vložte a zatočte 4 upevňujúce šraubí hlavy cirkulačného čerpadla.



**Systém elektronického riadenia musí vždy zostať vo vertikálnej polohe!**

### 5.3. Spätný ventil

Ak je zariadenie vybavené spätným ventilom, uistite sa, že minimálny tlak cirkulačného čerpadla je vždy vyšší, ako je tlak zatvárania ventila.

## 6. ELEKTRICKÉ PRIPOJENIE

Elektrické pripojenie môže vykonávať len skúsený a kvalifikovaný personál.

- Cirkulačné čerpadlo nevyžaduje žiadnu externú ochranu motora.
- Skontrolujte, či hodnoty elektrického napätia a frekvencie zodpovedajú hodnotám uvedeným na identifikačnom štítku cirkulačného čerpadla.

### 6.1. Sieťové pripojenie

Po káblovaní napájacieho kábla, ako je znázornené na Obrázku 3, zapojiť ho na dosku, ako je znázornené na Obrázku 4.

**Uistiť sa o tom, že kryt kontrolného panelu EVOPLUS SMALL je celkom zatvorený, pred napájaním cirkulačného čerpadla!**

## 7. SPUSTENIE



**Všetky operácie spustenia musia byť uskutočnené pri zatvorenom kryte kontrolného panelu EVOPLUS SMALL! Systém spustí len, keď boli ukončené všetky elektrické a hydraulické zapojenia. Vyhnúť sa fungovaniu cirkulačného čerpadla pri absencii vody v zariadení.**



**Tekutina, obsiahnutá v zariadení, okrem toho, že môže mať vysokú teplotu a tlak, tak môže byť aj vo forme plynu - PARY. NEBEZPEČENSTVO OPARENÍ! Je nebezpečné sa dotýkať cirkulačného čerpadla. NEBEZPEČENSTVO OPARENÍ!**

Po uskutočnení všetkých elektrických a hydraulických zapojení naplňte zariadenie vodou a prípadne aj s glykolom (pokiaľ ide o maximálny percentuálny obsah glykolu, tak pozri Ods. 2) a napájať systém. Po spustení systému je možné zmeniť spôsob fungovania pre lepšie prispôbenie sa požiadavkám zariadenia (pozri Ods. 10).

## 8. FUNKCIE

### 8.1. Spôsoby regulácie


Cirkulačné čerpadlá EVOPLUS SMALL umožňujú uskutočniť nasledujúce spôsoby regulácie podľa požiadaviek zariadenia:

- Proporcionálna regulácia diferenčného tlaku v závislosti od prúdenia v zariadení.
- Konštantná regulácia diferenčného tlaku.
- Regulácia s pevnou krivkou.

Spôsob regulácie môže byť nastavený prostredníctvom kontrolného panelu EVOPLUS SMALL (pozri Ods. 10).



### 8.1.1. Proporcionálna regulácia diferenčného tlaku




Pri tomto spôsobe regulácie sa diferenciálny tlak zníži alebo zvýši. Zvýši pri znížení alebo zvýšení požiadavky vody. Set-point oint HHs môže byť nastavený z displeja.

Regulácia je vhodná pre:

- vykurovacie a klimatizačné zariadenia s vysokými úbytkami zaťaženia;
- dvojpotrubové systémy s termostatickými ventilmi a výtlačnou výškou  $\geq 4$  m;
- zariadenia so sekundárnym regulátorom diferenčného tlaku;
- primárne okruhy s vysokými úbytkami zaťaženia;
- systémy recirkulácie úžitkovej vody s termostatickými ventilmi na stúpačkách.

### 8.1.2. Konštantná regulácia diferenčného tlaku




V tomto režime je regulácia diferenčného tlaku konštantná, nezávisle od požiadavky vody. Set-point Hs môže byť nastavený z displeja.

Regulácia je vhodná pre:

- vykurovacie a klimatizačné zariadenia s nízkymi úbytkami zaťaženia;
- dvojpotrubové systémy s termostatickými ventilmi a výtlačnou výškou  $\leq 2$  m;
- jednopotrubové systémy s termostatickými ventilmi;
- zariadenia s prirodzenou cirkuláciou;
- primárne okruhy s nízkymi úbytkami zaťaženia;
- systémy recirkulácie úžitkovej vody s termostatickými ventilmi na stúpačkách..

### 8.1.3. Regulácia s pevnou krivkou



Pri tomto spôsobe regulácie cirkulačné čerpadlo pracuje po charakteristických krivkách s konštantnou rýchlosťou. Krivka fungovania sa zvolí nastavením rotačnej rýchlosti pomocou percentuálneho koeficientu. Hodnota 100% udáva krivku maximálneho limitu. Skutočná rotačná rýchlosť môže závisieť

od obmedzenia výkonu a diferenčného tlaku vlastného modelu cirkulačného čerpadla.

Rotačná rýchlosť môže byť nastavená z displeja.

Regulácia je vhodná pre vykurovacie a klimatizačné zariadenia s konštantným dopravovaným množstvom.

### 8.2. Moduly rozšírenia

Cirkulačné čerpadlá EVOPLUS SMALL môžu byť vybavené niekoľkými externými modulmi, ktoré umožňujú rozšírenie ich funkčnosti. Pokiaľ ide o detaily o spôsoboch inštalácie, konfigurácii a používaní externých modulov, odkazuje sa na špeciálnu príručku.

### 9. KONTROLNÝ PANEL

Funkcie cirkulačných čerpadel EVOPLUS SMALL môžu byť zmenené prostredníctvom kontrolného panelu, umiestneného pod krytom elektronického kontrolného systému.

Na paneli sa nachádza: grafický displej, 4 navigačné tlačidlá a 3 signalizačné LED svetlá (pozri Obr. 5).

#### 9.1. Grafický displej

Prostredníctvom grafického displeja je možné navigovať vnútri menu ľahkým a intuitívnym spôsobom, čo umožňuje overiť a meniť spôsoby fungovania systému, sprístupniť vstupy a pracovný set-point. Okrem toho je možné zobraziť stav systému a históriu prípadných alarmov uložených do pamäte samotným systémom.

#### 9.2. Navigačné tlačidlá

Na navigáciu vnútri menu sú k dispozícii 4 tlačidlá: 3 tlačidlá pod displejom a 1 bočné tlačidlo. Tlačidlá pod displejom sú pomenované ako aktívne tlačidlá a bočné tlačidlo je pomenované ako skryté tlačidlo.

Každá stránka menu je urobená tak, aby udávala funkciu pridruženú k 3 aktívnym tlačidlám (tým pod displejom).

#### 9.3. Signalizačné svetlá

**Žlté svetlo:** Signalizácia napájaného systému.

Ak svieti, tak to znamená, že systém je napájaný.



**Neodstraňovať nikdy kryt, ak svieti žlté svetlo.**

**Červené svetlo:** Signalizácia alarmu/anomálie, prítomného v systéme.

Ak svetlo bliká, tak alarm nie je blokujúci a čerpadlo môže byť ovládané. Ak svetlo svieti trvale, tak je alarm blokujúci a čerpadlo nemôže byť ovládané.

**Zelené svetlo:** Signalizácia čerpadla ON/OFF.

Ak svieti, tak sa čerpadlo otáča. Ak je zhasnuté, tak čerpadlo stojí.

## 10. MENU

Cirkulačné čerpadlá EVOPLUS SMALL majú k dispozícii užívateľské menu, prístupné z Home Page stlačením a uvoľnením stredového tlačidla "Menu".

Následne sú prezentované stránky užívateľského menu, prostredníctvom ktorých je možné overiť stav systému a zmeniť jeho nastavenia.

Ak na stránkach menu je vľavo dolu znázornený kľúč, tak to znamená, že nie je možné zmeniť nastavenia. Na odblokovanie oboch menu je potrebné prejsť na Home Page a súčasne stlačiť skryté tlačidlo a tlačidlo pod kľúčom, až kým nezmlizne kľúč.

**Ak nebude stlačené žiadne tlačidlo počas 60 minút, tak sa au-tomaticky zablokuje nastavenia a displej zhasne. Pri stlačení ktoréhokoľvek tlačidla sa opätovne rozsvieti displej a zobrazí sa "Home Page".**


Na navigáciu vnútri oboch menu stlačiť stredové tlačidlo. Na návrat na predošlú stránku podržať stlačené skryté tlačidlo, potom stlačiť a opätovne uvoľniť stredové tlačidlo.


Na zmenu nastavení použiť ľavé a pravé tlačidlo.


Na potvrdenie zmeny nastavenia stlačiť na 3 sekundy stredové tlačidlo "OK".

Uskutočnené potvrdenie sa zvýrazní nasledujúcou ikonou: 

| Home Page                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Na Home Page sú graficky zhmuté všetky základné nastavenia systému.</p> <p>Ikona vľavo hore udáva typ zvolenej regulácie.</p> <p>Ikona v strede hore odáva zvolený spôsob fungovania (auto alebo economy)</p> <p>Ikona vpravo hore udáva prítomnosť jednoduchého alebo zdvojeného invertora.</p> <p>Otočenie ikony the icon  alebo  alebo signalizuje, ktoré cirkulačné čerpadlo je v činnosti.</p> <p>V strede Home Page sa nachádza parameter s jediným zobrazením, ktorý môže byť zvolený</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>spomedzi malého zoznamu parametrov prostredníctvom Stránky 9.0 menu.</p> <p>Z domovskej stránky je možný prístup na stránku regulácie kontrastu displeja: pri podržaní stlačeného skrytého tlačidla, potom stlačiť a uvoľniť pravé tlačidlo.</p> <p>Cirkulačné čerpadlá EVOPLUS SMALL majú k dispozícii užívateľské menu, prístupné z Home Page stlačením a uvoľnením stredového tlačidla "Menu".</p>                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p><b>Stránka 1.0</b></p>                                                                                                                                             | <p>Prostredníctvom Stránky 1.0 sa obnovia nastavenia z výroby, súčasným stlačením na 3 sekundy ľavého a pravého tlačidla.</p> <p>Uskutočnené obnovenie nastavení z výroby sa oznámi objavením sa symbolu  v blízkosti nápisu "Default".</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>Stránka 2.0</b></p>                                                                                                                                             | <p>Prostredníctvom Stránky 2.0 sa nastaví spôsob regulácie. Je možné si zvoliť spomedzi nasledujúcich spôsobov:</p> <p>1  = Proporcionálna regulácia diferenčného tlaku.</p> <p>4  = Regulácia s konštantným diferenčným tlakom.</p> <p>tlaku s nastaveným pracovným bodom na základe teploty.</p> <p>7  = Regulácia s pevnou krivkou s rotačnou rýchlosťou nastavenou z displeja.</p> |
| <p>Stránka 2.0 zobrazuje 3 ikony, ktoré predstavujú:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- stredová ikona = aktuálne zvolené nastavenie;</li> <li>- pravá ikona = nasledujúce nastavenie;</li> <li>- ľavá ikona = predošlé nastavenie</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Stránka 3.0</b></p>    | <p>Prostřednictvím Stránky 3.0 je možné zmeniť set-point regulácie.</p> <p>Podľa typu regulácie, zvoleného na predošlej stránke, nastavovaným set-pointom bude výtláčná výška alebo v prípade pevnej krivky to bude percentuálna hodnota vzťahujúca sa na rotačnú rýchlosť.</p>                                                                                                                                            |
| <p><b>Stránka 9.0</b></p>   | <p>Prostřednictvím Stránky 9.0 sa môže zvoliť parameter na zo-brazenie na Domovskú stránku:</p> <p>H: Nameraná výtláčná výška, vyjadrená v metroch</p> <p>Q: Odhadovaný výkon, vyjadrený v m<sup>3</sup>/h</p> <p>S: Rotačná rýchlosť, vyjadrená v otáčkach na minútu (rpm)</p> <p>E: Neprítomné</p> <p>P: Dodávaný výkon, vyjadrený v W</p> <p>h: Hodiny (doba) fungovania</p> <p>T: Neprítomné</p> <p>T1: Neprítomné</p> |
| <p><b>Stránka 10.0</b></p>  | <p>Prostřednictvím Stránky 10.0 sa môže zvoliť jazyk zobrazenia správy.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p><b>Stránka 11.0</b></p>  | <p>Prostřednictvím Stránky 11.0 sa môže zobrazit' história alarmov pri stlačení praveho tlačidla.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Histórico de alarmas</b></p>  | <p>Ak systém zistí anomáliu, tak ju zaznamená trvale do histórie alarmov (pre maximum 15 alarmov). Pre každý zaznamenaný alarm sa zobrazí stránka skladajúca sa z 3 častí: alfanumerický kód, ktorý identifikuje typ anomálie; symbol, ktorý graficky znázorňuje anomáliu a správa v jazyku, zvolenom na Stránke 10.0, ktorá v krátkosti popisuje anomáliu.</p> <p>Stlačením praveho tlačidla sa môžu prerolovať všetky stránky histórie. Na konci histórie sa objavia 2 otázky:</p> <p><b>1. "Resetovať alarmy?"</b></p> <p>Stlačením OK (ľavé tlačidlo) sa resetujú prípadné alarmy ešte prítomné v systéme.</p> <p><b>2. "Vymazať históriu alarmov?"</b></p> <p>Stlačením OK (ľavé tlačidlo) sa vymažú alarmy uložené do pamäte v histórii.</p> |
| <p><b>Stránka 13.0</b></p>         | <p>Prostřednictvím Stránky 13.0 sa môže nastaviť systém do stavu ON alebo OFF.</p> <p>Ak sa zvolí ON, tak je čerpadlo stále zapnuté. Ak sa zvolí OFF, tak je čerpadlo stále vypnuté.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## 11. NASTAVENIA Z VÝROBY

| Parameter                    | Hodnota                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Regulačný režim              | = Regulácia s proporcionálnym diferenciálnym tlakom |
| Spôsob zdvojeného fungovania | = Alternovaný každých 24 h                          |
| Ovládanie spustenie čerpadla | ON                                                  |

Tab. 1: Nastavenia z výroby

## 12. TYPY ALARMU

| Kód alarmu    | Symbol alarmu | Popis alarmu                                       |
|---------------|---------------|----------------------------------------------------|
| E0 - e16; e21 |               | Interná chyba                                      |
| E17 - e19     |               | Skrat                                              |
| e20           |               | Chyba napätia                                      |
| E22 - e31     |               | Vnútorňá chyba                                     |
| E32 - e35     |               | Prehriatie elektronického systému                  |
| e37           |               | Nízke napätie                                      |
| e38           |               | Vysoké napätie                                     |
| E39 - e40     |               | Zablokované čerpadlo                               |
| e46           |               | Odpojené čerpadlo                                  |
| e42           |               | Chod nasucho                                       |
| e56           |               | Nadmerná teplota motora (zásah ochrany motora)     |
| e57           |               | Frekvencia externého signálu PWM nižšia ako 100 Hz |
| e58           |               | Frekvencia externého signálu PWM viššia ako 5 kHz  |

Tab. 2: Zoznam alarmov

## 13. PODMIENKA CHYBY A RESET/OBNOVENIE

| Indikácia na displeji |  | Popis                                    | Reset/obnovenie                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|--|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E0 - e16              |  | Interná chyba                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Odstrániť napätie zo systému.</li> <li>- Počkať na zhasnutie svetelných kontroliek na kontrolnom paneli, potom znova priviesť napätie do systému.</li> <li>- Ak chyba pretrváva, tak vymeniť cirkulačné čerpadlo.</li> </ul>                                        |
| E37                   |  | Nízke sieťové napätie (LP)               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Odstrániť napätie zo systému.</li> <li>- Počkať na zhasnutie svetelných kontroliek na kontrolnom paneli, potom znova priviesť napätie do systému.</li> <li>- Skontrolovať, aby bolo sieťové napätie správne, prípadne ho obnoviť podľa údajov na štítku.</li> </ul> |
| E38                   |  | Vysoké sieťové napätie (HP)              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Odstrániť napätie zo systému.</li> <li>- Počkať na zhasnutie svetelných kontroliek na kontrolnom paneli, potom znova priviesť napätie do systému.</li> <li>- Skontrolovať, aby bolo sieťové napätie správne, prípadne ho obnoviť podľa údajov na štítku.</li> </ul> |
| E32-e35               |  | Kritické prehriatie elektronických častí | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Odstrániť napätie zo systému.</li> <li>- Počkať na zhasnutie svetelných kontroliek na kontrolnom paneli.</li> <li>- Overiť, aby vetracie prietoky systému neboli upchaté a aby teplota prostredia v miestnosti bola podľa špecifikácie.</li> </ul>                  |
| E39-e40               |  | Ochrana proti nadmernému prúdu           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Skontrolujte, či sa môže cirkulačné čerpadlo voľne otáčať.</li> <li>- Skontrolujte, či obsah nemrznúcej kvapaliny neprekročuje maximálnu mieru 30%.</li> </ul>                                                                                                      |
| E21-e30               |  | Chyba napätia                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Odpojte napätie zo systému.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                              |

|           |                                                                                   |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                   |                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Počkať na zhasnutie svetelných kontroliek na kontrolnom paneli, potom znova priviesť napätie do systému.</li> <li>- Skontrolujte, či sieťové napätie v sieti je správne, prípadne obnovte hodnoty tak, aby zodpovedali hodnotám na štítiku.</li> </ul> |
| E31       |  | Absencia komunikácie medzi zdvojenými systémami | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Overiť celistvosť komunikačného kábla medzi zdvojenými systémami.</li> <li>- Skontrolovať, aby obe cirkulačné čerpadlá boli napájané.</li> </ul>                                                                                                       |
| E42       |  | Chod nasucho                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Natlakovať zariadenie.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                      |
| E56       |  | Nadmerná teplota motora                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Odstrániť napätie zo systému.</li> <li>- Počkať na vychladnutie motora.</li> <li>- Opätovne priviesť napätie do systému.</li> </ul>                                                                                                                    |
| E57 ; e58 |  | $f < 100 \text{ Hz}$ ; $f > 5 \text{ kHz}$      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dbajte na to aby signál PWM bol funkčný a pripojený podľa popisu.</li> </ul>                                                                                                                                                                           |

### Energy Efficiency Index - EEI

Najlepší štandard obehových čerpadiel je  $EEI \leq 0,20$ .

Hodnota EEI sa líši v závislosti od modelu čerpadla a nájdete ju na označení CE (typový štítok) čerpadla.

## İÇİNDEKİLER

|                                                        |     |
|--------------------------------------------------------|-----|
| 1. Özel Uyarılar .....                                 | 98  |
| 2. Pompalanan Sıvılar.....                             | 98  |
| 3. Elektromanyetik Uyumluluk (EMC).....                | 98  |
| 4. İşletme .....                                       | 98  |
| 4.1. Depolama .....                                    | 98  |
| 4.2. Taşıma .....                                      | 98  |
| 4.3. Ağırlık .....                                     | 98  |
| 5. Kurma .....                                         | 98  |
| 5.1. Sirkülatörün Kurulması ve Bakımı .....            | 98  |
| 5.2. Motor Kafalarının Rotasyonu .....                 | 99  |
| 5.3. Çek vanası.....                                   | 99  |
| 6. Elektrik Bağlantıları .....                         | 99  |
| 6.1. Güç Besleme Bağlantısı.....                       | 99  |
| 7. İşletmeye Alma.....                                 | 99  |
| 8. Fonksiyonlar.....                                   | 99  |
| 8.1. Ayarlama Yöntemleri .....                         | 99  |
| 8.1.1. Orantısal Diferansiyel Basıncılı Ayarlama ..... | 100 |
| 8.1.2. Sabit Diferansiyel Basıncılı Ayarlama .....     | 100 |
| 8.1.3. Sabit eğrili ayarlama .....                     | 100 |
| 8.2. Genleşme Modülü.....                              | 100 |
| 9. Kontrol Paneli.....                                 | 100 |
| 9.1. Grafik Ekran.....                                 | 100 |
| 9.2. Gezinti Tuşları .....                             | 100 |
| 9.3. Sinyal Işıkları .....                             | 100 |
| 10. Menüler .....                                      | 101 |
| 11. Fabrika Ayarları.....                              | 103 |
| 12. Bertaraf Etme .....                                | 103 |
| 13. Hata Durumu Ve Yeniden Düzenleme .....             | 103 |

## RESİMLERİN ENDEKSİ

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| Resim 1: Montaj pozisyonu .....                       | 1A |
| Resim 2: Yatay boru hatları üzerinde kurma .....      | 1A |
| Resim 3: Güç besleme konektörüne kablo çekilmesi..... | 1A |
| Resim 4: Güç besleme konektörünün bağlanması.....     | 1A |
| Resim 5: Kontrol paneli .....                         | 1A |

## TABLOLAR ENDEKSİ

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Tablo 1: Fabrika ayarları..... | 103 |
| Tablo 2: Alarm listesi.....    | 103 |

Table: Maximum head (Hmax) and maximum flow rate (Qmax)

of EVOPLUS circulators .....

2A

Table: Energy Efficiency Index - EEI .....

3A

## 1. ÖZEL UYARILAR



Ürünün nakliye veya depolamadan kaynaklanan hasarlara uğramamış olduğunu kontrol ediniz. Dış muhafazanın sağlam ve kusursuz şartlarda bulunduğunu kontrol ediniz.



Tesisin elektrik veya mekanik kısımları üzerinde müdahalede bulunmadan önce daima şebeke gerilimini kesiniz. Söz konusu aparatı açmadan önce, kontrol paneli üzerindeki ışıklı ikaz lambalarının sönmelerini bekleyiniz. Sürekli ara devrenin kondansatörü, şebeke geriliminin kesilmesinden sonra da tehlikeli şekilde yüksek gerilimle yüklü kalır.

Sadece sağlam şekilde kablolanmış şebeke bağlantılarına izin verilir. Aparat topraklanmış olmalıdır (IEC 536 sınıf 1, NEC ve ilişkin diğer standartlar).



Şebeke klemensleri ve motor klemensleri, motor stop konumunda iken de tehlikeli gerilim bulundurulabilir.



Besleme kablosu hasar görmüş ise, her türlü riskin önlenmesi için teknik servis hizmeti tarafından veya nitelikli personel tarafından değiştirilmesi gerekir.

## 2. POMPALANAN SIVILAR

Makine, 1000 Kg/m<sup>3</sup> yoğunluk, 1mm<sup>2</sup>/s'ye eşit kinematik viskozite ile patlayıcı madde ve katı partikül veya elyaf bulundurmeyen suları ve kimyevi açıdan agresif olmayan sıvıları pompalamak için tasarlanmıştır ve üretilmiştir. Yüzde olarak %30 üzerinde olmayan etilen glikol kullanmak mümkündür.

## 3. ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK (EMC)

EVOPLUS sirkülatörler, elektromanyetik uyumluluk açısından EN 61800-3 standardının C2 kategorisine uygundur.

- Elektromanyetik emisyonlar – Sanayi ortamı (bazı durumlarda sınırlandırıcı önlemlerin alınması gerekebilir).
- İletkenlik yolu ile oluşan emisyonlar – Sanayi ortamı (bazı durumlarda sınırlandırıcı önlemlerin alınması gerekebilir).

## 4. İŞLETME

## 4.1. Depolama

Tüm sirkülatörler; kapalı, kuru ve hava nemi mümkünse sabit olan, titreşim ve toz bulundurmeyen mekanlarda depolanmalıdır. Kurulma anına kadar içinde kalmaları gereken orijinal ambalajlarında teslim edilirler. Bu şekilde olmadığı takdirde, emme ve besleme ağzının özenle kapatılmasını sağlayınız.

## 4.2. Taşıma

Ürünlerin gereksiz darbe ve çarpışmalara maruz kalmasından kaçınınız. Sirkülatörü kaldırmak ve nakletmek için seri fabrikasyon bağlamında ikmal edilen paleti (öngörülmüş ise) kullanınız.

## 4.3. Ağırlık

Ambalaj üzerinde bulunan yapışkan plaka etiketi, sirkülatörün toplam ağırlığını belirtir.

## 5. KURMA

Doğru bir elektrik, hidrolik ve mekanik kurma gerçekleştirmek için bu bölümde bulunan önemli tavsiyeleri dikkatle uygulayınız.



**EVOPLUS SMALL sirkülatörün plaka etiketinde gösterilen geriliminin ve frekansının, besleme şebekesinininkilere uyduğundan emin olunuz.**

## 5.1. Sirkülatörün Kurulması ve Bakımı



**EVOPLUS SMALL sirkülatörü, daima motor mili yatay olarak monte ediniz. Elektronik kontrol cihazını dikey olarak monte ediniz (bakınız Resim 1)**

- Isıtma ve iklimizasyon tesislerinde sirkülatör, gerek besleme borusu gerekse geri dönüş borusu üzerine kurulabilir; pompa gövdesi üzerinde basılı bulunan ok, akış yönünü gösterir.
- Sirkülatörü, mümkün olduğunca boyler minimum seviyesinin üstünde ve eğrilenden, dirseklerden ve derivasyonlardan mümkün olduğunca uzağa kurunuz.
- Kontrol ve bakım işlemlerini kolaylaştırmak için gerek emme gerekse besleme borusu üzerine bir durdurma vanası yerleştiriniz.
- Sirkülatörü kurmadan önce, 80°C sıcaklıkta sadece su ile tesisin özenli bir yıkamasını gerçekleştiriniz. Bundan sonra tesis, sirkülasyona girmiş olması mümkün olası zararlı her maddeyi gidermek için tamamen boşaltınız.

- Montaj, gerek kurma gerekse bakım aşamasında motor ve elektronik kontrol cihazı üzerine damlamaları önleyecek şekilde gerçekleştiriniz.
- Sirkülasyon suyuna hidrokarbürler ve aromatik ürünlerden türeyen katkı maddelerini karıştırmaktan kaçınınız. Gerekli olduğunda, maksimum %30 ölçüsünde antifriz ilave edilmesi tavsiye edilir.
- İzolasyon (termik izolasyon) yapılması halinde, özel kiti (donanım dahilinde tedarik edilmiş ise) kullanınız ve motor kasasının yoğunlaşma deliklerinin kapatılmadıklarını veya kısmen tıkanmadıklarını kontrol ediniz.
- Tesisin maksimum etkinliği ile birlikte sirkülatöre uzun bir ömür garantisi etmek üzere; tesis içinde olası mevcut kir birikintilerini (kum partikülleri, demir partikülleri ve çamur) ayırmak ve toplamak için manyetik kir tutma filtrelerinin kullanılması tavsiye edilir.
- Bakım durumunda daima yeni bir conta seti kullanınız.
- Cihaz, su şebekesine kalıcı olarak bağlanacak şekilde tasarlanmıştır.



**Elektronik kontrol cihazını asla izole etmeyiniz.**

## 5.2. Motor Kafalarının Rotasyonu

Kurmanın, yatay olarak döşenmiş boru hatları üzerinde gerçekleştirilmesi durumunda, kullanıcıya grafik arayüzü ile daha rahat bir etkileşim sağlamak için ve IP koruma derecesini korumak amacıyla ilgili elektronik kontrol cihazıyla motorun 90 derecelik bir rotasyonunu gerçekleştirmek gerekli olacaktır (bakınız Resim 2-3).



**Sirkülatörün rotasyonunu gerçekleştirmeden önce söz konusu sirkülatörün tamamen boşaltılmış olduğundan emin olunuz.**

EOPLUS SMALL sirkülatörü döndürmek için aşağıdaki şekilde işlem görünüz:

1. Sirkülatör kafasının 4 sabitleme vidasını çıkarınız.
2. Motor kasasını, elektronik kontrol cihazı ile birlikte, gereksinime göre saat yönüne veya saat yönü tersine 90 derece çeviriniz.
3. Sirkülatör kafasını sabitleyen 4 vidayı yeniden takınız ve sıkıştırınız.



**Elektronik kontrol cihazı daima dikey olarak kalmalıdır!**

## 5.3. Çek vanası

Tesis, bir çek vanası ile donatılmış ise, sirkülatör minimum basıncının daima vana kapanma basıncından daha yüksek olduğundan emin olunuz.

## 6. ELEKTRİK BAĞLANTILARI

Elektrik bağlantıları, uzman ve nitelikli personel tarafından gerçekleştirilmelidir.

- Sirkülatör, motorun herhangi bir dış korumasını gerektirmez.
- Besleme gerilimi ve frekansının, sirkülatörün identifikasyon plaka etiketinde belirtilen değerlere uygun olduğunu kontrol ediniz.

## 6.1. Güç Besleme Bağlantısı

Şekil 3'te gösterildiği gibi güç besleme kablosuna kablo çektikten sonra, güç besleme kablosunu Şekil 4'te gösterildiği gibi karta bağlayınız.

**Sirkülatörü beslemeden önce, EOPLUS SMALL kontrol paneli kapağının tamamen kapalı olduğundan emin olunuz!**

## 7. İŞLETMEYE ALMA



Tüm işletmeye alma işlemleri, EOPLUS SMALL kontrol panelinin kapağı kapalı olarak gerçekleştirilmelidir! Sadece tüm elektrik ve hidrolik bağlantılar tamamlandıktan sonra sistemi işletmeye alınız. Tesiste su olmadığında pompayı çalıştırmaktan kaçınınız.



Tesiste bulunan akışkan, yüksek sıcaklık ve basınç altında olmaktan başka buhar şeklinde de olabilir. **YANMA TEHLİKESİ!**  
**Sirkülatöre dokunulması tehlikelidir. YANMA TEHLİKESİ!**

Tüm elektrik ve hidrolik bağlantılar gerçekleştirildikten sonra tesisi su ve gerekmesi halinde glikol (maksimum glikol yüzdesi için bakınız par. 2) ile doldurunuz ve sistemi besleyiniz. Sistem işletmeye alındıktan sonra, tesisin gereksinimlerine daha iyi uyum sağlamak için işleme yöntemlerini değiştirmek mümkündür (bakınız par. 10).

## 8. FONKSİYONLAR

### 8.1. Ayarlama Yöntemleri


EOPLUS SMALL sirkülatörler, tesisin gereksinimlerine göre aşağıdaki ayarlama yöntemlerini gerçekleştirmeyi sağlarlar:

- Tesiste mevcut akışa göre orantısal diferansiyel basınçlı ayarlama.
- Sabit diferansiyel basınçlı ayarlama.
- Sabit eğrili ayarlama.



Ayarlama yöntemi, EVOPLUS SMALL kontrol paneli aracılığı ile ayarlanabilir (bakınız par. 10).

#### 8.1.1. Orantısal Diferansiyel Basıncı Ayarlama




Bu ayarlama yönteminde diferansiyel basınç, su talebinin azalmasına veya artmasına göre azaltılır veya artırılır. Hs set-point ekrandan ayarlanabilir.

Ayarlama aşağıdakiler için tavsiye edilir:

- Yüksek yük kayıpları bulunduran ısıtma ve iklimizasyon tesisleri.
- $\geq 4$  m basma yüksekliği, termostatik vanalar ile donatılmış iki borulu sistemler.
- Sekonder diferansiyel basınç regülatörlü tesisler.
- Yüksek yük kayıpları bulunduran primer devreler.
- Tesisat kolonları üzerindeki termostatik vanalar ile donatılmış sıhhi devridaim sistemleri.


#### 8.1.2. Sabit Diferansiyel Basıncı Ayarlama



Bu ayarlama yönteminde diferansiyel basınç, su talebinden bağımsız olarak sabit tutulur. Hs set-point ekrandan ayarlanabilir.

- Ayarlama aşağıdakiler için tavsiye edilir:
- Düşük yük kayıpları bulunduran ısıtma ve iklimizasyon tesisleri.
- $\leq 2$  m basma yüksekliği, termostatik vanalar ile donatılmış iki borulu sistemler.
- Termostatik vanalar ile donatılmış tek borulu sistemler.
- Doğal sirkülasyonlu tesisler.
- Düşük yük kayıpları bulunduran primer devreler.
- Tesisat kolonları üzerindeki termostatik vanalar ile donatılmış sıhhi devridaim sistemleri.

#### 8.1.3. Sabit eğrili ayarlama



Bu ayarlama yönteminde sirkülatör sabit hızda karakteristik eğriler üzerinde çalışır. İşleme eğrisi, bir yüzde faktörü aracılığı ile rotasyon hızı ayarlanarak seçilir. %100 değer, maksimum limit eğrisini belirtir. Efektif rotasyon hızı, sirkülatörün modelinin diferansiyel basıncı ve güç sınırlandırmalarına bağlı olabilir.

Rotasyon hızı ekrandan ayarlanabilir.

Ayarlama, sabit debili ısıtma ve iklimizasyon tesisleri için tavsiye edilir.

#### 8.2. Genleşme Modülü

EVOPLUS SMALL sirkülatörleri, bunların fonksiyonelliklerinin genişletilmesini sağlayan bazı genleşme modülleri ile donatılmış olabilirler. Genleşme modüllerinin kurma, yapılandırma ve kullanım yöntemlerine ilişkin detaylar için ilgili özel kılavuzu referans olarak alınır.

#### 9. KONTROL PANELİ

EVOPLUS SMALL sirkülatörlerin fonksiyonellikleri, elektronik kontrol cihazının kapağı üzerinde bulunan kontrol paneli aracılığı ile değiştirilebilir. Panelin üzerindeki: bir grafik ekran, 4 gezinti tuşu ve 3 sinyal LED'i ışığı (bakınız Resim 9). lights (see Figure 5).

##### 9.1. Grafik Ekran

Grafik ekran aracılığı ile kolay ve sezgisel şekilde bir menünün içinde gezinmek mümkün olacaktır; grafik ekran, sistemin işleme yöntemlerini, girişlerin abilitasyonunu ve çalışma set-point'ini kontrol etmeyi ve değiştirmeyi sağlayacaktır. Ayrıca sistemin durumunu ve söz konusu sistem tarafından belleğe kaydedilmiş olası alarmların arka planını görüntülemek mümkün olacaktır.

##### 9.2. Gezinti Tuşları

Menünün içinde gezinmek için 4 tuş sunulmuştur: Ekranın altında 3 tuş ve 1 yanal tuş. Ekranın altındaki tuşlar, etkin tuşlar olarak adlandırılır ve yanal tuş, gizli tuş olarak adlandırılır. Menünün her sayfası, 3 etkin tuşa (ekranın altındaki tuşlar) eşleştirilmiş fonksiyonu belirtecek şekilde yapılmıştır.

##### 9.3. Sinyal Işıkları

**Sarı ışık:** Sistem beslemede sinyali.

Yanık olması halinde sistemin beslemede olduğu anlamına gelir.



**Sarı ışığın yanık olması halinde kapağı asla çıkarmayınız.**

**Kırmızı ışık:** Sistemde **alarm/arıza mevcut** sinyali.

Işığın yanıp sönmesi halinde alarm, bloke edici değildir ve pompa her halükarda işletilebilir.

Işığın sabit olması halinde alarm, bloke edicidir ve pompa işletilemez.

**Yeşil ışık:** Pompa **ON/OFF** sinyali.

Yanık olması halinde pompa dönmektedir. Sönük olması halinde pompa stop'tadır.

## 10. MENÜLER

EVOPLUS SMALL sirkülatörler ortadaki "Menü" tuşuna basıp bırakılarak Anasayfadan erişilebilecek bir kullanıcı menüsünü sunarlar.

Aşağıda, kullanıcı menüsü'nün sayfaları temsil edilmiştir; bunlar aracılığı ile sistemin durumunu kontrol etmek ve sistemin ayarlarını değiştirmek mümkündür.

Menülerin sayfalarının solda aşağıda anahtar göstermesi halinde bu, ayarlamaları değiştirmenin mümkün olmadığı anlamına gelir. Menüleri çözmek için Anasayfaya gidiniz ve anahtar kaybolana kadar gizli tuşa ve anahtarın altındaki tuşa aynı anda basınız.

**60 dakika boyunca herhangi bir tuşa basılmaması halinde ayarlamalar otomatik olarak bloke olur ve ekran söner. Herhangi bir tuşa basıldığında ekran yeniden yanar ve "Anasayfa" görüntülenir.**

Menülerin içinde gezinmek için, ortadaki tuşa basınız.

Bir önceki sayfaya dönmek için, gizli tuşa basılı tutunuz ve sonra ortadaki tuşa basıp bırakınız.

Ayarlamaları değiştirmek için, soldaki ve sağdaki tuşları kullanınız.

Bir ayarın değiştiğini onaylamak için 3 saniye boyunca ortadaki "OK" tuşuna basınız.



Verilen onay, yandaki ikon ile belirtilecektir:

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Anasayfa</b></p>  | <p>Anasayfada, sistemin başlıca ayarları grafiksel olarak özetlenmiştir.</p> <p>Solda yukarıdaki ikon, seçilen ayar tipini belirtir. Ortada yukarıdaki ikon, seçilen işleme yöntemini (auto veya economy) belirtir.</p> <p>Sağda yukarıdaki ikon, tek bir inverter veya ikiz inverter.</p> <p>1 veya 2 ikonunun mevcudiyetini belirtir, hangi sirkülasyon pompasının işlediğini belirtir.</p> <p>Anasayfanın ortasında, sadece görüntüleme amaçlı bir parametre bulunur; bu, menüdeki Sayfa 9.0 aracılığı ile küçük bir parametre seti arasından seçilebilir.</p> <p>Anasayfadan, ekranın kontrast ayarı sayfasına erişmek mümkündür: Gizli tuşa basılı tutunuz ve sonra sağdaki tuşa basıp bırakınız.</p> <p>EVOPLUS SMALL sirkülatörler ortadaki "Menü" tuşuna basıp bırakılarak Anasayfadan erişilebilecek bir kullanıcı menüsünü sunarlar.</p> |
| <p><b>Sayfa 1.0</b></p> | <p>Soldaki ve sağdaki tuşlara 3 saniye boyunca aynı anda basılarak, Sayfa 1.0 aracılığı ile fabrika ayarları ayarlanır.</p> <p>Fabrika ayarlarının yeniden düzenlenmesinin gerçekleşmesi, "Default" yazısının yanında  sembolünün belirmesi ile bildirilecektir.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>Sayfa 2.0</b></p> | <p>Sayfa 2.0 aracılığı ile ayarlama yöntemi düzenlenir. Aşağıdaki yöntemler arasından seçim yapılabilir:</p> <p>1  = Orantısız diferansiyel basınçlı ayarlama.</p> <p>2  = Sabit diferansiyel basınçlı ayarlama.</p> <p>3  = Ekrandan düzenlenen rotasyon hızı ile sabit eğrilim ayarlama.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Sayfa 2.0, aşağıda belirtilenleri temsil eden üç ikonu görüntüler:

- Ortadaki ikon = Güncel olarak seçilmiş düzenleme
- Sağdaki ikon = Bir sonraki düzenleme
- Soldaki ikon = Bir önceki düzenleme

|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Sayfa 3.0</b></p>   | <p>Sayfa 3.0 aracılığı ile ayarlama set-point'ini değiştirmek mümkündür.</p> <p>Önceki sayfada seçilmiş olan ayarlama tipine göre, düzenlenecek set-point bir basınç yüksekliği veya Sabit Eğri durumunda, rotasyon hızına ilişkin bir yüzde olabilir.</p>                                                                                                                                                                 |
| <p><b>Sayfa 9.0</b></p>   | <p>Sayfa 9.0 aracılığı ile Anasayfada görüntülenecek parametre seçilebilir:</p> <p>H: Metre biriminde ifade edilen, ölçülmüş basma yüksekliği</p> <p>Q: m3/h biriminde ifade edilen tahmini debi</p> <p>S: Dakikada devir (rpm) biriminde ifade edilen rotasyon hızı</p> <p>E: Mevcut değil</p> <p>P: W biriminde ifade edilen, sağlanmış güç</p> <p>h: İşleme saatleri</p> <p>T: Mevcut değil</p> <p>T1: Mevcut değil</p> |
| <p><b>Sayfa 10.0</b></p>  | <p>Sayfa 10.0 aracılığı ile mesajların görüntüleneceği dil seçilebilir.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Sayfa 11.0</b></p>         | <p>Sağdaki tuşa basılarak, sayfa 11.0 aracılığı ile alarm arka planı görüntülenebilir.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>Alarm Arka Planı</b></p>  | <p>Sistem, arızalar algıladığında bunları kalıcı şekilde alarm arka planına kaydeder (maksimum 15 alarm). Kaydedilen her alarm için, üç kısımdan oluşan bir sayfa görüntülenir: Arıza tipini belirten alfanümerik kod, arızayı grafik şeklinde temsil eden sembol ve son olarak arızayı kısaca tanımlayan, Sayfa 10.0 bağlamında seçilmiş dilde mesaj.</p> <p>Sağdaki tuşa basılarak, arka planın tüm sayfaları kaydedilebilir.</p> <p>Arka plan sona erdiğinde iki soru belirir:</p> <p><b>1.“Alarmlar Sıfırlansın mı?”</b></p> <p>OK'a (soldaki tuş) basılarak, sistemde önceden mevcut olası alarmlar sıfırlanır.</p> <p><b>2.“Alarm Arka Planı Silinsin mi?”</b></p> <p>OK'a (soldaki tuş) basılarak, arka planda belleğe kaydedilmiş alarmlar silinir.</p> |
| <p><b>Sayfa 13.0</b></p>        | <p>Sayfa 13.0 aracılığı ile sistem ON veya OFF durumunda düzenlenebilir.</p> <p>ON seçilmesi halinde pompa daima açıktır.</p> <p>OFF seçilmesi halinde pompa daima kapalıdır.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## 11. FABRİKA AYARLARI

| Parametre                      | Değer                                                                                                                        |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ayarlama yöntemi               |  = Orantısız diferansiyel basınçlı ayarlama |
| İkiz işleme yöntemi            |  = Her 24 saatte bir değişimli              |
| Pompa işletmeye alma kumandası | ON                                                                                                                           |

Tablo 1: Fabrika ayarları

## 12. BERTARAF ETME

| Alarm Kodu    | Alarm Sembolü                                                                     | Alarm Tanımı                                      |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| E0 - e16; e21 |  | Dahili Hata                                       |
| E17 - e19     |  | Kısa Devre                                        |
| e20           |  | Gerilim Hatası                                    |
| E22 - e31     |  | Dahili Hata                                       |
| E32 - e35     |  | Elektronik sistemin aşırı sıcaklığı               |
| e37           |  | Alçak gerilim                                     |
| e38           |  | Yüksek gerilim                                    |
| E39 - e40     |  | Pompa bloke                                       |
| e46           |  | Pompa Bağlı Değil                                 |
| e42           |  | Kuru marş                                         |
| e56           |  | Motor aşırı sıcaklığı (motor koruyucu müdahalesi) |
| e57           |  | 100 Hz'ten az PWM dış sinyalinin frekansı         |
| e58           |  | 5 kHz'ten fazla PWM dış sinyalinin frekansı       |

Tablo 2: Alarm listesi

## 13. HATA DURUMU VE YENİDEN DÜZENLEME

| Ekran bilgisi |                                                                                   | Tanım                                       | Yeniden düzenleme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E0 - e16      |  | Dahili hata                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sistem elektrik bağlantısını kesiniz.</li> <li>Kontrol panelinin üzerindeki ışıklı ikaz lambalarının sönmesini bekleyiniz ve sonra sistemi yeniden besleyiniz.</li> <li>Hata devam ederse, sirkülatörü değiştiriniz</li> </ul>                                                                                            |
| E37           |  | Şebeke alçak gerilimi (LP)                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sistem elektrik bağlantısını kesiniz.</li> <li>Kontrol panelinin üzerindeki ışıklı ikaz lambalarının sönmesini bekleyiniz ve sonra sistemi yeniden besleyiniz.</li> <li>Şebeke geriliminin doğru olduğunu kontrol ediniz; gerekmesi halinde bunu, plaka etiketi verilerine uygun şekilde yeniden düzenleyiniz.</li> </ul> |
| E38           |  | Şebeke yüksek gerilimi (HP)                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sistem elektrik bağlantısını kesiniz.</li> <li>Kontrol panelinin üzerindeki ışıklı ikaz lambalarının sönmesini bekleyiniz ve sonra sistemi yeniden besleyiniz.</li> <li>Şebeke geriliminin doğru olduğunu kontrol ediniz; gerekmesi halinde bunu, plaka etiketi verilerine uygun şekilde yeniden düzenleyiniz</li> </ul>  |
| E32-e35       |  | Elektronik kısımların kritik aşırı ısınması | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sistem elektrik bağlantısını kesiniz.</li> <li>Kontrol panelinin üzerindeki ışıklı ikaz lambalarının sönmesini bekleyiniz.</li> <li>Sistemin havalandırma kanallarının tıkanık olmadığını ve mekanın ortam sıcaklığının teknik dokümantasyondaki olduğunu kontrol ediniz.</li> </ul>                                      |
| E39-e40       |  | Aşırı akıma karşı koruma                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sirkülatörün serbest şekilde döndüğünü kontrol ediniz.</li> <li>Antifriz ilavesinin maksimum %30 ölçüsünü aşmadığını kontrol ediniz.</li> </ul>                                                                                                                                                                           |
| E21-e30       |  | Gerilim Hatası                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sistem elektrik bağlantısını kesiniz.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|              |                                                                                   |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                   |                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kontrol panelinin üzerindeki ışıklı ikaz lambalarının sönmesini bekleyiniz ve sonra sistemi yeniden besleyiniz.</li> <li>- Şebeke geriliminin doğru olduğunu kontrol ediniz; gerekmesi halinde bunu, plaka etiketi verilerine uygun şekilde yeniden düzenleyiniz.</li> </ul> |
| E31          |  | İkiz iletişim yok                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- İkiz iletişim kablosunun sağlamlığını kontrol ediniz.</li> <li>- Her iki sirkülatörün beslemeye olduğunu kontrol ediniz.</li> </ul>                                                                                                                                          |
| E42          |  | Kuru marş                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tesise basınç veriniz.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                            |
| E56          |  | Motorun aşırı sıcaklığı                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistem elektrik bağlantısını kesiniz.</li> <li>- Motorun soğumasını bekleyiniz.</li> <li>- Sistemi yeniden besleyiniz.</li> </ul>                                                                                                                                            |
| E57 ;<br>e58 |  | $f < 100 \text{ Hz}$ ; $f > 5 \text{ kHz}$ | <ul style="list-style-type: none"> <li>- PWM dış sinyalinin işler durumda ve teknik dokümantasyonda belirtildiği şekilde bağlı olduğunu kontrol edin.</li> </ul>                                                                                                                                                      |

### Energy Efficiency Index - EEI

Sirkülatör pompalar için randıman oranı en yüksek olan referans parametre  $EEI \leq 0,20$ 'dir.

EEI değeri pompa modeline göre değişir ve pompanın CE işaretinde (veri plakası) bulunabilir.

**SATURS**

|                                                              |            |
|--------------------------------------------------------------|------------|
| <b>1. Īpaši brīdinājumi .....</b>                            | <b>106</b> |
| <b>2. Padodamie šķidrumi .....</b>                           | <b>106</b> |
| <b>3. Elektromagnētiskā saderība (EMC) .....</b>             | <b>106</b> |
| <b>4. Vadība .....</b>                                       | <b>106</b> |
| 4.1. Uzglabāšana .....                                       | 106        |
| 4.2. Transportēšana .....                                    | 106        |
| 4.3. Svars .....                                             | 106        |
| <b>5. Uztādīšana .....</b>                                   | <b>106</b> |
| 5.1. Cirkulācijas sūkņa uztādīšana un tehniskā apkope .....  | 106        |
| 5.2. Motora galvu pagriešana .....                           | 107        |
| 5.3. Pretvārsts .....                                        | 107        |
| <b>6. Elektriskie savienojumi .....</b>                      | <b>107</b> |
| 6.1. Barošanas pievienošana .....                            | 107        |
| <b>7. Iedarbināšana .....</b>                                | <b>107</b> |
| <b>8. Funkcijas .....</b>                                    | <b>107</b> |
| 8.1. Regulēšanas režīmi .....                                | 107        |
| 8.1.1. Proporcionālā diferenciālā spiediena regulēšana ..... | 108        |
| 8.1.2. Nemainīgā diferenciālā spiediena regulēšana .....     | 108        |
| 8.1.3. Regulēšana pēc nemainīgas līknes .....                | 108        |
| 8.2. Paplašināšanas moduļi .....                             | 108        |
| <b>9. Vadības panelis .....</b>                              | <b>108</b> |
| 9.1. Grafiskais displejs .....                               | 108        |
| 9.2. Navigācijas pogas .....                                 | 108        |
| 9.3. Signāllampas .....                                      | 108        |
| <b>10. Izvēlne .....</b>                                     | <b>109</b> |
| <b>11. Rūpnīcas iestatījumi .....</b>                        | <b>111</b> |
| <b>12. Trauksmes signālu veidi .....</b>                     | <b>111</b> |
| <b>13. Kļūdas stāvoklis un darbības atjaunošana .....</b>    | <b>111</b> |

**ATTĒLU SARAKSTS**

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| Attēls 1: Montāžas pozīcija .....                        | 1A |
| Attēls 2: Uztādīšana uz horizontāliem cauruļvadiem ..... | 1A |
| Attēls 3: Barošanas savienotāja vada ierīkošana .....    | 1A |
| Attēls 4: Barošanas savienotāja pievienošana .....       | 1A |
| Attēls 5: Vadības panelis .....                          | 1A |

**TABULU SARAKSTS**

|                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|
| Tabula 1: Rūpnīcas iestatījumi .....      | 111 |
| Tabula 2: Avārijas signālu saraksts ..... | 111 |

**Table: Maximum head (Hmax) and maximum flow rate (Qmax)**

**of EVOPLUS circulators .....** **2A**

**Table: Energy Efficiency Index - EEI .....** **3A**

## 1. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI



Pārbaudiet, vai transportēšanas vai uzglabāšanas laikā izstrādājumam nav nodarīti bojājumi. Pārbaudiet, vai ārējais apvalks nav bojāts un ir lieliskā stāvoklī.



Pirms darbu veikšanas iekārtas elektriskajā vai mehāniskajā daļā, vienmēr atvienojiet to no elektrības tīkla. Uzgaidiet, kad vadības panelī izslēgsies gaismas indikatori pirms ierīces atvēršanas. Starpkontūra līdzstrāvas kondensators saglabā lādiņu ar bīstami lielu spriegumu arī pēc elektrības tīkla atvienošanas. Ierīci drīkst pievienot pie elektrības tīkla, izmantojot tikai stingri pievienotos vadus. Ierīcei jābūt iezemētai (IEC 536 klase 1, NEC un citi piemērojamie standarti).



Tīkla spailēs un motora spailēs var būt bīstams spriegums arī kamēr motors ir izslēgts.



Ja barošanas vads ir bojāts, tas ir jānomaina specializētajā servisa centrā vai tas ir jāliek darīt kvalificētam darbiniekam, lai izvairītos no jebkādiem riskiem.

## 2. PADODAMIE ŠKIDRUMI

Ierīce ir konstruēta un ražota ūdens padevei, kurā nav sprādzienbīstamo vielu un cieta daļiņu vai šķiedru, kuras blīvums ir 1000 kg/m<sup>3</sup>, kinemātiskā viskozitāte ir 1mm<sup>2</sup>/s un šķidrumu padevei, kas nav kodīgi. Var izmantot etilēnglikolu, ja tā saturs nepārsniedz 30%.

## 3. ELEKTROMAGNĒTISKĀ SADERĪBA (EMC)

Cirkulācijas sūkņi EVOPLUS atbilst EN 61800-3 standarta C2 kategorijas prasībām par elektromagnētisko saderību.

- Elektromagnētiskie traucējumi – rūpnieciskā vide (dažos gadījumos var tikt pieprasīti ierobežošanas līdzekļi).
- Konduktīvie traucējumi – rūpnieciskā vide (dažos gadījumos var tikt pieprasīti ierobežošanas līdzekļi).

## 4. VADĪBA

### 4.1. Uzglabāšana

Visi cirkulācijas sūkņi ir jāglabā slēgtā, sausā vietā ar nemainīgu gaisa mitrumu, ja tas ir iespējams, kas ir aizsargāta pret vibrācijām un putekļiem. Sūkņi ir piegādāti oriģinālā iepakojumā, kurā tiem jāpaliek līdz uzstādīšanas brīdim. Pretējā gadījumā rūpīgi nosedziet ieplūdes un izplūdes atveri.

### 4.2. Transportēšana

Izvairieties no izstrādājumu pakļaušanas nejausiem triecieniem un sadursmēm. Cirkulācijas sūkņa pacelšanai un transportēšanai izmantojiet pacelājus un piegāde iekārtu paliktni (ja tas ir paredzēts).

### 4.3. Svārs

Pie iepakojuma piestiprinātajā uzlīmē ir norādīts cirkulācijas sūkņa kopējais svārs.

## 5. UZSTĀDĪŠANA

Rūpīgi ievērojiet šajā nodaļā sniegtos ieteikumus, lai nodrošinātu pareizu elektrisko, hidraulisko un mehānisko uzstādīšanu.



Pārbaudiet, vai cirkulācijas sūkņa EVOPLUS SMALL tehnisko datu plāksnītē norādītās sprieguma un frekvences vērtības atbilst elektrības tīkla parametriem.

### 5.1. Cirkulācijas sūkņa uzstādīšana un tehniskā apkope



Vienmēr uzstādiet cirkulācijas sūkni EVOPLUS SMALL tā, lai motora vārpsta būtu horizontālā stāvoklī. Uzstādiet elektronisko vadības ierīci vertikālā stāvoklī (sk. Attēls 1)

- Cirkulācijas sūkņi var uzstādīt apkures un kondicionēšanas iekārtās gan padeves, gan atgriezes cauruļvadā; uz sūkņa korpusa esošā buļiņa norāda plūsmas virzienu.
- Ja vien tas ir iespējams, uzstādiet cirkulācijas sūkņi virs katla minimālā līmeņa un pēc iespējas tālāk no pagriezieniem, līkumiem un atzarojumiem.
- Lai atvieglotu pārbaudes un tehniskās apkopes darbus, uzstādiet uz sūcējcaurules un uz padeves caurules slēgvārstu.
- Pirms cirkulācijas sūkņa uzstādīšanas rūpīgi izmazgājiet iekārtu, izmantojot tikai ūdeni ar temperatūru 80°C. Pēc tam pilnīgi iztukšojiet iekārtu, lai novāktu visas vielas, kas cirkulācijas laikā var radīt bojājumus.
- Veiciet montāžu tādā veidā, lai izvairītos no pilnāšanas uz motoru un uz elektronisko vadības ierīci gan uzstādīšanas laikā, gan tehniskās apkopes laikā.

- Nemaisiet cirkulējošo ūdeni ar piedevām uz oglekļa bāzes vai ar aromātiskām vielām. Antifrīza pievienošana, ja tas ir nepieciešams, ir pieļaujama proporcijā ne lielākā par 30%.
- Siltumizolācijas gadījumā izmantot piemērotu komplektu (ja tas ir piegādāts) un pārliecinieties, vai atveres kondensāta drenāžai no dzinēja korpusa nav aizvērtas vai daļēji aizsprostotas.
- Lai sistēmai nodrošinātu maksimālu darbību un ilgu tehnisko mūžu cirkulācijas sūkņiem, iesakām izmantot magnētiskos dubļu noņemšanas filtrus, lai atdalītu un savāktu neīrismus, kas atrodas pašā sistēmā (smilšu daļiņas, dzelzs daļiņas un dubļi).
- Tehniskās apkopes laikā vienmēr izmantojiet jaunas blīves.
- Ierīci paredzēts pievienot ūdensvadam pastāvīgai lietošanai.



**Nekādā gadījumā neizolējiet elektronisko vadības ierīci.**

## 5.2. Motora galvu pagriešana

Gadījumā, ja izstrādājums tiek uzstādīts uz cauruļvada, kas izvietots horizontāli, motors ar atbilstošu elektronisko ierīci jāpagriež par 90 grādiem, lai saglabātu aizsardzības pakāpi IP un lai lietotājam būtu ērtāk lietot grafisko interfeisu (sk. Attēls 2-3).



**Pirms cirkulācijas sūkņa pagriešanas pārliecinieties, ka tas ir pilnībā iztukšots.**

Lai pagrieztu cirkulācijas sūkni EVOPLUS SMALL, rīkojieties šādi:

1. Atskrūvējiet 4 nostiprinātājskrūves no cirkulācijas sūkņa galvas.
2. Pagrieziet par 90 grādiem motora korpusu kopā ar elektroniskās vadības ierīci pulksteņrādītāja virzienā vai pretēji pulksteņrādītāja virzienam atkarībā no nepieciešamības.
3. Pieskrūvējiet atpakaļ 4 skrūves, ar kurām ir piestiprināta cirkulācijas sūkņa galva.



**Elektroniskajai vadības ierīcei vienmēr ir jābūt vertikālā pozīcijā!**

## 5.3. Pretvārsts

Ja iekārta ir aprīkota ar pretvārstu, pārliecinieties, ka cirkulācijas sūkņa minimālais spiediens vienmēr ir augstāks par šī vārsta slēgšanas spiedienu.

## 6. ELEKTRISKIE SAVIENOJUMI

Elektriskos savienojumus drīkst veikt tikai pieredzējuši vai kvalificēti darbinieki.

- Cirkulācijas sūkņiem nav nepieciešama nekāda veida ārējā motora aizsardzība.
- Pārbaudiet, vai barošanas spriegums un frekvence atbilst cirkulācijas sūkņa identifikācijas datu plāksnītē norādītajām vērtībām.

### 6.1. Barošanas pievienošana

Pēc barošanas vada ierīkošanas saskaņā ar norādījumiem 3. attēlā, savienojiet to ar plati, kā parādīts 4. attēlā.

**Pirms cirkulācijas sūkņa barošanas ieslēgšanas pārliecinieties, ka EVOPLUS SMALL vadības paneļa vāks ir labi aizvērts!**

## 7. IEDARBINĀŠANA



Visu iedarbināšanas operāciju veikšanas laikā EVOPLUS SMALL vadības paneļa vākam ir jābūt aizvērtam! Iedarbiniet sistēmu tikai tad, kad visi elektriskie un hidrauliskie savienojumi ir pabeigti. Izvairieties no cirkulācijas sūkņa darbināšanas, ja iekārtā nav ūdens.



**Iekārtā esošajam ūdenim ir ne tikai augsta temperatūra un spiediens, bet tas var būt arī tvaika formā. APDEGUMU BĪSTAMĪBA!**  
**Ir bīstami pieskarties cirkulācijas sūkņiem. APDEGUMU BĪSTAMĪBA!**

Pēc visu elektrisko un hidraulisko savienojumu veikšanas iepildiet iekārtā ūdeni un nepieciešamības gadījumā ar glikolu (maksimālais glikola procentuālais saturs ir norādīts par. 2) un ieslēdziet sistēmas barošanu. Pēc sistēmas palaišanas var izmainīt darbības režīmu, lai to pielāgotu iekārtas vajadzībām (skatīt par.10).

## 8. FUNKCIJAS

### 8.1. Regulēšanas režīmi


Cirkulācijas sūkņi EVOPLUS SMALL ļauj veikt šādu regulēšanu atkarībā no iekārtas vajadzībām:

- Proporcionālā diferenciālā spiediena regulēšana atkarībā no plūsmas iekārtā.
- Nemainīgā diferenciālā spiediena regulēšana.
- Regulēšana pēc nemainīgas līknes.

Regulēšanas režīmu var iestatīt, izmantojot EVOPLUS SMALL vadības paneli (skatīt par. 10).



### 8.1.1. Proportcionālā diferenciālā spiediena regulēšana




Šajā regulēšanas režīmā diferenciālais spiediens tiek samazināts vai palielināts, samazinoties vai palielinoties ūdens pieprasījumam. Iestatīto vērtību  $H_s$  var iestatīt displejā.

Regulēšana paredzēta:

- Apkures un kondicionēšanas iekārtām ar ievērojamiem spiediena zudumiem.
- Sistēmām ar divām caurulēm ar termostatiskiem vārstiem un hidraulisko augstumu  $\geq 4$  m.
- Iekārtām ar sekundāro diferenciālā spiediena regulatoru.
- Primāriem kontūriem ar lieliem spiediena zudumiem.
- Sanitārām recirkulācijas sistēmām ar termostatiskiem vārstiem stāvvados.

### 8.1.2. Nemainīgā diferenciālā spiediena regulēšana




Šajā regulēšanas režīmā diferenciālais spiediens tiek uzturēts nemainīgs, neatkarīgi no ūdens pieprasījuma. Iestatīto vērtību  $H_s$  var iestatīt displejā.

Regulēšana paredzēta:

- Apkures un kondicionēšanas iekārtas ar zemiem spiediena zudumiem
- Sistēmām ar divām caurulēm ar termostatiskiem vārstiem un hidraulisko augstumu  $\leq 2$  m
- Sistēmām ar vienu cauruli ar termostatiskiem vārstiem
- Iekārtas ar pašplūsmas cirkulāciju
- Primārie kontūri ar zemiem spiediena zudumiem
- Sanitārām recirkulācijas sistēmām ar termostatiskiem vārstiem stāvvados.

### 8.1.3. Regulēšana pēc nemainīgas līknes



Šajā režīmā cirkulācijas sūkņa regulēšana tiek nodrošināta pēc raksturīgas ar nemainīgu ātrumu. Darbības līkne tiek izvēlēta, iestatot griešanās ātrumu ar procentuālo koeficientu. 100% vērtība atbilst maksimālās robežvērtības līknei. Efektīvais griešanās ātrums var būt atkarīgs no konkrēta cirkulācijas sūkņa jaudas ierobežojumiem un diferenciālā spiediena. Griešanās ātrumu var iestatīt displejā.

Regulēšana paredzēta apkures un kondicionēšanas iekārtām ar nemainīgu patēriņu.

### 8.2. Paplašināšanas moduļi

Cirkulācijas sūkņus EVOPLUS SMALL var aprīkot ar dažiem paplašināšanas moduļiem, kas ļauj paplašināt to funkcionalitāti. Informāciju par moduļu uzstādīšanu, konfigurēšanu un izmantošanu skatiet attiecīgajā rokasgrāmatā.

### 9. VADĪBAS PANELIS

Cirkulācijas sūkņu EVOPLUS SMALL darbības režīmu var izmainīt, izmantojot vadības paneli, kas uzstādīta uz elektroniskās vadības ierīces korpusa. Panelī ir: grafiskais displejs, 4 navigācijas pogas un 3 gaismas diodžu indikatori (skatīt Attēls 5).

#### 9.1. Grafiskais displejs

Izmantojot grafisko displeju var vienkārši un intuitīvi saprotami pārvietoties pa izvēlni, kas ļauj pārbaudīt un izmainīt sistēmas darbības režīmu, aktivizēt ieejas un darba iestatīto vērtību. Tajā var arī apskatīt sistēmas stāvokli un informāciju par sistēmā saglabātiem trauksmes signāliem.

#### 9.2. Navigācijas pogas

Navigācijai izvēlnes ietvaros ir pieejamas 4 pogas: 3 pogas zem displeja un 1 sānu poga. Zem displeja esošās pogas tiek sauktas par aktivām pogām, bet sānu poga tiek saukta par slēpto pogu.

Katrā izvēlnes ekrānā ir norādītas ar 3 aktivajām pogām (kas atrodas zem displeja) saistītās funkcijas.

#### 9.3. Signāllampas

**Dzeltena lampiņa:** Sistēmas barošanas indikators.

Ja tā ir ieslēgta, tas nozīmē, ka sistēma ir pievienota barošanas avotam.



**Nekādā gadījumā nenoņemiet vāku, ja deg dzeltenais indikators.**

**Sarkana lampiņa:** Sistēmas trauksmes signāla/bojājuma indikators.

Ja indikators mirgo, trauksmes signāls nebloķē sūkņa darbību un to var turpināt darbināt. Ja indikators deg nepārtraukti, trauksmes signāls bloķē sūkņa darbību un to nevar turpināt izmantot.

**Zaļa lampiņa:** Paziņo par sūkņa ieslēgšanu/izslēgšanu.

Ja tā deg, sūknis darbojas. Ja tā nedeg, sūknis ir apturēts.

## 10. IZVĒLNE

Cirkulācijas sūkņos EVOPLUS SMALL ir pieejama lietotāja izvēlne, kurai var piekļūt no galvenā ekrāna, nospiežot un atlaižot centrālo pogu "Menu" (Izvēlne).

Zemāk ir parādīti lietotāja izvēlnes ekrāni, kurus var izmantot sistēmas stāvokļa pārbaudei un iestatījumu mainīšanai.

Ja izvēlnes ekrānos apakšējā kreisajā stūrī tiek rādīta atslēga, tas nozīmē, ka iestatījumus nevar mainīt. Lai atbloķētu izvēlni, atgriezieties galvenajā ekrānā un vienlaicīgi nospiediet slēpto pogu un pogu zem atslēgas zīmes līdz tā pazūd.



**Ja 60 minūšu laikā netiek nospiesta neviena poga, iestatījumu automātiski bloķējas un displejs izslēdzas. Nospiežot jebkuru pogu, displejs ieslēdzas un parādās „galvenais ekrāns”.**

Lai ieietu izvēlnē, nospiediet centrālo pogu.

Lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā, turiet nospiestu slēpto pogu, pēc tam nospiediet un atlaidiet centrālo pogu.


Lai mainītu iestatījumus, izmantojiet kreiso un labo pogu.

Lai apstiprinātu iestatījuma izmaiņu, nospiediet un 3 sekundes turiet centrālo pogu "OK". Par apstiprinājumu liecina šī piktogramma: 

|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Galvenais ekrāns</b></p>  | <p>Galvenajā ekrānā ir grafiskā veidā attēloti sistēmas galvenie iestatījumi. Piktogramma augšējā kreisajā stūrī norāda uz izvēlēto regulēšanas veidu.</p> <p>Augšā centrā esošā piktogramma norāda uz izvēlēto darbības režīmu (automātiskais vai taupības)</p> <p>Piktogramma augšējā labajā stūrī norāda uz to, vai tiek izmantots parasts vai dubultotais invertors.</p> <p>Piktogrammas ① vai ② griešanās norāda uz to, kurš cirkulācijas sūknis darbojas. Galvenā ekrāna centrā tiek attēlots viens parametrs, kuru var izvēlēties no nelielas parametru kopas, izmantojot izvēlnes Lapa 9.0.</p> <p>No galvenā ekrāna var piekļūt displeja kontrasta regulēšanas ekrānam, turot nospiestu slēpto pogu un pēc tam nospiežot un atlaidot labo pogu. Cirkulācijas sūkņos EVOPLUS SMALL ir pieejama lietotāja izvēlne, kurai var piekļūt no galvenā ekrāna, nospiežot un atlaidot centrālo pogu "Menu" (Izvēlne).</p> |
| <p><b>Lapa 1.0</b></p>         | <p>Lapa 1.0 ļauj iestatīt rūpnīcas iestatījumus, ar šo nolūku vienlaicīgi jānospiež un 3 sekundes jātur nospiesta stāvoklī kreisā un labā poga.</p> <p>Par rūpnīcas iestatījumu atjaunošanu liecina simbola  parādīšanās blakus uzrakstam "Default" (Noklusējuma).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Lapa 2.0</b></p>                                                                                                                                                                              | <p>Lapā 2.0 var iestatīt regulēšanas režīmu. Var izvēlēties vienu no šādiem režīmiem:</p> <p>1  = Proportoriālā diferenciālā spiediena regulēšana.</p> <p>4  = Nemainīgā diferenciālā spiediena regulēšana.</p> <p>7  = Regulēšana pēc nemainīgas līknes ar displejā iestatīto griešanās ātrumu.</p> |
| <p>Lapā 2.0 tiek attēlotas 3 piktogrammas, kas atbilst:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- centrālā piktogramma = pašlaik atlasītais iestatījums</li> <li>- labā piktogramma = nākamais iestatījums</li> <li>- kreisā piktogramma = iepriekšējais iestatījums</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>Lapa 3.0</b></p>                                                                                                                                                                             | <p>Lapā 3.0 var izmainīt regulēšanas iestatīto vērtību.</p> <p>Atkarībā no iepriekšējā lapā izvēlēta regulēšanas veida, iestatāmā vērtība būs hidrauliskais augstums vai, nemainīgas līknes izmantošanas gadījumā, griešanās ātruma procentuālā vērtība.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p><b>Lapa 9.0</b></p>                                                                                                                                                                             | <p>Izmantojot lapu 9.0 var izvēlēties galvenajā ekrānā rādīto parametru:</p> <p>H: Izmērītais hidrauliskais augstums, kas izteikts metros</p> <p>Q: Aprēķināts ražīgums, kas izteikts m<sup>3</sup>/h</p> <p>S: Griešanās ātrums, kas izteikts apgriezienos minūtē (rpm)</p> <p>E: Nav</p> <p>P: Izejas jauda, kas izteikta W</p> <p>h: Darbības stundas</p> <p>T: Nav</p> <p>T1: Nav</p>                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Lapa 10.0</b></p>                  | <p>Izmantojot lapu 10.0 var izvēlēties valodu, kurā tiek rādīti ziņojumi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p><b>Lapa 11.0</b></p>                 | <p>Izmantojot lapu 11.0 var apskatīt trauksmes signālu arhīvu, nospiežot labo pogu.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>Trauksmes signālu arhīvs</b></p>  | <p>Sistēma saglabā atklātos defektus trauksmes signālu arhīvā (ne vairāk kā 15 trauksmes signālus). Katram registrētajam trauksmes signālam tiek rādīts ekrāns, kas sadalīts 3 daļās:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>burcīparu kods, kas identificē defekta tipu,</li> <li>simbols, kas grafiski attēlo defektu un ziņojums lapā 10.0 izvēlētajā valodā, kas īsi apraksta defektu.</li> </ul> <p>Nospiežot labo pogu var caurskatīt visus arhīva ekrānus.</p> <p>Arhīva beigās parādās divi jautājumi:</p> <p><b>1. Atiestatīt trauksmes signālus?"</b></p> <p>Nospiežot OK (kreisā poga), tiek izdzēsti visi sistēmā esošie trauksmes signāli.</p> <p><b>2. "Dzēst trauksmes signālu arhīvu?"</b></p> <p>Nospiežot OK (kreisā poga), tiek izdzēsti visi arhīvā esošie trauksmes signāli.</p> |

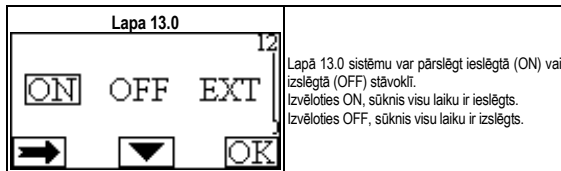

### 11. RŪPNĪCAS IESTATĪJUMI

| Parametrs                   | Norādītā                                          |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|
| Regulēšanas režīms          | = Proporcionālā diferenciālā spiediena regulēšana |
| Dubultotais darbības režīms | = Pārslēgšanās ik pēc 24 stundām                  |
| Sūkņa iedarbināšanas vadība | ON                                                |

Tabula 1: Rūpnīcas iestatījumi

### 12. TRAUKSMEŠ SIGNĀLU VEIDI

| Trauksmes signāla kods | Trauksmes signāla simbols | Trauksmes signāla apraksts        |
|------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| E0 - e16; e21          |                           | Iekšējā kļūda                     |
| E17 - e19              |                           | Īssavienojums                     |
| e20                    |                           | Nepareizs spriegums               |
| E22 - e31              |                           | Iekšējā kļūda                     |
| E32 - e35              |                           | Elektroniskās sistēmas pārkaršana |
| e37                    |                           | Zems spriegums                    |
| e38                    |                           | Augsts spriegums                  |
| E39 - e40              |                           | Sūkņi bloķēti                     |
| e46                    |                           | Sūkņi atvienoti                   |
| e42                    |                           | Darbība bez šķidruma              |

|     |  |                                                 |
|-----|--|-------------------------------------------------|
| e56 |  | Motora pārkaršana (motora aizsarga ieslēgšanās) |
| e57 |  | Ārēja PWM signāla frekvence mazāka par 100 Hz   |
| e58 |  | Ārēja PWM signāla frekvence lielāka par 5 kHz   |

Tabula 2: Avārijas signālu saraksts

### 13. KĻŪDAS STĀVOKĻIS UN DARBĪBAS ATJAUNOŠANA

| Norāde displejā |  | Apraksts                              | Darbības atjaunošana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------|--|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E0 - e16        |  | Iekšējā kļūda                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Atvienojiet sistēmu no sprieguma avota.</li> <li>Uzgaidiet, kad vadības panelī izslēgsies gaismas indikatori, pēc tam atkal pieslēdziet sistēmu pie elektrības.</li> <li>Ja kļūda nepazūd, nomainiet cirkulācijas sūkni.</li> </ul>                                                                                |
| E37             |  | Zems tīkla spriegums (LP)             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Atvienojiet sistēmu no sprieguma avota.</li> <li>Uzgaidiet, kad vadības panelī izslēgsies gaismas indikatori, pēc tam atkal pieslēdziet sistēmu pie elektrības.</li> <li>Pārbaudiet, vai elektrotīkla spriegums ir pareizs un nepieciešamības gadījumā pielāgojiet to vērtībai tehnisko datu plāksnītē.</li> </ul> |
| E38             |  | Augsts tīkla spriegums (HP)           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Atvienojiet sistēmu no sprieguma avota.</li> <li>Uzgaidiet, kad vadības panelī izslēgsies gaismas indikatori, pēc tam atkal pieslēdziet sistēmu pie elektrības.</li> <li>Pārbaudiet, vai elektrotīkla spriegums ir pareizs un nepieciešamības gadījumā pielāgojiet to vērtībai tehnisko datu plāksnītē.</li> </ul> |
| E32-e35         |  | Elektronisko daļu kritiska pārkaršana | <ul style="list-style-type: none"> <li>Atvienojiet sistēmu no sprieguma avota</li> <li>Uzgaidiet, kad vadības panelī izslēgsies gaismas indikatori.</li> </ul>                                                                                                                                                                                            |

|           |                                                                                   |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                   |                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pārbaudiet, vai sistēmas ventilācijas kanāli nav aizsērējuši un, vai apkārtējās vides temperatūra telpā atbilst prasībām.</li> </ul>                                                                                                                                                                                   |
| E39-e40   |  | Aizsardzība pret pārspriegumu              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pārbaudiet, vai cirkulācijas sūkņi griežas bez traucējumiem.</li> <li>- Pārbaudiet, vai antifrīza saturs nepārsniedz maksimālo pieļaujamo līmeni, jeb 30%.</li> </ul>                                                                                                                                                  |
| E21-e30   |  | Nepareizs spriegums                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Atvienojiet sistēmu no sprieguma avota.</li> <li>- Uzgaidiet, kad vadības panelī izslēgsies gaismas indikatori, pēc tam atkal pieslēdziet sistēmu pie elektrības.</li> <li>- Pārbaudiet, vai elektrotīkla spriegums ir pareizs un nepieciešamības gadījumā pielāgojiet to vērtībai tehnisko datu plāksnītē.</li> </ul> |
| E31       |  | Trūkst dubultsūkšanas sakaru               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pārbaudiet dubultsūkšanas sakaru kabeļa integritāti.</li> <li>- Pārbaudiet, vai abi cirkulācijas sūkņi ir pievienoti elektrības avotam.</li> </ul>                                                                                                                                                                     |
| E42       |  | Darbība bez šķidruma                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Palieliniet spiedienu iekārtā.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| E56       |  | Motora pārkaršana                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Atvienojiet sistēmu no sprieguma avota.</li> <li>- Uzgaidiet, kad motors atdzisis</li> <li>- Atkārtoti pievienojiet sistēmu elektrības avotam.</li> </ul>                                                                                                                                                              |
| E57 ; e58 |  | $f < 100 \text{ Hz}$ ; $f > 5 \text{ kHz}$ | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pārbaudiet, vai ārējais PWM signāls ir aktīvs un ir savienots saskaņā ar prasībām</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                           |

### Energy Efficiency Index - EEI

Atsauces parametri visedarbīgākajiem cirkulācijas sūkņiem ir  $EEI \leq 0,20$ .

EEI vērtība mainās atkarībā no sūkņa modeļa, un to var atrast uz sūkņa CE marķējuma (datu plāksnītes).

## TURINYS

|                                                                   |     |
|-------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. Ypatingi Įspėjimai .....                                       | 114 |
| 2. Siurbiami Skysčiai .....                                       | 114 |
| 3. Elektromagnetinis Suderinamumas (Emc).....                     | 114 |
| 4. Laikymas Ir Transportas .....                                  | 114 |
| 4.1. Laikymas.....                                                | 114 |
| 4.2. Transportas .....                                            | 114 |
| 4.3. Svoris .....                                                 | 114 |
| 5. Montavimas .....                                               | 114 |
| 5.1. Cirkuliacinio siurblio montavimas ir techninė priežiūra..... | 114 |
| 5.2. Variklio galvūčių sukimasis .....                            | 115 |
| 5.3. Atbulinis vožtuvas .....                                     | 115 |
| 6. Elektros Įtaisų Montažas.....                                  | 115 |
| 6.1. Maitinimo prijungimas.....                                   | 115 |
| 7. Paleidimas .....                                               | 115 |
| 8. Funkcijos .....                                                | 115 |
| 8.1. Reguliavimo būdai .....                                      | 115 |
| 8.1.1. Reguliavimas proporcinio diferenciniu slėgiu.....          | 116 |
| 8.1.2. Reguliavimas pastoviu diferenciniu slėgiu .....            | 116 |
| 8.1.3. Reguliavimas pastoviąja kreive .....                       | 116 |
| 8.2. Išplėsties moduliai.....                                     | 116 |
| 9. Valdymo Pultas .....                                           | 116 |
| 9.1. Grafinis ekranas .....                                       | 116 |
| 9.2. Judėjimo klavišai .....                                      | 116 |
| 9.3. Signalinės lemputės.....                                     | 116 |
| 10. Meniu .....                                                   | 117 |
| 11. Gamyklinės Nuostatos .....                                    | 118 |
| 12. Avarinių Signalų Tipai .....                                  | 119 |
| 13. Klaidos Ir Atstatymo Sąlyga .....                             | 119 |

## PAVEIKSLŲ RODYKLĖ

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| 1 pav. Montavimo padėtis .....                   | 1A |
| 2 pav. Montavimas ant horizontalių vamzdžių..... | 1A |
| 3 pav. Maitinimo jungties laidų sujungimas ..... | 1A |
| 4 pav. Maitinimo jungties prijungimas.....       | 1A |
| 5 pav. Valdymo pultas .....                      | 1A |

## ILENTELIŲ RODYKLĖ

|                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|
| 1 lentelė. Gamyklinės nuostatos .....     | 118 |
| 2 lentelė. Avarinių signalų sąrašas ..... | 119 |

Table: Maximum head (Hmax) and maximum flow rate (Qmax)

of EVOPLUS circulators .....

Table: Energy Efficiency Index - EEI .....

## 1. YPATINGI ĮSPĖJIMAI



Patikrinkite, ar gaminys nepažeistas transporto ar sandėliavimo metu. Patikrinkite, ar išorinis apvalkalas nepažeistas ir yra geros būklės.



Prieš dirbdami su elektrine ar mechanine įrenginio dalimi, visada atjunkite tinklo įtampą. Prieš atidarydami įrenginį, palaukite, kol užges valdymo pulto lemputės. Tarpinės grandinės su nuolatine srove kondensatoriuje pavojingai aukšta įtampa būna visada, net ir atjungus tinklo įtampą.

Leidžiami tik tinklo sujungimai tik su tvirtais kabeliais. Įrenginys turi būti įžemintas (IEC 536, 1 klasė, NEC ir kiti su tuo susiję standartai).



Tinklo gnybtai ir variklio gnybtai gali turėti pavojingos įtampos, net jei variklis neveikia.



Jei maitinimo kabelis pažeistas, jį turi pakeisti techninės priežiūros tarnyba ar kvalifikuoti darbuotojai, kad būtų išvengta pavojų.

## 2. SIURBIAMI SKYSČIAI

Įrenginys sukurtas ir pagamintas vandeniui be sprogų medžiagų ir kietųjų dalelių bei skaidulų, 1000 kg/m<sup>3</sup> tankio, 1 mm<sup>2</sup>/s kinematinės klampios vandeniui ir chemiškai neagresyviems skysčiams pumpuoti. Galima naudoti etileno glikolį, neviršijant 30 %.

## 3. ELEKTROMAGNETINIS SUDERINAMUMAS (EMC)

Cirkuliaciniai siurbiai EVOPLUS atitinka normą EN 61800-3 kategorijoje C2 pagal elektromagnetinį suderinamumą.

- Elektromagnetinės emisijos – pramoninė aplinka (tam tikrais atvejais gali būti reikalaujama izoliavimo priemonių).
- Emisijos per kanalus – pramoninė aplinka (tam tikrais atvejais gali būti reikalaujama izoliavimo priemonių).

## 4. LAIKYMAS IR TRANSPORTAS

### 4.1. Laikymas

Visi cirkuliaciniai siurbiai turi būti laikomi uždaroje, sausoje patalpoje, jei įmanoma – palaikant nuolatinę drėgmę, be vibracijų ir dulkių. Tiekiami originalioje pakuotėje, kur

turi likti iki montavimo momento. Jei taip nėra, atsargiai uždarykite siurbimo ir tiekimo angą.

### 4.2. Transportas

Saugokite gaminį nuo smūgių ir susidūrimų. Cirkuliacinį siurblį kelkite keltuvais ir naudokite pridėtą padėklą (jei numatyta).

### 4.3. Svoris

Lipduke, priklijuotame ant pakuotės, nurodomas bendras cirkuliacinio siurblio svoris.

## 5. MONTAVIMAS

Atidžiai laikykitės nurodymų, pateiktų šiame skyriuje, kad tinkamai sumontuotumėte elektrinę, hidraulinę ir mechaninę dalis.



Įsitinkinkite, ar įtampa ir dažnis, nurodyti cirkuliacinio siurblio EVOPLUS SMALL lentelėje, atitinka maitinimo tinklo duomenis.

### 5.1. Cirkuliacinio siurblio montavimas ir techninė priežiūra



Visada montuokite cirkuliacinį siurblį EVOPLUS SMALL, kai variklio velenas yra horizontalus. Sumontuokite elektroninio valdymo įtaisą vertikaliajose padėtyje (žr. 1 pav.)

- Cirkuliacinis siurblys gali būti montuojamas šildymo ar kondicionavimo įrenginiuose tiek ant tiekimo, tiek ant grįžtųjų vamzdžių; rodyklė ant siurblio korpuso nurodo srauto kryptį.
- Jei tik įmanoma, sumontuokite cirkuliacinį siurblį virš minimalaus šildymo katilo lygio ir kuo toliau nuo linkių, alkūnių ir išsišakojimų.
- Kad būtų lengviau atlikti kontrolės bei priežiūros veiksmus, sumontuokite ant siurbimo ir tiekimo vamzdžių uždarymo vožtuvą.
- Prieš montuodami cirkuliacinį siurblį, kruopščiai išplaukite įrenginį grynu 80 °C temperatūros vandeniu. Tada ištuštinkite įrenginį, kad pašalintumėte bet kokią kenksmingą, į sistemą patekusią, medžiagą.
- Montuokite taip, kad skystis nelašėtų ant variklio ir ant elektroninio valdymo įtaiso tiek montavimo, tiek techninės apžiūros metu.
- Nemaiškykite į sistemos vandenį angliavandenilių kilmės priedų ir aromatinių produktų. Jei reikia pridėti antifrizo, maksimalus rekomenduojamas kiekis yra 30 %.

- Izoliacijos atveju (terminė izoliacija) naudokite specialų komplektą (jei pridėtas) ir patikrinkite, ar kondensato šalinimo angos variklio dėžėje neuždarytos ar dalinai neuždengtos.
- Siekiant užtikrinti įrangos didžiausią efektyvumą ir cirkulatoriaus ilgą tarnavimo laiką, rekomenduojama naudoti magnetinius apsauginius filtrus nuo purvo, kurie atskiria ir surenka galimus nešvarumus (smėlio, geležies daleles ir purvą) įrangos viduje.
- Techninės apžiūros metu visada naudokite naujų tarpinių komplektą.
- Prietaisas yra skirtas visam laikui prijungti prie vandentiekio.



**Nebandykite izoliuoti elektroninio valdymo įtaiso.**

## 5.2. Variklio galvūčių sukimas

Jei montuojama vamzdžiams esant horizontalioje padėtyje, reikės pasukti variklį su elektroniniu įtaisu 90 laipsnių kampą, kad išlaikytumėte IP apsaugos laipsnį ir kad naudotojas galėtų patogiau prieiti prie grafinės sąsajos (žr. 2-3 paveikslėlių).



**Prieš pradėdami sukti cirkuliacinį siurbį, įsitikinkite, ar jis visiškai tuščias**

Cirkuliacinis siurblys EVOPLUS SMALL sukamas taip:

1. Atsukite 4 cirkuliacinio siurblio tvirtinimo varžtus.
2. Pasukite 90 laipsnių kampą variklio dėžę kartu su elektroninio valdymo įtaisu pagal laikrodžio rodyklę ar prieš ją pagal poreikį.
3. Vėl užveržkite 4 cirkuliacinio siurblio galvutės tvirtinimo varžtus.



**Elektroninio valdymo įtaisas visada turi būti vertikalioje padėtyje!**

## 5.3. Atbulinis vožtuvas

Jei įrenginyje yra atbulinis vožtuvas, minimalus cirkuliacinio siurblio slėgis visada turi būti aukštesnis už vožtuvo uždarymo slėgį.

## 6. ELEKTROS ĮTAISŲ MONTAŽAS

Elektros įtaisų montажą turi atlikti patyrę ir kvalifikuoti darbuotojai.

- Cirkuliacinio siurblio varikliui nereikia jokios išorinės apsaugos.

- Patikrinkite, kad maitinimo įtampa ir dažnis atitiktų cirkuliacinio siurblio identifikacinės plokštelės duomenis.

## 6.1. Maitinimo prijungimas

Sujungę maitinimo kabelį, kaip parodyta 3 paveikslėlyje, prijunkite jį prie plokštės, kaip parodyta 4 paveikslėlyje.

**Prieš prijungdami cirkuliaciniam siurbliui maitinimą, įsitikinkite, ar EVOPLUS SMALL valdymo pulto dangtis gerai uždarytas.**

## 7. PALEIDIMAS



**Visi paleidimo veiksmai turi būti atliekami, kai EVOPLUS SMALL valdymo pulto dangtis uždarytas.**

**Paleiskite sistemą tik atlikę visus elektrinius ir hidraulinius sujungimus.**

**Nejunkite cirkuliacinio siurblio, jei įrenginyje nėra vandens.**



**Skystis įrenginyje yra ne tik aukštos temperatūros ir suslėgtas, bet gali būti ir garų būsenos. NUDEGIMO PAVOJUS!**

**Liesti cirkuliacinį siurbį pavojinga. NUDEGIMO PAVOJUS!**

Atlikę visus elektrinius ir hidraulinius sujungimus, pripilkite į įrenginį vandens, jei reikia glikolio (maksimalus glikolio kiekis parodytas 2 sk.) ir prijunkite maitinimą. Paleidus sistemą, galima keisti veikimo būdą ir geriau prisitaikyti prie įrenginio ypatybių (žr. 10 sk.).

## 8. FUNKCIJOS

### 8.1. Reguliavimo būdai


Cirkuliaciniai siurbiai, priklausomai nuo įrenginio ypatybių, gali būti reguliuojami taip:

- Reguliavimas proporcinio diferencinio slėgiu pagal įrenginyje esantį srautą.
- Reguliavimas pastoviu diferenciniu slėgiu.
- Reguliavimas pastoviąja kreive.

Reguliavimo būdas nustatomas EVOPLUS SMALL valdymo pulte (žr. 10).



### 8.1.1. Reguliavimas proporciniais diferenciniais slėgiais




Šiuo reguliavimo būdu diferencinis slėgis sumažinamas arba padidinamas, mažėjant ar didėjant vandens poreikiui. Nustatytoji vertė  $H_s$  gali būti nustatyta iš ekrano.

Reguliavimas tinka:

- Šildymo ir kondicionavimo įrenginiams su dideliu nuostoliu.
- Dviejų vamzdžių sistemoms su termostatiniais vožtuvais ir kėlimo aukščiu  $\geq 4$  m.
- Įrenginiams su antriniu diferencinio slėgio regulatoriumi.
- Pirminėms sistemoms su dideliu nuostoliu.
- Buitinio vandens recirkuliacinėms sistemoms su termostatiniais vožtuvais ant statvamzdžių.

### 8.1.2. Reguliavimas pastovių diferencinių slėgių




Šiuo reguliavimo būdu diferencinis slėgis išlaikomas pastovus, nepriklausomai nuo vandens poreikio. Nustatytoji vertė  $H_s$  gali būti nustatyta iš ekrano.

Reguliavimas tinka:

- Šildymo ir kondicionavimo įrenginiams su nedideliu nuostoliu.
- Dviejų vamzdžių sistemoms su termostatiniais vožtuvais ir kėlimo aukščiu  $\leq 2$  m.
- Vieno vamzdžio sistemoms su termostatiniais vožtuvais.
- Natūralios cirkuliacijos įrenginiams.
- Pirminėms sistemoms su nedideliu nuostoliu.
- Buitinio vandens recirkuliacinėms sistemoms su termostatiniais vožtuvais ant statvamzdžių.

### 8.1.3. Reguliavimas pastoviąja kreive



Šiuo reguliavimo režimu cirkuliacinis siurblys dirba jam būdingomis kreivėmis pastoviuoju greičiu. Veikimo kreivė pasirenkama, nustatant sukimosi greitį pagal procentus. 100 % vertė reiškia didžiausią kreivės ribą. Realus sukimosi greitis gali priklausyti nuo cirkuliacinio siurblio modelio galios ir diferencinio slėgio.

Sukimosi greitis gali būti nustatomas iš ekrano. Šis reguliavimas tinka šildymo ir kondicionavimo įrenginiams su pastoviu srautu.

### 8.2. Išplėsties moduliai

Cirkulatoriai EVOPLUS SMALL gali turėti keletą išplėsties modulių, leidžiančių išplėsti funkcijas. Daugiau informacijos apie išplėsties modulių instaliavimo būdus, konfigūravimą ir naudojimą rasite specialiajame vadove.

## 9. VALDYMO PULTAS

Cirkuliacinio siurblio EVOPLUS SMALL funkcijos gali būti keičiamos per valdymo pultą, esantį ant elektroninio valdiklio dangčio. Ant pulto yra: pultas, grafinis ekranas, 4 valdymo klavišai ir 3 signalinės šviesos diodo lemputės (žr. 5 pav.).

### 9.1. Grafinis ekranas

Per grafinį ekraną galima paprastai ir intuityviai judėti meniu, kuris leidžia patikrinti ir keisti sistemos veikimo būdus, aktyvinti įvadus ir nustatyti darbinis parametrus. Taip pat galima matyti sistemos būseną ir avarinių signalų chronologiją, įsimintą sistemos.

### 9.2. Judėjimo klavišai

Judėti meniu yra numatyti 4 klavišai: 3 klavišai yra po ekranu ir 1 šoninis. Klavišai po ekranu yra vadinami aktyviaisiais klavišais, o šoninis - paslėptuoju klavišu. Kiekviename meniu puslapyje yra funkcija, priskirta 3 aktyviesiems klavišams (po ekranu).

### 9.3. Signalinės lemputės

**Geltona lemputė:** signalas – sistemos maitinimas prijungtas. Jei šviečia, vadinasi, sistemos maitinimas yra prijungtas.



Niekada nenuimkite dangčio, jei dega geltona lemputė.

**Raudona lemputė:** rodo, kad yra sistemos avarinis signalas ar triktis.

Jei lemputė mirksi, avarinis signalas nėra blokuojantis ir siurblys gali būti valdomas. Jei lemputė dega, avarinis signalas yra blokuojantis ir siurblys negali būti valdomas.

**Žalia lemputė:** siurblio signalas ON/OFF.

Jei dega, siurblys sukasi. Jei nedega, siurblys neveikia.

## 10. MENU

Cirkuliaciniai siurbliai EVOPLUS SMALL turi naudotojo meniu, prieinamą iš pradžios tinklalapio („Home Page“), paspaudus ir atleidus vidurinį meniu klavišą („Menu“). Toliau parodytas naudotojo meniu puslapis, per kurį galima patikrinti sistemos būseną ir pakeisti nuostatas.

Jei meniu puslapio apačioje kairėje matote raktą, nuostatos negali būti keičiamos. Kad atblokuotumėte meniu, eikite į Home Page ir kartu paspauskite paslėptąjį klavišą bei klavišą po raktu, kol raktas dingęs.


**Jei 60 minučių nepaspaudžiamas joks klavišas, nuostatos automatiškai užsiblokuoja ir ekranas užgesa. Paspaudus bet kokį klavišą, ekranas vėl įsijungia ir rodomas Home Page.**


Judėti meniu galite spausdami vidurinį klavišą.




Jei norite grįžti į ankstesnį meniu, palaikykite nuspaustą paslėptąjį klavišą, tada paspauskite ir atleiskite vidurinį klavišą.


Jei norite keisti nuostatas, naudokite dešiniąjį ir kairiųjų klavišus.

Jei norite patvirtinti nustatymą, paspauskite ir palaikykite 3 sekundes centrinį klavišą OK. Patvirtinimas bus parodytas šia piktograma: 

|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Home Page</b></p>  | <p>Home Page grafiškai pavaizduotos pagrindinės sistemos nuostatos. Viršuje kairėje esanti piktograma rodo pasirinktą reguliavimo tipą. Viršuje viduryje esanti piktograma rodo pasirinktą veikimo tipą (automatinis ar ekonomiškasis). Viršuje dešinėje esanti piktograma rodo vieną arba dvigubą inverterį. Besisukanti piktograma ① arba ② rodo, kuris cirkuliacinis siurblys veikia. Home Page viduryje yra tik rodymo parametras, kurį galima pasirinkti iš nedidelio parametrų rinkinio per meniu p. 9</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>Iš Home page galima eiti į ekrano kontrasto reguliavimo puslapį; laikykite nuspaustą paslėptąjį klavišą, tada paspauskite ir atleiskite dešiniąjį klavišą. Cirkuliaciniai siurbliai EVOPLUS SMALL turi naudotojo meniu, prieinamą iš pradžios tinklalapio („Home Page“), paspaudus ir atleidus vidurinį meniu klavišą („Menu“).</p>                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>1 puslapis</b></p>                                                                                                                                           | <p>TPer p. 1 nustatomos gamylinės nuostatos, paspaudus kartu 3 sekundes kairiųjų ir dešinių klavišus. Gamyklinių nuostatų atstatymas rodomas simboliu  šalia užrašo Default.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>2 puslapis</b></p>                                                                                                                                           | <p>2 puslapyje nustatomas reguliavimo būdas. Galimi pasirinkti iš šių variantų:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1  = Reguliavimas proporciniu diferenciniu slėgiu.</li> <li>4  = Reguliavimas pastoviu diferenciniu slėgiu.</li> <li>7  = Reguliavimas pastoviaja kreive, kai sukimosi greitis nustatomas per ekraną.</li> </ul> |
| <p>2 puslapyje rodomos 3 piktogramos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vidurinė piktograma = dabar pasirinkta nuostata</li> <li>- dešinioji piktograma = tolesnė nuostata</li> <li>- kairioji piktograma = ankstesnė nuostata</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>3 puslapis</p>    | <p>3 puslapyje galima keisti reguliavimo nustatytą vertę<br/>Atsižvelgiant į ankstesniame puslapyje pasirinktą reguliavimo būdą, nustatomoji vertė turės pranašumą arba, pastoviosios kreivės atveju, procentą, priklausantį nuo sukimosi greičio.</p>                      |
| <p>9 puslapis</p>   | <p>9 puslapyje galima pasirinkti parametą, rodomą Home Page:<br/>H: Išmatuotas kėlimo aukštis metrais<br/>Q: Numatoma galia m3/h<br/>S: Sukimosi greitis sukiais per minutę (rpm)<br/>E: Nėra<br/>P: Naudojama galia W<br/>h: Veikimo valandos<br/>T: Nėra<br/>T1: Nėra</p> |
| <p>10 puslapis</p>  | <p>10 puslapyje galima pasirinkti rodomų pranešimų kalbą.</p>                                                                                                                                                                                                               |
| <p>11 puslapis</p>  | <p>11 puslapyje galima pažiūrėti avarinių signalų chronologiją, spaudžiant dešinįjį klavišą.</p>                                                                                                                                                                            |

|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Avarinių signalų chronologija</p>  | <p>Jei sistema aptinka trikdį, jas išsaugo avarinių signalų chronologijoje (daugiausiai 15 avarinių signalų). Kiekvienam avariniam signalui rodomas puslapis iš 3 dalių: raidės ir skaičiaus kodas, identifikuojantis trikties tipą, simbolis grafiškai iliustruojantis triktį ir pranešimas kalba, pasirinkta 10 puslapyje – trumpas trikties aprašymas. Dešiniuoju klavišu galima verstį chronologijos puslapius. Chronologijos pabaigoje pasirodo 2 klausimai:<br/><b>1. „Atstatyti avarinius signalus?“</b><br/>Paspaudus OK (kairysis klavišas), atstatomi avariniai signalai, dar esantys sistemoje.<br/><b>2. „Pašalinti avarinių signalų chronologiją?“</b><br/>Paspaudus OK (kairysis klavišas), pašalinami avariniai signalai, įrašyti chronologijoje.</p> |
| <p>13 puslapis</p>                   | <p>13.0 puslapyje galima nustatyti sistemos įjungimo arba išjungimo būseną (ON arba OFF).<br/>Jei pasirenkama ON, siurblys visada įjungtas.<br/>Jei pasirenkama OFF, siurblys visada išjungtas.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## 11. GAMYKLINĖS NUOSTATOS

| Parametras                 | Vertė                                                                                                                                    |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reguliavimo būdas          |  = Reguliavimas proporciniais diferenciniais slėgiais |
| Dvigubo veikimo būdas      |  = Pakaitomis kas 24 h                                |
| Siurblio paleidimo komanda | ON                                                                                                                                       |

1 lentelė. Gamyklinės nuostatos

## 12. AVARINIŲ SIGNALŲ TIPAI

| Avarinio signalo kodas | Avarinio signalo simbolis | Avarinio signalo aprašymas                              |
|------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|
| E0 - e16; e21          |                           | Vidinė klaida                                           |
| E17 - e19              |                           | Trumpasis jungimas                                      |
| e20                    |                           | Įtampos klaida                                          |
| E22 - e31              |                           | Vidinė klaida                                           |
| E32 - e35              |                           | Elektroninės sistemos temperatūros viršijimas           |
| e37                    |                           | Žema įtampa                                             |
| e38                    |                           | Aukšta įtampa                                           |
| E39 - e40              |                           | Siurblys užblokuotas                                    |
| e46                    |                           | Siurblys atjungtas                                      |
| e42                    |                           | Sausa eiga                                              |
| e56                    |                           | Viršyta variklio temperatūra (suveikė variklio apsauga) |
| e57                    |                           | Įšorinio signalo PWM dažnis mažesnis už 100 Hz          |
| e58                    |                           | Įšorinio signalo PWM dažnis didesnis už 5 kHz           |

2 lentelė. Avarinių signalų sąrašas

## 13. KLAIDOS IR ATSTATYMO SĄLYGA

| Rodoma ekrane |  | Aprašymas                               | Atstatymas                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|--|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E0 - e16      |  | Vidinė klaida                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Atjunkite nuo sistemos įtampą.</li> <li>- Palaukite, kol užges lemputės ant valdymo pulto, tada vėl prijunkite maitinimą.</li> <li>- Jei klaida neišnyksta, pakeiskite cirkuliacinį siurbį.</li> </ul>                              |
| E37           |  | Žema tinklo įtampa (LP)                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Atjunkite nuo sistemos įtampą.</li> <li>- Palaukite, kol užges lemputės ant valdymo pulto, tada vėl prijunkite maitinimą.</li> <li>- Patikrinkite, ar tinkama tinklo įtampa, jei reikia, ją rasite pateiktą plokštelėje.</li> </ul> |
| E38           |  | Aukšta tinklo įtampa (HP)               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Atjunkite nuo sistemos įtampą.</li> <li>- Palaukite, kol užges lemputės ant valdymo pulto, tada vėl prijunkite maitinimą.</li> <li>- Patikrinkite, ar tinkama tinklo įtampa, jei reikia, ją rasite pateiktą plokštelėje.</li> </ul> |
| E32-e35       |  | Kritinis elektroninių dalių perkaitimas | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Atjunkite nuo sistemos įtampą.</li> <li>- Palaukite, kol užges lemputės ant valdymo pulto.</li> <li>- Patikrinkite, kad sistemos vėdinimo kanalai nebūtų užsikimšę, o aplinkos temperatūra neviršytų normos.</li> </ul>             |
| E39-e40       |  | Apsauga nuo viršsrovio                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Patikrinkite, kad cirkuliacinis siurblys laisvai suktųsi.</li> <li>- Patikrinkite, kad antifrizo kiekis neviršytų maksimalios 30 % ribos.</li> </ul>                                                                                |
| E21-e30       |  | Įtampos klaida                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Atjunkite nuo sistemos įtampą.</li> <li>- Palaukite, kol užges lemputės ant valdymo pulto, tada vėl prijunkite maitinimą.</li> <li>- Patikrinkite, ar tinkama tinklo įtampa, jei reikia, ją rasite pateiktą plokštelėje.</li> </ul> |

|           |                                                                                   |                                            |                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E31       |  | Ryšio tarp dviejų siurblių nėra            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Patikrinkite, ar nepažeistas dvigubo ryšio kabelis.</li> <li>- Patikrinkite, kad abiemis cirkuliaciniams siurbliams būtų prijungtas maitinimas</li> </ul> |
| E42       |  | Sausa eiga                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prijunkite įrenginiui slėgį</li> </ul>                                                                                                                    |
| E56       |  | Viršyta variklio temperatūra               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Atjunkite nuo sistemos įtampą.</li> <li>- Palaukite, kol atšaus variklis.</li> <li>- Vėl prijunkite maitinimą.</li> </ul>                                 |
| E57 ; e58 |  | $f < 100 \text{ Hz}$ ; $f > 5 \text{ kHz}$ | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Patikrinkite, ar veikia ir ar pagal reikalavimus prijungtas išorinis signalas PWM</li> </ul>                                                              |

### Energy Efficiency Index - EEI

Atitinkamas efektyviausių cirkuliatorių parametras yra  $EEI \leq 0,20$ .

EEI vertė skiriasi priklausomai nuo siurblio modelio ir ją galima rasti ant siurblio CE ženklo (duomenų plokštelės).

## ÍNDICE

|                                                            |            |
|------------------------------------------------------------|------------|
| <b>1. Advertências Especiais .....</b>                     | <b>122</b> |
| <b>2. Líquidos Bombeados .....</b>                         | <b>122</b> |
| <b>3. Compatibilidade Electromagnética (Emc) .....</b>     | <b>122</b> |
| <b>4. Gestão .....</b>                                     | <b>122</b> |
| 4.1. Armazenagem .....                                     | 122        |
| 4.2. Transporte .....                                      | 122        |
| 4.3. Peso .....                                            | 122        |
| <b>5. Instalação.....</b>                                  | <b>122</b> |
| 5.1. Instalação e Manutenção do Circulador .....           | 122        |
| 5.2. Rotação das cabeças motor .....                       | 123        |
| 5.3. Válvula anti-retorno.....                             | 123        |
| <b>6. Arranque .....</b>                                   | <b>123</b> |
| 6.1. Ligação de alimentação .....                          | 123        |
| <b>7. Funções .....</b>                                    | <b>123</b> |
| <b>8. Funktionen.....</b>                                  | <b>124</b> |
| 8.1. Modos de regulação .....                              | 124        |
| 8.1.1. Regulação de Pressão Diferencial Proporcional ..... | 124        |
| 8.1.2. Regulação de Pressão Diferencial Constante .....    | 124        |
| 8.1.3. Regulação de curva constante .....                  | 124        |
| 8.2. Módulos de Expansão.....                              | 124        |
| <b>9. Painel De Controlo.....</b>                          | <b>124</b> |
| 9.1. Visor gráfico.....                                    | 124        |
| 9.2. Teclas de navegação .....                             | 125        |
| 9.3. Luzes de sinalização .....                            | 125        |
| <b>10. Menu .....</b>                                      | <b>125</b> |
| <b>11. Programações De Fábrica .....</b>                   | <b>127</b> |
| <b>12. Tipos De Alarme.....</b>                            | <b>127</b> |
| <b>13. Condições De Erro E Restabelecimento .....</b>      | <b>127</b> |

## ÍNDICE DAS FIGURAS

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| Figura 1: Posição de montagem .....               | 1A |
| Figura 2: Instalação em tubagens horizontais..... | 1A |
| Figura 3: Cablagem conector de alimentação.....   | 1A |
| Figura 4: Conexão conector de alimentação.....    | 1A |
| Figura 5: Painel de controlo .....                | 1A |

## ÍNDICE DAS TABELAS

|                                         |     |
|-----------------------------------------|-----|
| Tabela 1: Programações de fábrica ..... | 127 |
| Tabela 2: Lista dos alarmes .....       | 127 |

**Table: Maximum head (Hmax) and maximum flow rate (Qmax)**

**of EVOPLUS circulators .....** **2A**

**Table: Energy Efficiency Index - EEI .....** **3A**

## 1. ADVERTÊNCIAS ESPECIAIS



Verificar que o produto não tenha sofrido danos devido ao transporte ou à armazenagem. Verificar se o invólucro externo está inteiro e em ótimas condições.



Antes de intervir na parte eléctrica ou mecânica da instalação, desligar sempre a tensão da rede. Aguardar que apaguem os indicadores luminosos no painel de controlo antes de abrir o próprio aparelho. O condensador do circuito intermédio em contínua fica carregado com tensão perigosamente alta até depois de desactivada a tensão da rede.

Só são permitidas ligações à rede firmemente cabeadas. O aparelho deve ser ligado à terra (IEC 536 classe 1, NEC e outros padrões relativos).



Grampos da rede e grampos do motor podem ter uma tensão perigosa até com o motor parado.



Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo serviço de assistência técnica ou por pessoal qualificado, de modo a prevenir quaisquer perigos.

## 2. LÍQUIDOS BOMBEADOS

A máquina foi projectada e fabricada para bombear água que não contém substâncias explosivas nem partículas sólidas ou fibras, com densidade de 1000 kg/m³, viscosidade cinemática igual a 1mm²/s e líquidos não agressivos quimicamente. É possível utilizar glicol etilénico em percentagem não superior a 30%.

## 3. COMPATIBILIDADE ELECTROMAGNÉTICA (EMC)

Os circuladores EVOPLUS respeitam a norma EN 61800-3, na categoria C2, para a compatibilidade electromagnética.

- Emissões electromagnéticas – Ambiente industrial (em alguns casos podem ser solicitadas medidas de limitação).
- Emissões conduzidas – Ambiente industrial (em alguns casos podem ser solicitadas medidas de limitação).

## 4. GESTÃO

### 4.1. Armazenagem

Todos os circuladores devem ser armazenados num local coberto, enxuto e com humidade do ar possivelmente constante, sem vibrações nem poeiras. São fornecidos na sua embalagem original, dentro da qual devem ficar até ao momento da instalação. Se assim não for, lembrar de fechar cuidadosamente a união de aspiração e compressão.

### 4.2. Transporte

Evitar de submeter os produtos a choques e colisões inúteis. Para levantar e transportar o circulador, usar empilhadores, utilizando a paleta entregue anexa (se prevista).

### 4.3. Peso

A plaqueta adesiva que se encontra na embalagem refere o peso total do circulador.

## 5. INSTALAÇÃO

Seguir minuciosamente as recomendações deste capítulo para realizar uma correcta instalação eléctrica, hidráulica e mecânica.



**Verificar se a tensão e a frequência nominais do circulador EVOPLUS SMALL correspondem às da rede de alimentação.**

### 5.1. Instalação e Manutenção do Circulador



**Montar o circulador EVOPLUS SMALL sempre com o veio motor em posição horizontal. Montar o dispositivo de controlo electrónico em posição vertical (ver a Figura 1).**

- O circulador pode ser instalado nos sistemas de aquecimento e ar condicionado quer na tubagem de compressão quer na de retorno; a seta impressa no corpo da bomba indica a direcção do fluxo.
- Instalar pelo que for possível o circulador acima do nível mínimo da caldeira, e o mais longe possível de curvas, cotovelos e derivações.
- Para facilitar as operações de controlo e manutenção, instalar quer na conduta de aspiração quer na de compressão uma válvula de corte.
- Antes de instalar o circulador, efectuar uma lavagem minuciosa da instalação, só com água a 80°C. Então, drenar completamente a instalação para eliminar

quaisquer substâncias danosas que tenham eventualmente entrado em circulação.

- Efectuar a montagem de modo a evitar gotejamentos no motor e no dispositivo de controlo electrónico durante a instalação, bem como durante a manutenção.
- Evitar de misturar à água em circulação aditivos derivados de hidrocarbonetos e produtos aromáticos. Onde necessário, aconselhamos a adicionar anticongelante na percentagem máxima de 30%.
- Em caso de isolamento térmico, utilizar o kit especial (se entregue anexo) e verificar que os furos de descarga do condensado da caixa motor não sejam tapados ou parcialmente obstruídos.
- Para garantir a eficiência máxima da instalação e uma longa vida útil do circulador, aconselha-se a utilização de filtros para lamas magnéticos para separar e reter eventuais impurezas que se possam encontrar na própria instalação (partículas de areia, partículas de ferro e lamas).
- No caso de manutenção, utilizar sempre um conjunto de guarnições novas.
- O aparelho é destinado a ser ligado de maneira permanente à rede hídrica.



**Nunca isolar o dispositivo de controlo electrónico.**

## 5.2. Rotação das cabeças motor

Se a instalação for efectuada em tubagens colocadas em horizontal, será necessário efectuar uma rotação de 90 graus do motor com o relativo dispositivo electrónico para manter o grau de protecção IP e para permitir ao utilizador uma interacção mais confortável com a interface gráfica (ver a Figura 2-3).



**Antes de efectuar a rotação do circulador, verificar se o próprio circulador foi esvaziado completamente.**

Para rodar o circulador EVOPLUS SMALL, proceder da seguinte forma:

1. Remover os 4 parafusos de fixação da cabeça do circulador.
2. Rodar de 90 graus a caixa do motor junto com o dispositivo de controlo electrónico em sentido horário ou anti-horário conforme a necessidade.
3. Remontar e apertar os 4 parafusos que fixam a cabeça do circulador.



**O dispositivo de controlo electrónico deve ficar sempre em posição vertical!**

## 5.3. Válvula anti-retorno

Se a instalação estiver provida de uma válvula anti-retorno, verificar que a pressão mínima do circulador seja sempre superior à pressão de fecho da válvula.

## 6. ARRANQUE

As ligações eléctricas devem ser realizadas por pessoal experiente e qualificado.

- O circulador não necessita de alguma protecção externa do motor.
- Verificar se a tensão e a frequência de alimentação correspondem aos valores indicados na plaqueta das características do circulador.

### 6.1. Ligação de alimentação

Depois de cabeado o cabo de alimentação como indicado na Figura 3, ligá-lo ao cartão como indicado na Figura 4.

**Antes de alimentar o circulador, verificar se a tampa do painel de controlo EVOPLUS SMALL está perfeitamente fechada!**

## 7. FUNÇÕES



**Todas as operações de arranque devem ser efectuadas com a tampa do painel de controlo EVOPLUS SMALL fechado! Pôr em funcionamento o sistema só quando todas as ligações eléctricas e hidráulicas estiverem completadas. Evitar de fazer funcionar o circulador sem água na instalação.**



**O fluido contido na instalação, para além que a alta temperatura e pressão, também se pode encontrar sob forma de vapor. PERIGO DE QUEIMADURAS! É perigoso tocar no circulador. PERIGO DE QUEIMADURAS!**

Uma vez efectuadas todas as ligações eléctricas e hidráulicas, encher a instalação com água e eventualmente com glicol (para a percentagem máxima de glicol, ver o par. 2) e alimentar o sistema. Uma vez posto em funcionamento o sistema, é possível modificar a modalidade de funcionamento para melhor se adaptar às exigências da instalação (ver par. 10).



## 8. FUNKTIONEN


### 8.1. Modos de regulação

Os circuladores EVOPLUS permitem efectuar as seguintes modalidades de regulação de acordo com as necessidades da instalação:

- Regulação de pressão diferencial proporcional em função do fluxo presente na instalação.
- Regulação de pressão diferencial constante.
- Regulação de curva constante.

A modalidade de regulação pode ser programada através do painel de controlo EVOPLUS SMALL (ver o par. 10).

#### 8.1.1. Regulação de Pressão Diferencial Proporcional




Nesta modalidade de regulação, a pressão diferencial é reduzida ou aumentada com o diminuir ou o aumentar da necessidade de água. O setpoint  $H_s$  pode ser programado do visor.

Regulação indicada para:

- Instalações de aquecimento e ar condicionado com elevadas perdas de carga
- Sistemas de dois tubos com válvulas termostáticas e altura manométrica  $\geq 4$  m
- Instalações com regulador de pressão diferencial secundário
- Circuitos primários com elevadas perdas de carga
- Sistemas de recirculação sanitária com válvulas termostáticas nas colunas montantes.

#### 8.1.2. Regulação de Pressão Diferencial Constante



Nesta modalidade de regulação, a pressão diferencial é mantida constante, independentemente da necessidade de água.


O setpoint  $H_s$  pode ser programado do visor.

Regulação indicada para:

- Instalações de aquecimento e ar condicionado com baixas perdas de carga
- Sistemas de dois tubos com válvulas termostáticas e altura manométrica  $\leq 2$  m

- Sistemas de um tubo com válvulas termostáticas
- Instalações de circulação natural
- Circuitos primários com baixas perdas de carga
- Sistemas de recirculação sanitária com válvulas termostáticas nas colunas montantes.

#### 8.1.3. Regulação de curva constante



Nesta modalidade de regulação o circulador trabalha em curvas características com velocidade constante. A curva de funcionamento é seleccionada programando a velocidade de rotação através de um factor percentual. O valor 100% indica a curva de limite máximo. A velocidade de rotação efectiva pode depender das limitações de potência e de pressão diferencial do próprio modelo de circulador.

A velocidade de rotação pode ser programada do visor. Regulação indicada para instalações de aquecimento e ar condicionado de débito constante.

#### 8.2. Módulos de Expansão

Os circuladores EVOPLUS SMALL podem estar providos de alguns módulos de expansão que permitem ampliar as suas funcionalidades.

Para os detalhes sobre as modalidades de instalação, configuração e utilização dos módulos de expansão, remete-se para o manual específico.

## 9. PAINEL DE CONTROLO

As funcionalidades dos circuladores EVOPLUS SMALL podem ser modificadas através do painel de controlo que se encontra na tampa do dispositivo de controlo electrónico.

No painel encontram-se: um visor gráfico, 4 teclas de navegação e 3 luzes LED de sinalização (ver a Figura 5).

### 9.1. Visor gráfico

Através do visor gráfico será possível navegar num menu de maneira fácil e intuitiva que permitirá verificar e modificar as modalidades de funcionamento do sistema, a habilitação das entradas e o setpoint de trabalho. Também será possível visualizar o estado do sistema e o histórico de eventuais alarmes memorizados pelo próprio sistema.

## 9.2. Teclas de navegação

Para navegar no interior do menu estão disponíveis 4 teclas: 3 teclas por baixo do visor e 1 lateral. As teclas por baixo do visor são denominadas teclas activas e a tecla lateral é denominada tecla escondida.

Cada página do menu é feita de maneira a indicar a função associada às 3 teclas activas (as por baixo do visor).

## 9.3. Luzes de sinalização

**Luz amarela:** Sinalização de sistema alimentado.

Acesa, indica que o sistema é alimentado.



**Nunca remover a tampa se a luz amarela estiver acesa.**

**Luz vermelha:** Sinalização de alarme/anomalia presente no sistema.

A luz acesa intermitente indica que o alarme não é bloqueante e a bomba pode ser pilotada. A luz acesa fixa indica que o alarme é bloqueante e a bomba não pode ser pilotada.

**Luz verde:** Sinalização de bomba ON/OFF.

Se acesa, a bomba está a funcionar. Se apagada, a bomba está parada.

## 10. MENU

Os circuladores EVOPLUS SMALL põem à disposição um menu utilizador que pode ser acessado da Home Page premindo e soltando a tecla central "Menu".

A seguir estão representadas as páginas do menu utilizador através das quais é possível verificar o estado do sistema e modificar as suas programações.

Se as páginas dos menus mostrarem uma chave em baixo à esquerda, significa que não é possível modificar as programações. Para desbloquear os menus, entrar na Home Page e premir simultaneamente a tecla escondida e a tecla por baixo da chave até a chave desaparecer.

**Se não for premida nenhuma tecla durante 60 minutos, as programações bloqueiam-se automaticamente e o visor é desligado. Premindo uma tecla qualquer, o visor é ligado novamente e é visualizada a "Home Page".**


Para navegar no interior dos menus, premir a tecla central.

Para retornar à página anterior, manter premida a tecla escondida, então premir e soltar a tecla central. Para modificar as programações, utilizar as teclas esquerda e direita.


Para confirmar a modificação de uma programação, premir durante 3 segundos a tecla central "OK". A confirmação realizada será evidenciada pelo ícone seguinte:



|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Homepage</b></p>   | <p>Na Home Page estão resumidas de modo gráfico as principais programações do sistema.</p> <p>O ícone no topo à esquerda indica o tipo de regulação seleccionada.</p> <p>O ícone central no topo indica a modalidade de funcionamento seleccionada (auto ou economy).</p> <p>O ícone no topo à direita indica a presença de um inversor simples ou duplo. A rotação do ícone ① ou ② indica qual bomba de circulação está a funcionar.</p> <p>No centro da Home page encontra-se um parâmetro só de visualização que pode ser escolhido entre um pequeno conjunto de parâmetros através da Página 9.0 do menu.</p> <p>Da Home Page é possível ter acesso à página de regulação do contraste do visor: mantendo premida a tecla escondida, então premir e soltar a tecla direita.</p> <p>Os circuladores EVOPLUS SMALL põem à disposição um menu utilizador que pode ser acessado da Home Page premindo e soltando a tecla central "Menu".</p> |
| <p><b>Página 1.0</b></p> | <p>Através da Página 1.0 ajustam-se as programações de fábrica premindo simultaneamente por 3 segundos as teclas esquerda e direita.</p> <p>O facto que foram restabelecidas as programações da fábrica será notificado pelo aparecer do símbolo  ao lado da palavra "Default".</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Página 2.0</b></p>                                                                                                                                                         | <p>Através da Página 2.0 programa-se a modalidade de regulação. É possível escolher entre as seguintes modalidades:</p> <p>1  = Regulação de pressão diferencial proporcional.</p> <p>2  = Regulação de pressão diferencial constante.</p> <p>3  = Regulação de curva constante com velocidade de rotação programada do visor.</p> |
| <p>A página 2.0 visualiza 3 ícones que representam:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ícone central = programação atualmente selecionada</li> <li>- ícone direito = programação seguinte</li> <li>- ícone esquerdo = programação anterior</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>Página 3.0</b></p>                                                                                                                                                        | <p>Através da Página 3.0 é possível modificar o setpoint de regulação.</p> <p>De acordo com o tipo de regulação escolhido na página anterior, o setpoint a programar será uma altura manométrica ou, no caso de Curva Constante, uma percentagem relativa à velocidade de rotação.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p><b>Página 9.0</b></p>                                                                                                                                                        | <p>Através da página 9.0, pode-se escolher o parâmetro a visualizar na Home Page:</p> <p>H: Altura manométrica indicada em metros</p> <p>Q: Débito estimado indicado em m<sup>3</sup>/h</p> <p>S: Velocidade de rotação indicada em rotações por minuto (rpm)</p> <p>E: Não presente</p> <p>P: Potência fornecida indicada em W</p> <p>h: Horas de funcionamento</p> <p>T: Não presente</p> <p>T1: Não presente</p>                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Página 10.0</b></p>         | <p>Através da página 10.0 é possível escolher o idioma com que visualizar as mensagens.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p><b>Página 11.0</b></p>        | <p>Através da página 11.0 é possível visualizar o histórico dos alarmes premindo a tecla direita.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>Histórico Alarmes</b></p>  | <p>Se o sistema detectar anomalias, regista-as de modo permanente no histórico dos alarmes (para um máximo de 15 alarmes). Por cada alarme registado, visualiza-se uma página constituída por 3 partes: um código alfanumérico que identifica o tipo de anomalia, um símbolo que ilustra de modo gráfico a anomalia e enfim uma mensagem no idioma seleccionado na Página 10.0 que descreve brevemente a anomalia.</p> <p>Premindo a tecla direita, é possível folhear todas as páginas do histórico. No fim do histórico aparecem 2 perguntas:</p> <p><b>1. "Fazer o reset dos alarmes?"</b></p> <p>Premindo OK (tecla esquerda), faz-se o reset dos eventuais alarmes ainda presentes no sistema.</p> <p><b>2. "Cancelar Histórico Alarmes?"</b></p> <p>Premindo OK (tecla esquerda) cancelam-se os alarmes memorizados no histórico.</p> |

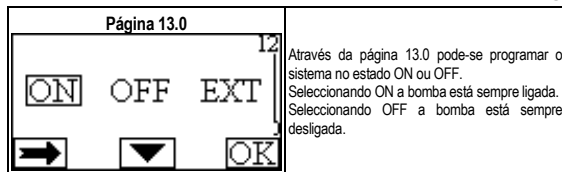

## 11. PROGRAMAÇÕES DE FÁBRICA

| Parâmetro                                   | Valor                                                                                                                             |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modo de regulação                           |  = Regulação de pressão diferencial proporcional |
| Modo de funcionamento com dois circuladores |  = Alternate every 24h                           |
| Comando arranque bomba                      | ON                                                                                                                                |

Tabela 1: Programações de fábrica

## 12. TIPOS DE ALARME

| Código do alarme | Símbolo do Alarme                                                                 | Descrição do Alarme                          |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| E0 - e16; e21    |  | Erro interno                                 |
| E17 - e19        |  | Curto-circuito                               |
| e20              |  | Erro tensão                                  |
| E22 - e31        |  | Erro interno                                 |
| E32 - e35        |  | Temperatura excessiva do sistema electrónico |
| e37              |  | Tensão baixa                                 |
| e38              |  | Tensão alta                                  |
| E39 - e40        |  | Bomba bloqueada                              |
| e46              |  | Bomba desligada                              |
| e42              |  | Funcionamento a seco                         |

|     |                                                                                    |                                                               |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| e56 |    | Temperatura excessiva motor (activação da protecção do motor) |
| e57 |  | Frequência do sinal externo PWM inferior a 100 Hz             |
| e58 |  | Frequência do sinal externo PWM superior a 5 kHz              |

Tabela 2: Lista dos alarmes

## 13. CONDIÇÕES DE ERRO E RESTABELECIMENTO

| Indicação no visor |                                                                                   | Descrição                                    | Restabelecimento                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E0 - e16           |  | Erro interno                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Desligar a tensão ao sistema.</li> <li>- Aguardar que apaguem os indicadores luminosos no painel de controlo, então alimentar novamente o sistema.</li> <li>- Se o erro persistir, substituir o circulador.</li> </ul>                                                |
| E37                |  | Baixa tensão de rede (LP)                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Desligar a tensão ao sistema.</li> <li>- Aguardar que apaguem os indicadores luminosos no painel de controlo, então alimentar novamente o sistema.</li> <li>- Verificar se a tensão de rede está correcta, eventualmente restabelecer os valores nominais.</li> </ul> |
| E38                |  | Alta tensão de rede (HP)                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Desligar a tensão ao sistema.</li> <li>- Aguardar que apaguem os indicadores luminosos no painel de controlo, então alimentar novamente o sistema.</li> <li>- Verificar se a tensão de rede está correcta, eventualmente restabelecer os valores nominais.</li> </ul> |
| E32-e35            |  | Sobreaquecimento crítico partes electrónicas | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Desligar a tensão ao sistema.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                              |

### Energy Efficiency Index - EEI

O parâmetro de referência para os circuladores mais eficientes é  $EEI \leq 0,20$ .

O valor EEI varia de acordo com o modelo da bomba e pode ser encontrado na marcação CE (placa de dados) da bomba.

|           |  |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|--|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |  |                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aguardar que apaguem os indicadores luminosos no painel de controlo.</li> <li>- Verificar que as condutas de ventilação do sistema não estejam entupidas e que a temperatura ambiente do local esteja nos limites.</li> </ul>                                         |
| E39-e40   |  | Protecção contra a corrente excessiva          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Controlar se o circulador gira livremente.</li> <li>- Controlar que o acréscimo de anticongelante não seja superior à percentagem máxima de 30%.</li> </ul>                                                                                                           |
| E21-e30   |  | Erro de tensão                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Desligar a tensão ao sistema.</li> <li>- Aguardar que apaguem os indicadores luminosos no painel de controlo, então alimentar novamente o sistema.</li> <li>- Verificar se a tensão de rede está correcta, eventualmente restabelecer os valores nominais.</li> </ul> |
| E31       |  | Comunicação entre os dois circuladores ausente | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificar a integridade do cabo de comunicação entre os dois circuladores.</li> <li>- Verificar que ambos os circuladores estejam alimentados.</li> </ul>                                                                                                             |
| E42       |  | Funcionamento a seco                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pôr a instalação sob pressão.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                              |
| E56       |  | Temperatura excessiva do motor                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Desligar a tensão ao sistema.</li> <li>- Aguardar que o motor arrefeça.</li> <li>- Alimentar novamente o sistema.</li> </ul>                                                                                                                                          |
| E57 ; e58 |  | $f < 100 \text{ Hz}$ ; $f > 5 \text{ kHz}$     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificar que o sinal externo PWM funcione e esteja ligado conforme a especificação.</li> </ul>                                                                                                                                                                       |

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                                               |            |
|---------------------------------------------------------------|------------|
| <b>1. Особые предупреждения</b>                               | <b>130</b> |
| <b>2. Перекачиваемые жидкости</b>                             | <b>130</b> |
| <b>3. Электромагнитная совместимость (эмс)</b>                | <b>130</b> |
| <b>4. Порядок обращения</b>                                   | <b>130</b> |
| 4.1. Складирование                                            | 130        |
| 4.2. Транспортировка                                          | 130        |
| 4.3. Масса                                                    | 130        |
| <b>5. Монтаж</b>                                              | <b>130</b> |
| 5.1. Монтаж и техническое обслуживание циркуляционного насоса | 130        |
| 5.2. Вращение головок двигателя                               | 131        |
| 5.3. Обратный клапан                                          | 131        |
| <b>6. Электропроводка</b>                                     | <b>131</b> |
| 6.1. Подсоединение линии электропитания                       | 131        |
| <b>7. Запуск</b>                                              | <b>131</b> |
| <b>8. Функции</b>                                             | <b>132</b> |
| 8.1. Режимы регуляции                                         | 132        |
| 8.1.1. Регуляция пропорционального дифференциального давления | 132        |
| 8.1.2. Регуляция постоянного дифференциального давления       | 132        |
| 8.1.3. Регуляция по постоянной кривой                         | 132        |
| 8.2. Дополнительные модули                                    | 132        |
| <b>9. Консоль управления</b>                                  | <b>133</b> |
| 9.1. Графический дисплей                                      | 133        |
| 9.2. Кнопки навигации                                         | 133        |
| 9.3. Индикаторы                                               | 133        |
| <b>10. Меню</b>                                               | <b>133</b> |
| <b>11. Заводские настройки</b>                                | <b>135</b> |
| <b>12. Типы сигнализаций</b>                                  | <b>135</b> |
| <b>13. Состояния сбоев и методы их устранения</b>             | <b>135</b> |

## ПЕРЕЧЕНЬ СХЕМ

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| Сх 1: Монтажное положение                    | 1A |
| Сх 2: Монтаж на горизонтальных трубопроводах | 1A |
| Сх 3: Каблирование сетевого разъема          | 1A |
| Сх 4: Подсоединение сетевого разъема         | 1A |
| Сх 5: Консоль управления                     | 1A |

## ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Таб. 1: Заводские настройки       | 135 |
| Таб. 2: Перечень сигналов тревоги | 135 |

Table: Maximum head (Hmax) and maximum flow rate (Qmax)

of EVOPLUS circulators ..... 2A

Table: Energy Efficiency Index - EEI ..... 3A

## 1. ОСОБЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



Проверить, чтобы изделие не было повреждено в процессе перевозки или складирования. Проверить, чтобы внешняя упаковка не была повреждена и была в хорошем состоянии.



Перед началом обслуживания электрической или механической части изделия следует всегда отключать напряжение электропитания. Дождитесь, пока индикаторы на консоли управления погаснут, перед тем, как открыть крышку консоли. Конденсатор промежуточной сети непрерывного электропитания остается под опасно высоким напряжением даже после отключения электропитания.

Допускаются только надежные подсоединения к сети электропитания. Устройство должно быть соединено с заземлением (IEC 536 класс 1, NEC и другие нормативы в этой области).



Клеммы сети электропитания и клеммы двигателя могут находиться под опасно высоким напряжением также при остановленном двигателе.



Если сетевой кабель поврежден, необходимо поручить его замену сервисному обслуживанию или квалифицированному персоналу во избежание какой-либо опасности.

## 2. ПЕРЕКАЧИВАЕМЫЕ ЖИДКОСТИ

Агрегат спроектирован и произведен для перекачивания воды, не содержащей взрывоопасных веществ, твердых частиц или волокон, с плотностью, равной 1000 кг/м<sup>3</sup>, с кинематической вязкостью, равной 1 мм<sup>2</sup>/сек, и химически неагрессивных жидкостей. Этиленгликоль может быть использован в концентрации, не превышающей 30%.

## 3. ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ (ЭМС)

Циркуляционные насосы EVOPLUS отвечают требованиям норматива EN 61800-3 по категории C2, по электромагнитной совместимости.

- Электромагнитное излучение – Индустриальное строение (в некоторых случаях могут потребоваться предохранительные меры).

- Направленное излучение – Индустриальное строение (в некоторых случаях могут потребоваться предохранительные меры).

## 4. ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ

### 4.1. Складирование

Все циркуляционные насосы должны складироваться в крытом, сухом помещении, по возможности с постоянной влажностью воздуха, без вибраций и пыли. Насосы поставляются в их заводской оригинальной упаковке, в которой они должны оставаться вплоть до момента их монтажа. В случае отсутствия упаковки тщательно закрыть отверстия всасывания и подачи.

### 4.2. Транспортировка

Предохраните агрегаты от лишних ударов и толчков. Для подъема и перемещения циркуляционного насоса используйте автопогрузчики и прилагающийся поддон (там, где он предусмотрен).

### 4.3. Масса

На табличке, наклеенной на упаковке, указывается общая масса циркуляционного насоса.

## 5. МОНТАЖ

Строго следуйте инструкциям, приведенным в настоящем разделе, для правильного выполнения электропроводки, водопроводных и механических систем.



Проверьте, чтобы напряжение и частота, указанные на шильдике EVOPLUS SMALL, соответствовали параметрам сети электропитания.

### 5.1.



**Монтаж и техническое обслуживание циркуляционного насоса**  
Вал циркуляционного насоса EVOPLUS SMALL всегда должен быть установлен в горизонтальном положении. Установите электронный блок управления в вертикальном положении (см. Сх. 1).

- Циркуляционный насос может быть установлен в системы отопления и кондиционирования воздуха как на напорном трубопроводе, так и на обратном. Направление потока показано стрелкой, проштампованной на корпусе насоса.

- По возможности установите циркуляторный насос выше минимального уровня водонагревательной колонки и как можно дальше от колен и ответвлений.
- Для облегчения проверок и технического обслуживания установить отсечной клапан как на приточном, так и на напорном трубопроводе.
- Перед установкой циркуляционного насоса произвести тщательную мойку системы простой водой при температуре 80°C. Затем полностью слить систему для удаления всех посторонних частиц, которые могли попасть в циркуляцию.
- Монтаж насоса должен быть выполнен таким образом, чтобы избежать утечек воды на двигатель и на электронный блок управления как в процессе монтажа, так и в процессе технического обслуживания.
- Не следует смешивать воду в циркуляции с углеводородными добавками и с ароматизаторами. Максимальный объем добавки антифриза, там, где это необходимо, не должен превышать 30%.
- При наличии изоляции (термоизоляции) необходимо проверить при помощи специального колпачка (если он прилагается), чтобы отверстия слива конденсата из корпуса двигателя не оказались закрытыми или частично засоренными.
- Для обеспечения максимальной эффективности системы и долгого срока службы циркуляционного насоса рекомендуется использовать магнитные фильтры-тряеуловители для отделения и удаления возможных нечистот, циркулирующих в системе (частиц песка, металла и грязи).
- При тех. обслуживании всегда используйте комплект новых уплотнений.
- Аппарат предназначен для постоянного подсоединения к водопроводной сети.



**Никогда не покрывать термоизоляцией электронный блок управления.**

## 5.2. Вращение головок двигателя

Если монтаж производится на трубопроводах, расположенных горизонтально, потребуется повернуть двигатель с соответствующим электронным блоком на 90 градусов для обеспечения класса электробезопасности IP, а также чтобы пользователь имел более удобный доступ к графическому интерфейсу (см.Сх. 2-3).



**Перед вращением циркуляционного насоса проверьте, чтобы из него была полностью слита жидкость.**

Вращение циркуляционного насоса EVOPLUS SMALL выполняется в следующем порядке:

1. Снимите 4 крепежных винта с головки циркуляционного насоса.
2. Поверните корпус двигателя вместе с электронным блоком управления на 90 градусов по часовой стрелке или против часовой стрелке, в зависимости от необходимости.
3. Установите на место и закрутите 4 крепежных винта головки циркуляционного насоса.



**Электронный блок управления всегда должен оставаться в вертикальном положении!**

## 5.3. Обратный клапан

Если система оснащена обратным клапаном, проверить, чтобы минимальное давление циркуляционного насоса было всегда выше давления закрывания клапана.

## 6. ЭЛЕКТРОПРОВОДКА

Электропроводка должна выполняться опытным и квалифицированным персоналом.

- Циркуляционный насос не нуждается во внешнем предохранителе двигателя.
- Проверьте, чтобы напряжение и частота сети электропитания совпадали со значениями, указанными на шильдике циркуляционного насоса.

## 6.1. Подсоединение линии электропитания

После каблирования сетевого кабеля, как показано на Схеме 3, подсоединить его к плате, как показано на Схеме 4.

**Перед подключением напряжения циркуляционного насоса проверить, чтобы крышка консоли управления EVOPLUS SMALL была прочно закрыта!**

## 7. ЗАПУСК



**Все операции по запуску должны выполняться с закрытой крышкой консоли управления EVOPLUS SMALL! Запускать систему только после завершения всех электрических и водопроводных**



соединений. Избегайте эксплуатации насоса в отсутствие воды в системе



**Жидкость, содержащаяся в системе, может находиться под давлением или иметь высокую температуру, а также находиться в парообразном состоянии. ОПАСНОСТЬ ОЖЕГОВ! Прикасаться к циркуляционному насосу опасно. ОПАСНОСТЬ ОЖЕГОВ!**

По завершении всех электрических и водопроводных подсоединений заполните систему водой и при необходимости гликолем (максимальную концентрацию гликоля см. в парагр. 2) и запустите систему.

После запуска системы можно изменить режим работы для оптимального соответствия потребностям системы (см. парагр. 10).

## 8. ФУНКЦИИ


### 8.1. Режимы регуляции

Циркуляционные насосы EVOPLUS SMALL позволяют выполнить регуляцию в следующих режимах в зависимости от запросов системы:

- Регуляция пропорционального дифференциального давления по расходу в системе.
- Регуляция постоянного дифференциального давления.
- Регуляция по постоянной кривой.

Режим регуляции может быть задан на консоли управления EVOPLUS SMALL (см. парагр. 10).

#### 8.1.1. Регуляция пропорционального дифференциального давления




В этом режиме регуляции дифференциальное давление понижается или повышается при сокращении или увеличении водоразбора. Контрольное значение  $H_s$  может быть задано на дисплее.

Такой режим рекомендуется для:

- Систем отопления и кондиционирования воздуха со значительными потерями нагрузки
- Системы с двумя трубами с терморегуляционными клапанами и с напором  $\geq 4$  м.
- Системы с регуляцией вторичного дифференциального давления

- Первичные циркуляции с высокой потерей нагрузки
- Системы рециркуляции БГВ с терморегуляционными клапанами на несущих стойках.

#### 8.1.2. Регуляция постоянного дифференциального давления



В этом режиме регуляции дифференциальное давление поддерживается постоянным независимо от водоразбора. Контрольное значение  $H_s$  может быть задано на дисплее.

Такой режим рекомендуется для:

- Систем отопления и кондиционирования воздуха с низкими потерями нагрузки
- Систем с двумя трубами с терморегуляционными клапанами и с напором  $\leq 2$  м
- Систем с одной трубой с терморегуляционными клапанами
- Системы с натуральной циркуляцией
- Первичные циркуляции с низкой потерей нагрузки
- Системы рециркуляции БГВ с терморегуляционными клапанами на несущих стойках.

#### 8.1.3. Регуляция по постоянной кривой



В этом режиме регуляции циркуляционный насос работает по типичным кривым с постоянной скоростью. Рабочая кривая выбирается после выбора скорости вращения посредством процентного коэффициента. Значение 100% означает кривую максимального предела. Фактическая скорость вращения может зависеть от ограничений мощности и от дифференциального давления Вашей модели циркуляционного насоса.

Скорость вращения может быть задана на дисплее. Этот режим регуляции рекомендуется для отопления и кондиционирования воздуха с постоянным расходом.

## 8.2. Дополнительные модули

Циркуляционные насосы EVOPLUS SMALL могут быть укомплектованы несколькими дополнительными модулями, позволяющими расширить диапазон их

функций. Подробности о порядке монтажа, конфигурации и эксплуатации дополнительных модулей смотреть соответствующее тех. руководство.

## 9. КОНСОЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Функции циркуляционных насосов EVOPLUS SMALL могут быть изменены с консоли управления, расположенной на крышке электронного блока управления. На консоли имеются: графический дисплей, 4 кнопки навигации и 3 индикатора (см. Сх. 5).

### 9.1. Графический дисплей

При помощи графического дисплея можно просто и интуитивно просматривать меню, позволяющее проверять и изменять режимы работы системы, активацию вводов и контрольных рабочих значений. Кроме того на дисплее показывается состояние системы и архив сохраненных самой системой сигнализаций.

### 9.2. Кнопки навигации

Для просмотра меню имеются 4 кнопки: 3 кнопки под дисплеем и 1 сбоку. Кнопки под дисплеем называются активными, кнопка сбоку называется скрытой. Каждая страница меню показывает функцию, связанную с 3 активными кнопками (под дисплеем).

### 9.3. Индикаторы

**Желтый индикатор:** Сигнализация системы под напряжением. Если включен, означает, что система запитана.



**Никогда не снимайте крышку при включенном желтом индикаторе.**

**Красный индикатор:** Сигнализация тревоги/неисправности в системе.

Если индикатор мигает, сигнализация не блокирует работу и управление насоса. Если индикатор горит, не мигая, сигнализация блокирует работу и управление насоса.

**Зеленый индикатор:** Сигнализация ВКЛ/ВЫКЛ. насоса. Если включен, насос вращается. Если выключен, насос остановлен.

## 10. МЕНЮ

Циркуляционные насосы EVOPLUS SMALL имеют меню пользователя, в которое можно зайти с Главной страницы, нажав и отпустив центральную кнопку «Меню». Ниже показаны страницы меню пользователя, на которых можно проверить


состояние системы и изменить ее настройки. Если на страницах меню внизу слева показывается ключ, это означает, что изменение параметров невозможно. Для разблокировки меню зайдите на Главную страницу (Home Page) и одновременно нажмите скрытую кнопку и кнопку под ключом вплоть до исчезновения символа ключа. Если в течение 60 минут не нажимается никакой кнопки, параметры автоматически блокируются, и дисплей гаснет. При нажатии какой-либо кнопки дисплей включается, и показывается Главная страница «Home Page».

Для просмотра меню нажмите центральную кнопку.

Для возврата на предыдущую страницу держите нажатой скрытую кнопку, затем нажмите и отпустите центральную кнопку. Для изменения настроек используйте левую и правую кнопки.

Для подтверждения изменения параметра нажмите на 3 секунды центральную кнопку «ОК». Подтверждение показывается следующим символом:

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>На Главной странице графически представлены все основные настройки системы. Символ в левом верхнем углу показывает выбранный метод регуляции. Символ сверху в центре показывает выбранный режим работы (auto или есопоту). Символ в верхнем правом углу показывает наличие одинарного инвертера или спаренного. Вращающийся символ ① или ② показывает, который из циркуляционных насосов находится в работе. В центре Главной страницы показан параметр только для визуализации, который может быть выбран из небольшого перечня параметров на Странице 9.0 меню. С Главной страницы можно открыть страницу настройки контраста дисплея: держите нажатой скрытую кнопку, затем нажмите и отпустите правую кнопку. Циркуляционные насосы EVOPLUS SMALL имеют меню пользователя, в которое можно</p> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | зайти с Главной страницы, нажав и отпустив центральную кнопку «Меню».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p><b>Страница 1.0</b></p>                                                                                                                                                                                                             | На Странице 1.0 обнуляются заводские настройки, нажав одновременно на 3 секунды левую и правую кнопку. Обнуление заводских настроек показывается символом  рядом с надписью «Default».                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p><b>Страница 2.0</b></p>                                                                                                                                                                                                             | На Странице 2.0 задается метод регуляции. Можно выбрать один из следующих режимов:<br>1  = Регуляция пропорционального дифференциального давления.<br>2  = Регуляция постоянного дифференциального давления.<br>3  = Регуляция по постоянной кривой со скоростью вращения, заданной на дисплее. |
| <p>На Странице 2.0 показываются 3 символа, обозначающие:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- центральный символ = текущая настройка</li> <li>- символ справа = последующая настройка</li> <li>- символ слева = предыдущая настройка</li> </ul> <p>На Странице 3.0 задается контрольное значение регуляции</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p><b>Страница 3.0</b></p>                                                                                                                                                                                                             | В зависимости от типа регуляции, выбранного на предыдущей странице, задаваемое контрольное значение будет напором или, в случае Постоянной Кривой, процентное значение, относящееся к скорости вращения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Страница 9.0</b></p>       | На Странице 9.0 можно выбрать параметр для его визуализации на Главной странице:<br>H: Замеренный напор в метрах<br>Q: Рассчитанный расход в м3/час<br>S: Скорость вращения в оборотах в минуту (rpm)<br>E: Отсутствует<br>P: Выбываемая мощность в Вт<br>h: Часы работы<br>T: Отсутствует<br>T1: Отсутствует                                                                                                                |
| <p><b>Страница 10.0</b></p>      | На Странице 10.0 можно выбрать язык визуализации сообщений.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>Страница 11.0</b></p>      | На Странице 11.0 можно просмотреть архив сигнализаций, нажав правую кнопку.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>Histórico Alarmes</b></p>  | При обнаружении системой аномалий система сохраняет их в архиве сигнализаций (максимальное число - 15 сигнализаций). На каждую сохраненную сигнализацию заводится страница, состоящая из 3-х частей: буквенно-цифровой код, обозначающий тип аномалии, символ, графически представляющий аномалию, и сообщение на языке, выбранном на Странице 10.0, кратко описывающее аномалию. Нажав правую кнопку, можно просмотреть все |

|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                       | <p>страницы архива. В конце архива показывается 2 вопроса:</p> <p><b>1. «Обнулить сигнализацию?»</b><br/>Нажав ОК (левая кнопка), сигнализации, присутствующие в системе, обнуляются.</p> <p><b>2. «Стереть архив сигнализаций?»</b><br/>Нажав ОК (левая кнопка), стираются сигнализации, сохраненные в архиве.</p> |
| <p>Страница 13.0</p>  | <p>На странице 13.0 можно выбрать состояние системы ON (ВКЛ), OFF (ВЫКЛ).<br/>При выборе ON (ВКЛ) насос всегда включен.<br/>При выборе OFF (ВЫКЛ) насос всегда выключен.</p>                                                                                                                                        |

## 11. ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ

| Параметр                         | Значение                                                                                                                                   |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Режим регуляции                  |  = Регуляция пропорционального дифференциального давления |
| Режим работы спаренных устройств |  = Сменяется каждые 24 часа                               |
| Команда запуска насоса           | ON                                                                                                                                         |

Таб. 1: Заводские настройки

## 12. ТИПЫ СИГНАЛИЗАЦИЙ

| Код сигнализации | Символ сигнализации                                                               | Описание сигнализации |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| E0 - e16; e21    |  | Внутренний сбой       |
| E17 - e19        |  | Короткое замыкание    |
| e20              |  | Сбой напряжения       |
| E22 - e31        |  | Внутренний сбой       |

|           |                                                                                    |                                                        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| E32 - e35 |   | Перегрев эллектронной системы                          |
| e37       |  | Низкое напряжение                                      |
| e38       |  | Высокое напряжение                                     |
| E39 - e40 |  | Насос заблокирован                                     |
| e46       |  | Насос отсоединен                                       |
| e42       |  | Работа всухую                                          |
| e56       |  | Перегрев двигателя (сработал предохранитель двигателя) |
| e57       |  | Частота внешнего сигнала ШИМ меньше 100 Гц             |
| e58       |  | Частота внешнего сигнала ШИМ больше 5 КГц              |

Таб. 2: Перечень сигналов тревоги

## 13. СОСТОЯНИЯ СБОЕВ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

| Сообщения на дисплее |                                                                                   | Описание                             | Метод устранения                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E0 - e16             |  | Внутренний сбой                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Обесточить систему.</li> <li>- Дождаться выключения индикаторов на консоли управления, затем вновь запустить систему.</li> <li>- В случае повторения сбоя заменить циркуляционный насос.</li> </ul>                              |
| E37                  |  | Низкое напряжение в электросети (LP) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Обесточить систему.</li> <li>- Дождаться выключения индикаторов на консоли управления, затем вновь запустить систему.</li> <li>- Проверить, чтобы напряжение в сети было правильным, при необходимости привести его в</li> </ul> |

|         |                                                                                   |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                   |                                              | соответствие с данными на паспортной табличке изделия.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| E38     |  | Высокое напряжение в электросети (HP)        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Обесточить систему.</li> <li>- Дождаться выключения индикаторов на консоли управления, затем вновь запитать систему.</li> <li>- Проверить, чтобы напряжение в сети было правильным, при необходимости привести его в соответствие с данными на паспортной табличке изделия.</li> </ul> |
| E32-e35 |  | Критический перегрев электронных компонентов | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Обесточить систему.</li> <li>- Дождаться выключения индикаторов на консоли управления.</li> <li>- Проверить, чтобы вентиляционные отверстия системы не были засорены, и чтобы температура помещения соответствовала спецификации.</li> </ul>                                           |
| E39-e40 |  | Сработало предохранение от сверхтока         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Проверить, чтобы циркуляционный насос свободно вращался.</li> <li>- Проверить, чтобы уровень антифриза не превышал максимальную отметку 30%.</li> </ul>                                                                                                                                |
| E21-e30 |  | Сбой напряжения                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Обесточить систему.</li> <li>- Дождаться выключения индикаторов на консоли управления, затем вновь запитать систему.</li> <li>- Проверить, чтобы напряжение в сети было правильным, при необходимости привести его в соответствие с данными на паспортной табличке изделия.</li> </ul> |

|           |                                                                                   |                                             |                                                                                                                                                                         |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E31       |  | Отсутствует связь между спаренными насосами | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Проверить исправность соединительного провода между насосами.</li> <li>- Проверить, чтобы оба насоса были запитаны.</li> </ul> |
| E42       |  | Работа всухую                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Обеспечить давление в системе.</li> </ul>                                                                                      |
| E56       |  | Перегрев двигателя                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Обесточить систему.</li> <li>- Дождаться охлаждения двигателя.</li> <li>- Вновь запитать систему</li> </ul>                    |
| E57 ; e58 |  | $f < 100 \text{ Hz}$ ; $f > 5 \text{ kHz}$  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Проверить, чтобы внешний сигнал ШИМ работал и был подключен согласно спецификации.</li> </ul>                                  |

### Energy Efficiency Index - EEI

Контрольным параметром для более эффективных циркуляционных насосов является  $EEI \leq 0,20$ .

Значение EEI варьируется в зависимости от модели насоса и может быть указано на маркировке CE (табличке с данными) насоса.

**SISÄLLYSLUETTELO**

|                                                        |            |
|--------------------------------------------------------|------------|
| <b>1. Erityisiä Varoituksia .....</b>                  | <b>138</b> |
| <b>2. Pumpattavat Nesteet .....</b>                    | <b>138</b> |
| <b>3. Sähkömagneettinen Yhteensopivuus (Emc) .....</b> | <b>138</b> |
| <b>4. Käsittely .....</b>                              | <b>138</b> |
| 4.1. Varastointi .....                                 | 138        |
| 4.2. Kuljetus .....                                    | 138        |
| 4.3. Paino .....                                       | 138        |
| <b>5. Asentaminen .....</b>                            | <b>138</b> |
| 5.1. Kiertovesipumpun asentaminen ja huoltaminen ..... | 138        |
| 5.2. Moottorin kannen kiertäminen .....                | 139        |
| 5.3. Takaiskuventtiili .....                           | 139        |
| <b>6. Sähkökytkennät .....</b>                         | <b>139</b> |
| 6.1. Virtakytkentä .....                               | 139        |
| <b>7. Käynnistys .....</b>                             | <b>139</b> |
| <b>8. Toiminnot .....</b>                              | <b>139</b> |
| 8.1. Säättötavat .....                                 | 139        |
| 8.1.1. Sääto suhteellisen paine-eron mukaan .....      | 140        |
| 8.1.2. Sääto vakion paine-eron mukaan .....            | 140        |
| 8.1.3. Sääto vakiokäyrän mukaisesti .....              | 140        |
| 8.2. Laajennusmoduulit .....                           | 140        |
| <b>9. Ohjauspaneeli .....</b>                          | <b>140</b> |
| 9.1. Graafinen näyttö .....                            | 140        |
| 9.2. Selausnäppäimet .....                             | 140        |
| 9.3. Merkkivalot .....                                 | 140        |
| <b>10. Valikot .....</b>                               | <b>141</b> |
| <b>11. Tehdasasetukset .....</b>                       | <b>143</b> |
| <b>12. Hälytystyyppit .....</b>                        | <b>143</b> |
| <b>13. Virhetila Ja Palautus .....</b>                 | <b>143</b> |

**KUVALUETTELO**

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| Kuv. 1: Asennusasento .....                        | 1A |
| Kuv. 2: Asentaminen vaakasuuntaisiin putkiin ..... | 1A |
| Kuv. 3: Virtajohdon johdotukset .....              | 1A |
| Kuv. 4: Virtajohdon kytkentä .....                 | 1A |
| Kuv. 5: Ohjauspaneeli .....                        | 1A |

**INDEX OF TABLES**

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Taul. 1: Tehdasasetukset ..... | 143 |
| Taul. 2: Hälytysluettelo ..... | 143 |

**Table: Maximum head (Hmax) and maximum flow rate (Qmax)**

**of EVOPLUS circulators .....** **2A**

**Table: Energy Efficiency Index - EEI .....** **3A**

## 1. ERITYISIÄ VAROITUKSIA



Varmista, että tuote ei ole vahingoittunut kuljetuksen tai varastoinnin aikana. Tarkasta, että ulkopakkaus on ehjä ja hyvässä kunnossa.



Ennen minkäänlaisten toimenpiteiden suorittamista laitteiston sähköiseen tai mekaaniseen osaan on verkkojännite katkaistava. Odota että ohjauspaneelin merkkivalot sammuvat ennen laitteen avaamista. DC-välipiirin kondensaattorissa pysyy vaarallisen korkea jännite myös verkkojännitteen katkaisemisen jälkeen. Ainoastaan kunnolla kaapeloidut verkkokytkenäät ovat sallittuja. Laitte on maadoitettava (IEC 536 luokka 1, NEC ja muut sovellettavat standardit).



Verkkoliittimissä ja moottorin liittimissä saattaa esiintyä vaarallista jännitettä myös moottorin seistessä.



Jos verkkojohto on vaurioitunut, se on annettava teknisen huollon tai pätevän ammattihenkilön vaihdettavaksi, kaikkien mahdollisten vaaratilanteiden välttämiseksi.

## 2. PUMPATTAVAT NESTEET

Kone on suunniteltu ja rakennettu pumppaamaan vettä, jossa ei saa olla räjähtäviä aineita, kiinteitä hiukkasia tai kuituja, ja jonka tiheys on 1000 kg/m<sup>3</sup>, kinemaattinen viskositeetti 1 mm<sup>2</sup>/s sekä nesteitä, jotka eivät ole kemiallisesti aggressiivisia. On mahdollista käyttää etyleeniglykolia, kunhan pitoisuus on alle 30%.

## 3. SÄHKÖMAGNEETTINEN YHTEENSOPIVUUS (EMC)

EVOPLUS-kiertovesipumput noudattavat sähkömagneettisen yhteensopivuuden osalta standardia EN 61800-3, luokka C2.

- Sähkömagneettiset häiriöt – Teollinen ympäristö (joissakin tapauksissa saatetaan tarvita rajoittavia toimenpiteitä).
- Johtumalla siirtyvät häiriöt – Teollinen ympäristö (joissakin tapauksissa saatetaan tarvita rajoittavia toimenpiteitä).

## 4. KÄSITTELY

### 4.1. Varastointi

Kaikki kiertovesipumput on varastoitava katolla suojattuun ja kuivaan tilaan, jonka ilmankosteus pysyy vakaana, ja jossa ei esiinny tärinää eikä pölyä. Pumput toimitetaan pakattuina alkuperäispakkaukseen, jossa niiden tulee pysyä asennushetkeen asti. Jos näin ei ole, on imu- ja paineaukot suljettava huolellisesti.

### 4.2. Kuljetus

Tuotteiden altistumista turhille törmäyksille ja kolhuille on välttettävä. Kiertovesipumppua on nostettava ja kuljetettava toimitetun (jos näin on sovittu) lavan varassa sopivilla nostolaitteilla.

### 4.3. Paino

Pakkaukseen kiinnitetty tarrakyltti ilmoittaa kiertovesipumpun kokonaispainon.

## 5. ASENTAMINEN

Tässä luvussa annettuja ohjeita on noudatettava tarkoin, jotta asennus onnistuisi oikein niin sähköön, hydrauliaan kuin mekaniikan osalta.



Varmista että EVOPLUS SMALL-kiertovesipumpun arvokilvessä ilmoitettu jännite ja taajuus vastaavat sähköverkon vastaavia arvoja.

### 5.1. Kiertovesipumpun asentaminen ja huoltaminen



Asenna EVOPLUS SMALL-kiertovesipumppu aina siten, että moottorin akseli tulee vaakasuoraan asentoon. Asenna elektroninen valvontalaite pystysuoraan asentoon (ks. Kuv. 1).

- Kiertovesipumppu voidaan lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmissä asentaa sekä paineputkeen että paluuputkeen; pumpun runkoon painettu nuoli ilmoittaa virtaussuunnan.
- Asenna kiertovesipumppu mahdollisuuden mukaan kattilan minimitasen yläpuolelle ja mahdollisimman kauaksi kaarteista, taipeista ja haarautuvista osista.
- Tarkastusten ja huoltojen helpottamiseksi asenna sekä imuputkeen että paineputkeen sulkuventtiili.
- Ennen kiertovesipumpun asentamista on järjestelmä pestävä huolella yksinomaan 80-asteista vettä käyttäen. Tämän jälkeen järjestelmä on tyhjennettävä kokonaan eikä sinne saa jäädä mitään mahdollisesti sisään päässyttä haitallista ainetta.

- Suorita asennus siten, että moottoriin tai elektroniseen valvontalaitteeseen ei pääse tippumaan nesteitä asennusvaiheessa eikä huoltovaiheessa.
- Vältä hiilivetyperäisten ja aromaattisten lisäaineiden lisäämistä kiertoveteen. Tarpeen vaatiessa voidaan lisätä jäätymisenestoainetta, mutta sitä saa olla korkeintaan 30 %.
- Lämpöeristykseen on käytettävä erityistä eristepakkausta (jos toimitettu); tässä yhteydessä on huolehdittava siitä, että moottorin lauhteen poistoaukkoja ei suljeta tai osittainkaan tukita.
- Jotta järjestelmä toimii mahdollisimman tehokkaasti ja kiertovesipumppu kestää pitkään, käytä magneettisia mudanerottimia erottaaksesi ja kerätäksesi mahdolliset järjestelmässä olevat epäpuhtaudet (hiekk- tai rautahiukkaset ja muta).
- Huollon yhteydessä on aina käytettävä uutta tiivistepakkausta.
- Laite tulee liittää vesijohtoverkkoon pysyvästi.



**Älä koskaan sulje elektronista valvontalaitetta eristeeseen.**

## 5.2. Moottorin kannen kiertö

Siinä tapauksessa, että asentaminen suoritetaan vaakasunnassa oleviin putkiin, on moottoria ja sen elektronista laitetta kierrettävä 90 astetta IP-suojaluokituksen säilyttämiseksi ja jotta graafisen käyttöliittymän käyttäminen sujuisi helpommin (ks. Kuv. 2-3).



**Varmista ennen kiertovesipumpun kiertämiseen ryhtymistä, että kiertovesipumppu on tyhjennetty täysin.**

EOPLUS SMALL -kiertovesipumppua kierretään seuraavalla tavalla:

1. Irrota kiertovesipumpun pään 4 kiinnitysruuvia.
2. Kierrä 90 astetta moottorin kuorta yhdessä elektronisen valvontalaitteen kanssa myötäpäivään tai vastapäivään, tarpeen mukaisesti.
3. Laita takaisin paikoilleen 4 ruuvia, jotka kiinnittävät kiertovesipumpun pään paikalleen ja kierrä ne kiinni.



**Elektronisen valvontalaitteen tulee pysyä aina pystyasennossa.**

## 5.3. Takaiskuventtiili

Jos järjestelmä on varustettu takaiskuventtiilillä, varmista, että kiertovesipumpun minimipaine on aina suurempi kuin venttiilin sulkupaine.

## 6. SÄHKÖKYTKENNÄT

Sähkökytkennät on annettava pätevän ja ammattitaitoisen henkilöstön tehtäväksi.

- Kiertovesipumppu ei vaadi mitään moottorin ulkoista suojausta.
- Tarkasta, että syöttövirran jännite ja taajuus vastaavat kiertovesipumpun arvokilvessä ilmoitettuja arvoja.

## 6.1. Virtakytkentä

Sen jälkeen kun virtajohto on kytketty Kuv. 3 näkyvällä tavalla, kytke se piirikorttiin Kuv. 4 näytetyllä tavalla.

**Ennen kiertovesipumpun sähkökytkennän suorittamista on varmistettava, että EVOPLUS SMALL-ohjauspaneelin kansi on täysin suljettu!**

## 7. KÄYNNISTYS



**Kaikki käynnistystoimenpiteet on suoritettava EVOPLUS SMALL-ohjauspaneelin kannen ollessa kiinni! Käynnistä järjestelmä vasta kun kaikki sähköiset ja hydrauliset kytkennät on viety päätökseen. Vältä kiertovesipumpun käyttämistä silloin, kun järjestelmässä ei ole vettä.**



**Järjestelmän sisältämä neste saattaa olla paitsi korkean paineen alaista tai erittäin kuumaa, myös muodoltaan höyrymäistä. PALOVAMMAVAARA! Kiertovesipumppuun koskeminen on vaarallista. PALOVAMMAVAARA!**

Kun kaikki sähköiset ja hydrauliset kytkennät on viety päätökseen, voidaan järjestelmä täyttää vedellä ja mahdollisesti glykolilla (suurin sallittu glykolipitoisuus on ilmoitettu kappaleessa 2), jonka jälkeen järjestelmä voidaan kytkeä päälle. Kun pumppujärjestelmä on käynnistetty, voidaan sen toimintatapaa muokata kiertojärjestelmän tarpeiden mukaisesti (ks. kappale 10).

## 8. TOIMINNOT

### 8.1. Säätötavat




EVOPLUS SMALL-kiertovesipumpuissa voidaan käyttää seuraavia säätötapoja järjestelmän tarpeiden mukaisesti:

- säätö suhteellisen paine-eron mukaan järjestelmässä olevan virtauksen mukaisesti.
- säätö vakion paine-eron mukaisesti.
- säätö vakioikäyrän mukaisesti.

Säätötapaa voidaan asettaa EVOPLUS SMALL-ohjauspaneelilla (ks. kappale 10).


### 8.1.1. Säätö suhteellisen paine-eron mukaan

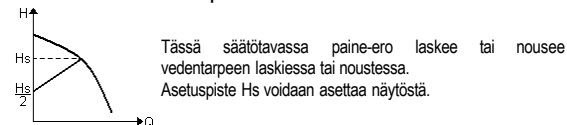

Tämä säätö sopii seuraaviin tilanteisiin:

- Lämmitys- ja ilmastointijärjestelmät, joissa on korkeita painehäviöitä
- Kaksiputkiset järjestelmät, joissa on termostaattiventtiilit ja nostokorkeus  $\geq 4$  m
- Järjestelmät, joissa on toissijainen paine-eron säädin
- Ensiopiirit, joissa on suuria painehäviöitä
- Käyttövesijärjestelmät, joissa on termostaattiventtiilit nousuputkissa.


### 8.1.2. Säätö vakion paine-eron mukaan



Tämä säätö sopii seuraaviin tilanteisiin:

- Lämmitys- ja ilmastointijärjestelmät, joissa on vähäisiä painehäviöitä
- Kaksiputkiset järjestelmät, joissa on termostaattiventtiilit ja nostokorkeus  $\leq 2$  m
- Yksiputkiset järjestelmät, joissa on termostaattiventtiilit
- Luonnollisella kierrolla toimivat järjestelmät
- Ensiopiirit, joissa on vähäisiä painehäviöitä
- Käyttövesijärjestelmät, joissa on termostaattiventtiilit nousuputkissa.

### 8.1.3. Säätö vakioikäyrän mukaisesti



Kiertonopeus voidaan asettaa näytöstä.

Säätö soveltuu lämmitys- ja ilmastointijärjestelmiin, joissa on vakio virtausmäärä.

### 8.2. Laajennusmoduulit

EVOPLUS SMALL –kiertovesipumput voidaan varustaa laajennusmoduuleilla, jotka laajentavat niiden toimintaa.

Laajennusmoduulien asennustavasta, konfiguroinnista ja käytöstä on kerrottu nimenomaisessa käyttöoppaassa.

### 9. OHJAUSPANEELI

EVOPLUS SMALL-kiertovesipumppujen toimintoja voidaan muokata elektronisen valvontalaitteen kanteen sijoitetusta ohjauspaneelista. On the panel there are: a graphic display, 4 navigation keys and 3 LED warning lights (see Figure 5).

#### 9.1. Graafinen näyttö

Graafisen näytön ansiosta valikon selaaminen onnistuu helposti ja intuitiivisesti; tällä tavoin valvotaan ja muokataan järjestelmän toimintatapaa sekä aktivoidaan tulot ja asetetaan asetusarvot. On lisäksi mahdollista nähdä järjestelmän tila sekä mahdollisesti muistiin tallennettu hälytystistoria.

#### 9.2. Selausnäppäimet

Valikkoa selataan 4 selausnäppäimellä, joista 3 on sijoitettu näytön alapuolelle ja 1 sivulle. Näytön alla olevia näppäimiä kutsutaan aktiivisiksi näppäimiksi ja sivunäppäintä pylonäppäimeksi. Valikon kaikki sivut on tehty siten, että siitä käy ilmi kuhunkin 3 aktiiviseen näppäimeen (näytön alla oleviin) yhdistetty toiminto.

#### 9.3. Merkkivalot

**Keltainen valo:** Järjestelmän virtatilanteesta ilmoittava valo. Valon palaminen ilmoittaa, että järjestelmä on kytketty virtaan.



Älä koskaan irrota kantta keltaisen valon palaessa.

**Punainen valo:** Ilmoittaa, että järjestelmässä on käynnissä hälytys/toimintahäiriö. Jos valo vilkkuu, se tarkoittaa, että hälytys ei pysäytä pumpppua vaan sitä voidaan kuitenkin ohjata. Jos valo ei vilku, se tarkoittaa, että hälytys pysäyttää pumpun eikä sitä voida ohjata.

**Vihreä valo:** Ilmoittaa pumpun ON/OFF-tilan.

Jos valo palaa, pumpppu on käynnissä. Jos valo ei pala, pumpppu ei ole käynnissä.

## 10. VALIKOT

EVOPLUS SMALL –kiertovesipumppujen käyttövalikkoon päästään pääsivulta painamalla lyhyesti keskipainiketta "Menu".

Seuraavassa esitetään käyttövalikon sivut, joista voidaan tarkastaa järjestelmän tila sekä muokata sen asetuksia.

Jos valikkosivun alareunassa vasemmalla näkyy avain, tarkoittaa se, että asetuksia ei ole mahdollista muokata. Valikot avataan menemällä pääsivulle ja painamalla samanaikaisesti piilonäppäintä sekä avaimen alla olevaa näppäintä kunnes avain poistuu.

Jos mitään näppäintä ei paineta 60 minuuttiin, asetukset lukittuvat automaattisesti ja näyttö sammuu. Kun mitä tahansa näppäintä painetaan, näyttö syttyy uudelleen ja esiin tulee pääsivu.

Valikkoja selataan painamalla keskinäppäintä.

Edelliselle sivulle palataan pitämällä piilonäppäintä painettuna ja painamalla keskipainiketta lyhyesti.



Asetuksia muokataan vasenta ja oikeaa näppäintä käyttäen.

Asetuksen muutos vahvistetaan painamalla 3 sekunnin ajan keskinäppäintä "OK".

Vahvistuksen ilmoittaa tapahtuneeksi kuvake:

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Pääsivu</b></p>  | <p>Pääsivulle on kerätty graafisessa muodossa järjestelmän tärkeimmät asetukset.</p> <p>Ylhäällä vasemmalla oleva kuvake ilmoittaa, mikä säätötapa on valittuna.</p> <p>Ylhäällä keskellä oleva kuvake ilmoittaa valitun käytettävän (auto tai economy).</p> <p>Ylhäällä oikealla oleva kuvake ilmoittaa, onko käytössä yksi invertteri vai  tai .</p> <p>kaksoisjärjestelmä.Kuvakkeen tai kiertö ilmoittaa mikä kiertopumppu on toiminna.</p> <p>Pääsivun keskellä on ainoastaan nähtävissä oleva parametri, joka voidaan valita parametrien rajoitetusta joukosta valikon sivulta 9.0.</p> <p>Pääsivulta päästään myös näytön kontrastin säätösivulle: pidä painettuna piilopainiketta ja paina sitten lyhyesti oikeanpuoleista painiketta.</p> <p>EVOPLUS SMALL –kiertovesipumppujen käyttövalikkoon päästään pääsivulta painamalla lyhyesti keskipainiketta "Menu".</p> |
| <p><b>Sivu 1.0</b></p> | <p>Sivulta 1.0 asetetaan tehdasasetukset painamalla samanaikaisesti 3 sekunnin ajan vasenta ja oikeaa näppäintä.</p> <p>Tehdasasetusten palauttamisen onnistumisesta ilmoittaa "Default"-tekstin viereen tuleva symboli .</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>Sivu 2.0</b></p> | <p>Sivulta 2.0 asetetaan säätötapa. Valittavina ovat seuraavat säätötavat:</p> <p>1  = Säätö suhteellisen paine-eron mukaisesti.</p> <p>2  = Säätö vakion paine-eron mukaisesti.</p> <p>3  = Säätö vakiokäyrällä näytöstä asetetulla kiertonopeudella.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Sivulla 2.0 on 3 kuvaketta, joilla on seuraava merkitys:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- keskikuvake = parhaillaan valittuna oleva asetus</li> <li>- oikea kuvake = seuraava asetus</li> <li>- vasen kuvake = edellinen asetus</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>Sivu 3.0</b></p>                                                                                                                                                    | <p>Sivulta 3.0 muutetaan säädön asetuspistettä. Edellisellä sivulla valitun säätötyypin mukaisesti asetettava asetuspiste on joko nostokorkeus tai, jos kyseessä on vakioikäry, kiertonopeutta koskeva prosentuaalinen arvo.</p>                                                                                                                                        |
| <p><b>Sivu 9.0</b></p>                                                                                                                                                    | <p>Sivulta 9.0 valitaan pääsivulla näytettävä parametri:</p> <p>H: Arvioitu nostokorkeus, ilmaistu metreinä<br/> Q: Arvioitu virtaama, ilmaistu yksiköllä m<sup>3</sup>/h<br/> S: Kiertonopeus ilmaistuna kierroksina minuutissa (rpm)<br/> E: Ei käytössä<br/> P: Annettu teho, ilmaistu yksiköllä W<br/> h: Käyttötunnit<br/> T: Ei käytössä<br/> T1: Ei käytössä</p> |
| <p><b>Sivu 10.0</b></p>                                                                                                                                                   | <p>Sivulta 10.0 valitaan viestien näyttyäkieli.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Sivu 11.0</b></p>         | <p>Sivulta 11.0 saadaan näkyviin hälytyshistoria oikeanpuoleista näppäintä painamalla.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>Hälytyshistoria</b></p>  | <p>Jos järjestelmä havaitsee häiriötilanteita, se tallentaa ne pysyvästi hälytyshistoriaan (korkeintaan 15 hälytystä). Kutakin tallennettua hälytystä varten esiin tulee 3 osasta koostuva sivu: alfanumeerinen tunnus, joka ilmoittaa häiriötyypin, symboli, joka kuvaa häiriötä graafisesti ja lopuksi sivulta 10.0 valitulla kielellä annettu lyhyt kuvaus häiriöstä.</p> <p>Oikeanpuoleista näppäintä painamalla voidaan selata hälytyshistorian kaikkia sivuja. Hälytyshistorian loppuksi esiin tulee 2 kysymystä:</p> <p><b>1. "Nollaatko hälytykset?"</b><br/> Painamalla OK (vasen näppäin) nollataan järjestelmässä mahdollisesti vielä olevat hälytykset.</p> <p><b>2. "Pyyhitkö hälytyshistorian?"</b><br/> Painamalla OK (vasen näppäin) pyyhitään hälytyshistoriaan tallennetut hälytykset.</p> |
| <p><b>Страница 13.0</b></p>    | <p>Sivulta 13.0 järjestelmä asetetaan ON- tai OFF-tilaan.</p> <p>Jos valitaan ON, pumppu on aina päällä.</p> <p>Jos valitaan OFF, pumppu on aina poissa päältä.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## 11. TEHDASASETUKSET

| Parametri                  | Arvo                                                                                                                         |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Säätötapa                  |  = Säätö suhteellisen paine-eron mukaisesti |
| Kaksoispumpun toimintatapa |  = Vaihtuva 24 h välein                     |
| Pumpun käynnistys          | ON                                                                                                                           |

Taul. 1: Tehdasasetukset

## 12. HÄLYTYSTYYPIT

| Hälytyksen tunnus | Hälytyksen symboli                                                                | Hälytyksen kuvaus                                             |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| E0 - e16; e21     |  | Sisäinen virhe                                                |
| E17 - e19         |  | Oikosulku                                                     |
| e20               |  | Jännitevirhe                                                  |
| E22 - e31         |  | Sisäinen virhe                                                |
| E32 - e35         |  | Elektronisen järjestelmän ylikuumentuminen                    |
| e37               |  | Matala jännite                                                |
| e38               |  | Korkea jännite                                                |
| E39 - e40         |  | Pumppu jumittunut                                             |
| e46               |  | Pumpun kytkentä irronnut                                      |
| e42               |  | Kuivakäynti                                                   |
| e56               |  | Moottorin ylikuumentuminen (moottorinsuojajaimen laukeaminen) |
| e57               |  | Ulkosen signaalin PWM taajuus pienempi kuin 100 Hz            |
| e58               |  | Ulkosen signaalin PWM taajuus suurempi kuin 5 kHz             |

Taul. 2: Hälytysluettelo

## 13. VIRHETILA JA PALAUTUS

| Näytön ilmoitus |                                                                                   | Kuvaus                                          | Palautus                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E0 - e16        |  | Sisäinen virhe                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Katkaise järjestelmän virta.</li> <li>- Odota kunnes ohjauspaneelin merkkivalot sammuvat ja kytke järjestelmään virta uudelleen.</li> <li>- Jos virhe jatkuu, vaihda kiertovesipumppu.</li> </ul>                                                       |
| E37             |  | Matala verkkojännite (LP)                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Katkaise järjestelmän virta.</li> <li>- Odota kunnes ohjauspaneelin merkkivalot sammuvat ja kytke järjestelmään virta uudelleen.</li> <li>- Tarkasta, että verkkojännite on asianmukainen, tarpeen vaatiessa palauta se arvokilven arvoihin.</li> </ul> |
| E38             |  | Korkea verkkojännite (HP)                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Katkaise järjestelmän virta.</li> <li>- Odota kunnes ohjauspaneelin merkkivalot sammuvat ja kytke järjestelmään virta uudelleen.</li> <li>- Tarkasta, että verkkojännite on asianmukainen, tarpeen vaatiessa palauta se arvokilven arvoihin.</li> </ul> |
| E32-e35         |  | Elektronisten osien kriittinen ylikuumentuminen | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Katkaise järjestelmän virta.</li> <li>- Odota kunnes ohjauspaneelin merkkivalot sammuvat.</li> <li>- Varmista, että järjestelmän tuuletuskanavia ei ole tukittu ja että asennustilan lämpötila on asianmukainen.</li> </ul>                             |
| E39-e40         |  | Ylikuormitus suojaus                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tarkasta, että kiertovesipumppu pyörii vapaasti.</li> <li>- Varmista, että jäätymisenestoainetta ei ole lisätty</li> </ul>                                                                                                                              |

|            |                                                                                   |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                   |                                                 | yli suurimman sallitun määrän, eli 30 %.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| E21-e30    |  | Voltage Error                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Katkaise järjestelmän virta.</li> <li>- Odota kunnes ohjauspaneelin merkivalot sammuvat ja kytke järjestelmään virta uudelleen.</li> <li>- Tarkasta, että verkkojännite on asianmukainen, tarpeen vaatiessa palauta se arvokilven arvoihin.</li> </ul> |
| E31        |  | Kaksoispumppujärjestelmän kommunikointi puuttuu | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Varmista, että kaksoispumppujärjestelmän kommunikoinnin johto on kunnossa.</li> <li>- Varmista, että kumpikin kiertovesipumppu saa virtaa.</li> </ul>                                                                                                  |
| E42        |  | Kuivakäynti                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Paineista järjestelmä.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                      |
| E56        |  | Moottorin ylikuumentuminen                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Katkaise järjestelmän virta.</li> <li>- Odota moottorin jäähtymistä.</li> <li>- Kytke järjestelmän virta uudelleen.</li> </ul>                                                                                                                         |
| E57<br>e58 |  | $f < 100 \text{ Hz}$ ; $f > 5 \text{ kHz}$      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tarkasta että ulkoinen PWM-signaali toimii ja on kytketty asianmukaisesti.</li> </ul>                                                                                                                                                                  |

### Energy Efficiency Index - EEI

Tehokkaimpien kiertovesipumppujen viiteparametri on  $EEI \leq 0,20$ .

EEI-arvo vaihtelee pumppumallin mukaan, ja se löytyy pumpun CE-merkinnästä (arvokilvestä).

**KAZALO**

|                                                                 |            |
|-----------------------------------------------------------------|------------|
| <b>1. Posebna opozorila.....</b>                                | <b>146</b> |
| <b>2. Črpane tekočine.....</b>                                  | <b>146</b> |
| <b>3. Elektromagnetna združljivost (EMC).....</b>               | <b>146</b> |
| <b>4. Skladiščenje in transport.....</b>                        | <b>146</b> |
| 4.1. Skladiščenje .....                                         | 146        |
| 4.2. Transport .....                                            | 146        |
| 4.3. Teža .....                                                 | 146        |
| <b>5. Vgradnja.....</b>                                         | <b>146</b> |
| 5.1. Vgradnja in vzdrževanje obtočne črpalke.....               | 146        |
| 5.2. Obračanje glave motorja .....                              | 147        |
| 5.3. Nepovratni ventil .....                                    | 147        |
| <b>6. Električna priključitev .....</b>                         | <b>147</b> |
| 6.1. Priključitev napajanja .....                               | 147        |
| <b>7. Zagon .....</b>                                           | <b>147</b> |
| <b>8. Krmiljenje.....</b>                                       | <b>148</b> |
| 8.1. Načini krmiljenja .....                                    | 148        |
| 8.1.1. Krmiljenje s proporcionalnim diferencialnim tlakom ..... | 148        |
| 8.1.2. Krmiljenje s konstantnim diferencialnim tlakom .....     | 148        |
| 8.1.3. Krmiljenje s konstantno krivuljo .....                   | 148        |
| 8.2. Razširitveni moduli .....                                  | 148        |
| <b>9. Kontrolna plošča .....</b>                                | <b>148</b> |
| 9.1. Grafični prikazovalnik.....                                | 148        |
| 9.2. Navigacijske tipke .....                                   | 148        |
| 9.3. Opozorilne lučke .....                                     | 149        |
| <b>10. Meniji .....</b>                                         | <b>149</b> |
| <b>11. Tovarniške nastavitve .....</b>                          | <b>151</b> |
| <b>12. Tipi napak .....</b>                                     | <b>151</b> |
| <b>13. Opis napak in ponastavitve.....</b>                      | <b>151</b> |

**KAZALO SLIK**

|                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------|----|
| Slika 1: Vgradni položaji.....                               | 1A |
| Slika 2: Vgradnja na horizontalne cevi .....                 | 1A |
| Slika 3: Električna priključitev napajalnega konektorja..... | 1A |
| Slika 4: Priklop napajalnega konektorja.....                 | 1A |
| Slika 5: Kontrolna plošča.....                               | 1A |

**KAZALO TABEL**

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Tabela 1: Tovarniške nastavitve ..... | 151 |
| Tabela 2: Seznam napak .....          | 151 |

**Table: Maximum head (Hmax) and maximum flow rate (Qmax)**

**of EVOPLUS circulators .....** **2A**

**Table: Energy Efficiency Index - EEI .....** **3A**

## 1. POSEBNA OPOZORILA



Prepričajte se, da obtočna črpalka ni utrpela nobenih poškodb med prevozom in skladiščenjem. Prepričajte se, da je ohišje nepoškodovano in v izvrstnem stanju.



Pred začetkom dela na električnem ali mehanskem delu obtočne črpalke vedno izključite električno napajanje. Pred odpiranjem obtočne črpalke počakajte, da se opozorilna lučka na kontrolni plošči ugasne. Kondenzator vmesnega tokokroga ostane pod nevarno visoko napetostjo tudi po izklopu električnega napajanja. Napajalno ožičenje obtočne črpalke mora biti izvedeno trdno in brezhibno. Obtočna črpalka mora biti ozemljena (IEC 536 razred 1, NEC in ostali veljavni standardi).



Omrežne priključne sponke in motorne priključne sponke so lahko pod nevarno visoko napetostjo tudi takrat, ko je motor ustavljen.



V izogib kakršnimkoli nevarnostim je potrebno poškodovan napajalni kabel zamenjati. Zamenjavo mora obvezno opraviti pooblaščen oseba, oziroma za to delo usposobljena oseba.

## 2. ČRPANE TEKOČINE

Obtočna črpalka je bil načrtovan in izdelan na črpanje vode in kemično neagresivnih tekočin, brez eksplozivnih primesi in trdih delcev ali vlaken, z gostoto 1000 kg/m<sup>3</sup> in kinematično viskoznostjo 1mm<sup>2</sup>/s. Dovoljena je uporaba mešanice vode in etilen glikola maksimalne koncentracije 30%.

## 3. ELEKTROMAGNETNA ZDRUŽLJIVOST (EMC)

Obtočne črpalke EVOPLUS izpolnjujejo pogoje standarda EN 61800-3, kategorija C2, za elektromagnetno združljivost.

- Elektromagnetne motnje – Industrijsko okolje (v nekaterih primerih se lahko zahtevajo ukrepi za znižanje).
- Prevodne motnje – Industrijsko okolje (v nekaterih primerih se lahko zahtevajo ukrepi za znižanje).

## 4. SKLADIŠČENJE IN TRANSPORT

### 4.1. Skladiščenje

Vse obtočne črpalke je potrebno skladiščiti v pokritem in suhem prostoru brez treslajev, prahu in s konstantno zračno vlago. Črpalke so dobavljene v originalni embalaži, v kateri morajo ostati do trenutka vgradnje. V kolikor to ni mogoče, je potrebno hidravlične priključke ustrezno zapreti, da vanje ne pridejo nečistoče.

### 4.2. Transport

Ne izpostavljajte črpalke nepotrebnim udarcem in trkom. Za dvigovanje in transport črpalke uporabljajte naprave za dvigovanje, po možnosti jih dvigujete skupaj s paletjo.

### 4.3. Teža

Samolepilna etiketa na embalaži obtočne črpalke označuje skupno težo črpalke.

## 5. VGRADNJA

Za pravilno električno, hidravlično in mehansko vgradnjo pazljivo sledite navodilom v tem poglavju.



Prepričajte se, da sta napajalna napetost in frekvenca na priključnih sponkah enaki kot napetost in frekvenca navedeni na podatkovni ploščici obtočne črpalke EVOPLUS SMALL.

### 5.1. Vgradnja in vzdrževanje obtočne črpalke



Obtočno črpalko EVOPLUS SMALL je potrebno vedno vgraditi tako, da je gred motorja obtočne črpalke v horizontalnem položaju. Elektronsko kontrolno ploščo je potrebno vedno vgraditi tako, da je le-ta postavljena v vertikalni položaj (glejte sliko 1).

- Obtočna črpalka je lahko vgrajena v ogrevalnih ali klimatskih sistemih tako na dviznem kot na povratnem vodu. Puščica na ohišju črpalke označuje smer pretoka.
- Obtočna črpalka naj bo vgrajena kolikor je mogoče nad minimalni nivo kotla in čim dlje od kolen, krivin in cevnih odcepov.
- Za lažje opravljanje kontrolnih in vzdrževalnih del je potrebno na dviznem in povratnem vodu vgraditi prestrezne ventile.
- Pred vgradnjo obtočne črpalke je potrebno temeljito izprati sistem s čisto vodo temperature 80°C. Po izpiranju je potrebno popolnoma izprazniti sistem, da se odstranijo vse nečistoče, ki bi lahko prišle v obtočno črpalko.
- Obtočna črpalka mora biti vgrajena tako, da se prepreči kakršnakoli možnost kapljanja na motor črpalke in na elektronsko kontrolno ploščo, tako v fazi vgradnje kot v fazi vzdrževanja.

- Izbogati se je potrebno dodajanju aditivov iz hidrokarbonatov in aromatičnih produktov v črpalno vodo. Priporočljivo je, da dodatek etilen glikola, kjer je ta potreben, ne presega 30%.
- Za izolacijo obtočne črpalke je potrebno uporabiti poseben izolacijski oklep (v kolikor je ta dobavljen s črpalke) in preveriti, da drenažne luknje na ohišju motorja niso zaprte ali delno blokirane.
- Za zagotavljanje maksimalne učinkovitosti napeljave in dolge življenjske dobe obtočne črpalke priporočamo uporabo magnetnih filtrov za ločevanje in zbiranje morebitnih nečistoč (peščenih in kovinskih delcev ter blata).
- V primeru vzdrževanja obtočne črpalke je potrebno vedno uporabiti nov set tesnil.
- Naprava je namenjena za trajno priključitev na vodovodno omrežje.



**Nikoli ne izolirajte elektronske kontrolne plošče.**

## 5.2. Obračanje glave motorja

V kolikor je obtočna črpalka vgrajena na horizontalnih ceveh, je potrebno obrniti glavo motorja s pripadajočo elektronsko kontrolno ploščo za 90 stopinj. Obračanje glave motorja je potrebno zaradi zagotavljanja razreda IP zaščite in zaradi tega, da lahko uporabnik lažje upravlja z obtočno črpalke preko elektronske kontrolne plošče (glejte sliko 2-3).



**Pred obračanjem glave motorja poskrbite, da je obtočna črpalka popolnoma izpraznjena.**

Pri obračanju glave motorja obtočnih črpalke EVOPLUS SMALL se držite naslednjih korakov:

1. Odvijte 4 pritrdilne vijake na glavi črpalke.
2. Obrnite glavo motorja z elektronsko kontrolno ploščo za 90 stopinj v smeri ure ali v nasprotni smeri ure, kot pač je to potrebno za pravilno končno pozicijo.
3. Privijte in zategnite 4 pritrdilne vijake na glavi črpalke.



**Elektronska kontrolna plošča mora biti vedno vgrajena v vertikalnem položaju.**

## 5.3. Nepovratni ventil

V kolikor je v sistemu vgrajen nepovratni ventil, mora biti minimalni izhodni tlak črpalke višji od zapiralnega tlaka nepovratnega ventila.

## 6. ELEKTRIČNA PRIKLJUČITEV

Električno priključitev mora vedno izvesti pooblaščen in za to delo usposobljena oseba.

- Obtočna črpalka ne potrebuje nobene zunanje zaščite motorja.
- Prepričajte se, da sta napajalna napetost in frekvenca na priključnih sponkah enaki kot napetost in frekvenca navedeni na podatkovni ploščici obtočne črpalke.

## 6.1. Priključitev napajanja

Ko je napajalni kabel priklopljen kot je prikazano na sliki 3, ga je potrebno priključiti na elektronsko kontrolno ploščo, kot je prikazano na sliki 4.

**Pred vklopom napajanja obtočne črpalke EVOPLUS SMALL se je potrebno prepričati, da je pokrov kontrolne plošče popolnoma pravilno nameščen!!**

## 7. ZAGON



**Vse zagonske operacije obtočne črpalke EVOPLUS SMALL je potrebno izvesti s pravilno in brezhibno nameščenim pokrovom elektronske kontrolne plošče. Zagon sistema se lahko opravi samo takrat, ko so pravilno in brezhibno izvedeni vsi električni in hidravlični priključki. Izbogati se je potrebno zagonu in delovanju obtočne črpalke, če v sistemu ni vode.**



**Medij v sistemu lahko pri visoki temperaturi in tlaku preide v paro. NEVARNOST OPEKLIN! Površina obtočne črpalke se lahko močno segreje. NEVARNOST OPEKLIN! Dotikate se lahko zgolj elektronske kontrolne plošče!**

Ko so pravilno in brezhibno izvedeni električni in hidravlični priključki, se lahko sistem napolni z vodo ali ustrezno potrebno mešanico vode in etilen glikola (za maksimalno koncentracijo glejte točko 2) in zažene sistema. Po zagonu sistema je možno spreminjati način obratovanja obtočne črpalke s ciljem prilagajanja na trenutne potrebe sistema (glejte točko 10).



## 8. KRMLILJENJE


### 8.1. Načini krmiljenja

Obtočne črpalke EVOPLUS SMALL omogočajo naslednje načine krmiljenja v odvisnosti od zahtev sistema:

- Krmiljenje s proporcionalnim diferencialnim tlakom v odvisnosti od pretoka v sistemu.
- Krmiljenje s konstantnim diferencialnim tlakom.
- Krmiljenje s konstantno krivuljo.

Način krmiljenja se izbere in nastavi na elektronski kontrolni plošči obtočne črpalke EVOPLUS SMALL (glejte točko 10).

#### 8.1.1. Krmiljenje s proporcionalnim diferencialnim tlakom




V tem načinu krmiljenja se zvišuje ali znižuje diferencialni tlak v odvisnosti od padajočih ali rastočih potreb po vodi. Nastavitveno točko  $H_s$  se nastavi na elektronski krmilni plošči.

To krmiljenje se uporablja v:

- Ogrevanih in klimatskih sistemih z relativno visokimi izgubami tlaka v distribucijskih ceveh.
- Dvocevni sistemih s termostatskimi ventili in tlačno višino  $\geq 4$  m.
- Sistemih s sekundarnim regulatorjem diferencialnega tlaka.
- Primarnih tokokrogih z visokimi izgubami tlaka.
- Hišnih sistemih za cirkulacijo sanitarne vode z termostatskimi ventili na dviznih vodih.

#### 8.1.2. Krmiljenje s konstantnim diferencialnim tlakom




V tem načinu krmiljenja se diferencialni tlak krmili na konstantno vrednost, ne glede na potrebe po vodi. Nastavitveno točko  $H_s$  se nastavi na elektronski krmilni plošči.

To krmiljenje se uporablja v:

- Ogrevanih in klimatskih sistemih z relativno nizkimi izgubami tlaka v distribucijskih ceveh.
- Dvocevni sistemih s termostatskimi ventili in tlačno višino  $\leq 2$  m.
- Enocevni sistemih s termostatskimi ventili.
- Sistemih z naravno cirkulacijo.
- Primarnih tokokrogih z nizkimi izgubami tlaka.
- Hišnih sistemih za cirkulacijo sanitarne vode z termostatskimi ventili na dviznih vodih.

#### 8.1.3. Krmiljenje s konstantno krivuljo



V tem načinu krmiljenja deluje obtočna črpalka na karakterističnih krivuljah pri konstantni hitrosti. Delovna krivulja se izbere z nastavitvijo hitrosti vrtenja preko odstotkovnega faktorja. Vrednost 100% označuje maksimalno mejno krivuljo. Dejanska hitrost vrtenja je odvisna od mejnih vrednosti moči in diferencialnega tlaka izbranega modela obtočne črpalke.

To krmiljenje se uporablja v sistemih ogrevanja in hlajenja s konstantnim pretokom.

### 8.2. Razširitveni moduli

Obtočne črpalke EVOPLUS SMALL se lahko opremijo z nekaterimi razširitvenimi moduli, ki omogočajo dodatne možnosti krmiljenja. Za podrobnosti o vgradnji, konfiguraciji in uporabi razširitvenih modulov glejte posebej za to pripravljena navodila.

### 9. KONTROLNA PLOŠČA

Krmiljenje obtočnih črpalk EVOPLUS SMALL se opravlja preko elektronske kontrolne plošče nameščene na obtočni črpalki. Na kontrolni plošči se nahajajo: grafični prikazovalnik, 4 navigacijske tipke in 3 opozorilne LED lučke (glejte sliko 5).

#### 9.1. Grafični prikazovalnik

S pomočjo grafičnega prikazovalnika se lahko pomikamo po enostavnem in inovativnem meniju, kjer lahko nadzorujemo in upravljamo krmiljenje črpalke, omogočamo vhode ter nastavljamo nastavitvene vrednosti. Prav tako nam grafični prikazovalnik omogoča vpogled v status sistema in v dnevnik napak shranjenih v sistemu.

#### 9.2. Navigacijske tipke

4 navigacijske tipke omogočajo preklapljanje po meniju: 3 tipke pod grafičnim prikazovalnikom in 1 na levi strani grafičnega prikazovalnika. Tipke pod grafičnim

prikazovalnikom se imenujejo »aktivne tipke«, stranska tipka pa se imenuje »skrita tipka«.

Vsaka menijska stran je narejena tako, da prikazuje funkcijo v povezavi s tremi aktivnimi tipkami (tipkami pod grafičnim prikazovalnikom).

### 9.3. Opozorilne lučke

**Rumena lučka:** Signal, da je sistem vklopljen (pod napajanjem).

Če ta lučka gori, to pomeni, da je sistem vklopljen.



**Nikoli ne odstranjujte pokrova kontrolne plošče, če gori rumena lučka.**

**Rdeča lučka:** Opozarja na napako / blokado v delovanju sistema.

Rdeča utripajoča lučka opozarja na neblokirni napako, pri katerem je mogoče obtočno črpalko še vedno krmiliti. V kolikor rdeča lučka neprekinjeno gori, potem javlja napako / blokado, pri kateri obtočne črpalke ni mogoče krmiliti.

**Zelena lučka:** Signal črpalke ON/OFF.

Jos valo palaa, pumppu on käynnissä. Jos valo ei pala, pumppu ei ole käynnissä.

### 10. MENIJI

Obtočne črpalke EVOPLUS SMALL omogočajo uporabniku dostop do »uporabniškega menija« preko »domače strani« s pritiskom na »sredinsko aktivno tipko«.

Spodaj so prikazane strani »uporabniškega menija«, v katerem je možno pregledovati status sistema in nastavljati in prilagajati njegove vrednosti.

V kolikor je v menijskih straneh v spodnjem levem kotu prikazan simbol ključa, to pomeni, da nastavitve ni mogoče spreminjati. V kolikor želite odkleniti menijsko stran, pojdite na »domačo stran« in hkrati pritisnite in držite »skrito tipko« in »levo aktivno tipko« pod simbolom ključa tako dolgo, da simbol ključa izgine.

**V kolikor v naslednjih 60 minutah ne pritisnete nobene tipke, se nastavitve avtomatsko blokirajo in grafični prikazovalnik se izklopi. S pritiskom na katerokoli tipko se grafični prikazovalnik ponovno vklopi, prikaže pa se »domača stran«.**

Za premikanje po menijskih straneh pritisčajte »sredinsko aktivno tipko«.


Za vrnitev na predhodno menijsko stran, pritisnite in držite »skrito tipko«, nato pa pritisnite in spustite »sredinsko aktivno tipko«.

Za spreminjanje nastavitve uporabljajte »levo in desno aktivno« tipko.


Za potrditev spremembe nastavitve pritisnite in za 3 sekunde držite »sredinsko aktivno tipko«. Potrditev, da so se spremembe nastavitve shranile, je prikazana z ikono:



|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Domača stran</b></p> | <p>Glavne nastavitve sistema so grafično prikazane na »Domači strani«.</p> <p>Ikona zgoraj levo prikazuje tip izbranega krmiljenja.</p> <p>Ikona zgoraj sredinsko prikazuje način izbranega delovanja (avtomatsko / ekonomično).</p> <p>Ikona zgoraj desno prikazuje prisotnost enojnega ali dvojnega inverterja. Vrtenje ikon ① ali ② prikazuje, katera obtočna črpalka deluje.</p> <p>V sredini »domače strani« je bralni parameter, ki ga lahko izberete iz omejenega nabora parametrov na »menijski strani 9.0«.</p> <p>Z »domače strani« lahko pridete na »stran za nastavitve kontrasti prikazovalnika«: Pritisnite in držite »skrito tipko«, nato pritisnite in spustite »desno aktivno tipko«.</p> <p>Uporabniški meni obtočnih črpalk EVOPLUS SMALL je dostopen z »domače strani« tako, da pritisnete in spustite »sredinsko aktivno tipko«.</p> |
| <p><b>Stran 1.0</b></p>    | <p>Tovarniške nastavitve lahko povrnemo na »menijski strani 1.0« tako, da hkrati pritisnete in za 3 sekunde držite »levo in desno aktivno tipko«.</p> <p>Povrnitev na tovarniške nastavitve je prikazano z ikono ki se prikaze poleg besede »default«</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Stran 2.0</b></p>                                                                                                                                                               | <p>Načine krmiljenja nastavljate na »menijski strani 2.0«. Izbirate lahko med naslednjimi načini krmiljenja:</p> <p>1  = Krmiljenje s proporcionalnim diferencialnim tlakom.</p> <p>2  = Krmiljenje s konstantnim diferencialnim tlakom.</p> <p>3  = Krmiljenje s konstantno krivuljo in nastavitvijo hitrosti vrtenja na grafičnem prikazovalniku.</p> |
| <p>Na »menijski strani 2.0« so prikazane 3 ikone, ki predstavljajo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sredinska ikona = trenutno izbrano krmiljenje</li> <li>- Desna ikona = naslednja nastavitve</li> <li>- Leva ikona = predhodna nastavitve</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p><b>Stran 3.0</b></p>                                                                                                                                                              | <p>Spreminjanje nastavitvene točke opravite na »menijski strani 3.0«.</p> <p>V odvisnosti od izbranega načina krmiljenja na prejšnji strani, na tej strani nastavite nastavitveno točko, ki prikazuje tlačno višino, oziroma odstotkovni faktor hitrosti vrtenja v primeru krmiljenja preko konstantne krivulje.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>Stran 9.0</b></p>                                                                                                                                                              | <p>Na »menijski strani 9.0« lahko izbirate med parametri, ki naj bodo prikazani na »domači strani«:</p> <p>H: Predvidena tlačna višina v metrih<br/> Q: Ocenjen pretok v m<sup>3</sup>/h<br/> S: Hitrost vrtenja v obratih/minute<br/> E: Ni prisoten / ni možnosti izbire<br/> P: Delovna moč v W<br/> h: Delovne ure<br/> T: Ni prisoten / ni možnosti izbire<br/> T1: Ni prisoten / ni možnosti izbire</p>                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Stran 10.0</b></p>      | <p>Na »menijski strani 10.0« lahko izbirate med razpoložljivimi jeziki, v katerih se naj izpisujejo obvestila na grafičnem prikazovalniku.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p><b>Stran 11.0</b></p>     | <p>Na »menijski strani 11.0« lahko s pritiskanjem »desne aktivne tipke« pregledujete dnevnik alarmov.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p><b>Dnevnik napak</b></p>  | <p>V kolikor sistem zazna napake v delovanju, le te trajno shrani v dnevnik napak (največ 15 napak v delovanju). Na menijski strani se za vsako shranjeno napako izpiše obvestilo, sestavljeno iz treh delov: iz alfanumerične kode, ki identificira tip napake, iz simbola, ki napako grafično prikaže ter iz kratkega jezikovnega sporočila o napaki v jeziku, ki ste si ga izbrali na »menijski strani 10.0«.</p> <p>S pritiskanjem na »desno aktivno tipko« se lahko pomikate po vseh straneh dnevnika napak.</p> <p>Na koncu dnevnika se vam izpiše 2 vprašanja:</p> <p><b>1. »Reset Alarms?» (Ponastavi napake?)</b><br/> S pritiskom na tipko OK (leva aktivna tipka) ponastavi vse napake sistema, ki so trenutno prisotne.</p> <p><b>2. »Delete Alarms Log?» (Izbrši dnevnik napak?)</b><br/> S pritiskom na tipko OK (leva aktivna tipka) izbrisete vse napake shranjene v dnevniku napak.</p> |

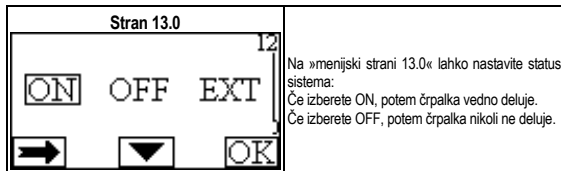

## 11. TOVARNIŠKE NASTAVITVE

| Parameter                        | Vrednost                                             |
|----------------------------------|------------------------------------------------------|
| Način krmiljenja                 | = Krmiljenje s proporcionalnim diferencialnim tlakom |
| Način delovanja dvojne črpalke   | = Izmenično vsakih 24h                               |
| Status delovanja obtočne črpalke | ON                                                   |

Tabela 1: Tovarniške nastavitve

## 12. TIPI NAPAK

| Koda napake   | Simbol napake | Opis napake                                |
|---------------|---------------|--------------------------------------------|
| E0 - e16; e21 |               | Notranja napaka                            |
| E17 - e19     |               | Kratek stik                                |
| e20           |               | Napaka v napetosti                         |
| E22 - e31     |               | Notranja napaka                            |
| E32 - e35     |               | Previsoka temperatura elektronskega sklopa |
| e37           |               | Prenizka napajalna napetost                |
| e38           |               | Previsoka napajalna napetost               |
| E39 - e40     |               | Blokirana črpalka                          |
| e46           |               | Odklopljena črpalka                        |
| e42           |               | Suhi tek                                   |

|     |  |                                                 |
|-----|--|-------------------------------------------------|
| e56 |  | Previsoka temperatura motorja                   |
| e57 |  | Frekvenca PWM zunanega signala nižja kot 100 Hz |
| e58 |  | Frekvenca PWM zunanega signala višja kot 5 kHz  |

Tabela 2: Seznam napak

## 13. OPIS NAPAK IN PONASTAVITEV

| Koda napake |  | Opis napake                            | Ponastavitev                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|--|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E0 - e16    |  | Notranja napaka                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Izklopite napajanje sistema.</li> <li>Počakajte, da ugasne opozorilna lučka na kontrolni plošči in nato ponovno vklopite napajanje sistema.</li> <li>Če napake ni možno odpraviti, zamenjajte obtočno črpalko.</li> </ul>                     |
| E37         |  | Prenizka napajalna napetost (LP)       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Izklopite napajanje sistema.</li> <li>Počakajte, da ugasne opozorilna lučka na kontrolni plošči in nato ponovno vklopite napajanje sistema.</li> <li>Preverite omrežno napetost, po potrebi jo ponastavite na vrednosti na plošči.</li> </ul> |
| E38         |  | Previsoka napajalna napetost (HP)      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Izklopite napajanje sistema.</li> <li>Počakajte, da ugasne opozorilna lučka na kontrolni plošči in nato ponovno vklopite napajanje sistema.</li> <li>Preverite omrežno napetost, po potrebi jo ponastavite na vrednosti na plošči.</li> </ul> |
| E32-e35     |  | Kritično pregrete elektronskega sklopa | <ul style="list-style-type: none"> <li>Izklopite napajanje sistema.</li> <li>Počakajte, da ugasne opozorilna lučka na kontrolni plošči.</li> </ul>                                                                                                                                   |

|           |                                                                                   |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                   |                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Preverte, če so prezračevalni kanali čisti in da temperatura okolice v mejah dovoljenih vrednosti.</li> </ul>                                                                                                                                     |
| E39-e40   |  | Zaščita proti previsokemu električnemu toku | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Preverite, če se črpalka prosto vrti.</li> <li>- Preverite, da koncentracija etilen glikola ne presega dovoljene mejne vrednosti 30%.</li> </ul>                                                                                                  |
| E21-e30   |  | Napaka v napetosti                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Izklopite napajanje sistema.</li> <li>- Počakajte, da ugasne opozorilna lučka na kontrolni plošči in nato ponovno vklopite napajanje sistema.</li> <li>- Preverite omrežno napetost, po potrebi jo ponastavite na vrednosti na plošči.</li> </ul> |
| E31       |  | Ni komunikacije pri dvojni črpalki          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Preverite, če je komunikacijski kabel dvojne črpalke nepoškodovan.</li> <li>- Preverite napajanje obeh črpalk.</li> </ul>                                                                                                                         |
| E42       |  | Suhi tek                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Napolnite sistem.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                      |
| E56       |  | Previsoka temperatura motorja               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Izklopite napajanje sistema.</li> <li>- Počakajte, da se motor ohladi.</li> <li>- Ponovno vklopite napajanje sistema.</li> </ul>                                                                                                                  |
| E57 ; e58 |  | $f < 100 \text{ Hz}$ ; $f > 5 \text{ kHz}$  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Preverite, da je zunanji PWM signal delujoč in pravilno priključen.</li> </ul>                                                                                                                                                                    |

### Energy Efficiency Index - EEI

Referenčni parameter za bolj učinkovite črpalke je  $EEI \leq 0,20$ .

Vrednost EEI se razlikuje glede na model črpalke in jo najdete na oznaki CE (podatkovni plošči) črpalke.

## СЪДЪРЖАНИЕ

|                                                         |     |
|---------------------------------------------------------|-----|
| 1. Важни предупреждения.....                            | 154 |
| 2. Работни течности.....                                | 154 |
| 3. Електромагнитна Съвместимост (ЕМС).....              | 154 |
| 4. Съхранение.....                                      | 154 |
| 4.1. Складиране.....                                    | 154 |
| 4.2. Транспортиране.....                                | 154 |
| 4.3. Тегло.....                                         | 154 |
| 5. Инсталация.....                                      | 154 |
| 5.1. Монтаж и обслужване.....                           | 154 |
| 5.2. Завъртане на двигателя.....                        | 155 |
| 5.3. Възвратна клапа.....                               | 155 |
| 6. Електрически връзки.....                             | 155 |
| 6.1. Електрозахранване.....                             | 155 |
| 7. Стартиране.....                                      | 155 |
| 8. Функции.....                                         | 156 |
| 8.1. Работни режими.....                                | 156 |
| 8.1.1. Режим Пропорционално Диференциално Налягане..... | 156 |
| 8.1.2. Режим Константно Диференциално Налягане.....     | 156 |
| 8.1.3. Режим Константна крива.....                      | 156 |
| 8.2. Допълнителни модули.....                           | 156 |
| 9. Контролен панел.....                                 | 156 |
| 9.1. Графичен дисплей.....                              | 156 |
| 9.2. Навигационни бутони.....                           | 156 |
| 9.3. Сигнализация.....                                  | 157 |
| 10. Менюта.....                                         | 157 |
| 11. Фабрични Настройки.....                             | 159 |
| 12. Видове Аларми.....                                  | 159 |
| 13. Съобщения За Грешки И Тяхното Отстраняване.....     | 159 |

## ИНДЕКС НА СХЕМИТЕ

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| Схема 1: Монтажно положение.....                  | 1A |
| Схема 2: Монтаж на хоризонтален тръбопровод.....  | 1A |
| Схема 3: Окабеляване на захранващия конектор..... | 1A |
| Схема 3: Свързване на захранващия конектор.....   | 1A |
| Схема 10: Контролен панел.....                    | 1A |

## ИНДЕКС НА ТАБЛИЦИТЕ

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Табл. 1: Фабрични настройки..... | 159 |
| Табл. 2: Списък с аларми.....    | 159 |

Table: Maximum head (Hmax) and maximum flow rate (Qmax)

of EVOPLUS circulators.....2A

Table: Energy Efficiency Index - EEI.....3A

## 1. ВАЖНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



Уверете се, че уредът не е повреден при транспорт или съхранение. Уверете се, че външната опаковка е цяла и в добро състояние.



Винаги изключвайте захранващия кабел преди работа по електрическата или механична част от системата. Изчакайте индикаторите на контролния панел да изгаснат преди да отворите уреда. Кондензаторът на директния непрекъсваем токов кръг остава зареден с опасно високо напрежение дори и след изключване на захранването. Допустими са само надеждно изпълнени захранващи връзки. Уредът трябва да бъде заземен (IEC 536 class 1, NEC и др. стандарти).



Клемите на захранването и мотора може да са под опасно напрежение дори и при спряна помпа.



Ако захранващият кабел е повреден, то следва да бъде заменен от техническата поддръжка или от квалифициран персонал за да се избегне всякакъв риск.

## 2. РАБОТНИ ТЕЧНОСТИ

Уредът е проектиран и изработен за изпомпване на вода, която не съдържа експлозивни съставки и частици или фибри, с плътност от  $1000 \text{ Kg/m}^3$ , кинематичен вискозитет от  $1 \text{ mm}^2/\text{s}$ , или химически неагресивни течности. Възможно е използването на етилен гликол до 30%.

## 3. ЕЛЕКТРОМАГНИТНА СЪВМЕСТИМОСТ (ЕМС)

EVOPLUS циркуляционни помпи отговарят на стандарт EN 61800-3, категория C2 за ЕМС.

- Електромагнитни емисии - Индустриална среда (в някои случаи с предпазителни мерки).
- Излъчвани емисии - Индустриална среда (в някои случаи с предпазителни мерки).

## 4. СЪХРАНЕНИЕ

### 4.1. Складиране

Всички циркуляционни помпи трябва да се съхраняват на сухо и покрито място, по възможност с постоянна влажност, без вибрации и прах. Те се доставят и съхраняват в оригиналната опаковка до момента на монтаж. Ако това не е възможно внимателно затворете смукателния и нагнетателния отвор.

### 4.2. Транспортиране

Пазете уредите от излишни сблъсъци и удари. За повдигане и преместване на помпите използвайте повдигач, както и транспортния палет (когато е наличен).

### 4.3. Тегло

Стикерът на опаковката указва общото тегло на циркуляционната помпа.

## 5. ИНСТАЛАЦИЯ

Внимателно следвайте съветите в този раздел за постигане на коректен електрически, хидравличен и механичен монтаж.



Уверете се че волтажът и честотата, указани на табелката на циркуляционната помпа EVOPLUS SMALL са същите като на захранващата мрежа.

### 5.1. Монтаж и обслужване



Винаги монтирайте циркуляционната помпа EVOPLUS SMALL така, че оста на мотора да е в хоризонтална позиция. Монтирайте електронния контролен панел във вертикална позиция (виж фиг. 1)

- Циркуляционната помпа може да бъде инсталирана в отоплителни и климатизационни системи както на входящия, така и на обратния тръбопровод; стрелката на тялото на помпата указва посоката на потока.
- Монтирайте помпата по възможност над минималното ниво на водонагревателя и максимално отдалечена от колена и връзки.
- За облекчаване на операциите по обслужване монтирайте кранове както на входящата, така и на изходящата линия.
- Преди монтаж на помпата внимателно промийте системата с чиста вода на  $80^\circ\text{C}$ . След това изпразнете напълно системата за да елиминирате възможността да са попаднали някакви частици в помпата.
- Монтирайте така, че да предотвратите попадане на вода върху двигателя или електронния блок по време на инсталиране или обслужване.

- В циркуляционната вода не се допускат добавки на въглеродородна основа и ароматизатори. Препоръчително е добавяне на антифризна смес (когато се налага) до 30%.
- При термоизолация използвайте изолационния кожух (ако е в комплекта) и се уверете, че дренажните отвори за кондензата от страната на мотора не са задържени или частично блокирани.
- За гарантиране на максимална ефективност на системата и дълга експлоатация на помпата е препоръчително използването на магнитни филтри за отделяне и събиране на боклуци (песчинки, люспи от метал и др.).
- При демонтаж винаги сменяйте уплътненията.
- Уредът е предназначен за постоянно свързване към водопроводната мрежа.



**Никога не покривайте електронния блок.**

## 5.2. Завъртане на двигателя

Ако помпата е монтирана на хоризонтален тръбопровод е наложително двигателят заедно с електронния блок да бъде завъртан на 90 градуса с оглед запазване класа на електрическа безопасност IP и даване на лесен достъп на потребителя до графичния интерфейс (виж Фиг. 2-3).



**Преди завъртане на помпата се уверете, че е напълно празна.**

За завъртане на EVOPLUS SMALL направете следното:

1. Развийте 4-те фиксиращи болта на статора към хидравличната част.
2. Завъртете двигателя заедно с електронния блок на 90 градуса в необходимата посока.
3. Завийте обратно 4-те фиксиращи болта на статора.



**Електронният блок трябва винаги да е в вертикална позиция!**

## 5.3. Възвратна клапа

Ако в системата има възвратна клапа уверете се, че минималният напор на помпата е винаги по-висок от този, при който клапата се затваря.

## 6. ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ВРЪЗКИ

Електрическите връзки трябва задължително да се извършват от квалифициран персонал.

- Помпата няма нужда от външна моторна защита.
- Уверете се, че волтажът и честотата, указани на табелката на циркуляционната помпа са същите като на захранващата мрежа.

## 6.1. Електрозахранване

След свързване на захранващия кабел както е показано на Фиг.3 го включете към панела (виж Фиг. 4).

**Преди да включите помпата се уверете, че капакът на контролния панел на EVOPLUS SMALL е затворен!**

## 7. СТАРТИРАНЕ



Всички операции по стартиране на EVOPLUS SMALL трябва да се извършват при затворен капак на контролния панел. Стартирайте системата едва когато всички електрически и хидравлични връзки са завършени. Циркуляционната помпа да не се стартира без вода в системата.



Поради високите налягания и температури флуидът в системата може да е и под форма на пара. **ОПАСНОСТ ОТ ИЗГАРЯНЕ!** Опасно е да се пипа помпата при работа. **ОПАСНОСТ ОТ ИЗГАРЯНЕ!**

След приключване на хидравличните и електрическите връзки напълнете системата с вода, добавете при нужда гликол (за максималното съдържание на гликол в % вижте т. 2) и включете захранването. След стартирането на системата е възможно да се направят регулировки с цел адаптиране към потребностите на инсталацията (виж т.10).



## 8. ФУНКЦИИ


### 8.1. Работни режими

Помпите EVOPLUS SMALL позволяват работа в следните режими в зависимост от нуждите на инсталацията:

- Пропорционално диференциално налягане в зависимост от дебита на инсталацията.
- С Постоянно диференциално налягане.
- Постоянна крива (скорост).

Работният режим се задава от контролния панел на EVOPLUS SMALL (виж т. 10).

#### 8.1.1. Режим Пропорционално Диференциално Налягане




В този режим диференциалното налягане се намалява или увеличава в съответствие на промените на системата. Работното налягане  $H_s$  може да бъде изведено на дисплея.

Режимът се прилага при:

- Отоплителни и климатизационни системи със значителни товарни загуби
- Двупътни системи с термостатни вентили и напор  $\geq 4$  m
- Системи с допълнителен регулатор на диференциалното налягане
- Гървични кръгове с високи товарни загуби
- Системи за БГВ с термостатни вентили на възходящите тръби.

#### 8.1.2. Режим Константно Диференциално Налягане



В този режим диференциалното налягане остава непроменено, независимо от консумацията на вода. Работното налягане  $H_s$  може да бъде изведено на дисплея.

Режимът се прилага при:

- Отоплителни и климатизационни системи с малки товарни загуби
- Двупътни системи с термостатни вентили и напор  $\leq 2$  m

- Еднопътни системи с термостатни вентили
- Системи с естествена циркулация
- Гървични кръгове с малки товарни загуби
- Системи за БГВ с термостатни вентили на възходящите тръби.

#### 8.1.3. Режим Константна крива



В този режим помпата работи в типични криви при постоянна скорост. Оперативната крива се избира чрез промяна на скоростта в %. Стойност от 100% означава максимално допустима крива. Реалната скорост на въртене ще зависи от мощността и границите на диференциалното налягане на модела на Вашата помпа.

Скоростта може да бъде изведен на дисплея. Режимът е приложим в отоплителни и климатизационни системи с постоянен дебит.

### 8.2. Допълнителни модули

Циркулационните помпи EVOPLUS SMALL могат да бъдат оборудвани с допълнителни модули, разширяващи тяхната функционалност. Подробната процедура по инсталиране, конфигуриране и използване на допълнителните модули ще намерите в специфичното ръководство.

## 9. КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ

Функциите на EVOPLUS SMALL могат да се променят от контролния панел върху капака на електронния блок. Панелът се състои от: графичен дисплей, 4 навигационни бутона и 3 LED индикатора (виж Схема 5).

### 9.1. Графичен дисплей

С помощта на графичния дисплей може лесно и удобно да разглеждате интуитивното меню, както и да следите и промените оперативните режими и работните точки. Възможно е също да наблюдавате състоянието на системата и да прочитате записите на всички аларми, запазени от системата.

### 9.2. Навигационни бутони

Разполагате с 4 бутона за разглеждане на менюто: 3 бутона под дисплея и 1 отстрани. Бутоните под дисплея се наричат активни бутони а този отстрани – скрит бутон.

Всяка страница от менюто показва функции свързани с 3 – те активни бутона (тези под дисплея).

### 9.3. Сигнализация

**Жълта лампа:** Системата включена.

Ако свети, означава, че системата е включена.



**Никога не сваляйте капака при включена жълта лампа.**

**Червена:** Предупреждение за повреда в системата.

Ако лампата мига това е неблокираща аларма и помпата може да бъде още управлявана. Ако лампата свети постоянно това е блокираща аларма и помпата не може да бъде управлявана.

**Зелена лампа:** Помпата е **ВКЛ/ИЗКЛ**.

Ако свети, помпата работи. Ако не свети, помпата е спряна..

### 10. МЕНЮТА

П Циркулационните помпи EVOPLUS SMALL предлагат потребителско меню, достъпно от Начална Страница при задържане и отпускане на централния "Menu" бутон.

По-долу са показани страниците от потребителското меню, от които е възможно да се наблюдава статуса и да се модифицират параметрите на системата.

Ако на страницата от менюто е изобразен ключ долу в ляво това означава, че не е възможно да се променят настройките. За да отключите менюто отидете на Начална Страница и натиснете и задръжте едновременно скрития бутон и този под ключа докато изчезне индикацията.

**Ако никой бутон не е натиснат за 60 минути, настройките автоматично се блокират и дисплеят се изключва. При натискане на бутон дисплеят светва отново и се показва "Начална Страница".**


За преглед на менюто, натиснете централния бутон.



За връщане в предна страница, задръжте скрития бутон, след това натиснете и пуснете централния бутон. За промяна на настройките ползвайте ляв и десен бутон.

За потвърждаване на промяна в настройките, задръжте централния бутон под "OK" за 3 секунди. Потвърждение за промените ще видите с появата на икона:



|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | <p>Основните настройки на системата са графично представени на Начална Страница. Иконата горе в ляво показва избрания режим. Иконата в центъра горе показва избрания оперативен режим (auto или есопоту). Иконата горе в дясно указва наличие на единична или вдвоена помпа. Въртенето на икона ① или ② показва коя от помпите работи.</p> <p>В центъра на страницата има информативен параметър, който може да бъде избран от малък набор параметри на стр.9.0 от менюто. От Начална Страница е възможно да влезете в страница с настройка на контраста на дисплея: задръжте скрития бутон, след това натиснете и пуснете десния бутон.</p> <p>EVOPLUS SMALL предлага потребителско меню, достъпно през Начална Страница с натискане и пускане на централния бутон "Menu".</p> |
| <p>Стр 1.0</p> | <p>Фабричните настройки се активират от стр.1.0 чрез задръжане на ляв и десен бутони едновременно за 3 секунди. Връщането към фабрични настройки се индикира при поява на символа  до надписа "Default".</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>Стр 2.0</p> | <p>Работният режим се избира от стр. 2.0. Може да изберете следните режими:</p> <p>1  = Пропорционално диференциално налягане.</p> <p>2  = Постоянно диференциално налягане.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                | 3  = Константна крива с постоянна скорост избрана от дисплея.                                                                                                                                                                                 |
| Стр. 2.0 показва 3 икони:<br>- централна икона = текущ режим<br>- дясна икона = следващ режим<br>- лява икона = предишен режим |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>Стр 3.0</p>                                 | <p>Работната точка може да се настрои от стр. 3.0.<br/>В зависимост от режима избран на предната страница, работният параметър може да е напор Hs или, в случай на Константна Крива, в процент от максималната скорост.</p>                                                                                                  |
| <p>Стр 9.0</p>                                 | <p>На стр. 9.0 е възможно да изберете параметъра, който се вижда на Начална Страница:<br/>H: Измерен напор в метри<br/>Q: Дебит показан в m<sup>3</sup>/h<br/>S: Ротационна скорост показана в (rpm)<br/>E: Не е наличен<br/>P: Консумирана мощност във W<br/>h: Работни часове<br/>T: Не е наличен<br/>T1: Не е наличен</p> |
| <p>Стр 10.0</p>                                | <p>На стр. 10.0 може да изберете езика на менюто.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Стр 11.0</p>          | <p>On page 11.0 you can display the alarms log by pressing the right button.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>Алармени записи</p>  | <p>При възникване на грешка системата създава нов запис (до 15 записи). За всяка записана аларма се показва страница в 3 части: буквено-цифрен код който идентифицира типа на грешката; символ, илюстриращ грешката в графичен вид и съобщение на избрания в предната стр.10.0 език, даващо на кратко нейното описание.<br/>При натискане на десния бутон може да прегледате останалите страници със записи. 2 въпроса се появяват в края на записите:<br/>1. "Reset Alarms?"( Ресет на алармите?)<br/>Натиснете ОК (ляв бутон) – нулират се всички досегашни аларми.<br/>2. "Delete Alarms Log?"( Изтриване на записите?)<br/>Натиснете ОК (ляв бутон) – изтрива записите от паметта.</p> |
| <p>Стр 13.0</p>         | <p>На стр. 13.0 може да смените състоянието на системата на ON(ВКЛ) или OFF(ИЗКЛ). Ако е ON помпата е включена (работи).<br/>При OFF помпата е изключена (не работи).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## 11. ФАБРИЧНИ НАСТРОЙКИ

| Параметър                  | Стойност                                                                                                                                                                             |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Работен режим              |  = Пропорционално диференциално налягане                                                            |
| Режим сдвоени помпи        |  +  = Смяна на 24h |
| Стартов контрол на помпата | ON                                                                                                                                                                                   |

Табл. 1: Фабрични настройки

## 12. ВИДОВЕ АЛАРМИ

| Код           | Символ                                                                            | Описание                                                               |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| E0 - e16; e21 |  | Вътрешна грешка                                                        |
| E17 - e19     |  | Късо съединение                                                        |
| e20           |  | Грешка във волтажа                                                     |
| E22 - e31     |  | Вътрешна грешка                                                        |
| E32 - e35     |  | Свърхтемпература в електрониката                                       |
| e37           |  | Ниско напрежение                                                       |
| e38           |  | Високо напрежение                                                      |
| E39 - e40     |  | Блокирала помпа                                                        |
| e46           |  | Липсва връзка                                                          |
| e42           |  | Сух ход                                                                |
| e56           |  | Свърхтемпература на мотора (вкл. Моторна защита)                       |
| e57           |  | Честотата на външния ШИМ сигнал по-ниска от 100 Hz/ по-висока от 5 kHz |
| e58           |  | Честотата на външния ШИМ сигнал по-ниска от 100 Hz/ по-висока от 5 kHz |

Табл. 2: Списък с аларми

## 13. СЪБЩЕНИЯ ЗА ГРЕШКИ И ТЯХНОТО ОТСТРАНЯВАНЕ

| Индикация |                                                                                   | Описание                             | Нулиране                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E0 – e16  |  | Вътрешна грешка                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Изключете захранването.</li> <li>- Изчакайте лампите на таблото да изгаснат и включете отново захранването.</li> <li>- Ако грешката остава сменете помпата.</li> </ul>                            |
| E37       |  | Ниско захранващо напрежение (LP)     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Изключете захранването.</li> <li>- Изчакайте лампите на таблото да изгаснат и включете отново захранването.</li> <li>- Проверете захранващото напрежение, приведете го към табличното.</li> </ul> |
| E38       |  | Високо захранващо напрежение (HP)    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Изключете захранването.</li> <li>- Изчакайте лампите на таблото да изгаснат и включете отново захранването.</li> <li>- Проверете захранващото напрежение, приведете го към табличното.</li> </ul> |
| E32-e35   |  | Критично прегряване на електрониката | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Изключете захранването.</li> <li>- Изчакайте лампите на таблото да изгаснат.</li> <li>- Проверете вентилационните отвори за запушване и дали околната температура е в нормите.</li> </ul>         |
| E39-e40   |  | Защита от свърхток                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Проверете дали помпата се върти свободно.</li> <li>- Уверете се, че антифризът в системата не е над 30%</li> </ul>                                                                                |
| E21-e30   |  | Грешка в напрежението                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Изключете захранването.</li> <li>- Изчакайте лампите на таблото да изгаснат и включете отново захранването.</li> </ul>                                                                            |

|           |                                                                                   |                                            |                                                                                            |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                   |                                            | - Проверете захранващото напрежение, приведете го към табличното.                          |
| E31       |  | Липса на комуникация към сдвоената помпа   | - Проверете комуникационния кабел.<br>- Проверете захранването на двете помпи.             |
| E42       |  | Сух ход                                    | - Заредете инсталацията.                                                                   |
| E56       |  | Свърхтемпература на мотора                 | - Изключете захранването.<br>- Оставете мотора да се охлади<br>- Включете отново системата |
| E57 ; e58 |  | $f < 100 \text{ Hz}$ ; $f > 5 \text{ kHz}$ | - Проверете за наличието на външен ШИМ сигнал и кабела за него                             |

### Energy Efficiency Index - EEI

Базовата стойност за сравнение за най-ефективните циркулационни помпи е  $EEI \leq 0,20$ .

Стойността на EEI варира в зависимост от модела на помпата и може да бъде намерена на маркировката CE (табелката с данни) на помпата.

## TARTALOMJEGYZÉK

|                                                                          |     |
|--------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. Különleges figyelemfelhívások.....                                    | 162 |
| 2. Szivattyúzott folyadékok.....                                         | 162 |
| 3. Elektromágneses kompatibilitás (EMC).....                             | 162 |
| 4. A szivattyú kezelése .....                                            | 162 |
| 4.1. Raktározás .....                                                    | 162 |
| 4.2. Szállítás .....                                                     | 162 |
| 4.3. Súly .....                                                          | 162 |
| 5. Installáció.....                                                      | 162 |
| 5.1. A keringető szivattyú installációja és karbantartása .....          | 162 |
| 5.2. A motor fejrészek elfordítása .....                                 | 163 |
| 5.3. Egyirányú szelep.....                                               | 163 |
| 6. Elektromos bekötések .....                                            | 163 |
| 6.1. Elektromos bekötés .....                                            | 163 |
| 7. A szivattyú beindítása .....                                          | 163 |
| 8. Funkciók .....                                                        | 164 |
| 8.1. Beállítási módok.....                                               | 164 |
| 8.1.1. Arányos differenciálynomás működési módba történő beállítás ..... | 164 |
| 8.1.2. Állandó differenciálynomás szerinti beállítás .....               | 164 |
| 8.1.3. Állandó jelleggörbe szerinti működés beállítása .....             | 164 |
| 8.2. Kiegészítő modulok .....                                            | 164 |
| 9. Kezelőpanel .....                                                     | 164 |
| 9.1. Grafikus display.....                                               | 164 |
| 9.2. Navigációs gombok .....                                             | 164 |
| 9.3. Jelző fények.....                                                   | 165 |
| 10. Menü .....                                                           | 165 |
| 11. Gyári beállítások .....                                              | 167 |
| 12. Alarm típusok.....                                                   | 167 |
| 13. Hibaállapot és annak megszüntetése .....                             | 167 |

## TÁBLÁZAT ÁBRÁK SZERINTI

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| 1. ábra: Szerelési pozíció .....                    | 1A |
| 2. ábra: Installáció vízszintes csővezetéken .....  | 1A |
| 3. ábra: Elektromos csatlakozás kábelezése .....    | 1A |
| 4. ábra: Az elektromos csatlakozó beillesztése..... | 1A |
| 5. ábra: Kezelőpanel .....                          | 1A |

## A TÁBLÁZATOK LISTÁJA

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| 1.sz. táblázat : Gyári beállítások ..... | 167 |
| 2.sz. táblázat : alarm lista .....       | 167 |

Table: Maximum head (Hmax) and maximum flow rate (Qmax)

of EVOPLUS circulators ..... 2A

Table: Energy Efficiency Index - EEI ..... 3A

## 1. KÜLÖNLEGES FIGYELEMFELHÍVÁSOK



Ellenőrizze, hogy a szivattyút nem szenvedett-e károsodást a szállítás vagy raktározás folyamán! Ellenőrizze, hogy a szivattyú külső, burkolati része ép állapotban, jó minőségben van-e.



Mielőtt beavatkozást végez az elektromos vagy mechanikus résznél, áramtalanítsa szivattyút! Várja meg a kezelőpanel ledjeinek teljes kialsávát mielőtt felnyitja a berendezést! A közbülső áramkör kondenzátora folyamatos üzemben dolgozik ezért veszélyesen magas töltés alatt marad a hálózati feszültség lekapcsolása után is! Csak fix kábelezéssel megengedett a hálózati csatlakozás. A berendezést védőföldeléssel kell ellátni (IEC 536 /1. osztály, NEC és egyéb vonatkozó szabványok)



A hálózati csatlakozás és a motor csatlakozó sorkapcsai álló motor mellett is veszélyes feszültség alatt lehetnek!



Ha a hálózati tápkábel sérült, akkor azt a szerviz szolgálat vagy képzett karbantartó cserélheti ki úgy, hogy minden veszélylehetőséget megelőz.

## 2. SZIVATTYÚZOTT FOLYADÉKOK

A szivattyú víz szállítására lett tervezve, mely nem tartalmaz robbanásveszélyes, szilárd vagy rostos összetevőket, sűrűsége 1000 Kg/m<sup>3</sup>, kinematikai viszkozitása 1mm<sup>2</sup>/s, valamint szállíthat kémiaiilag nem agresszív folyadékokat. 30%-nál nem nagyobb részarányban glikol-etilén (fagyálló adalék) is tartalmazhat a szivattyúzott folyadék.

## 3. ELEKTROMÁGNESES KOMPATIBILITÁS (EMC)

Az EVOPLUS keringető szivattyúk az elektromágneses kompatibilitás (elektromágneses zavarokra vonatkozó előírások) terén megfelelnek az EN 61800-3 szabvány C2 kategóriabeli előírásainak az alábbiak terén:

- Elektromágneses emisszió – ipari környezetben (néhány esetben szigorító előírások létezhetnek.
- Vezetékek emissziója – ipari környezetben (néhány esetben szigorító előírások létezhetnek.

## 4. A SZIVATTYÚ KEZELÉSE

### 4.1. Raktározás

Minden keringető szivattyút száraz, fedett helyen kell tárolni, lehetőleg azonos legyen a levegő nedvességtartalma és a tárolási hely legyen vibráció illetve pormentes. A szivattyúkat eredeti csomagolásukban kell tartani az installációig. Ha nem lehetséges az eredeti csomagolásban tárolni, akkor gondosan lezáró torokrészekkel kell a tárolást végezni.

### 4.2. Szállítás

A szállítás folyamán el kell kerülni, hogy a termék felesleges ütéseknek és zúródásoknak legyen kitéve. Az emelést és szállítást az eredeti raklap használatával végezze (ha létezik).

### 4.3. Súly

A csomagoláson lévő öntapadó címke tartalmazza a keringető szivattyú teljes súlyát.

## 5. INSTALLÁCIÓ

A helyes elektromos, hidraulikus és mechanikus installáció érdekében gondosan kövesse a fejezetben lévő előírásokat.



Győződjön meg arról, hogy az EVOPLUS SMALL keringető szivattyú adattábláján feltüntetett feszültség és frekvencia értéke megfelel a hálózati tápfeszültségnek.

### 5.1. A keringető szivattyú installációja és karbantartása

Az EVOPLUS SMALL keringető szivattyút mindig vízszintes helyzetben lévő motortengellyel kell felszerelni.

Az elektronikus vezérlő berendezést függőleges pozícióban kell felszerelni (lásd: 1. sz. ábra)

- A keringető szivattyú a nyomó vagy a visszatérő ágba egyaránt installálható a fűtő és kondicionáló berendezésekben. A szivattyú házrészén lévő nyíl jelzi az áramlás irányát.
- Ha lehetséges, akkor a szivattyút a kazán legalsó pontja fölötti magasságban kell elhelyezni, ivektől, könyököktől és elágazásoktól a lehető legtávolabbi ponton.
- A karbantartási munkák megkönnyítése érdekében a szívó és nyomó oldalon egy-egy záró-szelepet javasolt beépíteni.

- A szivattyú installációja előtt célszerű gondosan átmosni a rendszert 80°C-os tiszta vízzel. Ezután teljesen le kell eresztetni a vizet a rendszerből, hogy az üledék távozhasson és kiküszöbölhessük az esetleges káros anyagokat.
- A szerelést úgy végezze, hogy ne csöpögessen víz a motorra vagy az elektronikus vezérlő részre sem az installációnál sem a karbantartásnál.
- Elkerülendő, hogy a keringetett vízbe szénhidrát adalékok vagy aromás vegyi termékek kerüljenek. Ha szükséges, akkor használható fagyálló adalék, maximum 30% részarányig.
- Ha hőszigetelést használ a keringető szivattyúnál, akkor a tartozék egységcsomag (kit) anyagait használja (...amennyiben az megrendelésre került) ügyelve arra, hogy a motor házrészének kondenzvíz ürítő furatai ne záródjanak el vagy ne váljanak bizonyos mértékben eltömődötté.
- A berendezés hatékonyságának és a keringető szivattyú hosszú élettartamának garantálása érdekében a következőket javasoljuk mágneses üledékszűrők beépítése javasolt az esetleges szennyeződések leválasztása és összegyűjtése érdekében, melyek a rendszerben jelen vannak (homok, vastartalmú részecskék, és sáros üledék).
- Karbantartás esetén mindig használjon új, eredeti tömítő-készletet.
- A berendezés célhasználata folyamatos áramellátásra való csatlakozást ír elő.



### TILOS az elektronikus részegység hőszigetelése!

#### 5.2. A motor fejrészek elfordítása

Vízszintes csővezetéken történő installáció esetén a motort a hozzátartozó elektronikus résszel együtt 90 fokkal el kell forgatni annak érdekében, hogy fenntartható legyen a garantált IP védelem illetve kényelmes legyen a grafikus kijelzés követése a kezelő számára (lásd 2-3. ábra).



### A keringető szivattyú elfordítása előtt győződjön meg arról, hogy a szivattyú teljesen víztelenítve van!

Az EVOPLUS SMALL keringető szivattyú elfordítását a következőképpen végezze:

1. Távolítsa el a szivattyú fejrészének 4 db. rögzítőcsavarját.
2. Fordítsa el az órajárás szerinti vagy azzal ellentétes irányba (szükség szerint) 90 fokkal a motorházat az elektronikus vezérlő egységgel együtt.

3. Szerelje vissza és feszítse meg a 4 db. rögzítőcsavart.



**Figyelem: az elektronikus vezérlő egységnek mindig függőleges pozícióban kell maradnia!**

#### 5.3. Egyirányú szelep

Ha a rendszerbe egyirányú szelep van beépítve, győződjön meg arról, hogy a szivattyú minimális nyomása mindig nagyobb, mint a szelep zárónyomása!

#### 6. ELEKTROMOS BEKÖTÉSEK

Az elektromos bekötéseket tapasztalattal rendelkező, képzett szakembernek kell végeznie.

- A keringető szivattyú nem igényel semmilyen külső motorvédelmet.
- Ellenőrizze, hogy a rendelkezésre álló tápfeszültség adatai megfelelnek a szivattyú adattábláján feltüntetett értékeknek!

#### 6.1. Elektromos bekötés

Miután kialakította a szivattyú kábelezését a 3. ábra szerint, végezze el az elektromos panelhez történő bekötést a 4. ábra szer.

**Figyelem: az EVOPLUS SMALL keringető szivattyú áram alá helyezése előtt ellenőrizze, hogy a vezérlő panel fedele tökéletesen zárt!**

#### 7. A SZIVATTYÚ BEINDÍTÁSA



**Figyelem: Minden indítási műveletet úgy kell végezni, hogy az EVOPLUS SMALL keringető szivattyú elektromos vezérlő paneljének fedele zárt állapotban van! Csak akkor indítsa be a rendszert, amikor minden elektromos és hidraulikus bekötés befejezetté vált! Elkerülendő a szivattyú víz nélküli működtetése!**



**A keringetett rendszerben lévő folyadék amellet, hogy magas hőmérsékletű és nyomás alatt van, még gőzt is tartalmazhat! FIGYELEM ÉGÉSVESZÉLY! Tilos a keringető szivattyút megérinteni! FIGYELEM ÉGÉSVESZÉLY!**

Miután minden elektromos és hidraulikus bekötés megtörtént, tölts fel a rendszert vízzel vagy víz és glikol (fagyálló folyadék – max. százalékos értékét lásd a 2. fejezetben) keverékével és helyezze tápfeszültség alá a rendszert. Miután a szivattyú beindult, a működési mód módosítható a rendszer által elvárt követelmények teljesítése érdekében (lásd: 10).



## 8. FUNKCIÓK


### 8.1. Beállítási módok

Az EVOPLUS SMALL keringető szivattyúk a rendszer igényeinek függvényében a következő beállítási módokban működhetnek:

- „Arányos differenciálynomás” működési módba történő beállítás a rendszerben lévő áramlás függvényében.
- „Állandó differenciálynomás” működési módba történő beállítás.
- Konstans jelleggörbe szerinti működés.

A szabályzási mód az EVOPLUS SMALL vezérlőpaneljén állítható be (lásd 10. fejezet).

#### 8.1.1. Arányos differenciálynomás működési módba történő beállítás




Ebben a működési módban a vízmennyiségi igény függvényében változik (csökken vagy nő) a differenciálynomás. A beállítási pont ( $H_s$  set-point) a display-n keresztül beállítható.

Ez a működési mód a következő esetekben javasolt:

- Jelenlétes töltésveszteséggel működő fűtő vagy kondicionáló berendezések
- Kétcsöves, termosztát szeleppel ellátott rendszerek melyeknél az emelési magasság  $\geq 4$  m
- Másodlagos differenciálynomás szabályzóval ellátott rendszerek
- Primer körök magas töltésveszteséggel
- Saniter víz recirkulációs rendszerek termosztát szeleppel a vízoszlopban.

#### 8.1.2. Állandó differenciálynomás szerinti beállítás




Ebben a beállítási módban a differenciálynomás állandó marad, függetlenül a rendszer vízigényétől. A beállítási pont ( $H_s$  set-point) a display-n keresztül beállítható.

Ez a működési mód a következő esetekben javasolt:

- Alacsony töltésveszteséggel működő fűtő vagy kondicionáló berendezések

- Kétcsöves, termosztát szeleppel ellátott rendszerek melyeknél az emelési magasság  $\leq 2$  m
- Egycsöves rendszerek termosztát szelepekkel
- Természetes keringési rendszerek
- Primer körök alacsony töltésveszteséggel
- Saniter víz recirkulációs rendszerek termosztát szeleppel a vízoszlopban.

#### 8.1.3. Állandó jelleggörbe szerinti működés beállítása



Ebben a működési módban a keringető szivattyú állandó sebességhez tartozó jelleggörbe szerint üzemel. A működési jelleggörbe úgy kerül kiválasztásra, hogy beadunk egy százalékos fordulatszám tényezőt. A 100% a maximális (határoló) görbét jelenti. A valóságos fordulatszám függ a teljesítmény lehatárolásoktól és az adott szivattyú-modelltől.

A fordulatszámot a display-n keresztül állíthatjuk be. Ez a működési mód az állandószállítási teljesítménnyel üzemelő fűtő vagy kondicionáló berendezésekhez javasolt.

### 8.2. Kiegészítő modulok

Az EVOPLUS SMALL keringető szivattyúk néhány kiegészítő modullal láthatók el a működési területük bővítése érdekében. Szükség esetén ezeknek az installációja, konfigurálása és használatára érdekében kérjen speciális kézikönyvet.

### 9. KEZELŐPANEL

Az EVOPLUS SMALL keringető szivattyúk működési módja az elektronikus egység fedelén lévő kezelőpanel segítségével állítható be. A kezelőpanelen a következők találhatók: egy grafikus display, 4 db. navigációs gomb és 3. db. jelző-led (lásd 5. sz. ábra).

#### 9.1. Grafikus display

A grafikus display segítségével könnyen és „öntanuló” módon lehet navigálni a menüben mely lehetővé teszi a rendszer működési módjainak beállítását, a bemenetek aktiválását és a működési set-point beállítását. Emellett kijelvezethető a rendszer státusza valamint a rendszer által esetlegesen regisztrált hibatörténet (alarmok).

#### 9.2. Navigációs gombok

A menüben való navigáláshoz négy db. nyomógomb áll rendelkezésre: 3 nyomógomb a display alatt, egy pedig a kezelőpanel oldalsó részén. A display alatti gombok az ún. aktív

gombok, míg az oldalsó nyomógomb az ún. rejtett gomb. A menü minden oldala jelzi a 3 aktív nyomógomhoz (display alatti gombok) társított funkciót.

### 9.3. Jelző fények

**Sárga fény:** Tápfeszültség alatt lévő rendszer jelzése. Ha világít, a rendszer feszültség alatt van.



**Figyelem: Soha NE távolítsa el az elektronikus egység fedelét, ha a sárga fény világít!**

**Piros fény:** Rendszerbeli hiba (Alarm)/ működési rendellenesség jelzése

Ha a piros fény villog, akkor a hibajelenség nem blokkoló jellegű és a szivattyú pilotálható. Ha a piros fény állandó jelleggel világít, akkor a hibajelenség blokkoló jellegű és a szivattyú nem pilotálható. (Pilotálás= próba céllal történő működtetés)

**Zöld fény:** A szivattyú ON/OFF állapotának jelzése. Ha világít, a szivattyú forog, ha nem világít, a szivattyú áll.

## 10. MENÜ

Az EVOPLUS SMALL keringető szivattyúk rendelkeznek egy felhasználói menüvel mely az alapkijelzéstől a „Menü” gomb megnyomásával és felengedésével érhető el.

A következőkben ismertetésre kerülnek a felhasználói menü oldalai melyek által ellenőrizhető a rendszer állapota vagy módosíthatók a beállítások. Ha a menü oldalai a kijelzés bal alsó részén egy kulcsot ábrázolnak, akkor nem lehetséges módosítani a beállításokat. A menü oldalak zárolásának feloldása érdekében lépjen be az alapkijelzéshez és nyomja egyszerre a „rejtett” gombot és a kulcs jelzés alatti gombot addig, amíg a kulcs el nem tűnik.

**Amennyiben 60 másodpercig egyetlen nyomógomb sem kerül megnyomásra, a beállítások automatikusan zárolásra kerülnek és a kijelző kialszik. Egy tetszőleges nyomógomb megnyomásakor a display ismét bekapcsol és kijelzésre kerül az alapkijelzés.**


A menüben történő navigálás érdekében nyomja a középső gombot.


Az előző oldalhoz való visszatérés érdekében tartassa benyomva a „rejtett” gombot, majd nyomja meg és engedje fel a középső nyomógombot.


A beállítások módosítása érdekében használja a kijelző alatti bal és jobb oldali gombot. Egy beállítási módosítás nyugtáztatása érdekében nyomja 3 másodpercig a középső „OK” gombot. Az elvégzett nyugtáztatást a következő ikon jelzi:



|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>A menü kezdőoldala (alapkijelzés)</b></p> | <p>A kezdőoldalon grafikus összefoglalást kapunk a rendszer fő beállításairól. A bal felső sarokban látható a kiválasztott beállítási mód ikonja. A felső sor közepén látható a kiválasztott működési mód (auto vagy economy). A jobb felső sarokban lévő ikon jelzi, hogy egyedüli („szóló”) inverter van jelen vagy iker módban működő inverterek működnek.</p> <p>Az ① vagy ② ikon forgása jelzi, hogy melyik keringető szivattyú van működésben.</p> <p>A kijelzés középső részén egy olyan paraméter látható mely csak kijelzésre szolgál és a menü 9. oldalán állítható be (H=becsült emelési magasság méterben).</p> <p>Az alapkijelzési oldalról lehet eljutni a display-kontraszt beállítási oldalra: tartassa benyomva a „rejtett” gombot majd nyomja meg és engedje fel a jobb oldali gombot.</p> <p>A felhasználói menü az alapkijelzési oldalról indulva úgy érhető el, hogy megnyomjuk és felengedjük a középső „Menü” gombot.</p> |
| <p><b>1. oldal</b></p>                          | <p>Az 1. kijelzési oldalon visszaállíthatók a gyári beállítások úgy, hogy 3 másodpercig egyszerre benyomva tartjuk a bal és jobb oldali gombot. A gyári beállítások visszaállítását a  ikon jelzi a „Default” szó mellett.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>2. oldal</b></p>                          | <p>A 2. kijelzési oldal segítségével beállíthatók a működési módok. A következő módok választhatók ki:</p> <p>1  = Árányos differenciálműködés szerinti beállítás. 2</p> <p>2  = Állandó differenciálműködés szerinti beállítás.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                    | 3  = Állandó jellegűre szerinti beállítás a display-ről beállított fordulatszámmal.                                                                                                                                                                                      |
| A 2. kijelzési oldalon látható három ikon jelentése a következő:<br>- középső ikon= jelenleg kiválasztott beállítás<br>- jobboldali ikon= következő beállítás<br>- baloldali ikon= előző beállítás |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>3. oldal</b><br>                                                                                                | A 3. kijelzési oldal segítségével módosítható a működési set-point. Az előzőleg kiválasztott működési (beállítási) mód függvényében a beadandó set-point (beállítási pont) egy emelési magasság vagy – konstans jellegűre esetén – a fordulatszámra vonatkozó százalékos beállítás lesz.                                                                |
| <b>9. oldal</b><br>                                                                                                | A 9. kijelzési oldalon kiválasztható a kezdőoldalon megjelenő paraméter:<br>H: Becsült emelési magasság méterben<br>Q: Becsült szállítási teljesítmény m <sup>3</sup> /h-ban<br>S: Fordulatszám (rpm) fordulat/perc mértékegységben<br>E: Nincs jelen<br>P: Kifejtett teljesítmény W-ban<br>h: Működési órák száma<br>T: Nincs jelen<br>T1: Nincs jelen |
| <b>10. oldal</b><br>                                                                                               | A kijelzés 10. oldala segítségével kiválasztható az üzenetek nyelve.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>11. oldal</b><br>       | A 11. kijelzési oldal által kijelvezhető az alarmok (hibajelzések) története ha megnyomjuk a jobboldali nyomógombot.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Alarm történet</b><br> | Ha az elektronikus rendszer hibát érzékel, megmaradó jelleggel rögzíti azt az ún. alarm történetben (maximum 15 alarmig). Minden regisztrált alarmhoz egy olyan kijelzési oldal tartozik, mely 3 részből áll: tartalmaz egy alfanumerikus (betűből és számból álló) kódot mely jelzi a hibajelenség típusát, egy szimbólumot, mely grafikus módon jelzi a hiba fajtáját, végül pedig egy üzenetet mely a 10. kijelzési oldalon kiválasztott nyelven röviden leírja a hibát (olasz nyelvű kijelzést választva az ábrán látható példa: Pompa bloccata= megszorult a szivattyú).             |
|                                                                                                             | A jobboldali gombot megnyomva futtathatók a hibatörténet oldalai. A hibatörténet végén két kérdés jelenik meg:<br><b>1. „Reset Alarms?” (Reszteljük az alarmokat?)</b><br>Az OK gombot megnyomva (baloldali nyomógomb) részteljük a rendszerben esetleg még bentlévő alarmokat.<br><b>2. „Delete Alarms Log?” (Töröljük az alarm történetet?)</b><br>Az OK gombot megnyomva (baloldali nyomógomb) törölnek a hibatörténet alarmjai.<br>Megjegyzés: a „resztelés” nem egyszerűen törlést jelent, hanem a hibamentes alapállapot ismételt beállítását (...ha a hiba jellege azt megengedi). |

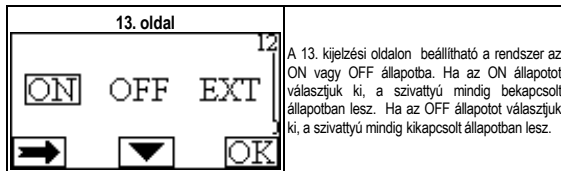

## 11. GYÁRI BEÁLLÍTÁSOK

| Paraméter                  | A hiba leírása                         |
|----------------------------|----------------------------------------|
| Beállított működési mód    | = Árnyos differenciálynomás beállítása |
| Iker működési mód          | = 24 óránként váltakozva               |
| Szivattyú indítási parancs | ON                                     |

1.sz. táblázat : Gyári beállítások

## 12. ALARM TÍPUSOK

| Hibakód       | Az alarm szimbóluma | Az alarm leírása                             |
|---------------|---------------------|----------------------------------------------|
| E0 - e16; e21 |                     | Belső hiba                                   |
| E17 - e19     |                     | Rövidzárlat                                  |
| e20           |                     | Feszültség hiba                              |
| E22 - e31     |                     | Belső hiba                                   |
| E32 - e35     |                     | Elektronikus rendszer túl magas hőmérséklete |
| e37           |                     | Alacsony feszültség                          |
| e38           |                     | Magas feszültség                             |
| E39 - e40     |                     | Megszorult a szivattyú                       |
| e46           |                     | Szivattyú kikötve                            |
| e42           |                     | Szárazfutás                                  |

|     |  |                                                |
|-----|--|------------------------------------------------|
| e56 |  | Motor túl magas hőmérséklete                   |
| e57 |  | Külső PWM jel frekvenciája kisebb, mint 100 Hz |
| e58 |  | Külső PWM jel frekvenciája nagyobb, mint 5 kHz |

2.sz. táblázat : alarm lista

## 13. HIBAÁLLAPOT ÉS ANNAK MEGSZÜNTETÉSE

| Kijelzés |  | Leírás                                     | Teendők a hibaelhárítás érdekében                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|--|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E0 – e16 |  | Belső hiba                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Áramtalanítsa a rendszert.</li> <li>Várja meg amíg a kezelőpanel jelzőfényei kialszanak majd helyezze újra feszültség alá a rendszert.</li> <li>Ha a hiba továbbra is fennáll, cserélni kell a keringető szivattyút.</li> </ul>                             |
| E37      |  | Alacsony hálózati feszültség (LP)          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Áramtalanítsa a rendszert.</li> <li>Várja meg amíg a kezelőpanel jelzőfényei kialszanak majd helyezze újra feszültség alá a rendszert.</li> <li>Ellenőrizze a tápfeszültség helyességét, esetleg állítsa vissza az adattábla szerinti értékeket</li> </ul>  |
| E38      |  | Magas hálózati feszültség (HP)             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Áramtalanítsa a rendszert.</li> <li>Várja meg amíg a kezelőpanel jelzőfényei kialszanak majd helyezze újra feszültség alá a rendszert.</li> <li>Ellenőrizze a tápfeszültség helyességét, esetleg állítsa vissza az adattábla szerinti értékeket.</li> </ul> |
| E32-e35  |  | Elektronikus részek kritikus felmelegedése | <ul style="list-style-type: none"> <li>Áramtalanítsa a rendszert.</li> <li>Várja meg amíg a kezelőpanel jelzőfényei kialszanak.</li> <li>Ellenőrizze, hogy a szellőző csővezetékek nincsenek-e eldugulva és a</li> </ul>                                                                           |

|           |  |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|--|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |  |                                             | helyiség környezeti hőmérséklete az előírtak megfelelő-e.                                                                                                                                                                                                                                                |
| E39-e40   |  | Túláram védelem                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ellenőrizze, hogy a szivattyú szabadon forog-e.</li> <li>- Ellenőrizze, hogy a fagyálló adalék hányada nem magasabb-e 30%-nál.</li> </ul>                                                                                                                       |
| E21-e30   |  | Feszültséghiba                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Áramtalanítsa a rendszert.</li> <li>- Várja meg amíg a kezelőpanel jelzőfényei kialszanak majd helyezze újra feszültség alá a rendszert.</li> <li>- Ellenőrizze a tápfeszültség helyességét, esetleg állítsa vissza az adattábla szerinti értékeket.</li> </ul> |
| E31       |  | Nincs kommunikáció az ikerszivattyúk között | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ellenőrizze az ikerszivattyúk közötti kommunikációs kábel épségét.</li> <li>- Ellenőrizze, hogy mindkét szivattyú tápfeszültség alatt van-e.</li> </ul>                                                                                                         |
| E42       |  | Szárazfutás                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Helyezze nyomás alá a rendszert.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                     |
| E56       |  | A motor túlmelegedése                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Áramtalanítsa a rendszert.</li> <li>- Várja meg a motor lehűlését.</li> <li>- Helyezze újra áram alá a rendszert.</li> </ul>                                                                                                                                    |
| E57 ; e58 |  | $f < 100 \text{ Hz}$ ; $f > 5 \text{ kHz}$  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ellenőrizze, hogy a külső PWM jel működőképes-e és a bekötés az előírásnak megfelelő.</li> </ul>                                                                                                                                                                |

### Energy Efficiency Index - EEI

A leghatékonyabb számológépek viszonyítási paramétere:  $EEI \leq 0,20$ .

Az EEI érték a szivattyú modelljétől függően változik, és megtalálható a szivattyú Cejelölésén (adattáblán).

## ЗМІСТ

|                                                             |            |
|-------------------------------------------------------------|------------|
| <b>1. Важливі застереження</b>                              | <b>170</b> |
| <b>2. Рідини, що перекачуються</b>                          | <b>170</b> |
| <b>3. Електромагнітна сумісність (ЕМС)</b>                  | <b>170</b> |
| <b>4. Менеджмент</b>                                        | <b>170</b> |
| 4.1. Складування                                            | 170        |
| 4.2. Транспортування                                        | 170        |
| 4.3. Маса                                                   | 170        |
| <b>5. Монтаж</b>                                            | <b>170</b> |
| 5.1. Монтаж і технічне обслуговування циркуляційного насоса | 170        |
| 5.2. Обертання головок двигуна                              | 171        |
| 5.3. Зворотній клапан                                       | 171        |
| <b>6. Електропроводка</b>                                   | <b>171</b> |
| 6.1. Підключення лінії електроживлення                      | 171        |
| <b>7. Запуск</b>                                            | <b>171</b> |
| <b>8. Функції</b>                                           | <b>172</b> |
| 8.1. Режими регуляції                                       | 172        |
| 8.1.1. Регуляція пропорційного диференціального тиску       | 172        |
| 8.1.2. Регуляція постійного диференціального тиску          | 172        |
| 8.1.3. Регуляція за постійною кривою                        | 172        |
| 8.2. Додаткові модулі                                       | 172        |
| <b>9. Консоль управління</b>                                | <b>173</b> |
| 9.1. Графічний дисплей                                      | 173        |
| 9.2. Кнопки навігації                                       | 173        |
| 9.3. Індикатори                                             | 173        |
| <b>10. Меню</b>                                             | <b>173</b> |
| <b>11. Заводські налаштування</b>                           | <b>175</b> |
| <b>12. Типи сигналізацій</b>                                | <b>175</b> |
| <b>13. умови помилок і методи їх усунення</b>               | <b>175</b> |

## ПЕРЕЛІК СХЕМ

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| Сх. 1: Монтажне положення                     | 1A |
| Сх. 2: Монтаж на Горизонтальних Трубопроводах | 1A |
| Сх. 3: Калібрування Мережевого Роз'єму        | 1A |
| Сх. 4: Приєднання Мережевого Роз'єму          | 1A |
| Сх. 5: Консоль управління                     | 1A |

## ПЕРЕЛІК ТАБЛИЦЬ

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Таб 1: Заводські налаштування    | 175 |
| Таб. 2: Перелік сигналів тривоги | 175 |

Table: Maximum head (Hmax) and maximum flow rate (Qmax)

of EVOPLUS circulators ..... 2A

Table: Energy Efficiency Index - EEI ..... 3A

## 1. ВАЖЛИВІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ



Перевірте, що виріб не було пошкоджено в процесі транспортування або складування. Перевірте, щоб зовнішня упаковка не була пошкоджена та була в гарному стані.



Перед початком обслуговування електричної або механічної частини виробу слід завжди відключати напругу електроживлення. Дочекайтеся поки індикатори на консолі управління згаснуть перед тим як відкрити кришку консолі. Конденсатор проміжної мережі безперервного електроживлення залишається під небезпечно високою напругою, навіть після відключення електроживлення. Допускаються тільки надійні під'єднання до мережі електроживлення. Пристрій повинен бути з'єднаний з заземленням (IEC 536 клас 1, NEC і інші нормативи в цій галузі).



Клеми мережі електроживлення та клеми двигуна можуть перебувати під небезпечно високою напругою також при зупиненому двигуні.



Якщо мережевий кабель живлення пошкоджений, необхідно звернутися з метою його заміни до сервісного обслуговування або кваліфікованого персоналу, щоб уникнути будь-якої небезпеки.

## 2. РІДИНИ, ЩО ПЕРЕКАЧУЮТЬСЯ

Агрегат спроектований і вироблений для перекачування води, яка не містить вибухонебезпечних речовин, твердих частинок або волокон, з щільністю води 1000 кг/м<sup>3</sup>, з кінематичною в'язкістю, що дорівнює 1 мм<sup>2</sup>/сек, і хімічно неагресивних рідин. Етиленгліколь може бути використаний в концентрації, що не перевищує 30%.

## 3. ЕЛЕКТРОМАГНІТНА СУМІСНІСТЬ (ЕМС)

Циркуляційні насоси EVOPLUS відповідають вимогам нормативу EN 61800-3 по категорії C2, з електромагнітної сумісності.

- Електромагнітне випромінювання - Індустріальна будова (в деяких випадках можуть знадобитися запобіжні заходи).

- Направлене випромінювання - Індустріальне будова (в деяких випадках можуть знадобитися запобіжні заходи).

## 4. МЕНЕДЖМЕНТ

### 4.1. Складування

Всі циркуляційні насоси повинні складуватися в критому, сухому приміщенні, по можливості з постійною вологістю повітря, без вібрацій та пилу. Насоси поставляються в їх заводській оригінальній упаковці, в якій вони повинні залишатися аж до моменту їх монтажу. У разі відсутності пакування необхідно ретельно закрити отвори всмоктування та подачі.

### 4.2. Транспортування

Оберігайте агрегати від зайвих ударів і поштовхів. Для підйому та переміщення циркуляційного насоса використовуйте автовантажувачі та піддон який додається (там, де він передбачений).

### 4.3. Маса

На таблиці, що наклеєна на упаковці, вказується загальна маса циркуляційного насоса.

## 5. МОНТАЖ

Чітко дотримуйтеся інструкцій, наведених в цьому розділі, для правильного виконання електропроводки, водопровідних і механічних систем.



Перевірте, щоб напруга і частота, зазначені на таблиці маркування EVOPLUS SMALL, відповідали параметрам мережі електроживлення.

### 5.1. Монтаж і технічне обслуговування циркуляційного насоса



Вал циркуляційного насоса EVOPLUS SMALL завжди повинен бути встановлений в горизонтальному положенні. Встановіть електронний блок управління в вертикальному положенні (див. Сх. 1).

- Циркуляційний насос може бути встановлений в системі опалення та кондиціонування повітря, як на напірному трубопроводі, так і на зворотному. Напрямок потоку показано стрілкою, промаркованою на корпусі насоса.
- По можливості встановіть циркуляційний насос вище мінімального рівня водонагрівальної колонки і якнайдалі від колін і відгалужень.

- Для полегшення перевірок і технічного обслуговування встановіть відсічний клапан як на всмоктувальній трубі, так і на трубі подачі.
- Перед установкою циркуляційного насоса провести ретельну мийку системи простою водою при температурі 80 °С. Потім повністю злити воду з системи для видалення всіх сторонніх часток, які могли потрапити в циркуляцію.
- Монтаж насоса повинен бути виконаний таким чином, щоб уникнути витоків води на двигун і на електронний блок управління як в процесі монтажу, так і в процесі технічного обслуговування.
- Не слід змішувати воду в циркуляції з вуглеводневими добавками і з ароматизаторами. Максимальний обсяг добавки антифризу, там, де це необхідно, не повинен перевищувати 30%.
- При наявності ізоляції (термоізоляції) необхідно перевірити за допомогою спеціального комплексу (якщо він додається), щоб отвори сливу конденсату з корпусу двигуна не виявилися закритими або частково засміченими.
- Для забезпечення максимальної ефективності системи і довгого терміну служби циркуляційного насоса рекомендується використовувати магнітні фільтри-брудовловлювачі для відділення і видалення можливого бруду, що циркулює в системі (частки піску, металу та бруду).
- При тех. обслуговуванні завжди використовуйте комплект нових ущільнень.
- Апарат призначено для постійного під'єднання до водопровідної мережі.



**Ніколи не можна накривати термоізоляцію електронний блок управління.**

## 5.2. Обертання головок двигуна

Якщо монтаж проводиться на трубопроводах, розташованих горизонтально, потрібно повернути двигун з відповідним електронним блоком на 90 градусів для забезпечення класу електробезпеки IP, а також щоб користувач мав більш зручний доступ до графічного інтерфейсу (див. Сх. 2-3).



**Перед обертанням циркуляційного насоса перевірте, щоб з нього була повністю злита рідина.**

Обертання циркуляційного насоса EVOPLUS SMALL виконується в наступному порядку:

1. Зніміть 4 кріпильних гвинта з головки циркуляційного насоса.
2. Поверніть корпус двигуна разом з електронним блоком управління на 90 градусів за годинниковою стрілкою або проти годинникової стрілки, в залежності від необхідності.
3. Встановіть на місце та закрутіть 4 кріпильних гвинта головки циркуляційного насоса.



**Електронний блок управління завжди повинен залишатися у вертикальному положенні!**

## 5.3. Зворотний клапан

Якщо система оснащена зворотним клапаном, перевірити, щоб мінімальний тиск циркуляційного насоса був завжди вище, ніж тиск закривання клапана.

## 6. ЕЛЕКТРОПРОВОДКА

Електропроводка повинна виконуватися досвідченим і кваліфікованим персоналом.

- Циркуляційний насос не потребує зовнішнього запобіжника двигуна.
- Перевірте, щоб напруга та частота мережі електроживлення збіглися зі значеннями, зазначеними на маркуванні циркуляційного насоса.

## 6.1. Підключення лінії електроживлення

Після підключення кабелю живлення, як показано на Схемі 3, підключіть його до плати, як показано на Схемі 4.

**Перед підключенням напруги циркуляційного насоса перевірити, щоб кришка консолі управління EVOPLUS SMALL була міцно закрита!**

## 7. ЗАПУСК



**Всі операції по запуску повинні виконуватися із закритою кришкою консолі управління EVOPLUS SMALL! Запускати систему тільки після завершення всіх електричних і водопровідних з'єднань. Уникайте експлуатації насоса за відсутності води в системі!**



**Рідина, що міститься в системі, може перебувати під тиском або мати високу температуру, а також перебувати в пароподібному стані. НЕБЕЗПЕКА ОПІКІВ! Торкатися циркуляційного насоса небезпечно. НЕБЕЗПЕКА ОПІКІВ!**



Після того, як всі електричні та гідравлічні з'єднання виконані, наповніть систему водою та за необхідності гліколем (максимальна концентрація гліколю див. Пункт 2) та подайте напругу живлення до системи.

Після запуску системи можна змінити режим роботи для оптимальної відповідності потребам системи (див. Парагр. 10).

## 8. ФУНКЦІЇ


### 8.1. Режими регуляції

Циркуляційні насоси EVOPLUS SMALL дозволяють виконувати регуляцію в залежності від потреб системи, в наступних режимах:

- Регуляція пропорційного диференціального тиску по витраті в системі.
- Регуляція постійного диференціального тиску.
- Регуляція за постійною кривою.

Режим регулювання може бути заданий на консолі управління EVOPLUS SMALL (див. Парагр. 10).

#### 8.1.1. Регуляція пропорційного диференціального тиску




В цьому режимі регуляції диференціальний тиск знижується або підвищується при скороченні або збільшенні водорозбору. Контрольне значення  $H_s$  може бути задано на дисплеї.

Такий режим рекомендується для:

- Систем опалення та кондиціонування повітря зі значними втратами навантаження
- Системи з двома трубами з терморегуляційними клапанами та з напором  $\geq 4$  м
- Системи з регуляцією вторинного диференціального тиску
- Первинні циркуляції з високою втратою навантаження
- Системи рециркуляції БГВ з терморегуляційними клапанами на несучих стійках.

#### 8.1.2. Регуляція постійного диференціального тиску




В цьому режимі регуляції диференціальний тиск підтримується постійним незалежно від водорозбору. Контрольне значення  $H_s$  може бути задано на дисплеї.

Такий режим рекомендується для:

- Систем опалення та кондиціонування повітря з низькими втратами навантаження
- Систем з двома трубами з терморегуляційними клапанами та з напором  $\leq 2$  м
- Систем з однією трубою з терморегуляційними клапанами
- Систем з натуральною циркуляцією
- Первинні циркуляції з низькою втратою навантаження
- Системи рециркуляції БГВ з терморегуляційними клапанами на несучих стійках..

#### 8.1.3. Регуляція за постійною кривою



В цьому режимі регуляції циркуляційний насос працює по тій самій кривій з постійною швидкістю. Робоча крива обирається після вибору швидкості обертання за допомогою процентного коефіцієнта. Значення 100% означає криву максимальної межі. Фактична швидкість обертання може залежати від обмежень потужності і від диференціального тиску Вашої моделі циркуляційного насоса.

Швидкість обертання може бути задано на дисплеї. Цей режим регулювання рекомендується для опалення та кондиціонування повітря з постійною витратою.

### 8.2. Додаткові модулі

Циркуляційні насоси EVOPLUS SMALL можуть бути укомплектовані кількома додатковими модулями, які дозволяють розширити діапазон їх функцій. Подробиці про порядок монтажу, конфігурації та експлуатації додаткових модулів дивіться відповідне тех. керівництво.

## 9. КОНСОЛЬ УПРАВЛІННЯ

Функції циркуляційних насосів EVOPLUS SMALL можуть бути змінені з консолі управління, яка розташована на кришці електронного блоку управління. На консолі є: графічний дисплей, 4 кнопки навігації та 3 індикатора (див. Сх. 5).

### 9.1. Графічний дисплей

За допомогою графічного дисплею можна просто та інтуїтивно переглядати меню, що дозволяє перевіряти та змінювати режими роботи системи, активацію ввідів і контрольних робочих значень. Крім того на дисплеї зображений стан системи та архів збережених самою системою сигналізації.

### 9.2. Кнопки навігації

Для перегляду меню є 4 кнопки: 3 кнопки під дисплеєм і 1 збоку. Кнопки під дисплеєм називаються активними, кнопка збоку називається прихованою. Кожна сторінка меню показує функцію, пов'язану з 3 активними кнопками (під дисплеєм).

### 9.3. Індикатори

**Жовтий індикатор:** Сигналізація системи під напругою.

Якщо включений, це означає, що система під напругою.



**Ніколи не знімайте кришку при включеному жовтому індикаторі.**

**Червоний індикатор:** Сигналізація тривоги / несправності в системі.

Якщо індикатор блимає, сигналізація не блокує роботу та управління насоса. Якщо індикатор горить, не блимаючи, сигналізація блокує роботу та управління насоса.

**Зелений індикатор:** Сигналізація ВКЛ. / ВИКЛ. насоса

Якщо включений, насос обертається. Якщо вимкнений, насос зупинений.

## 10. МЕНЮ



Циркуляційні насоси EVOPLUS SMALL мають меню користувача, в яке можна зайти з Головної сторінки, натиснувши та відпустивши центральну кнопку «Меню». Нижче показані сторінки меню користувача, на яких можна перевірити стан системи та змінити її налаштування. Якщо на сторінках меню внизу зліва зображений ключ, це означає, що зміна параметрів неможлива. Для розблокування меню зайдіть на Головну сторінку (Home Page) і одночасно натисніть приховану кнопку та кнопку під ключем аж до зникнення символу ключа.

Якщо протягом 60 хвилин не було натиснуто жодної кнопки, параметри автоматично блокуються та дисплей гасне. При натисканні будь-якої кнопки дисплей почне працювати на Головній сторінці «Home Page». Для перегляду меню натисніть центральну кнопку.

Для повернення на попередню сторінку тримайте натисненою приховану кнопку, потім натисніть і відпустіть центральну кнопку. Для зміни налаштувань використовуйте ліву та праву кнопки

Для підтвердження зміни параметра натисніть на 3 секунди центральну кнопку «ОК». Підтвердження показується таким символом:

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>На Головній сторінці графічно представлені всі основні налаштування системи. Символ в лівому верхньому кутку показує обраний метод регуляції. Символ вгорі в центрі показує обраний режим роботи (auto або есопоту). Символ у верхньому правому куті показує наявність одинарного інвертора або подвійного. Символ який обертається  або  показує, який з циркуляційних насосів працює.</p> <p>У центрі Головної сторінки показаний параметр тільки для візуалізації, який може бути вибраний з невеликого переліку параметрів на Сторінці 9.0 меню.</p> <p>З Головної сторінки можна відкрити сторінку налаштування контрасту дисплею: тримайте натиснутою приховану кнопку, потім натисніть і відпустіть праву кнопку.</p> <p>Циркуляційні насоси EVOPLUS SMALL мають меню користувача, в яке можна зайти з Головної сторінки, натиснувши та відпустивши центральну кнопку «Меню».</p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Сторінка 1.0</b></p>                                                                                                                                                                                                                       | <p>На Сторінці 1.0 встановлюються заводські налаштування, натиснувши одночасно на 3 секунди ліву і праву кнопку. Встановлення заводських налаштувань показується символом  поруч з написом «Default».</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>Сторінка 2.0</b></p>                                                                                                                                                                                                                      | <p>На Сторінці 2.0 задається метод регуляції. Можна вибрати один з наступних режимів:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li> = Регуляція пропорційного диференціального тиску.</li> <li> = Регуляція постійного диференціального тиску.</li> <li> = Регуляція за постійною кривою зі швидкістю обертання, заданою на дисплеї.</li> </ol> |
| <p>На сторінці 2.0 показуються 3 символи, що позначають:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- центральний символ = поточне налаштування</li> <li>- символ праворуч = подальше налаштування</li> <li>- символ зліва = попереднє налаштування</li> </ul> <p>- На Сторінці 3.0 задається контрольне значення регуляції</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>Сторінка 3.0</b></p>                                                                                                                                                                                                                      | <p>Залежно від типу регуляції, обраного на попередній сторінці, контрольне значення, що задається буде напором або, в разі Постійної Кривої, процентне значення, що відноситься до швидкості обертання.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Сторінка 9.0</b></p>         | <p>На сторінці 9.0 можна вибрати параметр для його візуалізації на Головній сторінці:</p> <p>H: Замірний натиск в метрах<br/>Q: Розрахована витрата в м3 / год<br/>S: Швидкість обертання в оборотах за хвилину (rpm)<br/>E: Відсутній<br/>P: Потужність, що виробляється в Вт<br/>h: Години роботи T: Відсутній<br/>T1: Відсутній</p>                                                                                                                                                   |
| <p><b>Сторінка 10.0</b></p>       | <p>На сторінці 10.0 можна вибрати мову візуалізації повідомлень.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>Сторінка 11.0</b></p>       | <p>На сторінці 11.0 можна переглянути архів сигналізації, натиснувши праву кнопку.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>Архів сигналізації</b></p>  | <p>При виявленні системою аномалій, система зберігає їх в архіві сигналізації (максимальне число - 15 сигналізацій). На кожну збережену сигналізацію заводиться сторінка, що складається з 3-х частин: буквено-цифровий код, що позначає тип аномалії, символів, графічно представляє аномалію і повідомлення на мові, яка обрана на Сторінці 10.0, коротко описує аномалію. Натиснувши праву кнопку, можна переглянути всі сторінки архіву. В кінці архіву відображено 2 запитання:</p> |

|                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                              | <p><b>1.«Обнулити сигналізації?»</b><br/>Натиснувши ОК (ліва кнопка), сигналізації, присутні в системі, обнуляться.</p> <p><b>2.«Стерти архів сигналізації?»</b><br/>Натиснувши ОК (ліва кнопка), стираються сигналізації, збережені в архіві.</p> |
| <p><b>Сторінка 13.0</b></p>  | <p>На сторінці 13.0 можна задати стан системи ON (ВКЛ.), OFF (ВИКЛ.).<br/>При виборі ON (ВКЛ.) Насос завжди ввімкнений. При виборі OFF (ВИКЛ.) Насос завжди вимкнений.</p>                                                                         |

## 11. ЗАВОДСЬКІ НАЛАШТУВАННЯ

| Параметр                         | Значення                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Режим регуляції                  |  = Регуляція пропорційного диференціального тиску                                                                 |
| Режим роботи подвійних пристроїв |  +  = Змінюється кожні 24 години |
| Команда запуску насоса           | ON                                                                                                                                                                                                 |

Таб 1: Заводські налаштування

## 12. ТИПИ СИГНАЛІЗАЦІЙ

| Код сигналі-зації | Символ сигналі-зації                                                              | Опис сигналізації            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| E0 - e16; e21     |  | Внутрішній збій              |
| E17 - e19         |  | Коротке замикання            |
| e20               |  | Збій напруги                 |
| E22 - e31         |  | Внутрішній збій              |
| E32 - e35         |  | Перегрів електронної системи |

|           |                                                                                    |                                                 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| e37       |    | Низька напруга                                  |
| e38       |  | Висока напруга                                  |
| E39 - e40 |  | Насос заблокований                              |
| e46       |  | Насос від'єднаний                               |
| e42       |  | Робота всуху                                    |
| e56       |  | Перегрів двигуна (спрацював запобіжник двигуна) |
| e57       |  | Частота зовнішнього сигналу ШІМ менше 100 Гц    |
| e58       |  | Частота зовнішнього сигналу ШІМ більше 5 КГц    |

Таб. 2: Перелік сигналів тривоги

## 13. УМОВИ ПОМИЛОК І МЕТОДИ ЇХ УСУНЕННЯ

| Повідомлення на дисплеї | Опис                                                                                                                       | Метод усунення                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E0 – e16                |  Внутрішній збій                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Знеструмити систему.</li> <li>- Дочекатися вимкнення індикаторів на консолі управління, потім знову подати напругу до системи.</li> <li>- У разі повторення збою замінити циркуляційний насос</li> </ul>                                                                                                  |
| E37                     |  Низька напруга в електричній мережі (LP) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Знеструмити систему.</li> <li>- Дочекатися вимкнення індикаторів на консолі управління, потім знову подати напругу до системи.</li> <li>- Перевірити, щоб напруга в мережі була правильною, при необхідності привести значення напруги у відповідність з даними на табличці маркування виробу.</li> </ul> |
| E38                     |  Висока напруга в                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Знеструмити систему.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|         |                                                                                   |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                   | електричний мережі (НР)                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Дочекатися вимкнення індикаторів на консолі управління, потім знову подати напругу до системи.</li> <li>- Перевірити, щоб напруга в мережі була правильною, привести значення напруги у відповідність з даними на табличці маркування виробу.</li> </ul>                                                 |
| E32-e35 |  | Критичний перегрів електронних компонентів | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Знеструмити систему.</li> <li>- Дочекатися вимкнення індикаторів на кон- солі управління.</li> <li>- Перевірити, щоб вентиляційні отвори системи не були засмічені, і щоб температура приміщення відповідала специфікації.</li> </ul>                                                                    |
| E39-e40 |  | Спрацював запобіжник від надструмів        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Перевірити, щоб циркуляційний насос вільно обертася.</li> <li>- Перевірити, щоб рівень антифризу не перевищував максимальну позначку 30%.</li> </ul>                                                                                                                                                     |
| E21-e30 |  | Збій напруги                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Знеструмити систему.</li> <li>- Дочекатися вимкнення індикаторів на консолі управління, потім знову подати напругу до системи.</li> <li>- Перевірити, щоб напруга в мережі була правильною, при необхідності привести значення напруги у відповідність з даними на табличці маркування виробу</li> </ul> |
| E31     |  | Відсутній зв'язок між подвійними насосами  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Перевірити справність з'єднувального проводу між насосами.</li> <li>- Перевірити, щоб обидва насоси були під'єднані до джерела живлення.</li> </ul>                                                                                                                                                      |
| E42     |  | Робота всуху                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Забезпечити тиск в системі.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|           |                                                                                   |                                            |                                                                                                                                                       |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E56       |   | Перегрів двигуна                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Знеструмити систему.</li> <li>- Дочекатися охолодження двигуна.</li> <li>- Знову заживити систему</li> </ul> |
| E57 ; e58 |  | $f < 100 \text{ Hz}$ ; $f > 5 \text{ kHz}$ | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Перевірити, щоб зовнішній сигнал ШІМ працював і був підключений згідно специфікації.</li> </ul>              |

### Індекс енергоефективності - EEI

Контрольним параметром для більш ефективних циркуляційних насосів є EEI  $\leq 0,20$ .

Значення EEI залежить від моделі насоса і може бути знайдене на маркуванні CE (таблиці з технічними даними) насоса.

## INDEKS

|                                                                  |     |
|------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. SÆRLIGE ADVARSLER .....                                       | 178 |
| 2. PUMPEDE VÆSKER .....                                          | 178 |
| 3. ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET (EMC) .....                   | 178 |
| 4. STYRING .....                                                 | 178 |
| 4.1. Opbevaring .....                                            | 178 |
| 4.2. Transport .....                                             | 178 |
| 4.3. Vægt .....                                                  | 178 |
| 5. INSTALLATION .....                                            | 178 |
| 5.1. Installation og vedligeholdelse af cirkulationspumpen ..... | 178 |
| 5.2. Rotation af motorhoveder .....                              | 179 |
| 5.3. Kontraventil .....                                          | 179 |
| 6. ELEKTRISKE TILSLUTNINGER .....                                | 179 |
| 6.1. Strømtilslutning .....                                      | 179 |
| 7. START .....                                                   | 179 |
| 8. FUNKTIONER .....                                              | 179 |
| 8.1. Reguleringsmåder .....                                      | 179 |
| 8.1.1. Proportional differenstrykregulering .....                | 180 |
| 8.1.2. Konstantdifferenstrykregulering .....                     | 180 |
| 8.1.3. Konstantkurveregulering .....                             | 180 |
| 8.2. Ekspansionsmoduler .....                                    | 180 |
| 9. Udvidelsesmoduler .....                                       | 180 |
| 9.1. Grafisk display .....                                       | 180 |
| 9.2. Navigationstaster .....                                     | 180 |
| 9.3. Indikatorlamper .....                                       | 180 |
| 10. Menu .....                                                   | 181 |
| 11. STANDARDINDSTILLINGER .....                                  | 182 |
| 12. ALARMTYPE .....                                              | 183 |
| 13. FEJLTILSTAND OG GENDANNELSE .....                            | 183 |

## INDEKS OVER FIGURER

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| Figura 1: Monteringsposition .....                       | 1A |
| Figura 2: Installation på vandrette rørsystem .....      | 1A |
| Figura 3: Kabelføring til strømforsyningskonnektor ..... | 1A |
| Figura 4: Forbindelse til strømforsyningskonnektor ..... | 1A |
| Figura 5: Udvidelsesmoduler .....                        | 1A |

## INDEKS OVER TABELLER

|                                      |                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Tabla 1: Standardindstillinger ..... | Errore. Il segnalibro non è definito. |
| Tabla 2: Liste over alarmer .....    | Errore. Il segnalibro non è definito. |

|                                                                                         |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Table: Maximum head (Hmax) and maximum flow rate (Qmax)<br>of EVOPLUS circulators ..... | 2A |
| Table: Energy Efficiency Index - EEI .....                                              | 3A |

## 1. SÆRLIGE ADVARSLER



Kontrollér, at produktet ikke er blevet beskadiget under transporten eller under opbevaring. Kontrollér, at det ydre kabinet er intakt og i god stand.



Afbryd altid netspændingen inden indgreb på elektriske eller mekaniske dele af anlægget. Vent til kontrollamperne på betjeningspanelet slukker, før du åbner selve apparatet. Kondensatoren i den mellemliggende kreds er fortsat spændingsførende med særlig høj spænding, selv efter at netspændingen er blevet afbrudt. Kun kabelforbundne netværksforbindelser er tilladte. Apparatet skal være jordforbundet (IEC 536 klasse 1, NEC og andre relevante standarder).



Netterminaler og motorterminaler kan indeholde farlig spænding, selv når motoren er standset.



Hvis el-forsyningskablet er beskadiget, skal det udskiftes af teknisk service eller en kvalificeret person for at fjerne enhver risiko.

## 2. PUMPEDE VÆSKER

Cirkulationspumpen er designet og fremstillet til at pumpe vand, fri for eksplosive stoffer og faste partikler eller fibre, med en massefylde på 1000 kg/m<sup>3</sup>, kinematisk viskositet lig med 1 mm<sup>2</sup>/s og ikke-kemisk aggressive væsker. Det er muligt at anvende ethylenglycol i en procentdel, der ikke overstiger 30 %

## 3. ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET (EMC)

EVOPLUS-cirkulationspumperne overholder standard EN 61800-3, kategori C2, for elektromagnetisk kompatibilitet.

- Elektromagnetiske emissioner - Industrielt miljø (inddæmningsforanstaltninger kan være påkrævet i nogle tilfælde).
- Ledningsbårne emissioner - Industrielt miljø (inddæmningsforanstaltninger kan være påkrævet i nogle tilfælde)

## 4. STYRING

### 4.1. Opbevaring

Alle cirkulationspumper skal opbevares på et overdækket, tørt sted og så vidt muligt med konstant luftfugtighed, fri for vibrationer og støv. De leveres i deres originale emballage, hvor de skal forblive indtil installationstidspunktet. Hvis dette ikke er tilfældet, skal man omhyggeligt lukke indsuignings- og udløbsåbningen.

### 4.2. Transport

Undgå at udsætte produkterne for unødvendige stød og kollisioner. Brug løfteudstyr og den som standard medfølgende palle (hvis den findes) til at løfte og transportere cirkulationspumpen.

### 4.3. Vægt

Mærkatene på emballagen angiver cirkulationspumpens samlede vægt.

## 5. INSTALLATION

Følg nøje anbefalingerne i dette kapitel for at udføre korrekt elektrisk, hydraulisk og mekanisk installation.



Sørg for, at EVOPLUS SMALL-cirkulationspumpens nominelle spænding og frekvens svarer til strømforsyningsnettets.

### 5.1. Installation og vedligeholdelse af cirkulationspumpen



Monér altid EVOPLUS SMALL-cirkulationspumpen med motorakslen i vandret position. Monér den elektroniske styreenhed i lodret position (se figur 1)

- Cirkulationspumpen kan installeres i varme- og klimalaanlæg både på forsynings- og returrørene; pilen trykt på pumpehuset angiver strømningsretningen.
- Installér så vidt muligt cirkulationspumpen over kedlens minimumsniveau og så langt som muligt fra bøjninger, vinkler og forgreninger.
- For at lette eftersyn og vedligeholdelse skal man installere en afspærringsventil på både indsuignings- og forsyningskanalerne.
- Inden cirkulationspumpen installeres, skal systemet gennemskyllles omhyggeligt kun med vand ved 80 °C. Tøm derefter systemet helt for at fjerne eventuelle skadelige stof, der er kommet i omløb.
- Udfør montering uden at dryppe på motoren og på den elektroniske styreenhed både under installation og vedligeholdelse.

- Undgå at blande tilsætningsstoffer fra hydrocarboner og aromatiske produkter med vandet i omløb. Hvis det er nødvendigt at tilsætte frostvæske, bør det højst udgøre 30 %.
- I tilfælde af isolering (varmeisolering) skal man bruge det relevante kit (hvis det medfølger) og sørge for, at kondensudledningshullerne i motorhuset ikke er lukkede eller delvist tilstoppede.
- For at sikre at systemet fungerer optimalt, og at cirkulationspumpen holder længe, anbefaler vi brug af magnetiske slamudskillere til at adskille og opsamle urenheder i selve systemet (sandpartikler, jernpartikler og slam).
- Brug altid et sæt med nye tætninger til vedligeholdelse.
- Cirkulationspumpen skal tilsluttes vandforsyningen permanent.
- Brug altid et sæt med nye pakninger til vedligeholdelse.



**Isolér aldrig den elektroniske styreenhed.**

## 5.2. Rotation af motorhoveder

Hvis installationen udføres på vandret placerede rør, vil det være nødvendigt at dreje motoren 90 grader med den tilhørende elektroniske enhed for at opretholde IP-beskyttelsesgraden og for at give brugeren mulighed for at interagere mere komfortabelt med den mere grafiske grænseflade (se figur 2-3).



**Før cirkulationspumpen drejes, skal man sørge for, at selve cirkulationspumpen er blevet fuldstændig tømt.**

Gør som følger for at dreje EVOPLUS SMALL-cirkulationspumpen:

1. Fjern de 4 fastgøringsskruer i cirkulationspumpens hoved.
2. Drej motorhuset sammen med den elektroniske styreenhed 90 grader i urets retning eller mod urets retning efter behov.
3. Saml igen og stram de 4 skruer, der fastgør cirkulationspumpens hoved.



**Den elektroniske styreenhed skal altid være i lodret position!**

## 5.3. Kontraventil

Hvis systemet er udstyret med en kontraventil, skal man sørge for, at cirkulationspumpens minimumstryk altid er større end ventilens modstandstryk.

## 6. ELEKTRISKE TILSLUTNINGER

De elektriske tilslutninger skal udføres af faglært og kvalificeret personale.

- Der kræves ingen ekstern motorbeskyttelse til cirkulationspumpen.
- Kontrollér, at strømforsyningsspændingen og frekvensen svarer til de værdier, der er angivet på cirkulationspumpens typeskilt.

### 6.1. Strømtilslutning

Efter tilslutning af elkablet som vist i figur 3, skal man slutte det til kortet som vist i figur 4.

**Sørge for, at dækslet til EVOPLUS SMALL-betjeningspanelet er helt lukket, før der sættes strøm til cirkulationspumpen!**

## 7. START



**Alle startindgreb skal udføres med dækslet til EVOPLUS SMALL-betjeningspanelet lukket!**  
Start først systemet når alle elektriske og hydrauliske forbindelser er udført.

Undlad at benytte cirkulationspumpen, når der ikke er vand i systemet.



**Væsken indeholdt i systemet kan, ud over at have en høj temperatur og højt tryk, også være i dampform. FARE FOR FORBRÆNDINGER!**  
Det er farligt at røre ved cirkulationspumpen. FARE FOR FORBRÆNDINGER!

Når alle elektriske og hydrauliske forbindelser er udført, skal systemet fyldes med vand og eventuelt med glykol (for den maksimale procentdel af glykol, se afsnit 2) og sæt strøm til systemet. Når systemet er startet, kan driftstilstandene ændres så de tilpasses systemets behov bedre (se afsnit 10).

## 8. FUNKTIONER

### 8.1. Reguleringsmåder


EVOPLUS SMALL-cirkulationspumperne giver mulighed for at udføre følgende reguleringer i henhold til systemets behov:

- Proportional differenstrykregulering i henhold til strømmen i systemet.
- Konstantdifferenstrykregulering.
- Konstantkurveregulering.



Reguleringsmåden kan indstilles med EVOPLUS SMALLs betjeningspanel (se afsn. 10).

### 8.1.1. Proportional differenstrykregulering




I denne reguleringstilstand reduceres eller øges differenstrykket, når vandbehovet falder eller stiger. Hs-setpunktet kan indstilles fra displayet.

Reguleringen er velegnet til:

- Varme- og konditioneringsanlæg med høje trykfald.
- To-rørs-systemer med termostatregulerede ventiler og hydraulisk løftehøjde  $\geq 4$  m.
- Systemer med sekundær differenstrykregulator.
- Primære kredsløb med høje trykfald.
- Brugsvandskirkulationsanlæg med termostatregulerede ventiler på standrør.

### 8.1.2. Konstantdifferenstrykregulering




I denne reguleringstilstand reduceres eller øges differenstrykket, når vandbehovet falder eller stiger. Hs-setpunktet kan indstilles fra displayet.

Reguleringen er velegnet til:

- Varme- og konditioneringsanlæg med lave trykfald.
- To-rørs-systemer med termostatregulerede ventiler og hydraulisk løftehøjde  $\leq 2$  m.
- Enkelt-rørs-systemer med termostatregulerede ventiler.
- Systemer med naturlig cirkulation.
- Primære kredsløb med lave trykfald.
- Brugsvandskirkulationsanlæg med termostatregulerede ventiler på standrør..

### 8.1.3. Konstantkurveregulering



I denne reguleringstilstand arbejder cirkulationspumpen på karakteristiske kurver med konstant hastighed. Arbejdskurven vælges ved at indstille rotationshastigheden gennem en procentvis faktor. Værdien på 100 % angiver den maksimale grænsekurve. Den faktiske rotationshastighed kan afhænge af effekt- og differenstrykbegrænsningerne for den enkelte cirkulationspumpe.

Rotationshastigheden indstilles på displayet. Reguleringstilstanden er egnet til til varme- og klimaanlæg med konstant flow.

### 8.2. Ekspansionsmoduler

EVOPLUS SMALL-cirkulationspumper kan udstyres med ekspansionsmoduler, der gør det muligt at udvide deres funktioner.

Yderligere oplysninger om installation, konfiguration og brug af ekspansionsmoduler kan ses i den specifikke manual.

### 9. UDVIDESESMODULER

EVOPLUS SMALL-cirkulationspumpenes funktion kan ændres med betjeningspanelet på den elektroniske styreenheds dæksel. Panelet indeholder følgende: et grafisk display, 4 navigationstaster og 3 indikatorlamper (se figur 5).

#### 9.1. Grafisk display

Gennem det grafiske display er det muligt at navigere i en menu på en let og intuitiv måde, der giver mulighed for at kontrollere og ændre systemets funktionsmåder, aktivering af indgange og arbejdssetpunkt. Det vil også være muligt at se systemets status og alarmhistorik, der er gemt af selve systemet.

#### 9.2. Navigationstaster

Der er 4 taster til navigation i menuen: 3 taster under displayet og 1 på siden. Tasterne under displayet kaldes aktive taster, og tasten på siden kaldes den skjulte tast. Hver side i menuen er lavet på en sådan måde, at den angiver funktionen, der er knyttet til de 3 aktive taster (dem under displayet).

#### 9.3. Indikatorlamper

**Gult lys:** Angiver, at systemet er strømført.

Hvis den er tændt, betyder det, at systemet er strømført.



Fjern aldrig dækslet, hvis den gule lampe lyser.

**Rødt lys:** Angiver en alarm/fejl i systemet.

Hvis lampen blinker, er alarmen ikke blokerende, og pumpen kan stadig anvendes.

Hvis lampen lyser fast, er alarmen blokerende, og pumpen kan ikke anvendes.

**Grønt lys:** Angiver ON/OFF for pumpen.

Hvis tændt, kører pumpen. Hvis slukket, er pumpen standset.

## 10. MENÜ

EVOPLUS SMALL-cirkulationspumperne har en brugermenu, som kan åbnes fra siden Home ved at trykke og slippe den midterste tast "Menu".

Nedenfor ses brugermenuserne, som bruges til at kontrollere systemets status og ændre dets indstillinger.

Hvis menuserne viser en nøgle nederste til venstre, betyder det, at indstillingerne ikke kan ændres. For at låse op for menuerne skal man gå til Home Page og trykke på den skjulte tast og tasten under nøglen på samme tid, indtil nøglen forsvinder.

**Hvis man ikke trykker på en tast i 60 minutter, låses indstillingerne automatisk, og displayet slukker. Displayet tænder igen, når der trykkes på en vilkårlig tast, og "Home Page" vises.**

Tryk på den midterste tast for at navigere i menuerne.





For at vende tilbage til den forrige side skal man holde den skjulte tast trykket, derefter trykke på og slippe den midterste tast. Brug tasterne til venstre og højre for at ændre på indstillingerne.


Tryk på den midterste tast "OK" i 3 sekunder for at bekræfte ændringen af en indstilling.

Bekræftelsen fremhæves med følgende ikon:

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Home Page</b> | <p>De vigtigste systemindstillinger opsummeres grafisk på startside, Home Page.</p> <p>Ikonet øverst til venstre angiver den valgte reguleringstype.</p> <p>Ikonet øverst i midten angiver den valgte funktionsmåde (auto eller economy)</p> <p>Ikonet øverst til højre angiver tilstedeværelsen af en enkelt eller dobbelt pumpe. Rotationen af</p> |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                              | <p>ikonet <sup>①</sup> eller <sup>②</sup> signalerer, hvilken cirkulationspumpe der kører.</p> <p>I midten af Home Page er der en skrivebeskyttet parameter, som kan vælges fra et lille sæt parametre på siden 9.0 i menuen.</p> <p>Fra Home Page kan man få adgang til siden til justering af displayets kontrast: hold den skjulte tast nede, tryk og slip derefter den højre tast.</p> <p>EVOPLUS SMALL-cirkulationspumperne har en brugermenu, som kan åbnes fra siden Home ved at trykke og slippe den midterste tast "Menu".</p> |
| <p><b>Side 1.0</b></p>                                                                                                                                                                                                                       | <p>Side 1.0 På siden 1.0 indstilles standardindstillingerne ved at trykke på venstre og højre tast samtidigt i 3 sekunder.</p> <p>Gendannelsen af standardindstillinger meddeles ved at symbolet  vises ved siden af teksten "Default" (standard).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>Side 2.0</b></p>                                                                                                                                                                                                                       | <p>På siden 2.0 indstilles reguleringsmåden. Man kan vælge mellem følgende måder:</p> <p>1  = Proportional differenstrykregulering.</p> <p>2  = Konstantdifferenstrykregulering.</p> <p>3  = Konstantkurveregulering med rotationshastighed indstillet på displayet.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>Siden 2.0 viser 3 ikoner, som repræsenterer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- midterste ikon = aktuelt valgt indstilling;</li> <li>- højre ikon = næste indstilling;</li> <li>- venstre ikon = forrige indstilling</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Side 3.0</b></p>    | <p>På siden 3.0 kan man ændre reguleringssetpunktet. Afhængigt af den type regulering, der blev valgt på den foregående side, vil setpunktet, der skal indstilles, være en hydraulisk løftehøjde eller, i tilfælde af konstantkurve, en procentdel i forhold til rotationshastigheden.</p>                                                                    |
| <p><b>Side 9.0</b></p>   | <p>På siden 9.0 kan man vælge, hvilken parameter, der skal vises på Home Page:<br/> H: Målt hydraulisk løftehøjde udtrykt i meter<br/> Q: Skønnet volumenstrøm udtrykt i m<sup>3</sup>/h<br/> S: Rotationshastighed udtrykt i omdrejninger pr. minut (rpm)<br/> E: Ikke til stede<br/> P: Effekt udtrykt i kW<br/> T: Driftstimer<br/> T1: Ikke til stede</p> |
| <p><b>Side 10.0</b></p>  | <p>På siden 10.0 kan man vælge det sprog, som beskeder skal vises på.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>Side 11.0</b></p>  | <p>På siden 11.0 kan man se alarmhistorik ved at trykke på højre tast.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Alarmhistorik</b></p>  | <p>Hvis systemet registrerer fejl, registrerer det dem permanent i alarmhistorikken (for maksimum 15 alarmer). For hver registreret alarm vises en side bestående af 3 dele: en alfanumerisk kode, der identificerer typen af fejl, et symbol, der grafisk illustrerer fejlen og endelig en meddelelse på det sprog, der er valgt på side 10.0, der kort beskriver fejlen.<br/> Ved at trykke på højre tast kan man rulle gennem alle siderne i historikken.<br/> I slutningen af historikken vises 2 spørgsmål:<br/> <b>"Nulstil alarmer?"</b> Tryk på OK (venstre tast) for at nulstille eventuelle alarmer, der stadig er til stede i systemet.<br/> <b>"Slet alarmhistorik?"</b> Tryk på OK (venstre tast) for at slette alarmerne gemt i historikken.</p> |
| <p><b>Side 13.0</b></p>     | <p>På siden 13.0 kan man indstille systemet til ON- eller OFF-tilstand.<br/> Hvis man vælger ON, er pumpen altid tændt.<br/> Hvis man vælger OFF, er pumpen altid slukket.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## 11. STANDARDINDSTILLINGER

| Parameter               | Værdi                                   |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| Reguleringsmåde         | = proportional differensstrykregulering |
| Dobbeltfunktionsmåde    | = skifter hver 24h                      |
| Knap til start af pumpe | ON                                      |

Tabel 1: Standardindstillinger

## 12. ALARMTYPE

| Alarmkode     | Alarmsymbol                                                                       | Alarmsbeskrivelse                              |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| E0 - e16; e21 |  | Intern fejl                                    |
| E17 - e19     |  | Kortslutning                                   |
| e20           |  | Spændingsfejl                                  |
| E22 - e31     |  | Intern fejl                                    |
| E32 - e35     |  | Overtemperatur i elektronisk system            |
| e37           |  | Lav spænding                                   |
| e38           |  | Høj spænding                                   |
| E39 - e40     |  | Pumpe blokeret                                 |
| e46           |  | Pumpe frakoblet                                |
| e42           |  | Tørkørsel                                      |
| e56           |  | Motor overtemperatur (indgreb termisk sikring) |
| e57           |  | Ekstern signalfrekvens pwm under 100 hz        |
| e58           |  | Ekstern signalfrekvens pwm over 5 hz           |

Tabel 2: Liste over alarmer

## 13. FEJLTILSTAND OG GENDANNELSE

| Indikation på display |                                                                                   | Beskrivelse                                 | Gendannelse                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E0 - e16              |  | Intern fejl                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Afbryd spændingen til systemet.</li> <li>- Vent til kontrollamperne slukker på betjeningspanelet, sæt derefter strøm til systemet igen.</li> <li>- Hvis fejlen vedvarer, skal cirkulationspumpen udskiftes.</li> </ul>                                        |
| E37                   |  | Lav netspænding (LP)                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Afbryd spændingen til systemet.</li> <li>- Vent til kontrollamperne slukker på betjeningspanelet, sæt derefter strøm til systemet igen.</li> <li>- Kontrollér, at netspændingen er korrekt, gendan den eventuelt til mærkedata.</li> </ul>                    |
| E38                   |  | Høj netspænding (HP)                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Afbryd spændingen til systemet.</li> <li>- Vent til kontrollamperne slukker på betjeningspanelet, sæt derefter strøm til systemet igen.</li> <li>- Kontrollér, at netspændingen er korrekt, gendan den eventuelt til mærkedata.</li> </ul>                    |
| E32-e35               |  | Kristisk overophedning<br>Elektroniske dele | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Afbryd spændingen til systemet.</li> <li>- Vent til kontrollamperne slukker på betjeningspanelet.</li> <li>- Kontrollér, at systemets udluftningskanaler ikke er tilstoppe, og at omgivelsestemperaturen i lokalet er inden for specifikationerne.</li> </ul> |
| E39-e40               |  | Beskyttelse mod overstrøm                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kontrollér, at cirkulationspumpen drejer frit.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                     |

|           |                                                                                   |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                   |                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kontrollér, at den tilsatte frostvæske ikke overstiger den maksimale andel på 30 %.</li> </ul>                                                                                                                                            |
| E21-e30   |  | Spændingsfejl                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Afbryd spændingen til systemet.</li> <li>- Vent til kontrollampene slukker på betjeningspanelet, sæt derefter strøm til systemet igen.</li> <li>- Kontrollér, at netspændingen er korrekt, gendan den eventuelt til mærkedata.</li> </ul> |
| E31       |  | Dobbeltkommunikation mangler | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kontrollér dobbeltkommunikationskablets tilstand.</li> <li>- Kontrollér, at begge cirkulationspumper er strømforsynet.</li> </ul>                                                                                                         |
| E42       |  | Tørkørsel                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sæt systemet under tryk</li> </ul>                                                                                                                                                                                                        |
| E56       |  | Overtemperatur på motor      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Afbryd spændingen til systemet.</li> <li>- Vent på, at motoren køler ned</li> <li>- Sæt igen strøm til systemet</li> </ul>                                                                                                                |
| E57 ; e58 |  | F < 100 Hz ; f > 5 khz       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kontrollér, at det eksterne signal PWM fungerer og er tilsluttet i henhold til specifikationerne.</li> </ul>                                                                                                                              |

### Energy Efficiency Index - EEI

Referenceværdien for de mest effektive cirkulationspumper er  $EEI \leq 0,20$ .

EEI-værdien varierer afhængigt af pumpemodellen og kan findes på pumpens

Cemærkning (typeskilt).

|     | فهرس الأشكال                               | الفهرس                             |
|-----|--------------------------------------------|------------------------------------|
| 1A  | لشكل 1:موضع التركيب                        | 1. تحذيرات خاصة                    |
| 1A  | لشكل 2:التركيب على الأنابيب الأفقية        | 2. السوائل التي يتم ضخها           |
| 1A  | لشكل 3:كابلات موصل الطاقة                  | 3. التوافق الكهرومغناطيسي (EMC)    |
| 1A  | لشكل 4:توصيل موصل الطاقة                   | 4. الإدارة                         |
| 1A  | الشكل 5:لوحة التحكم                        | 1.4 التخزين                        |
|     |                                            | 2.4 النقل                          |
|     | فهرس الجداول                               | 3.4 الوزن                          |
| 190 | لجدول 1:إعدادات المصنع                     | 5. التركيب                         |
| 190 | لجدول 2:قائمة الإنذارات                    | 1.5 تركيب وصيانة المضخة الدوارة    |
|     |                                            | 2.5 دوران رؤوس المحرك              |
|     | جدول: أقصى ارتفاع (Hmax) وأقصى معدل (Qmax) | 3.5 صمام منع الارتجاع              |
| 2A  | لمضخا EVOPLUS SMALL الدوارة                | 6. التوصيلات الكهربائية            |
| 3A  | جدول: مؤشر كفاءة الطاقة-EEI                | 1.6 توصيل الإمداد الكهربائي        |
|     |                                            | 7. بدء التشغيل                     |
|     |                                            | 8. الوظائف                         |
|     |                                            | 1.8 طرق الضبط                      |
|     |                                            | 1.1.8 الضبط بالضغط التفاضلي النسبي |
|     |                                            | 2.1.8 الضبط بالضغط التفاضلي الثابت |
|     |                                            | 3.1.8 الضبط بالمنحنى الثابت        |
|     |                                            | 2.8 وحدات التوسيع                  |
|     |                                            | 9. لوحة التحكم                     |
|     |                                            | 1.9 شاشة العرض الرسومية            |
|     |                                            | 2.9 مفاتيح التنقل                  |
|     |                                            | 3.9 إضاءات التنبيه                 |
|     |                                            | 10. القائمة                        |
|     |                                            | 11. إعدادات المصنع                 |
|     |                                            | 12. أنواع الإنذار                  |
|     |                                            | 13. ظروف الخطأ وإعادة الضبط        |

## 1. تحذيرات خاصة

تأكد من عدم تلف المنتج بسبب النقل أو التخزين. تأكد من أن الغلاف الخارجي سليم وبحالة ممتازة.



قبل العمل على الجزء الكهربائي أو الميكانيكي للمنظومة، يجب دائماً فصل التيار. انتظر إلى أن تنطفئ أضواء المؤشرات الموجودة على لوحة التحكم قبل فتح الجهاز نفسه. يظل مكثف الدائرة الوسطى المستمرة مشحوناً بجهد عالي بشكل خطير حتى بعد إيقاف تشغيل جهد التيار الكهربائي. يُسمح فقط بروابط الشبكة المجهزة بكابلات قوية. يجب أن يكون متصل بالطرف الأرضي (IEC 536 فئة 1 NEC وغيرها من المعايير ذات الجهاز الصلة).

يمكن أن تحمل مشابك الشبكة والمحرك جهداً خطيراً أيضاً عند إيقاف المحرك.



إذا تلف كابل الإمداد الكهربائي، يجب استبداله بواسطة خدمة الدعم الفني أو من خلال فني مؤهل، وذلك للوقاية من أي خطر.

## 2. السوائل التي يتم ضخها

صُممت الماكينة وصُنعت لضخ المياه، الخالية من المواد المنقجرة والجسيمات الصلبة أو الألياف، بكثافة تعادل 1000 كجم/م<sup>3</sup>، ولزوجة حركية تعادل 1 مم<sup>2</sup>/ثانية وسوائل غير أكالة كيميائياً. يمكن استخدام إيثيلين الجليكول بنسبة لا تزيد عن 30%.

## 3. التوافق الكهرومغناطيسي (EMC)

تتوافق مضخات EVOPPLUS SMALL مع معيار EN 61800-3-2، في الفئة للتوافق الكهرومغناطيسي.

- الانبعاثات الكهرومغناطيسية البيئة الصناعية (قد تُطلب تدابير الاحتواء في بعض الحالات).

- الانبعاثات الموصلة البيئة الصناعية (قد تُطلب تدابير الاحتواء في بعض الحالات).

## 4. الإدارة

### 1.4 التخزين

تخزين جميع المضخات الدوارة في مكان مغطى وجاف ومع رطوبة هواء ثابتة، وخالي من يجب

الاهتزازات والأثرية. يتم توفيرها في التغليف الأصلية ويجب أن تبقى به إلى وقت التركيب. إذا لم يكن الأمر كذلك فقم بإغلاق فتحة الشفط والتدفق بعناية.

في حالة الصيانة، استخدم دائماً مجموعة من الحشيات الجديدة

## 2.4 النقل

عدم تعريض المنتجات للصددمات والاصطدامات غير الضرورية. لرفع ونقل المضخة الدوارة استخدم بنيني

أجهزة الرفع مع منصة الحمل الموردة وفقاً للمعايير (إذا توافرت).

## 3.4 الوزن

توضح لوحة البيانات المُلصقة على التغليف الوزن الكلي للمضخة الدوارة.

## 5. التركيب

اتبع بعناية التوصيات الواردة في هذا الفصل لتنفيذ التركيب الكهربائي والهيدروليكي والميكانيكي الصحيح.



والتردد الواردان في لوحة بيانات المضخة الدوارة EVOPPLUS SMALL

تأكد من أن الجهد

يتوافق مع جهد وتردد مصدر الطاقة

## 1.5 تركيب وصيانة المضخة الدوارة

قم بتجميع المضخة الدوارة EVOPPLUS عندما يكون عمود دوران المحرك في

وضع أفقي دائماً. قم بتركيب جهاز التحكم الإلكتروني في وضع رأسي

(انظر الشكل 1)



يمكن تركيب المضخة الدوارة في أنظمة التدفئة والتكييف سواء على أنابيب التدفق أو أنابيب الإرجاع؛

يشير السهم المطبوع على جسم المضخة إلى اتجاه التدفق

قم بتركيب المضخة الدوارة قدر الإمكان فوق أدنى مستوى للغلاية، وبعيداً قدر الإمكان عن

الاحتشاءات والأكوام والتقاطعات لتسهيل عمليات الفحص والصيانة، قم بتركيب صمام فتح/إغلاق على أنبوب الشفط وعلى أنبوب التدفق.

ينبغي قبل تركيب المضخة الدوارة غسل المنظومة بعناية بالماء فقط بدرجة حرارة 80 درجة مئوية، ثم تفرغ المنظومة بالكامل لإزالة أي مادة ضارة محتمل أنها دخلت في عملية التدوير

نفذ عملية التجميع بحيث تتجنب التقلير على المحرك وعلى لوحة الفحص التحكم الكهربائي

سواء في مرحلة التركيب أو في مرحلة الصيانة

تجنب مزج إضافات مشبعة من الهيدروكربونات والمنتجات العطرية في مياه التدوير. يوصى

بإضافة مضاد للتجمد - عند الضرورة - بنسبة 30% كحد أقصى

استخدم في حالة الغزل (العزل الحراري) المجموعة المخصصة (إذا توافرت) وتأكد من أن

فتحات تصريف التكثيف بغلاف المحرك ليست مغلقة أو مسدودة جزئياً

لضمان أقصى كفاءة للمنظومة وعمر طويل للمضخة الدوارة، نوصي باستخدام فلاتر فاصلة

للتساخات مغناطيسية لفصل وجمع أي شوائب موجودة في المنظومة نفسها (جزيئات الرمل

وجزيئات الحديد

والحماة)

## 7. بدء التشغيل

يجب تنفيذ جميع عمليات بدء التشغيل مع إغلاق غطاء لوحة التحكم EVOPUS SMALL! ابدأ تشغيل النظام فقط عند اكتمال جميع التوصيلات الكهربائية والتوصيلات الهيدروليكية. تجنب تشغيل المضخة الدوارة دون وجود ماء في المنظومة. في المنظومة.



كون السائل الموجود داخل المنظومة في درجة حرارة وضغط مرتفعين، يمكن بالإضافة إلى أن يكون في هيئة بخار. خطر الإصابة بحروق! من الخطر لمس المضخة الدورانية خطر الإصابة بحروق!



بمجرد الانتهاء من جميع التوصيلات الكهربائية والهيدروليكية، املاً المنظومة بالماء، وإذا لزم الأمر، بالجليكول (لمعرفة أقصى نسبة من الجليكول، انظر الفقرة 2) وقم بإمداد النظام بالطاقة. بمجرد بدء تشغيل النظام، يمكن تغيير أوضاع التشغيل لتتكيف بشكل أفضل مع احتياجات المنظومة (انظر الفقرة 10).

## 8. الوظائف


### 1.8 طرق الضبط

EVOPUS SMALL الدوارة بتنفيذ أوضاع الضبط التالية وفقاً لاحتياجات المنظومة: تسمح مضخات

- الضبط بالضغط التفاضلي النسبي حسب التدفق الموجود في المنظومة.
- الضبط بالضغط التفاضلي الثابت.
- الضبط بالمنحنى الثابت.

يمكن إعداد وضع الضبط من خلال EVOPUS SMALL (انظر الفقرة 10).

### 1.1.8 الضبط بالضغط التفاضلي النسبي



يوصى بالضغط من أجل:

- منظومات التدفئة والتكييف ذات هبوط الضغط العالي.
- الأنظمة ثنائية الأنابيب المزودة بصمامات حرارية وعلو هيدروليكي  $\leq 4$  م.
- المنظومات ذات منظم ضغط تفاضلي ثنائي.
- الدوائر الأولية ذات هبوط الضغط العالي.
- أنظمة إعادة التدوير الصحية مع صمامات حرارية على الأعمدة الحاملة.

-هذا الجهاز مخصص للتوصيل بشكل دائم بلاشبكة المائية.



لا تقم أبداً بعزل جهاز التحكم الإلكتروني.

### 2.5 دوران رؤوس المحرك

إذا تم إجراء التركيب على أنابيب موضوعة أفقياً، فيسكون من الضروري تدوير المحرك بمقدار 90 درجة مع الجهاز الإلكتروني ذي الصلة من أجل الحفاظ على درجة الحماية IP درجة والسماح للمستخدم بالتفاعل مع الواجهة الرسومية الأكثر راحة (انظر الشكل 2)



قبل البدء في تدوير المضخة الدوارة، تأكد من إفراغها تماماً.

لتدوير مضخة EVOPUS SMALL الدوارة اتبع ما يلي:

1. قم بإزالة براغي تثبيت رأس المضخة الدوارة الأربعة.
2. قم بتدوير غلاف المحرك 90 درجة مع جهاز التحكم الإلكتروني في اتجاه عقارب الساعة أو عكس اتجاه عقارب الساعة حسب الحاجة.

أعد تجميع وربط المسامير الأربعة التي تثبت رأس المضخة الدوارة.

يجب أن يظل جهاز التحكم الإلكتروني دائماً في وضع رأسي!



يجب أن يظل جهاز التحكم الإلكتروني دائماً في وضع رأسي!

### 3.5 صمام منع الارتجاع

المنظومة مزودة بصمام منع الارتجاع، فتأكد من أن الحد الأدنى لضغط المضخة الدوارة أعلى إذا كانت دائماً من ضغط إغلاق الصمام.

### 6. التوصيلات الكهربائية

يجب أن تُنفذ التوصيلات الكهربائية بواسطة شخص متخصص ومؤهل.

-لا تتطلب المضخة الدوارة أي حماية خارجية للمحرك.

-تأكد من توافق جهد وتردد مصدر الطاقة مع القيم المُشار إليها على لوحة بيانات المضخة الدوارة.

### 1.6 توصيل التيار الكهربائي


توصيل كبل الطاقة كما هو موضح في الشكل 3، قم بتوصيله باللوحة كما هو موضح في الشكل 4. بعد

قبل توصيل المضخة الدوارة بالطاقة، تأكد من أن غطاء لوحة التحكم EVOPUS SMALL

مغلق تماماً!



## 2.1.8 الضبط بالضغط التفاضلي الثابت

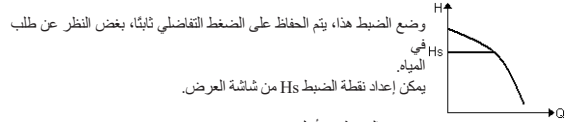

يوصى بالضبط من أجل:  
منظومات التدفئة والتكييف ذات هبوط الضغط المنخفض.


الأنظمة ثنائية الأنابيب المزودة بصمامات حرارية و علو هيدروليكي  $\geq 2$  م.  
الأنظمة أحادية الأنابيب مع صمامات حرارية.

منظومات الدوران الطبيعي.  
الدوائر الأولية ذات هبوط الضغط المنخفض.

أنظمة إعادة التدوير الصحية مع صمامات حرارية على الأعمدة الحاملة.

## 3.1.8 الضبط بالمنحنى الثابت

في هذا الضبط، تعمل المضخة الدوارة على منحنيات مميزة بسرعة ثابتة. يتم تحديد منحنى التشغيل عن طريق ضبط سرعة الدوران من خلال عامل النسبة المئوية. تشير القيمة 100% إلى منحنى الحد الأقصى. قد تعتمد سرعة الدوران الفعلية على قيود القدرة والضغط التفاضلي لموديل المضخة الدوارة. يمكن إعداد سرعة الدوران من شاشة العرض. الضبط المشار إليه لأنظمة تدفئة وتكييف الهواء يتدفق ثابت.



2.8 وحدات التوسيع

يمكن أن تكون مضخات EVOLPLUS SMALL الدوارة مزودة ببعض وحدات التوسيع التي تسمح بتوسيع وظائفها.

للحصول على تفاصيل حول كيفية تركيب وحدات التوسيع وتثبيتها واستخدامها، يرجى الرجوع إلى الدليل المخصص.

## 9. لوحة التحكم

يمكن تعديل وظائف مضخات EVOLPLUS SMALL الدوارة من خلال لوحة التحكم الموجودة على غطاء جهاز التحكم الإلكتروني.

يوجد على اللوحة: شاشة عرض رسومية و4 أزوار تنقل و3 مصابيح LED للإشارة (انظر الشكل 5).

## 1.9 شاشة العرض الرسومية

من خلال شاشة العرض الرسومية، سيكون من الممكن التنقل داخل القائمة بطريقة سهلة وبديهية تسمح لك بفحص وتعديل أوضاع تشغيل النظام، وتمكين المنحلات ونقطة ضبط العمل. سيكون من الممكن أيضًا عرض حالة النظام وسجل أي إنذارات مخزنة بواسطة النظام نفسه.

## 2.9 مفاتيح التنقل

للتنقل في القائمة، تتوفر 4 أزوار: 3 أزوار أسفل شاشة العرض وزر على الجانب. تسمى الأزوار الموجودة أسفل الشاشة بالأزوار النشطة ويسمى الزر الجانبي بالزر المخفي. كل صفحة من القائمة مصنوعة بطريقة تشير إلى الوظيفة المرتبطة بالأزوار الثلاثة النشطة (تلك الموجودة أسفل الشاشة).

## 3.9 إضاءة التنبيه

الضوء الأصفر: التنبيه بإمداد النظام بالطاقة.  
إذا أضاء، فهذا يعني أن النظام موصل بالطاقة.

لا تقم مطلقًا بإزالة الغطاء إذا كان الضوء الأصفر مضاءً.  
الضوء الأحمر: التنبيه بالإندثار/وجود خلل في النظام.

في حالة الميض، فإن الإنذار لا يعطل المضخة ولا يزال من الممكن تشغيلها.  
إذا كان الضوء ثابًا، يوقف الإنذار العمل ولا يمكن تشغيل المضخة.

ضوء أخضر: تنبيه المضخة بالتشغيل/الإيقاف ON/OFF.

إذا أضاء، فإن المضخة تعمل. إذا تم إيقافه، فإن المضخة متوقفة عن العمل.

## 10. القائمة

توفر مضخات EVOLPLUS SMALL الدوارة قائمة مستخدم يمكن الوصول إليها من الصفحة الرئيسية عن طريق الضغط على زر "القائمة" المركزي وتركه.

تظهر أدناه صفحات قائمة المستخدم التي يمكن من خلالها التحقق من حالة النظام وتعديل إعداداته.

إذا كانت صفحات القائمة تعرض مقطعًا في الجزء السفلي الأيسر، فهذا يعني أنه لا يمكن تغيير الإعدادات. لفتح قفل القوائم، انتقل إلى الصفحة الرئيسية واضغط بالزر من على الزر المخفي والزر الموجود أسفل المفتاح إلى أن يختفي المفتاح.

إذا لم يتم الضغط على أي زر لمدة 60 دقيقة، فيسبب قفل الإعدادات تلقائيًا وإيقاف تشغيل الشاشة. عند الضغط على أي زر، يتم تشغيل الشاشة مرة أخرى ويتم عرض "الصفحة الرئيسية".






للتنقل بين القوائم، اضغط على الزر المركزي.

للمرجع إلى الصفحة السابقة، اضغط مع الاستمرار على الزر المخفي، ثم اضغط على الزر المركزي وارتكبه.

لتعديل الإعدادات، استخدم الزرين الأيمن والأيسر.

لتأكيد تعديل أحد الإعدادات، اضغط على الزر "موافق OK" المركزي لمدة 3 ثوان. سيتم تمييز التأكيد بالأيقونة التالية.



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>من خلال الصفحة 9.0 يمكنك اختيار المعيار الذي سيتم عرضه في الصفحة الرئيسية:</p> <p>H:العلو الهيدروليكي مُقاسًا بالأمتر Q: معدل التدفق المقدر معيار ١ عنه بالمتر المكعب/ساعة S: سرعة الدوران مُعبر ١ عنها بعدد اللفات في الدقيقة (rpm) E:العلو الهيدروليكي المطلوب بواسطة الإشارة الخارجية V10-0 أو PWM، إذا كان نشطًا P:القدرة الخارجة مُعبر ١ عنها بالكيلو وات H:ساعات التشغيل T:درجة حرارة السائل مُعبر ١ عنها بواسطة المستشعر المركب TI:درجة حرارة السائل مُعبر ١ عنها بواسطة المستشعر الخارجي</p>                                                                         | <p><b>الصفحة 9.0</b></p>      | <p>يتم في الصفحة الرئيسية تُلخيص أهم إعدادات النظام بيانيًا. تشير الأيقونة الموجودة أعلى اليسار إلى نوع الضبط المختار. تشير الأيقونة الموجودة في أعلى الوسط إلى وضع التشغيل المختار (auto أو economy) تشير الأيقونة الموجودة في أ ② اليمين إلى وجود عاكس فردي أو مزدوج. تشير دوران الأيقونة ① أو إلى أي مضخة دوارة تعمل. يوجد في وسط الصفحة الرئيسية معيار للعرض فقط يمكن اختياره من مجموعة صغيرة من المعايير من خلال الصفح 9.0 من القائمة. يمكن من الصفحة الرئيسية الوصول إلى صفحة ضبط تبانين الشاشة: من خلال الاستمرار في الضغط على الزر المخفي، ثم الضغط على الزر الأيمن وتركة. توفر مضخات EVOLPLUS SMALL الدوارة قائمة مستخدم يمكن الوصول إليها من الصفحة الرئيسية عن طريق الضغط على زر "القائمة" المركزي وتركة.</p> | <p><b>الصفحة الرئيسية</b></p>  |
| <p>من خلال 10.0 الصفحة يمكن اختيار اللغة التي تريد عرض الرسائل بها.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p><b>الصفحة 10.0</b></p>    | <p>من خلال الصفحة 1.0، يتم ضبط إعدادات المصنع بالضغط على الزرين الأيمن واليسار في نفس الوقت لمدة 3 ثوان. سيتم الإخطار بإعادة الضبط الناجحة لإعدادات المصنع بظهور الرمز بجانب كلمة "افتراضي Default"</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p><b>الصفحة 1.0</b></p>       |
| <p>من خلال 11.0 يمكن عرض سجل الإنذارات بالضغط على الزر الأيمن.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p><b>الصفحة 11.0</b></p>    | <p>من خلال الصفحة 2.0 يمكن إعداد وضع الضبط. يُمكن الاختيار بين الأوضاع التالية:<br/> 1 = الضبط بالضغط التفاضلي النسبي.<br/> 2 = الضبط بالضغط التفاضلي الثابت.<br/> 3 = الضبط بالمنحنى الثابت بسرعة دوران معدة من شاشة العرض. تعرض الصفحة 2.0 3 أيقونات تمثل: الأيقونة الوسطى = الإعداد المختار حاليًا، الأيقونة اليمنى = الإعداد التالي، الأيقونة اليسرى = الإعداد السابق</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p><b>الصفحة 2.0</b></p>       |
| <p>إذا اكتشف النظام خلل، فإنه يسجله بشكل دائم في سجل الإنذارات (يحد أقصى 15 إنذارًا). لكل إنذار تم تسجيله، يتم عرض صفحة تتكون من أجزاء: رمز أبجدي رقمي يحدد نوع الخلل، رمز يوضح بيانيًا الخلل وأخيرًا رسالة باللغة المحددة في الصفحة 10.0 تصف الخلل بإيجاز. بالضغط على الزر الأيمن، يمكنك التمرير عبر جميع صفحات السجل. في نهاية السجل، يظهر سؤالان:<br/> 1. "إعادة تعيين الإنذارات؟" بالضغط على زر OK (الزر الأيسر) يتم إعادة تعيين أي إنذارات لا تزال موجودة في النظام.<br/> 2. "الحذف من سجل الإنذارات؟" بالضغط على زر OK (الزر الأيسر) تحذف الإنذارات المخزنة في السجل.</p> | <p><b>سجل الإنذارات</b></p>  | <p>من خلال الصفحة 3.0 يمكن تعديل نقطة ضبط الوضع. وفقًا لنوع الضبط المختار في الصفحة السابقة، ستكون نقطة الضبط التي سيتم تعيينها هي العلو الهيدروليكي أو، في حالة المنحنى الثابت، نمبة مئوية خاصة بسرعة الدوران.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p><b>الصفحة 3.0</b></p>       |
| <p>من خلال صفحة 12.0 يمكنك ضبط النظام في حالة التشغيل أو الإيقاف. إذا تم اختيار حالة التشغيل ON، فإن المضخة تعمل دائمًا. إذا تم اختيار حالة الإيقاف OFF، فإن المضخة تتوقف دائمًا.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p><b>الصفحة 12.0</b></p>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                   |

## 11. إعدادات المصنع

| المعيار               | القيمة                                               |
|-----------------------|------------------------------------------------------|
| طرق الضبط             | $\nabla$ = الضبط بالضغط التفاضلي النسبي              |
| وضعية التشغيل المزدوج | $\textcircled{2}/\textcircled{1}$ = تناوب كل 24 ساعة |
| أمر بدء تشغيل المضخة  | ON                                                   |

لجدول 1: إعدادات المصنع

## 12. أنواع الإنذار

| رمز الإنذار | وصف الإنذار                                 | كود الإنذار    |
|-------------|---------------------------------------------|----------------|
|             | خطأ داخلي                                   | e21 + e0 - e16 |
|             | دائرة قصر                                   | e17 - e19      |
|             | خطأ في الجهد                                | e20            |
|             | خطأ داخلي                                   | e22 - e31      |
|             | درجة الحرارة زائدة للنظام الإلكتروني        | e32 - e35      |
|             | جهد منخفض                                   | e37            |
|             | جهد مرتفع                                   | e38            |
|             | المضخة مسدودة.                              | e39 - e40      |
|             | المضخة غير موصلة                            | e46            |
|             | تشغيل جاف                                   | e42            |
|             | درجة حرارة المحرك زائدة (تدخل وإقي المحرك)  | e56            |
|             | تردد إشارة PWM الخارجية أقل من 100 هرتز     | e57            |
|             | تردد إشارة PWM الخارجية أكبر من 5 كيلو هرتز | e58            |

لجدول 7: قائمة الإنذارات

## 13. ظروف الخطأ وإعادة الضبط

| مؤشر الشاشة | الوصف                                 | إعادة التشغيل                                                                                                                                                                                               |
|-------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| e0 - e16    | خطأ داخلي                             | أفضل التيار عن النظام.<br>انتظر إلى تنطفئ المؤشرات الموجودة على لوحة التحكم ثم قم بتوصيل النظام بالطاقة مرة أخرى.<br>إذا استمر الخطأ، استبدل المضخة النوازة.                                                |
| e37         | جهد شبكة منخفض (LP)                   | أفضل التيار عن النظام.<br>انتظر إلى تنطفئ المؤشرات الموجودة على لوحة التحكم ثم قم بتوصيل النظام بالطاقة مرة أخرى.<br>تحقق من صحة جهد التيار الكهربائي، وإذا لزم الأمر، قم بإعادة ضبطه وفقاً لبيانات اللوحة. |
| e38         | جهد شبكة عالي (HP)                    | أفضل التيار عن النظام.<br>انتظر إلى تنطفئ المؤشرات الموجودة على لوحة التحكم ثم قم بتوصيل النظام بالطاقة مرة أخرى.<br>تحقق من صحة جهد التيار الكهربائي، وإذا لزم الأمر، قم بإعادة ضبطه وفقاً لبيانات اللوحة. |
| e32- e35    | ارتفاع درجة حرارة الأجزاء الإلكترونية | أفضل التيار عن النظام.<br>انتظر إلى أن تنطفئ أضواء المؤشرات الموجودة على لوحة التحكم.<br>تأكد من عدم انسداد قنوات التهوية في النظام وأن درجة الحرارة المحيطة للغرفة تتوافق مع المواصفات.                    |

|         |                                                                                   |                                           |                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| e39-e40 |   | حماية من التيار الزائد                    | تأكد من أن المضخة الدوارة تدور بحرية. تأكد من أن إضافة مانع التجمد لا تتجاوز 30 كحد أقصى.                                                                                                                            |
| e21-e30 |  | خطأ بالجهد                                | افصل التيار عن النظام.<br>انتظر إلى أن تتطفي أضواء المؤشرات الموجودة على لوحة التحكم ثم قم بتوصيل النظام بالطاقة مرة أخرى.<br>تحقق من صحة جهد التيار الكهربائي، وإذا لزم الأمر، قم بإعادة ضبطه وفقاً لبيانات اللوحة. |
| e31     |  | عدم وجود اتصال مزدوج                      | تحقق من سلامة كابل الاتصال المزدوج<br>تحقق من أن كلتا المضختين الدوارتين موصلتان بالطاقة.                                                                                                                            |
| e42     |  | تشغيل                                     | ضع النظام تحت الضغط                                                                                                                                                                                                  |
| e56     |  | درجة حرارة المحرك زائدة                   | افصل التيار عن النظام.<br>انتظر إلى أن يبرد المحرك<br>قم بتوصيل النظام بالطاقة مرة أخرى                                                                                                                              |
| e57-e58 |  | التردد >100 هرتز؛<br>التردد < 5 كيلو هرتز | تأكد من أن الإشارة الخارجيه PWM تعمل ومتصلة حسب المواصفات                                                                                                                                                            |

مؤشر كفاءة الطاقة EEI

المعيار القياسي لأكفا مضخات دوارة هو  $0.20 \geq EEI$

CEمأل عىل ع اهيل ع روث عل ان كم يو ؁ةخضمل ا زارطل ائفو EEI قمىق فلتخت ؁ةخضمل اب قصاغل (تانايبل ؁حول)

**DAB PUMPS LTD.**

6 Gilbert Court  
Newcomen Way  
Severalls Business Park  
Colchester  
Essex  
C04 9WN - UK  
salesuk@dwtgroup.com  
Tel. +44 0333 777 5010

**DAB PUMPS B.V.**

Albert Einsteinweg, 4  
5151 DL Drunen - Nederland  
info.netherlands@dwtgroup.com  
Tel. +31 416 387280  
Fax +31 416 387299

**OOO DAB PUMPS**

Novgorodskaya str. 1, block G  
office 308, 127247, Moscow - Russia  
info.russia@dwtgroup.com  
Tel. +7 495 122 0035  
Fax +7 495 122 0036

**DAB PUMPS HUNGARY KFT.**

H-8800  
Nagykanizsa, Buda Ernő u.5  
Hungary  
Tel. +36 93501700

**DAB PUMPS OCEANIA PTY LTD**

426 South Gippsland Hwy,  
Dandenong South VIC 3175 - Australia  
info.oceania@dwtgroup.com  
Tel. +61 1300 373 677

**DAB PUMPS IBERICA S.L.**

Calle Verano 18-20-22  
28850 - Torrejón de Ardoz - Madrid Spain  
Info.spain@dwtgroup.com  
Tel. +34 91 6569545  
Fax: + 34 91 6569676

**DAB PUMPS INC.**

3226 Benchmark Drive  
Ladson, SC 29456 - USA  
info.usa@dwtgroup.com  
Tel. 1- 843-797-5002  
Fax 1-843-797-3366

**DAB PUMPEN DEUTSCHLAND  
GmbH**

Am Nordpark 3  
41069 Mönchengladbach Germany  
info.germany@dwtgroup.com  
Tel. +49 2161 47 388 0

**DAB PUMPS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.**

Av Amsterdam 101 Local 4  
Col. Hipódromo Condesa,  
Del. Cuauhtémoc CP 06170  
Ciudad de México  
Tel. +52 55 6719 0493



WATER • TECHNOLOGY

**DAB PUMPS S.p.A.**

Via M. Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD) - Italy  
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950  
www.dabpumps.com

**DAB PUMPS B.V.**

'tHofveld 6 C1  
1702 Groot Bijgaarden - Belgium  
info.belgium@dwtgroup.com  
Tel. +32 2 4668353

**DAB PUMPS SOUTH AFRICA**

Twenty One industrial Estate,  
16 Purlin Street, Unit B, Warehouse 4  
Olifantsfontein - 1666 - South Africa  
info.sa@dwtgroup.com  
Tel. +27 12 361 3997

**DAB PUMPS POLAND SP.****Z.O.O.**

Ul. Janka Muzykanta 60  
02-188 Warszawa - Poland

**DAB PUMPS (QINGDAO) CO. LTD.**

No.10 Xindong Road Jiulong Town,  
Jiaozhou City 266319, Qingdao  
(Shandong) - China  
info.china@dabpumps.com

04/25 cod.60207412